


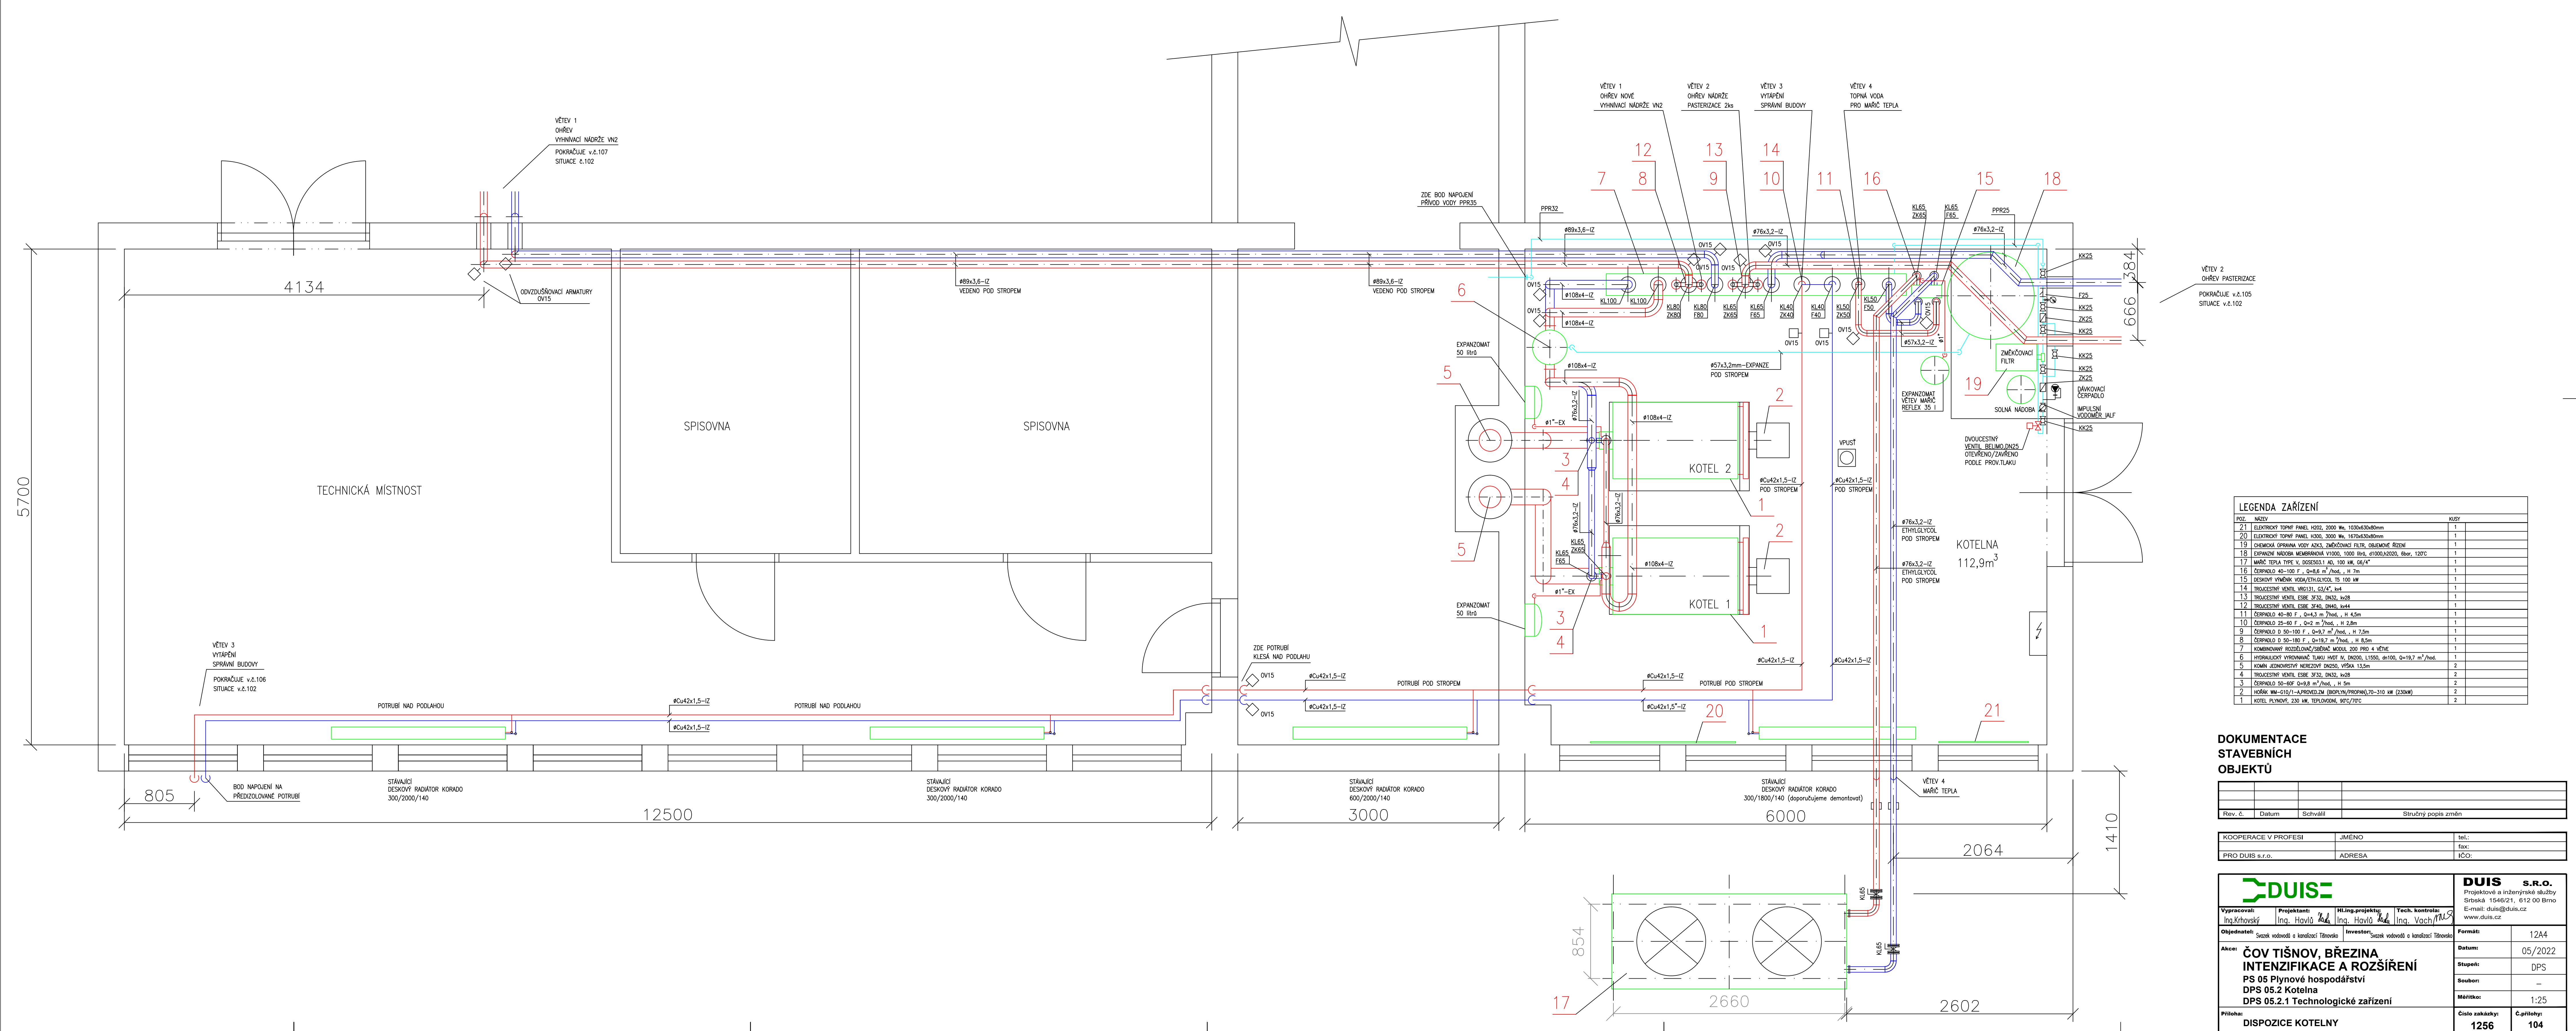

LEGENDA ZAŘÍZENÍ		
POZ.	NÁZEV	MUSY
21	ELECTRICKÝ TOPNÝ PANEĚL 1200x2000 W, 1200x2000mm	1
20	ELECTRICKÝ TOPNÝ PANEĚL 1200x2000 W, 1200x2000mm	1
19	CHIMICKÁ OPRANA VODY ZAKL. ZNEČIŠŤOVACÍ FILTR, OBLIKOVÝ ŘEZNÍ	1
18	EXPANZNÍ NADoba MEMBRANOVÁ V1000, 1000 lns, d1000x2000, Rbor. 12°C	1
17	MAŘ. TEPLA TYP V, BOJERST. AL, 100 W, 60/4"	1
16	CERPAKLO 40-100 F., Q=4.8 m³/hod., H 7m	1
15	DEKOVÝ VÝMĚNÍK VODA/ETHYLENOL TS 100 W	1
14	TRUCESTNÝ VENTIL V60131, G3/4", 1/2"	1
13	TRUCESTNÝ VENTIL ESSE 3/32, DN15, 1/2"	1
12	TRUCESTNÝ VENTIL ESSE 3/32, DN15, 1/2"	1
11	CERPAKLO 40-80 F., Q=4.3 m³/hod., H 4.5m	1
10	CERPAKLO 25-80 F., Q=2 m³/hod., H 2.8m	1
9	CERPAKLO 15-100 F., Q=9.7 m³/hod., H 7.5m	1
8	CERPAKLO 15-100 F., Q=19.7 m³/hod., H 8.5m	1
7	KOMBINOVANÝ RZTEL/DVĚŘAČNÍK MOKL. 200 PRO 4 VĚTVI	1
6	INSTALOVANÝ VÝMĚNÍK TUKU MIST II, DN200, 11550, d1000, Q=19.7 m³/hod.	1
5	KOVANÝ JEDNOVÝSTVÝ NEREZOVÝ DN200, VÝŠKA 13.5m	2
4	TRUCESTNÝ VENTIL ESSE 3/32, DN15, 1/2"	2
3	CERPAKLO 30-80F Q=4.8 m³/hod., H 5m	2
2	HOŠŤ. M=100/F=4-PROPEL. M. (OPROVN. PROPAK) 70-310 W (230W)	2
1	KOTEL PLYNOVÝ, 230 kW, TEPELOVNOST. 90°C/70°C	2

DOKUMENTACE
STAVEBNÍCH
OBJEKTŮ

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	JMENO	tel.:
PRO DUIS s.r.o.	ADRESA	fax:
		ICO:

DUIS s.r.o. Projektové a inženýrské služby Sřetisk 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Výpracoval: Ing. Křivánský	Projektant: Ing. Havlík
HLing.projekt: Ing. Havlík	Tech. kontrola: Ing. Vach
Objednatel: Seznam vodotěsnosti a kanalizační síťové	
Investor: Seznam vodotěsnosti a kanalizační síťové	
Formát: 12A4	
Datum: 05/2022	
Stupeň: DPS	
Souhrn: -	
Měřítko: 1:25	
Příloha: Dispozice KOTELNY	
Číslo zakázky: 1256	
Č.přílohy: 104	