


A . BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY
KRYTÍ VÍCE NEŽ 1,2 m

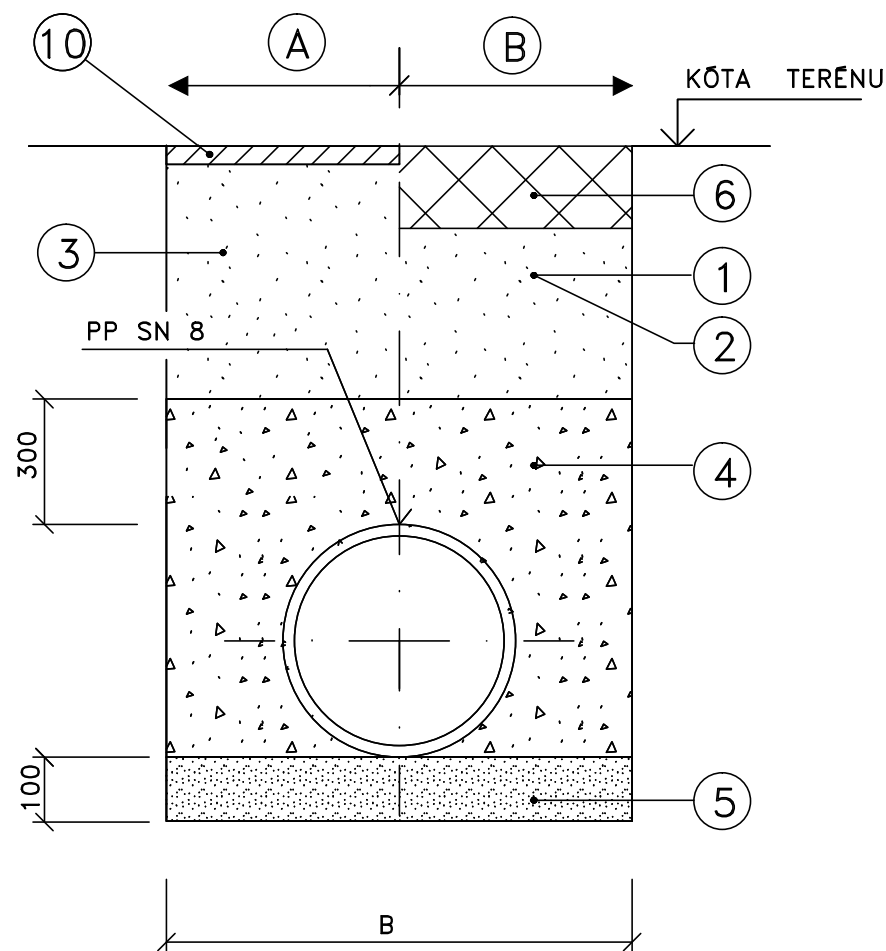

	MIN. ŠÍŘKA RÝHY (včetně příložného pažení – tl. 50 mm)	MIN. ŠÍŘKA RÝHY (včetně pažících boxů – tl. 150 mm)
DN	B	B
150	1000	1200
200	1000	1200
250	1100	1300
300	1100	1300
400	1200	1400
500	1350	1550
600	1500	1700

Poznámka:
V místech, kde bude potrubí ukládáno pod hladinu podzemní vody, budou hrdla potrubí svařena pomocí uložených svařovacích kroužků osazených za těsnění (žebrovaná potrubí) nebo budou svařena na tupo (hladká potrubí)
Požadavky na uložení potrubí pro všechny úseky s krytím menším než 1,2 m viz. souhrnná technická zpráva
Specifikace úseků, kde bude použito potrubí kruhové tuhosti SN 8 je uvedena v technických zprávách jednotlivých stavebních objektů.

- Místní komunikace – vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách max. 20 cm. Míra zhutnění viz Souhrnná technická zpráva.
- Státní a krajské komunikace – vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách max. 20 cm. Míra zhutnění viz Souhrnná technická zpráva.
- Nepojížděné plochy – zhutněný zásyp zeminou z výkopu po vrstvách max. 30 cm. Míra zhutnění viz Souhrnná technická zpráva.
- Hutněný obsyp z nesoudržného materiálu – písek, štěrkopísek (fr. 0 – 20 mm), drcené kamenivo (fr. 0 – 16 mm), max. zrno 20 mm. Použitý materiál bude mít plynulou křivku zrnitosti, míra hutnění 95% PS, hutnit po vrstvách max. 15 cm.
- Hutněný podsyp ze stejného materiálu jako pol. 4, míra hutnění 95% PS
- Konstrukce vozovky viz. Technická zpráva
- Separční geotextílie 300g/m2
- Drcené kamenivo
- Drenážní trubka PVC DN 100 (po ukončení stavby zaslepit)
- Zatrávnění + ohumusování v tl. 10 cm (v travnatých plochách), rozproštění + technická rekultivace (v polní trati), nebo úprava dle stávajícího stavu

SO 03 PROPOJOVACÍ POTRUBÍ A KABELOVÉ TRASY

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	-	tel.:	-
-	-	e-mail:	-
PRO DUIS s.r.o.	-	IČO:	-

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Ing. Klímová	Projektant: Ing. Klímová	Hl.ing.projektu: Ing. Klímová	Tech. kontrola: Ing. Vach		
Objednatel: Městys Kamenice		Investor: Městys Kamenice		Formát:	2 A4
Akce: ČOV KAMENICE ODVODNĚNÍ KALU				Datum:	03/2024
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	D.1–3.3.3 PP
				Měřítko:	—
Příloha: VZOROVÉ ULOŽENÍ PP POTRUBÍ				Číslo zakázky: 1302	Č.přílohy: D.1-3.3.3