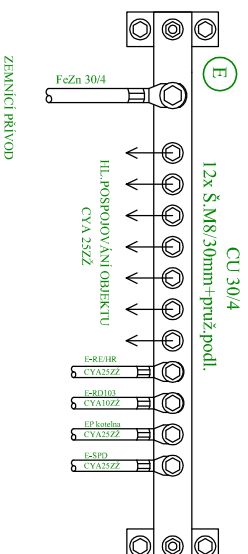


HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE OBJEKTU HOP

HOP

HLAVNÍ OCHRANÁ PŘÍPOJNICE HOP
DLE ČL.542.4.1 ČSN 332000-5-54 :

DLE ČL.542.4.1 ČSN 332000-5-54 :

Na přípojnici HOP budou připojeny tyto vodiče :

- uzemňovací přívody
- ochranné vodiče
- vodiče hlavního pospojování


V objektu bude provedeno hlavní pospojování (potenciálové vyrovnání) dle čl. 413.1.2.1 ČSN 332000-4-41. Do systému hl. pospojování musí být připojeny tyto vodivé části :

- ochranný vodič;
 - uzemňovací přívody, hlavní ochranné svorky
 - rozvod potrubí v budově, tj. voda, vodivý odpad (ZIT), plyn, potrubí, rozvody ÚTÚV;
 - zařízení a rozvody VZT, klimatizace;
 - kovové konstrukční části budovy (opěrátko, horizontální a vertikální konstrukce,
- Vodivé části přicházející z venku musí být pospojovány co nejlépe vstupu do budovy.

Pro pospojování bude použito vodiče CYA25/ZŽ.

Skříň bude opatřena zámkem na trnový klíč 6x6 mm.

ROZVÁDĚČNÁ ZEVA :	HOP
PROVEDENÍ, VZOR :	OCELOPLECHOVÝ NÁSTĚNNÝ
Typ :	ATYP
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 40
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 00
ROZMĚRY :	š.350/v.250/hl.150mm
DĚLENÍ :	-
NÁTĚR/BARVA :	RAL 7035
OBSLUHA :	PRAC.POUČENÝMI
PŘÍVOD(V) :	VRCHEM
VÝVOD(V) :	NAHORU
OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDEM :	DLE ČSN 332000-4-4,1,ed2
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ SOUSTAVA :	SA MOČIN ODPOJENÍM OD ZDROJE
	3PEN AC 50Hz,4,00/230V/TN-C-S
OVĚŘADACÍ NAPĚTÍ SOUSTAVA :	-

AUTOR PROJEKTU :	Ing. JOSEF KOVÁŘ	
ZODPOVĚDNÝ PROJ. PROFESE :	Ing. ZDENĚK NOVÁK	
VYPRACOVAL :	Ing. ZDENĚK NOVÁK	
MÍSTO STAVBY :	OBC VÁCLAVOV U BRUNTÁLU	
STAVEBNÍK :	OBC VÁCLAVOV U BRUNTÁLU HORNÍ VÁCLAVOV 69, 793 41 VÁCLAVOV U BRUNTÁLU	
Ing. ZDENĚK NOVÁK - NOVEL		
Ochohradě Technická a projektční kancelář s.r.o. A.Gavilase 111/32, 700 30 Ostrava tel.: +420 603 448 517, novel@tiscali.cz		