


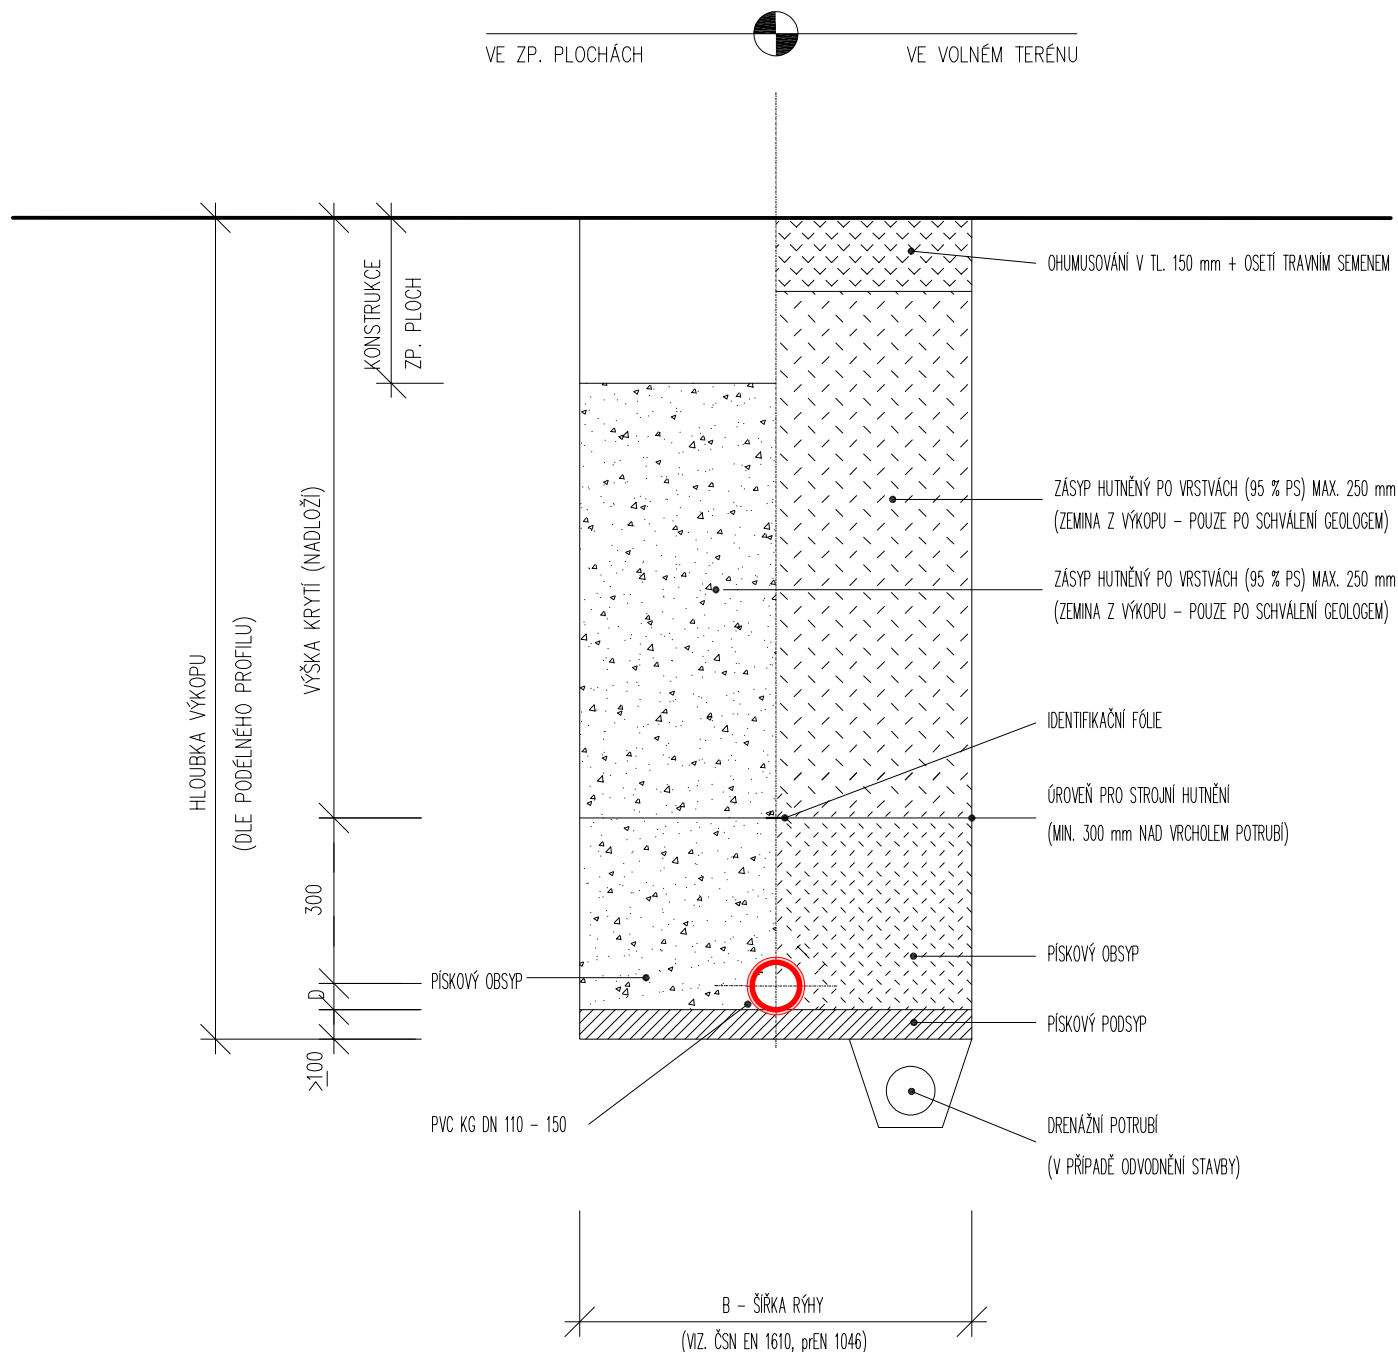

Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

Zóna překrytí se nehnutí v prostoru nad troubou !

Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.

Příčné profily uložení potrubí je nutno před realizací upravit dle skutečných parametrů použitého materiálu a doporučení výrobce trub.

Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSUP. VZDÁLENOSTI
PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005, POKLÁDKOVÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU
S ČSN 33 2000-5-52.



D.2.1.b.4 - VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ POTRUBÍ