PŮDORYS PII

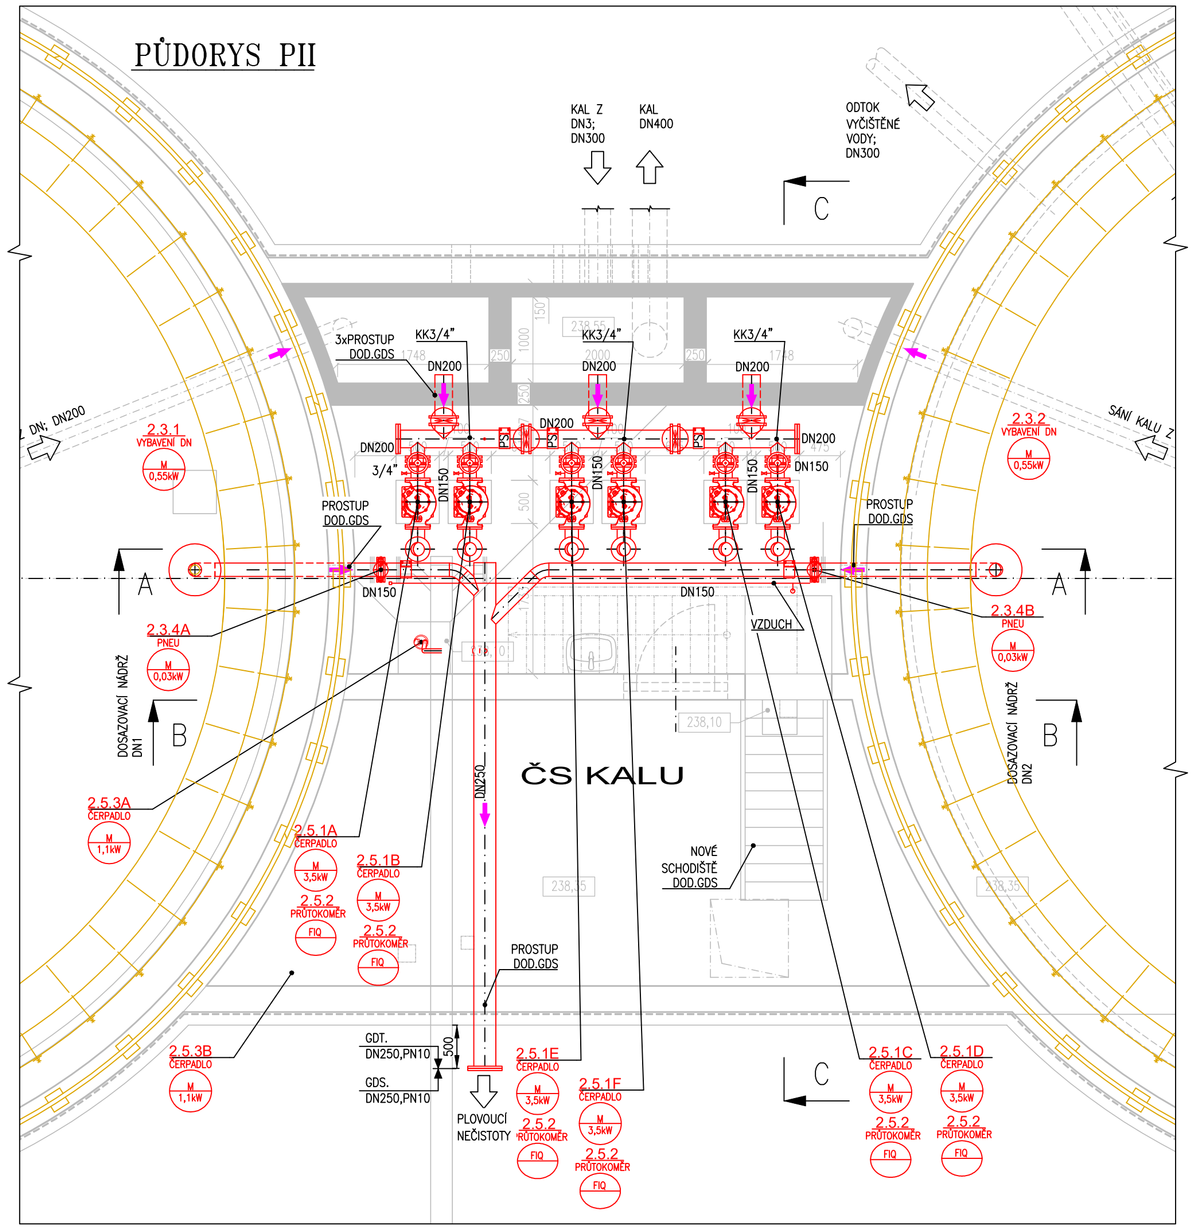

PŮDORYS PI

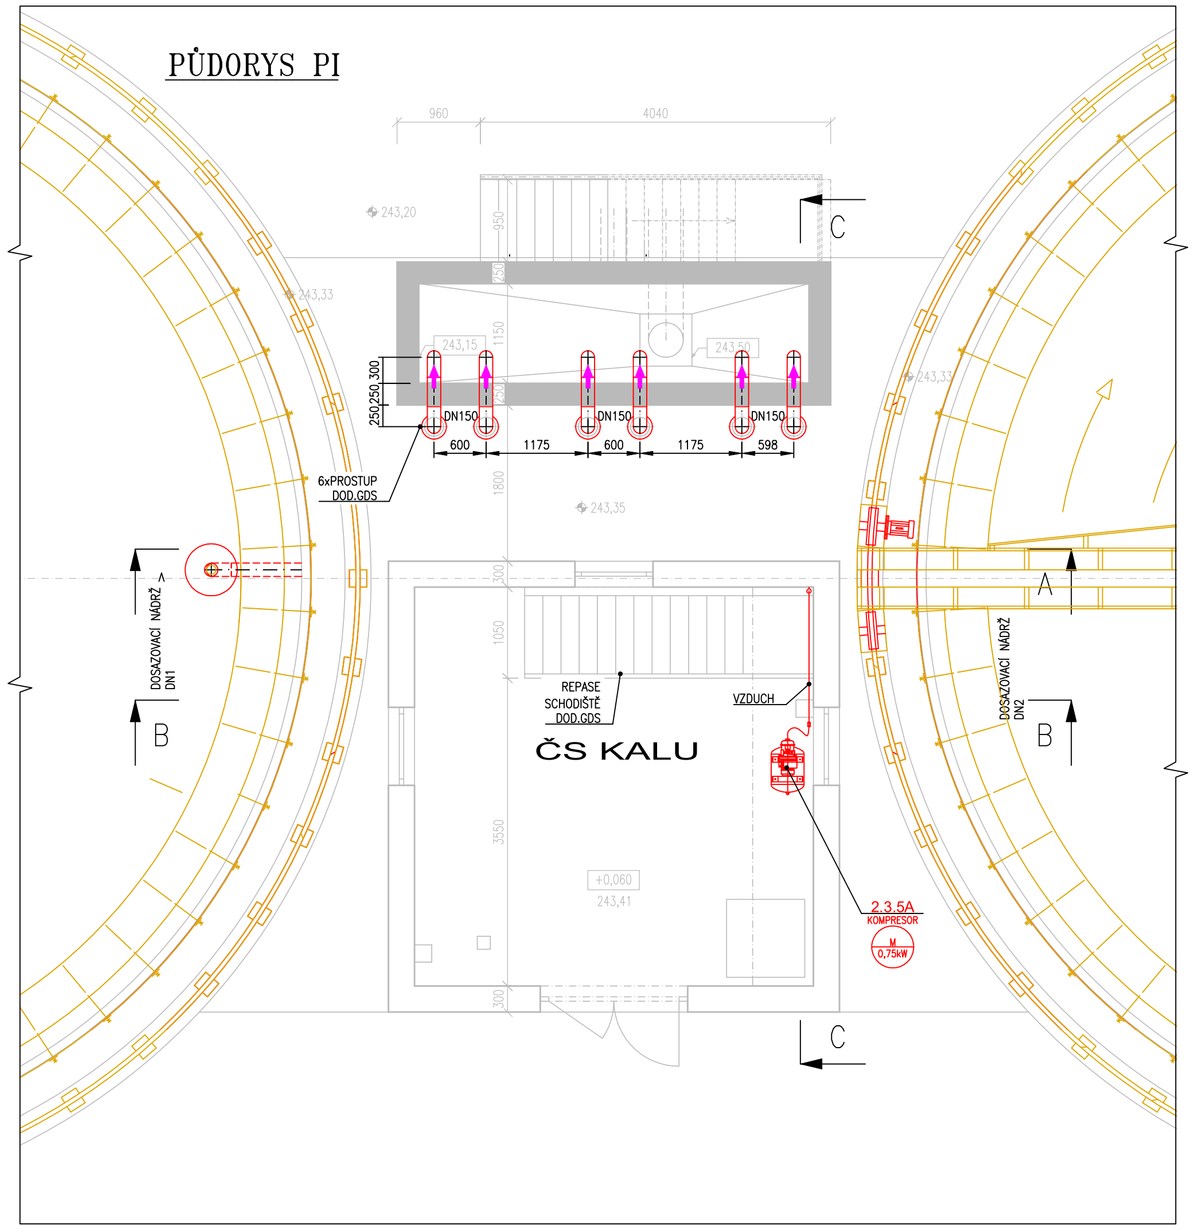

DETAIL D1

PŘIPOJENÍ ČERPADLA PODLAHOVÝCH VOD

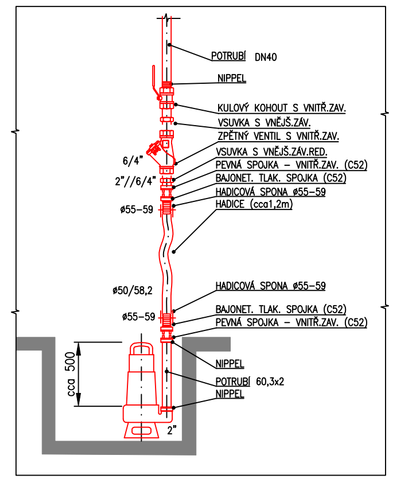

ŘEZ B-B

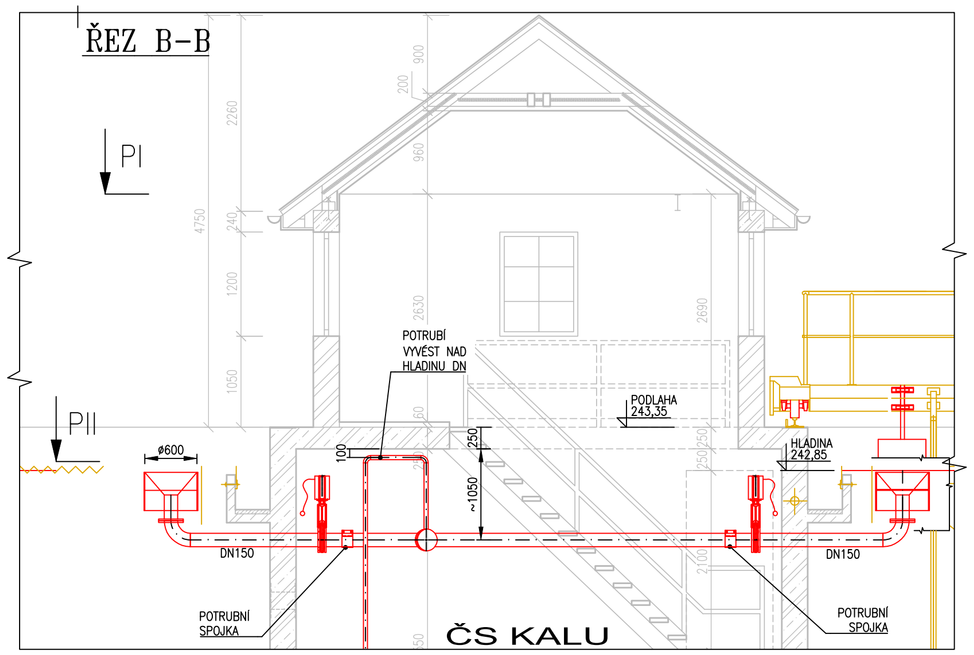

ŘEZ A-A

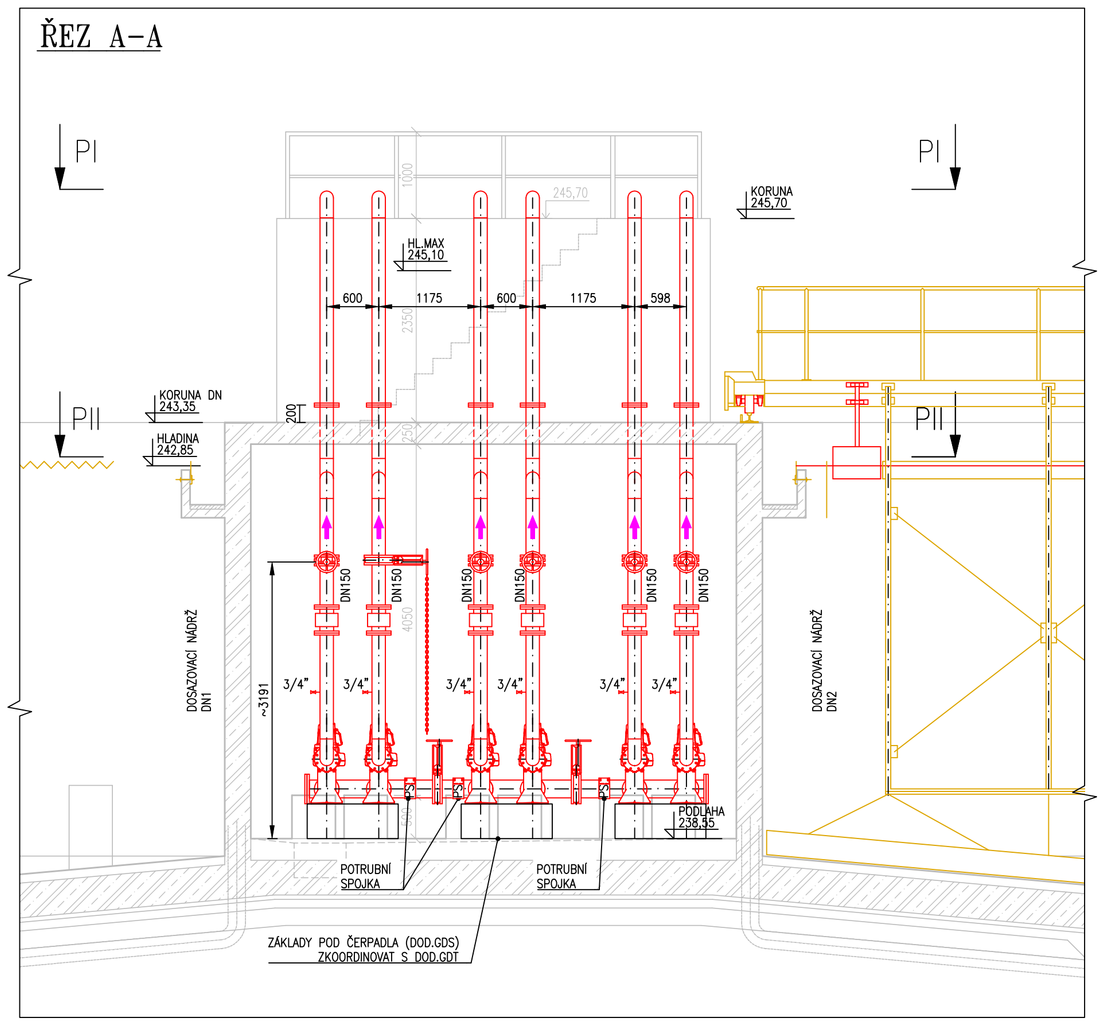

ŘEZ C-C

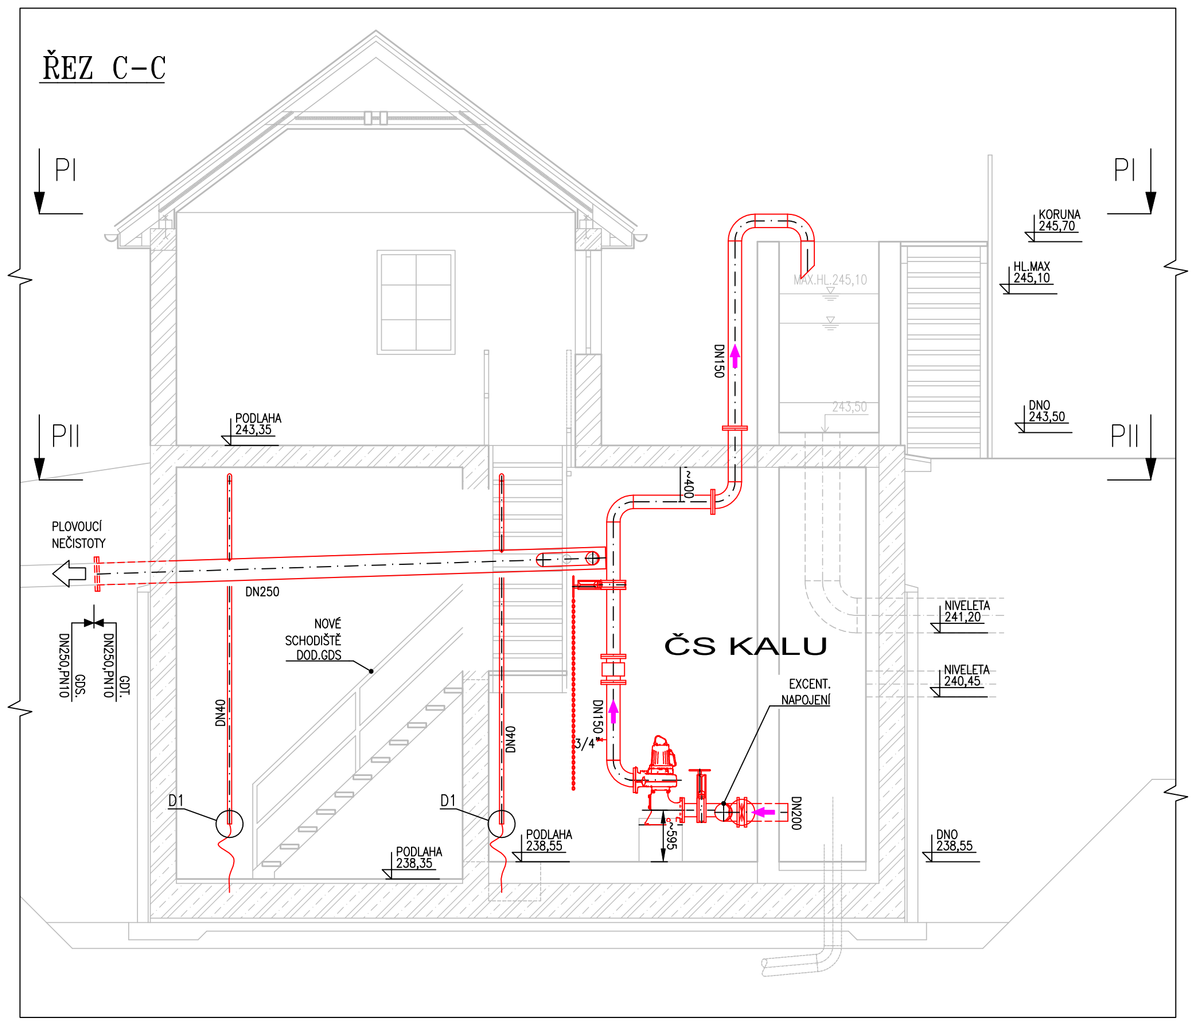

POZNÁMKY:

GDT – DODAVATEL TECHNOLOGIE
- NAPOJENÍ GDS NA GDT 0,5 m ZA OBJEKTEM, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- PŘÍRUBOVÉ SPOJE NA ROZHRANÍ DODÁVEK JSOU DODÁVKOU GDT
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT NOVÉ TRASY POTRUBÍ DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU
- PŘED REALIZACÍ VÝZVAT DODAVATELE ELEKTRO PRO ZAKRESLENÍ PROSTUPŮ ELEKTRO
- VÝTLAČNÉ POTRUBÍ KOTVIT TAK, ABY NEPŘENÁŠELO VLASTNÍ ZATÍŽENÍ NA ZAŘÍZENÍ
- POHLEDOVÉ ZAKRYTÍ PROSTUPU POTRUBÍ (PLECH TŘ.17+TMEL+ÚDEROVÁ KOTVA M8)
- UZAVÍRACÍ ARMATURY VE VÝŠKÁCH OPATŘIT OVLÁDÁNÍM ŘETĚZOVÝM KOLEM
- ZÁKLADY POD ČERPADLA ZKOORDINOVAT S DOD.GDS

GDS – DODAVATEL STAVBY
GDE – DODAVATEL ELEKTRO

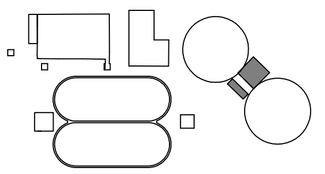

TECHNOLOGIE – STÁVAJÍCÍ
TECHNOLOGIE – NOVÁ

PS 02 BIOLOGICKÁ ČÁST ČOV

DPS 02.5 ČERPACÍ STANICE VRATNÉHO KALU

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	JMÉNO	tel.:
		fax:
PRO DUIS s.r.o.	ADRESA	IČO:

DUIS

DUIS S.R.O.
Projektové a inženýrské služby
Srbská 1546/21, 612 00 Brno
E-mail: duis@duis.cz
www.duis.cz

Vypracoval:	Projektant:	Hl.ing.projektu:	Tech. kontrola:
———	Ing. Havlů	Ing. Havlů	Ing. Vach

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Akce:

ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ

Příloha: ČERPACÍ STANICE VRATNÉHO KALU
PŮDORYS PI, PII, ŘEZ A-A, B-B, C-C

Formát:	8 A4
Datum:	05/2022
Stupeň:	DPS
Soubor:	D.2.1–2.5.1
Měřítko:	1:50
Číslo zakázky:	1256
Č.přílohy:	D.2.1-2.5.1