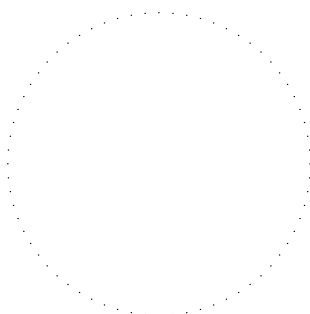


Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
01	10.6.2015	- Aktualizace výpisu oken	Ing. arch. Pohanková	
		- Doplnění popisu otevíracího mechanismu dveří D1		
02	2.7.2015	- Nová okna na Veveří 64 (namísto repase)	Ing. arch. Pohanková	
	10.8.2015	- Úprava a doplnění popisu zastínění na str. 1 a 2	Ing. arch. Pohanková	

Orientace		Generální projektant				Autorizační razítko				
		 Arch.Design, s.r.o. KANCELÁŘ BRNO Sochorova 23, 616 00 Brno telefon +420 541 420 910 fax +420 541 420 913								
		±0,000=250,114 m n.m. B.p.v.								
Architekt:	Ing.arch. D. Kudla	Ing.arch. A.Berec	Vypracoval:	Ing.arch. A.Berec	Projektant části PD					
HIP:	Ing. D. Kudla		Kreslil:	Ing.arch. A.Berec						
Zodp. projektant:	Ing.arch. D. Kudla		Kontroloval:	Ing.arch. D. Kudla						
Investor:	Statutární město Brno zast. Magistrát města Brno, Odbor investiční, Kounicova 67, 601 67, Brno					Číslo paré:				
Místo stavby:	Zahradníková 2,4 a Veveří 64	Obec: Brno	Kraj: Jihomoravský							
Název stavby: REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA REVIZE 02					Formát: A4					
Stavební objekt: SO 101 - POLIKLINIKA - FASÁDA					Datum: 08/2015					
Část: D 101.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ					Stupeň: DPS					
Název dokumentu: VÝPIS OKEN A DVEŘÍ					Číslo střediska: 460					
					Měřítko: 1:50					
Č. zakázky	B-13-160-000		Objekt	SO 101	Část	D 101.1	Č. přílohy	05	Revize	02



VÝPIS OKEN A DVEŘÍ - GRAFICKÁ PŘÍLOHA

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA	SMB, MMB, Odbor investiční Kounicova 67, 601 67, Brno	B-13-160-000	101	DPS	10/08/ 2015	K.Pohanková	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1

01		Revize: ÚPRAVA POPISU ZASTÍNĚNÍ OKNO 0.01 TYPU: AMERICKÉ VÝSUVNÉ Počet: 6 ks ZHOTOVENÍ NOVÝCH OKEN NAMÍSTO STÁVAJÍCÍCH STÁVAJÍCÍ STAV – BUDE ODSTRANĚNO POPIS: OKNO TYPU AMERICKÉ, HORIZONTÁLNĚ DĚLENÉ, HORNÍ I DOLNÍ ČÁST POSUVNÁ. POZNÁMKA: NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA – PAMÁTKOVÉ CHRÁNĚNÝ OBJEKT ROZMĚR: 1650 X 2200 mm (š x v) = ROZMĚR POUZE PRO 0.01 (OSTATNÍ OKNA VIZ. NÍŽE) MATERIÁL: DŘEVO – RÁM, KŘÍDLO, SKLO – 2X JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ; USKLADNĚNÍ: VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ SEJMUTO A USKLADNĚNO V PROSTORU STÁVAJÍCÍ ROZVODNY (PO JEJÍM PŘEMÍSTĚNÍ). O USKLADNĚNÍ BUDE VYPRACOVÁNA ZPRÁVA, INVENTARIZACE A FOTODOKUMENTACE. VÝROBEK 0.03 BUDE V POČTU 10 KUSŮ USKLADNĚN KOMPLEXNĚ. REPASE: BUDE URČENA POZICE 1 KS OKNA URČENÉHO K REPASI NÁVRH – NÁHRADA ZA PŮVODNÍ POPIS: NOVÉ OKNO TYPU AMERICKÉ, HORNÍ ČÁST OTVÍRAVÁ S POSTRANNÍMI ZÁVĚSY, DOLNÍ VÝKLOPNO-POSUVNÁ. PODROBNĚJI VIZ. ČÁST D.101.1.09.1-OKNO TYPU AMERICKÉ, DETAILS A D.101.1.01-TECH. ZPRÁVA RÁM: TŘÍVRSTVÝ DUB NENAPOJOVANÝ, Z EXTERIÉRU BARVA ZELENÁ, V INTERIÉRU BÍLÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM (NUTNÉ VZORKOVÁNÍ) DŘEV. BOX: DUBOVÉ PROVEDENÍ, POVRCH. ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ. (NUTNÉ VZORKOVÁNÍ) KŘÍDLO: TŘÍVRSTVÝ DUB NENAPOJOVANÝ, MOŘENÝ A LAKOVANÝ (NUTNÉ VZORKOVÁNÍ); V NEJKRAJNĚJŠÍM PŘÍPADĚ LAZURA PANTY HORNÍHO KŘÍDLA NUTNO KOTVIT PŘÍMO DO OSTĚNÍ, PANTY S DOBROU PEVNOSTÍ, KŘÍDLO BUDE MÍT V PŘÍPADĚ POTŘEBY OCELOVÉ VÝZTUHY V ROZÍCH (SKRYTÉ), AJ. VZHLEDEM K VELKÉ VÁZE A NÁROČNÝM PROPORCÍM. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VYPRACOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PRAVIDEL PRO ZACHÁZENÍ S KŘÍDLEM A PODPORUJÍCÍ POMŮCKY PRO OTEVŘENOU POLOHU. OTEVÍRAVOST JE NAVRŽENA Z DŮVODU ČISTĚNÍ CCA 2-3/ROK. POVRCH. ÚPRAVA: JEDNOTLIVÉ HRANICE RŮZNÝCH NÁTĚRŮ BUDOU UPŘESNĚNÉ V DÍLEN. DOK. ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ, NEVODIVÝ NEREZOVÝ RÁMČÍK, SKLO BEZ REFLEXE, ČIRÉ, POKUD POŽADUJE ČSN, PAK BEZPEČNOSTNÍ TĚSNĚNÍ: TRVALE PRUŽNÉ MIKROPORÉZNÍ V DRÁŽCE KOVÁNÍ: MADLA, KLIKY, ZÁVĚSY, VODÍCÍ LIŠTY A JINÉ BUDOU V MATNÉM CHROMU. POŽADAVEK NA VZORKOVÁNÍ. OKAPNICE NEBUDOU POUŽITY. ZÁVĚSY OTVÍRAVÝCH KRYCÍCH POKLOPŮ DUTINY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ BUDU NEPŘÍZNANÉ. LIŠTOVÁNÍ: PO OBVODU OKNA BUDE PROVEDENO LIŠTOVÁNÍ HLINÍKOVÝMI PROFILY PRO VYTVOŘENÍ STÍNOVÉ SPÁRY SCHÉMA: POHLED NA OKNO JE Z EXTERIÉRU ZAPRAVENÍ: SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE POVINNOST ZAPRAVIT VEŠKERÉ POŠKOZENÉ OKOLNÍ POVRCHY A VYMALOVAT INTERIÉROVOU PLOCHU FASÁDY. PARAPET: VNITŘNÍ PARAPET BUDE DUBOVÝ S LAKOVANÝM POVRCHEM. RAL BUDE VYBRÁNA BĚHEM VÝSTAVBY. VNĚJŠÍ PARAPET DLE KLEMPÍŘSKÉHO VÝROBKU. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST OKEN: R_w min. 37 dB (TZI 3) ZASTÍNĚNÍ: SOUČÁSTÍ OKNA BUDE ZASTÍNUJÍCÍ ROLETA. KONSTRUKCE ROLETY BUDE HLINÍKOVÁ. ROLETA NEBUDE KRYTÁ V BOXU, BUDE VIDITELNÁ, MONTÁŽ NA ZEŮ NAD NADPRAŽÍM OKNA. ROLETA BUDE OVLÁDÁNA MECHANICKY LANKEM. ROLETA BUDE VOLNĚ VISÍCÍ BEZ UCHYČENÍ. V TAKOVÝCH PŘÍPADAČECH JE NA KONCI LÁTKY KOVOVÝ ZÁTĚŽOVÝ PROFIL. TYP LÁTKY: 100% POLYESTER, 212 GR/M2, TLOUŠŤKA 0,40 MM. BAREVNOST BUDE URČENA ARCHITEKTEM. JEDNÁ SE O LÁTKOVÉ ROLETY VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ, PROPUSTNÉ PRO SVĚTLO. ÚČELEM ROLETY JE ZASTÍNĚNÍ MÍSTNOSTI (NE ZATEMNĚNÍ). POŽADAVEK NA VZORKOVÁNÍ. DŮRAZ NA ESTETIKU PROVEDENÍ. DOKUMENTACE: DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VYPRACOVÁNÍ PODROBNÝCH DOKUMENTACÍ, KTERÉ MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENY V DOSTATEČNĚM PŘEDSTIHU PŘED ZPRACOVÁNÍM NÁSLEDUJÍCÍCH KROKŮ. V PRVÉ ŘADĚ BUDE VYPRACOVÁNA DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU VÝROBKU (SE SPECIFIKACÍ MODIFIKACE U VŠECH OSTATNÍCH OKEN) V PODROBNOSTECH DETAILŮ 1:2. DOKUMENTACE BUDE VZNIKAT ZA POSTUPNÉHO ROZEBÍRÁNÍ OKNA. SOUČÁSTÍ BUDE I FOTODOKUMENTACE. PO ODSOUHLASENÍ BUDE VYPRACOVÁNA DODAVATELEM DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VYCHÁZEJÍCÍ Z DPS A ZE ZJIŠTĚNÝCH NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ ZE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU. PODROBNOST DETAILŮ BUDE V MĚŘÍTKU 1:2. BUDE TAKY ZPŘESŇOVAT DPS A DOŘEŠÍ NĚKTERÉ OBRYSEM PŘEDSTAVENÉ PODROBNOSTI. TATO DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ 30 DNÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA PROTOTYPU. SAMOTNÉ ODSOUHLASENÍ BUDE PROVÁDĚNO ARCHITEKTEM A PRACOVNÍKY OPP A NPÚ. POČET PARÉ KAŽDÉ DOKUMENTACE BUDE V POČTU 3 KUSŮ. PROTOTYP: PO ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PROVEDENO JEDNO OKNO (POLOHA BUDE UPŘESNĚNA), KTERÉ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM A PRACOVNÍKY OPP A NPÚ. PROTOTYP BUDE PLNĚ FUNKČNÍ VČETNĚ VEŠKERÉHO ZAPRAVENÍ POVRCHU. DODAVATEL MUSÍ POČÍTAT S MOŽNÝM ODSTRANĚNÍM PROTOTYPU A VYPRACOVÁNÍ NOVÉHO NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU ODSOUHLASUJÍCÍCH. PŘEDLOŽENÍ PROTOTYPU MUSÍ BÝT V 30 DENNÍM PŘEDSTIHU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NA OSTATNÍCH OKNECH. AŽ PO ODSOUHLASENÍ BUDOU VYRÁBĚNÉ OSTATNÍ VÝPLNĚ OTVORU.
----	--	--

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ - GRAFICKÁ PŘÍLOHA

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA	SMB, MMB, Odbor investiční Kounicova 67, 601 67, Brno	B-13-160-000	101	DPS	10/08/ 2015	K.Pohanková	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	2


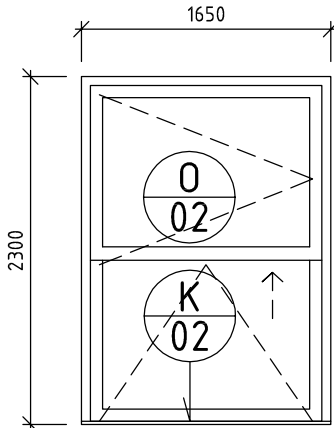
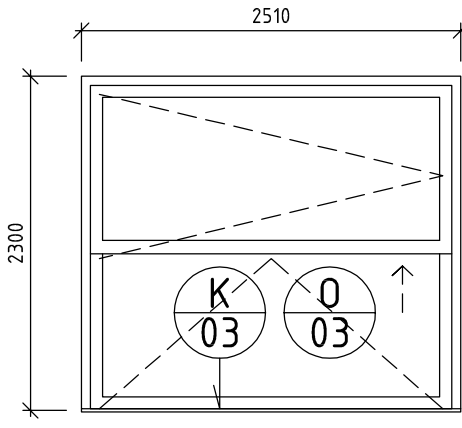
02		OKNO 0.02 TYPU: AMERICKÉ VÝSUVNÉ ZHOTOVENÍ NOVÝCH OKEN NAMÍSTO STÁVAJÍCÍCH Počet: 2 ks ROZMĚR: 1650 X 2300 mm (š x v) POPIS: OSTATNÍ POPIS TOTOŽNÝ S OKNEM 0.01 SCHÉMA: POHLED NA OKNO JE Z EXTERIÉRU EZS: SOUČÁSTÍ JE MAGNETICKÉ ČIDLO KAŽDÉHO Z KŘÍDEL (2KS/OKNO) PRO BUDOUCÍ EZS. KABEL VYVEDENÝ V DOSTATEČNÉ REZERVĚ PRO NAPOJENÍ V DUTINĚ (BEZ ZÁVAŽÍ) DŘEVĚNÉHO OSTĚNÍ. USKLADNĚNÍ: VIZ OKNO 01
03		Revize: ÚPRAVA POPISU ZASTÍNĚNÍ OKNO 0.03 TYPU: AMERICKÉ VÝSUVNÉ ZHOTOVENÍ NOVÝCH OKEN NAMÍSTO STÁVAJÍCÍCH Počet: 25 + 1 ks ROZMĚR: 2510 X 2300 mm (š x v) POPIS: U 25 KUSŮ BUDE PROVEDENÉ VŠE DLE OKNA 0.01 REPASE: U 1 KUSU BUDE PROVEDENA KOMPLEXNÍ REPASE OKNA. POZICE OKNA Z.05.05 – POZICE OKNA URČENÉHO K REPASI POZICE OKNA Z.04.09 – NÁHRADNÍ POZICE OKNA URČENÉHO K REPASI DŘÍV NEŽ BUDE PROVÁDĚNA REPASE MUSÍ BÝT DODAVATELEM PŘEDLOŽENA DOKUMENTACE POPISUJÍCÍ NÁVRH PROVÁDĚNÍ RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ NA VÝROBKU S POPISEM POSTUPU A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ. DOKUMENTACE MUSÍ BÝT ODSOULHASENA (ARCHITEKT, OPP, NPÚ). DODAVATEL MUSÍ POČÍTAT S KOMPLETNÍ REPASI NA DÍLNĚ, NAHRAZOVÁNÍM OPOTŘEBENÝCH ČÁSTÍ Z OSTATNÍCH OKEN (MIMO ZACHOVÁVANÝCH 10 KUSŮ; POUZE U 0.03), KOVÁNÍ BUDE VYČIŠTĚNO, PROMÁZÁNO A UVEDENO ZNOVU DO CHODU. DŘEVĚNÉ PRVKY JE NUTNO ZBAVIT VRSTEV POVRCHOVÉ ÚPRAVY, A VYSPRAVIT VÝRAZNÉ KAVERNY. PRVEK NEBUDE NIJAK KONSTRUKČNĚ VYLEPŠOVÁN, ALE BUDE ZACHOVÁN V PŮVODNÍM KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍ (JE NUTNO VYBRAT POZICI OKNA NEBRÁNÍCÍ PLNĚMU VYUŽÍVÁNÍ BUDOVY; POUZE U 0.03). POVRCHOVĚ BUDE UPRAVEN ZPŮSOBEM MAXIMÁLNĚ SE BLÍŽÍCÍ PŮVODNÍMU PROVEDENÍ (PŘESNÝ POPIS BUDE DOLADĚN NA ZÁKLADĚ LABORATOŘE STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU). ZASKLENÍ BUDE POUŽITO PŮVODNÍ I PRINCIP TMELENÍ TABULE. KONKRÉTNÍ POLOHA REPASOVANÉHO OKNA BUDE VYBRÁNA PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NA OKNECH (POUZE U 0.03). PŘI PŘEDÁNÍ REPASOVANÉHO VÝROBKU BUDE PŘEDÁNA DOKUMENTACE POPISUJÍCÍ PROCES REPASE VČETNĚ FOTODOKUMENTACE. REPASE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA ODBORNOU FIRMOU S RESTAURÁTORSKÝMI ZKUŠENOSTMI. USKLADNĚNÍ: 10 KUSŮ TOHOTO OKNA BUDE ODBORNĚ A PEČLIVĚ VYJMUTO ZE STAVEBNÍHO OTVORU A USKLADNĚNO VE STÁVAJÍCÍ ROZVODNĚ (PO VYBUDOVÁNÍ NOVÉ ROZVODNY), PŘI ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI ZASKLENÍ A VŠECH DETAILŮ A KOVÁNÍ. VÝROBKY BUDOU POLOŽENY NA PODLAHU OPATŘENOU LEPENKOU PROTI VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI. O USKLADNĚNÍ BUDE POŘÍZENÁ DOKUMENTACE POPISUJÍCÍ ZACHOVANÉ KUSY, BUDE PROVEDENA JEJICH INVENTARIZACE A FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE. TAKTO ZACHOVANÉ PRVKY SE VYUŽIJÍ PŘI BUDOUCÍ REKONSTRUKCI DVORNÍ FASÁDY. MÍSTNOST BUDE UZAMČENA A BUDE ZABRÁNĚNO ODCIZENÍ. SCHÉMA: POHLED NA OKNO JE Z EXTERIÉRU PROTOTYP: PO ODSOULHASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PROVEDENO JEDNO OKNO (POLOHA BUDE UPŘESNĚNA), KTERÉ MUSÍ BÝT ODSOULHASENO ARCHITEKTEM A PRACOVNÍKY OPP A NPÚ. PROTOTYP BUDE PLNĚ FUNKČNÍ VČETNĚ VEŠKERÉHO ZAPRAVENÍ POVRCHU. DODAVATEL MUSÍ POČÍTAT S MOŽNÝM ODSTRANĚNÍM PROTOTYPU A VYPRACOVÁNÍ NOVÉHO NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU ODSOULHASUJÍCÍCH. PŘEDLOŽENÍ PROTOTYPU MUSÍ BÝT V 30 DENNÍM PŘEDSTIHU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NA OSTATNÍCH OKNECH. AŽ PO ODSOULHASENÍ BUDOU VYRÁBĚNÉ OSTATNÍ VÝPLNĚ OTVORU. ZASTÍNĚNÍ: SOUČÁSTÍ OKNA BUDE ZASTÍŇUJÍCÍ ROLETA TOTOŽNÉHO TYPU VIZ. POPIS OKNA 01. POŽADAVEK NA VZORKOVÁNÍ. DŮRAZ NA ESTETIKU PROVEDENÍ. USKLADNĚNÍ: VIZ OKNO 01 (MIMO 10 KUSŮ)

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ - GRAFICKÁ PŘÍLOHA

Stavba: REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA	Investor: SMB, MMB, Odbor investiční Kounicova 67, 601 67, Brno	Zakázka číslo: B-13-160-000	SO: 101	Stupeň: DPS	Datum: 06/2015	Vypracoval: Ing. arch. A. Berec	Generální projektant: Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	Číslo přílohy: 3
04		OKNO 0.04 TYPY: AMERICKÉ VÝSUVNÉ ZHOTOVENÍ NOVÝCH OKEN NAMÍSTO STÁVAJÍCÍCH Počet: 20 ks ROZMĚR: 2420 X 2300 mm (š x v) POPIS: OSTATNÍ POPIS TOTOŽNÝ S OKNEM 0.01 SCHÉMA: POHLED NA OKNO JE Z EXTERIÉRU USKLADNĚNÍ: VIZ OKNO 01						
05		OKNO 0.05 TYPY: AMERICKÉ VÝSUVNÉ ZHOTOVENÍ NOVÝCH OKEN NAMÍSTO STÁVAJÍCÍCH Počet: 10 ks ROZMĚR: 2420 X 2220 mm (š x v) POPIS: OSTATNÍ POPIS TOTOŽNÝ S OKNEM 0.01. SCHÉMA: POHLED NA OKNO JE Z EXTERIÉRU USKLADNĚNÍ: VIZ OKNO 01 EZS: SOUČÁSTÍ JE MAGNETICKÉ ČIDLO KAŽDÉHO Z KŘÍDEL (2KS/OKNO) PRO BUDOUCÍ EZS. KABEL VYVEDENÝ V DOSTATEČNÉ REZERVĚ PRO NAPOJENÍ V DUTINĚ (BEZ ZÁVAŽÍ) DŘEVĚNÉHO OSTĚNÍ.						
06		OKNO 0.06 TYPY: AMERICKÉ VÝSUVNÉ ZHOTOVENÍ NOVÝCH OKEN NAMÍSTO STÁVAJÍCÍCH Počet: 4 ks ROZMĚR: 4080 X 2220 mm (š x v) POZNÁMKA: OKNY MAJÍ MEZI SEBOU ATYPICKÉ ŘEŠENÍ OSTĚNÍ VE STŘEDNÍ POZICI. POPIS: OSTATNÍ POPIS TOTOŽNÝ S OKNEM 0.01 SCHÉMA: POHLED NA OKNO JE Z EXTERIÉRU USKLADNĚNÍ: VIZ OKNO 01						
07		OKNO 0.07 TYPY: KASTLOVÉ, TROJDÍLNÉ, OTVÁRAVÉ REPASE Počet: 3 ks STÁVAJÍCÍ STAV POPIS: OKNO TYPY KASTLOVÉ, DĚLENÉ NA 3 OTEVÍRAVÉ ČÁSTI POZNÁMKA: NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA - PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ OBJEKT ROZMĚR: 2420 X 1420 mm (š x v) MATERIÁL: DŘEVO - RÁM, KŘÍDLO; 2X JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ NÁVRH POPIS: VÝROBEK BUDE REPASOVÁN. POPIS BUDE TOTOŽNÝ S UVEDENÝM POSTUPEM U OKNA 0.03. KOVÁNÍ BUDE PROČISTĚNO A UVEDENO DO CHODU. VÝJIMKY OPROTI 0.03: - NEPŘEDPOKLÁDÁ SE VYJMUTÍ KASTLOVÉ KONSTRUKCE Z OSTĚNÍ. TATO ČÁST BUDE REPASOVÁNA NA MÍSTĚ. - Z EXTERIÉRU CELÝ VÝROBEK V ZELENÉ BARVĚ SCHÉMA: POHLED NA OKNO JE Z EXTERIÉRU POZN: U JEDNOHO Z OKEN NUTNO PROVÉST KRÁTKOU LOKÁLNÍ PŘELOŽKU VODOVODU						

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ - GRAFICKÁ PŘÍLOHA

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA	SMB, MMB, Odbor investiční Kounicova 67, 601 67, Brno	B-13-160-000	101	DPS	06/2015	Ing. arch. A. Berec	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	4

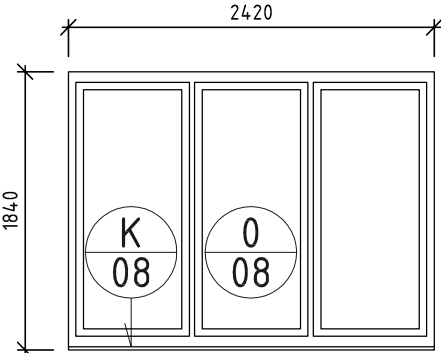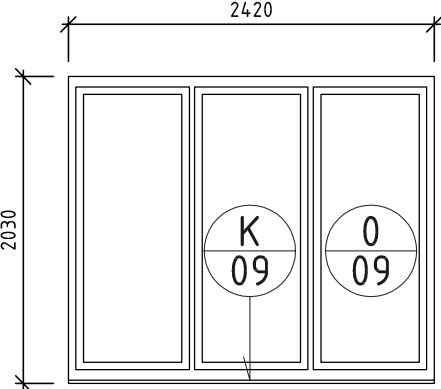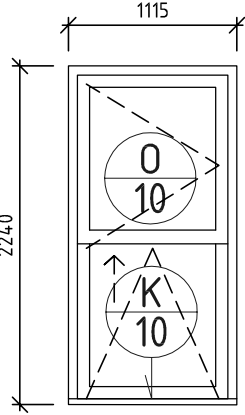08		OKNO 0.08 Počet: 2 ks TYPU: TROJDÍLNÉ, OTVÍRAVÉ, KASTLOVÉ STÁVAJÍCÍ STAV POPIS: ČÁST PD: PE-PRŮZKUMY EXPERTÍZY, Č. PŘÍLOHY 106: VÝKRES OKNA, DETAILS; Č. PŘÍLOHY 107: STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM, PhDr. PAVEL BORSKÝ, CSc., 11/2013 POZNÁMKA: NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA – PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ OBJEKT MATERIÁL: DŘEVO – RÁM, KŘÍDLO, 2X JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, KOV ROZMĚR: 2420 X 2220 mm (š x v) NÁVRH POPIS: BUDE POUZE POVRCHOVĚ OPRAVENO. NEJEDNÁ SE O KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCI. VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ NAVRHNOUT KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ ZAMEZUJÍCÍ VZLÍNÁNÍ VLHKOSTI (OKNO JE MIMO PŘEDEPSANÝ ROZSAH REKONSTRUKCE) NELZE NĚST ZÁRUKU ZA ŽIVOTNOST TOHOTO PROVIZORNÍHO VZHLEDOVÉHO VYSPRAVENÍ. ÚČELEM JE DOČASNĚ SJEDNOTIT VÝRAZ REKONSTRUOVANÉ FASÁDY. POVRCH. ÚPRAV.: VIDITELNÉ PLOCHY Z EXTERIÉRU BUDOU NATŘENY DLE 0.07, S ODSTRANĚNÍM PŮVODNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY. V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE PŘETMELENO ZASKLENÍ. V POZICÍCH, KDE NEPRŮHLEDNÝM SKLEM NENÍ VIDĚT DO PROSTORU KASTLOVÉHO OKNA, BUDE NEVIDITELNÁ ČÁST PONECHÁNA VE STÁVAJÍCÍM STAVU. OSTATNÍ: SOUČÁSTÍ JE VYSPRAVENÍ A MALBA VIDITELNÝCH POVRCHŮ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ V OSTĚNÍ A BEZPROSTŘEDNĚ ZA OKNEM VIDITELNÝCH Z EXTERIÉRU. KOVÁNÍ: KOVÁNÍ BUDE VYČISTĚNO A UVEDENO DO CHODU SCHÉMA: POHLED NA OKNO JE Z EXTERIÉRU
09		OKNO 0.09 (MIMO ROZSAH REKONSTRUKCE #) Počet: 5 ks TYPU: TROJDÍLNÉ, OTVÍRAVÉ STÁVAJÍCÍ STAV POPIS: ČÁST PD: PE-PRŮZKUMY EXPERTÍZY, Č. PŘÍLOHY 106: VÝKRES OKNA, DETAILS; Č. PŘÍLOHY 107: STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM, PhDr. PAVEL BORSKÝ, CSc., 11/2013 POZNÁMKA: NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA – PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ OBJEKT ROZMĚR: 2420 X 2040 mm (š x v) MATERIÁL: DŘEVO – RÁM, KŘÍDLO, 2X JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, KOV NÁVRH POPIS: V SOULADU S VÝROBKEM 0.08 SCHÉMA: POHLED NA OKNO JE Z EXTERIÉRU
010		OKNO 0.10 TYPU: AMERICKÉ VÝSUVNÉ Počet: 28+1 ks ZHOTOVENÍ NOVÝCH OKEN NAMÍSTO STÁVAJÍCÍCH (REPASE POUZE 1 KS, BUDE URČENA POZICE OKNA K REPASI) ROZMĚR: 1115 X 2240 mm (š x v) POPIS: 28 KS PROVEDENO DLE NÍŽE UVEDENÉHO POPISU, DLE OKNA 0.01, 1 KS REPASE BUDE PROVEDEN OBDOBNĚ VIZ. OKNO 0.03. SCHÉMA: POHLED NA OKNO JE Z EXTERIÉRU EZS: U 5 KS VÝROBKU V 1NP BUDE INTEGROVÁNO MAGNETICKÉ ČIDLO – MAGNETICKÉ ČIDLO KAŽDÉHO Z KŘÍDEL (2KS/OKNO) PRO BUDOUCÍ EZS. KABEL VYVEDENÝ V DOSTATEČNÉ REZERVĚ PRO NAPOJENÍ V DUTINĚ (BEZ ZÁVAŽÍ) DŘEVĚNÉHO OSTĚNÍ. USKLADNĚNÍ: VIZ OKNO 01

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ - GRAFICKÁ PŘÍLOHA

Stavba: REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA	Investor: SMB, MMB, Odbor investiční Kounicova 67, 601 67, Brno	Zakázka číslo: B-13-160-000	SO: 101	Stupeň: DPS	Datum: 07/2015	Vypracoval: Ing. arch. K.Pohanková	Generální projektant: Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	Číslo přílohy: 5
011				OKNO 0.11 TYPU: EUROOKNA ZHTOVENÍ NOVÝCH OKEN NAMÍSTO STÁVAJÍCÍCH Počet: 8 ks <u>STÁVAJÍCÍ STAV</u> POPIS: ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PE-PRŮZKUMY EXPERTÍZY; Č. PŘÍLOHY 106: VÝKRES OKNA, DETAILS; Č. PŘÍLOHY 107: STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM, PhDr. PAVEL BORSKÝ, CSc., 11/2013 ROZMĚR: 1520 X 2050 mm (š x v) – NUTNO POČÍTAT S HL. KASTLU MATERIÁL: DŘEVO – RÁM, KŘÍDLO, 2X JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, KOV <u>NÁVRH</u> POPIS: OKNA NOVÁ, EUROOKNA ROZMĚR: OKENNÍ VÝPLŇ BUDE ČLENĚNA TOTOŽNĚ SE STÁVAJÍCÍM STAVEM MATERIÁL: DŘEVO – RÁM, KŘÍDLO, 2-SKLO, KOV PARAPET: OKNA BUDOU MÍT NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ S CPL POVRCHEM. VNĚJŠÍ PARAPET BUDE TITANZINKOVÝ. BAREVNOST: ODSŤÍN LOMENÉ BÍLÉ, IDENTICKÁ VIZ. ODSŤÍN RÁMŮ AMERICKÝCH OKEN Z INTERIÉROVÉ STRANY. SCHÉMA: POHLED NA OKNO JE Z EXTERIÉRU				
012				OKNO 0.12 TYPU: EUROOKNA ZHTOVENÍ NOVÝCH OKEN NAMÍSTO STÁVAJÍCÍCH Počet: 8 ks <u>STÁVAJÍCÍ STAV</u> POPIS: ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PE-PRŮZKUMY EXPERTÍZY; Č. PŘÍLOHY 106: VÝKRES OKNA, DETAILS; Č. PŘÍLOHY 107: STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM, PhDr. PAVEL BORSKÝ, CSc., 11/2013 ROZMĚR: 1520 x 2240 mm (š x v) – NUTNO POČÍTAT S HL. KASTLU MATERIÁL: DŘEVO – RÁM, KŘÍDLO, 2X JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, KOV <u>NÁVRH</u> POPIS: OKNA NOVÁ, TOTOŽNĚ VIZ. OKNA 0.11 SCHÉMA: POHLED NA OKNO JE Z EXTERIÉRU				
013				OKNO 0.13 TYPU: EUROOKNA, TROJDÍLNÉ, OTVÍRAVÉ ZHTOVENÍ NOVÝCH OKEN NAMÍSTO STÁVAJÍCÍCH Počet: 2 ks <u>STÁVAJÍCÍ STAV</u> POPIS: ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PE-PRŮZKUMY EXPERTÍZY; Č. PŘÍLOHY 106: VÝKRES OKNA, DETAILS; Č. PŘÍLOHY 107: STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM, PhDr. PAVEL BORSKÝ, CSc., 11/2013 ROZMĚR: 1520 X 2050 mm (š x v) MATERIÁL: DŘEVO – RÁM, KŘÍDLO, 2X JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, KOV <u>NÁVRH</u> POPIS: OKNA NOVÁ, TOTOŽNĚ VIZ. OKNA 0.11 PARAPET: U OKNA 0.14 A U JEDNOHO Z OKEN 0.13 BUDE DEMONTOVÁN STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PARAPET, KTERÝ BUDE PO OSAZENÍ OKEN OPĚTOVNĚ INSTALOVÁN. SCHÉMA: POHLED NA OKNO JE Z EXTERIÉRU EZS: SOUČÁSTÍ JE MAGNETICKÉ ČIDLO KAŽDÉHO Z KŘÍDEL (2KS/OKNO) PRO BUDOUCÍ EZS. KABEL				
014				OKNO 0.14 TYPU: EUROOKNO, OTVÍRAVÉ ZHTOVENÍ NOVÝCH OKEN NAMÍSTO STÁVAJÍCÍCH Počet: 1 ks <u>STÁVAJÍCÍ STAV</u> POPIS: ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PE-PRŮZKUMY EXPERTÍZY; Č. PŘÍLOHY 106: VÝKRES OKNA, DETAILS; Č. PŘÍLOHY 107: STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM, PhDr. PAVEL BORSKÝ, CSc., 11/2013 ROZMĚR: 980 x 1030 mm (š x v) MATERIÁL: DŘEVO – RÁM, KŘÍDLO, 2X JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, KOV <u>NÁVRH</u> POPIS: OKNO NOVÉ, TOTOŽNĚ VIZ. OKNA 0.11 PARAPET: U OKNA 0.14 A U JEDNOHO Z OKEN 0.13 BUDE DEMONTOVÁN STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PARAPET, KTERÝ BUDE PO OSAZENÍ OKEN OPĚTOVNĚ INSTALOVÁN. SCHÉMA: POHLED NA OKNO JE Z EXTERIÉRU EZS: SOUČÁSTÍ JE MAGNETICKÉ ČIDLO KAŽDÉHO Z KŘÍDEL (2KS/OKNO) PRO BUDOUCÍ EZS. KABEL				

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ - GRAFICKÁ PŘÍLOHA

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA	SMB, MMB, Odbor investiční Kounicova 67, 601 67, Brno	B-13-160-000	101	DPS	03/2014	Ing. arch. A. Berec	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	6

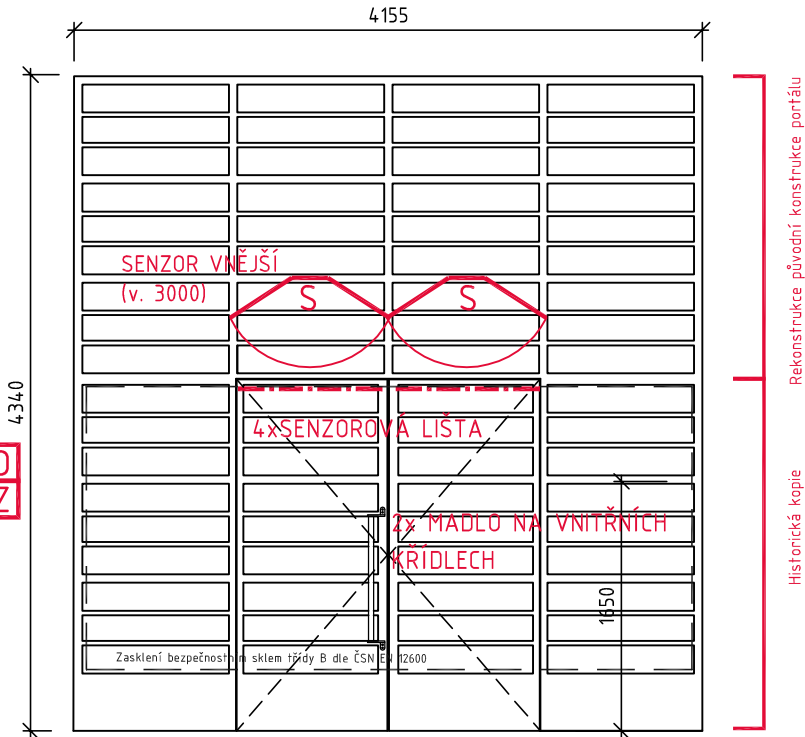
D1



DVEŘE D.1
VSTUPNÍ PORTÁL
STÁVAJÍCÍ STAV - BUDE ODSTRANĚNA SPODNÍ ČÁST
POPIS: DVEŘNÍ PORTÁL JE SLOŽENÝ Z PEVNÉ A OTVÍRAVÉ ČÁSTI, TVOŘENÉ DVOJICÍ DVOUKRÍDLOVÝCH OTOČNÝCH DVEŘÍ. V HORNÍ POLOVINĚ PORTÁLU JE ZACHOVANÁ PŮVODNÍ KONSTRUKCE DODATEČNĚ PŘEKRYTA POPLASTOVANÝM RASTREM. SPODNÍ ČÁST BYLA U OBOU PORTÁLŮ VYMĚNĚNA ZA DVEŘE OTOČNÉ A AUTOMATICKY POSUVNÉ. PŮVODNÍ RASTR BYL ČÁSTEČNĚ ZACHOVÁN, KONSTRUKCE JE ZCELA ODLIŠNÁ.
ROZMĚR: 4155 x 4340 mm (š x v)
MATERIÁL: OCELOVÝ RÁM, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ ČIRÉ

NÁVRH
POPIS: DVEŘE BUDOU OTEVÍRAVÉ AUTOMATICKY NA POHYBOVÝ SENZOR. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A PROSTOROVÉ VZTAHY VIZ. VÝKRES D101.1.10 - VSTUPNÍ PORTÁL
MATERIÁL: OCELOVÝ RÁM, ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM TŘÍDY B dle ČSN EN 12600 (KALENO) DLE ZACHOVANÉ HORNÍ ČÁSTI PORTÁLU.
BARVA: ZELENÝ ODSTÍN - BUDE URČEN NA STAVBĚ = POŽADAVEK NA VZORKOVÁNÍ
SCHÉMA: POHLED NA DVEŘE JE Z EXTERIÉRU
OSTATNÍ: SOUČÁSTÍ JSOU I STAVEBNÍ PRÁCE POTŘEBNÉ PRO OSAZENÍ PODLAHOVÝCH OTVÍRAČŮ, VEDENÍ KABELÁŽE POD OMÍTKOU K ROZVADĚČI, VYSRAVENÍ OSTĚNÍ POŠKOZENÉ PŘI REKONSTRUKCI, VYMALOVÁNÍ VNITŘNÍHO LÍCE FASÁDY, A.J.
DOKUMENTACE: DODAVATEL VYPRACUJE DOKUMENTACI STÁVAJÍCÍHO STAVU (VČETNĚ ZÁDVEŘÍ, BOČNÍCH ČÁSTÍ I PODHLEDU), DÍLENSKOU DOKUMENTACI, PODOBNĚ JAK JE UVEDENO U 0.01. DÁLE BUDE VYHOTOVEN NÁVRH REPASE PODOBNĚ JAKO U 0.03. PO VÝROBĚNÍ CELÉ KONSTRUKCE, TĚSNĚ PŘED PROVEDENÍM FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, BUDE ODSOUHLASEN VÝROBEK ARCHITEKTEM A PRACOVNÍKEM OPP A NPÚ.
VZORKOVÁNÍ: VEŠKERÉ PRVKY MUSÍ BÝT VYVZORKOVÁNY V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU. PODOBNĚ I BAREVNOST PORTÁLU.
REPASE: PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ (v. 1800)
BEZP.ZÁMEK OVLÁDÁNÍ



VÝPIS OKEN A DVEŘÍ - GRAFICKÁ PŘÍLOHA

Stavba: REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNIKOVA	Investor: SMB, MMB, Odbor investiční Kounicova 67, 601 67, Brno	Zakázka číslo: B-13-160-000	SO: 101	Stupeň: DPS	Datum: 06/2015	Vypracoval: Ing. arch. A. Berec	Generální projektant: Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	Číslo přílohy: 7
0,2 S	 <u>OTVÍRACÍ MECHANIZMUS</u> - Elektromechanický systém pohonu pro otáčivé dveře s kluznou lištou upevněnou na křídle dveří (nejlépe integrovanou) a propojovací ramínkem. - Pohon je excentricky umístěný vůči křídlu. - Rozměr pohonu 293 x 450 x 127 mm - Na jedno křídlo jeden pohon. - Pohon je skrytý v podlaze krytý stávající dlažbou opatřenou těsněním pro zamezení vniknutí vlhkosti do místa pohonu. - Prostor pro pohon bude vybourán v minimální velikosti 450 x 500 x 170 - Nerovnosti dna budou vyrovnány 30mm samonivelační stěrkou. - Velký důraz je kladený na spolehlivost otvírače. Vzhledem k velké intenzitě procházejících osob je využívání značné. - Pohon musí být odolný vlhkosti (hermeticky uzavřený) - Pohon musí umožňovat plně nastavení rychlosti otvírání (musí být možno nastavit na bezpečnou rychlost vůči starším osobám se zhoršenou pohyblivostí) a délku držení v otevřené pozici (cca 60 sec.) - V případě výpadku proudu se automaticky otevřou dveře - Uživatel musí být dostatečně proškolen, aby nejdříve deaktivoval automatické otvírání a až po té uzamkl dveře. - Otvírač musí umět manipulovat s křídlem o váze 250kg - Vzhledem k výjimečnému výrobku může dojít ke zjištění, že takový výrobek je pouze od jednoho výrobce!							
	 <u>SENZOROVÁ LIŠTA</u> Pro každé křídlo z obou stran Max. výška lišty se senzorem je 40mm. Požadavek na integraci do ocelové konstrukce křídla. nutno dořešit v dílenské dokumentaci.							
	 <u>OVLÁDÁNÍ A ZAMYKÁNÍ</u> zapuštěný rámček velikosti max. 80x80mm. Navrhované je digitální ovládání s možností regulace a blokováním pomocí klíče. Nutno navrhnout pro vnitřní stranu a dále pouze v klíčové verzi pro exteriérovou stranu pro umožnění vstupu z exteriéru Možno spojit s druhým portálem							
 <u>SENZOR</u> Černá barva. Max. rozměr 270x55x55mm Požadavek na integraci do ocelového portálu. V exteriéru 2ks, v interiéru 1+1ks <u>DALŠÍ DOPLŇKY</u> - Zamykací zámek v patě dveřního křídla, integrován do konstrukce. Součástí je i protikus. Zámek bude mít cylindrickou vložku. Stejný klíč bude pro všechny čtyři zámky čtyř křídel. - Padací prahová lišta plně integrovaná do spodní hrany dveřních křídel - Magnetický senzor dávající informaci pro budoucí EZS o zavřené poloze. Kabeláž vyvedena v ostění v s dodatečnou rezervu pro propojení na budoucí kabeláž - Rozvaděč pro napájení a ovládání otvíračů. Součástí je i vnitřní vybavení s ovládací jednotkou, případné trafo a propojovací kabeláž k jednotlivým komponentům.								

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ - GRAFICKÁ PŘÍLOHA

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA	SMB, MMB, Odbor investiční Kounicova 67, 601 67, Brno	B-13-160-000	101	DPS	03/2014	Ing. arch. A. Berec	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	8

D2



DVEŘE D.2

Počet: 1 ks

VSTUPNÍ PORTÁL

STÁVAJÍCÍ STAV

POPIS: OCELOVÁ KONSTRUKCE, VÝPLŇ JEDNODUCHÉ SKLO. MODRÁ BARVA.

ROZMĚR: 940 x 2280 mm (š x v)


MATERIÁL: KOVOVÝ RÁM, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ

NÁVRH


POPIS: REKONSTRUKCE PŮVODNÍCH DVEŘÍ

BARVA: RAL BUDE URČENA NA STAVBĚ

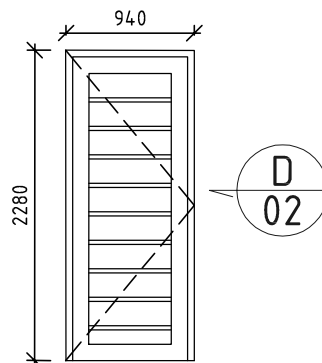SCHÉMA: POHLED NA DVEŘE JE Z INTERIÉRU



D3

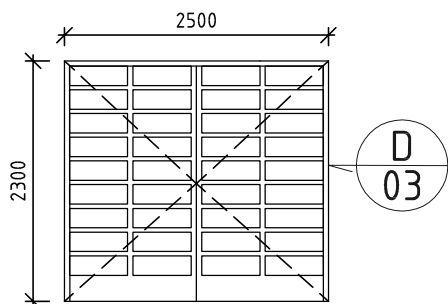

DVEŘE D.3 DVORNÍ VRATA

Počet: 1 ks

STÁVAJÍCÍ STAV - BUDE ODSTRANĚN

ROZMĚR: 2500 x 2300 mm (š x v)

MATERIÁL: KOVOVÝ RÁM, VÝPLŇ JEDNODUCHÝ PLECH

NÁVRH

POPIS: Dvorní vrata budou historickou kopií původních vrat z dob realizace stavby.

Rozměry portálu vycházejí z rastru a konstrukce vstupního portálu - viz. výrobek D1.

Materiál ocel. Navrhované je 1-sklo, matné dle převažujícího zasklení původního zádveří vstupního portálu (nutná obhlídka objektu). Zasklení bezpečnostním sklem třídy B dle ČSN EN 12600 (kaleno). Kování hliníkové/kov. Vrata budou mít elektronicky řízený hydraulický systém otačivých dveří do hmotnosti 250kg a šířkou křídel do 1400 mm.

MATERIÁL: KOVOVÝ RÁM A ČLENĚNÍ, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ

BAREVA: Povrchová úprava bude shodná s vstupním portálem dle stratigrafického průzkumu a bude schválena referentem OPP MMB a referentem NPÚ ÚOP a bude daná zápisem z kontrolního dne. Pro další informace viz přílohy D-101-1-04-1. a D-101-1-04-11.

SCHÉMA: POHLED NA DVEŘE JE Z EXTERIÉRU

POZNÁMKA: OSTATNÍ DLE VÝROBKU D1.

DOKUMENTACE: DLE D1

OSTATNÍ: SOUČÁSTÍ JSOU NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ZÁSAHY A OPRAVY POVRCHU PO INSTALACI

REPAZE: PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ



OVLÁDÁNÍ A ZAMYKÁNÍ

Zamykání v zapuštěném rámečku velikosti max. 100x100mm.

Dálkový přijímač částečně zapuštěný velikosti max 100x100x30mm (výška x šířka x hloubka na fasádě) Umístěno na obou stranách.



OTÁČIVÝ POHON S KLUZNOU LIŠTOU

- UMÍSTĚNO V NADPRAŽÍ

- KAŽDÉ KŘÍDLO MÁ SVŮJ POHON, DOPLNĚNO KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ.

DALŠÍ DOPLŇKY

- Magnetický senzor dávající informaci pro budoucí EZS o zavřené poloze. Kabeláž vyvedena v ostění v s dodatečnou rezervu pro propojení na budoucí kabeláž

- Rozvaděč pro napájení a ovládání otvíračů. Součástí je i vnitřní vybavení s ovládací jednotkou, případně trafo a propojovací kabeláž k jednotlivým komponentům.

- Světelná signalizace křídel v pohybu

- Přijímač dálkových ovladačů

- Senzorové lišty na křídlech (integrovány do křídel) - 2ks na křídlo

- Senzor v trase vrat předcházející kolizi se stojícím automobilem

- Ostatní nezbytné prvky pro provoz