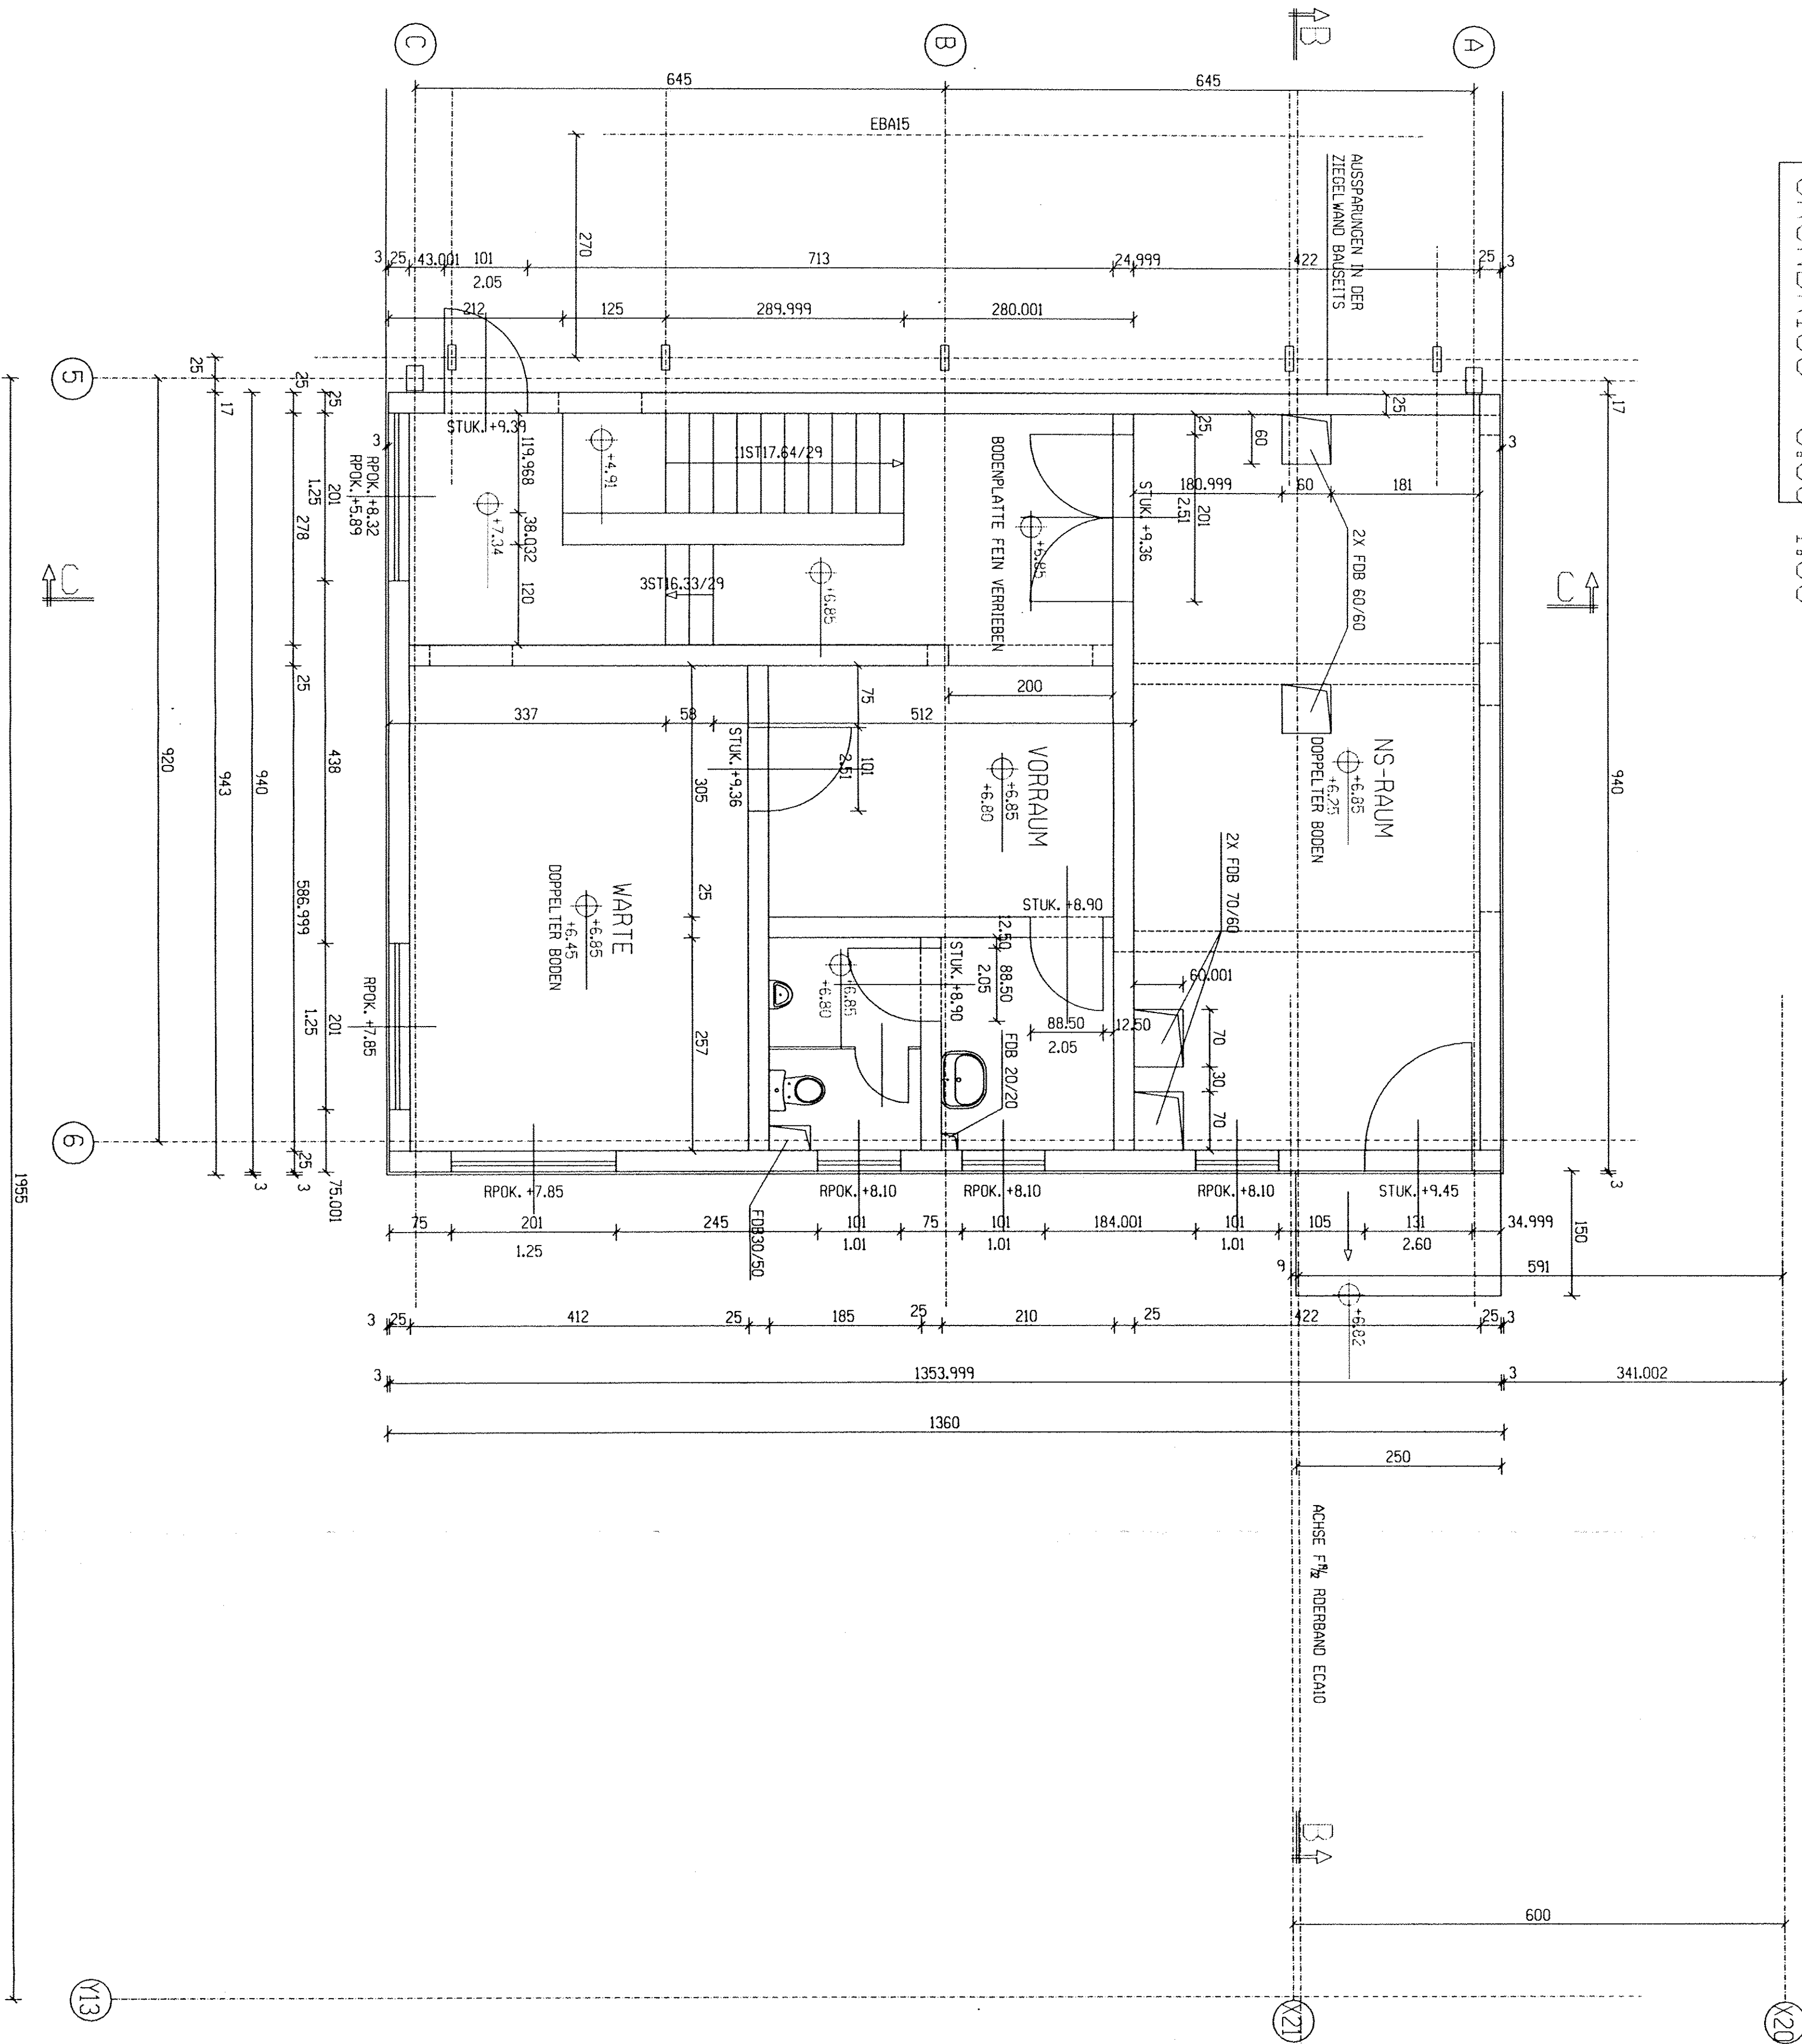


GRUNDRISS +6.85 1:50

[illegible]

NN BALTISCHE	SEEH ¹⁹ / ₃₂	HE	+0.00m	=	209.65	0.11
NN ADRIA	SEEH ¹⁹ / ₃₂	HE	+0.00m	=	210.04	0.11

Ausgabe	3% Erhöhung				
	MA	STL	KG-PL	WBL	GR-OL-GR
D	*	*	*	*	*
A	*	*	*	*	*
B	*	*	*	*	*
C	*	*	*	*	*
F	*	*	*	*	*

AST

GRUNDRISS + 6.85, DACH

SCHALUNG

ED. AST & CO. Baugesellschaft m. b. H.

Berater, -Zeichn.-Nr. **ECH** Energieconsulting
Herstellung **Kommisionär, 900485**

[illegible]

SKO-ENERGO s.r.o.

Standard
Methyl Red

19	Datum	Name	Be
----	-------	------	----

Beach		

天	1	1
地	1	1
人	1	1
物	1	1

Diese Zeichnung darf weder von

MAX. BODENPRESSUNG: 200KN/M2
BETTUNGSZIFFER: TUNNELN, BRECHERT.D. CA.-2,0; 0,00000KN/M3
BETTUNGSZIFFER: GAB. 3% UDFUNDAMENTE. CA.-1,0; 0,00000KN/M3
AUF 2% BEREINSTIMMUNG DER BERECHNUNGSWERTE
MIT DEN VORHANDENEN UNTERGROB IST ZU BEZUGEN
SIE WIRD EMPFOHLEN EINEN BODENGUTACHTER BEZUGZIEHEN