


ULOŽENÍ DO PÍSKOVÉHO LOŽE

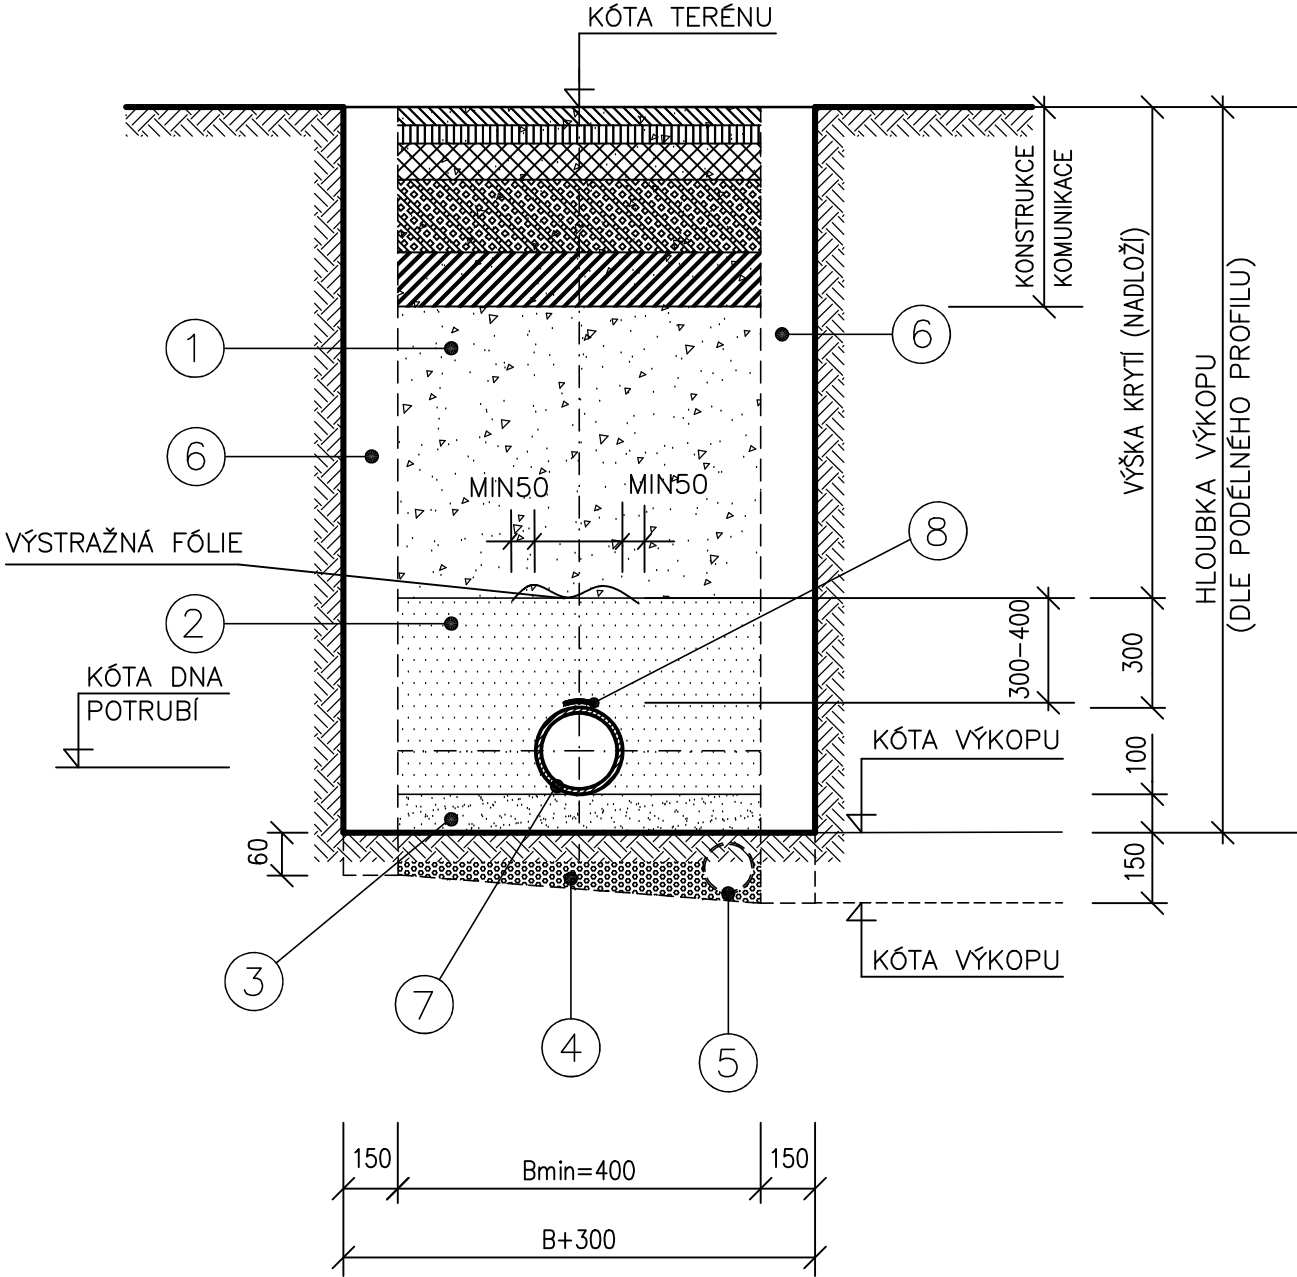

LEGENDA

- ① ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU (V KOMUNIKACI HUTNĚNÝ)
- ② HUTNĚNÝ OBSYP NESOUDRŽNOU ZEMINOU (VELIKOST ZRNA DO 20mm)
- ③ HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE (VELIKOST ZRNA DO 4mm)
- ④ ŠTĚRKOVÉ LOŽE
- ⑤ DRENÁŽ DN 100 – POUZE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU HPV
- ⑥ MONTÁŽNÍ PROSTOR PRO PAŽENÍ
- ⑦ POTRUBÍ VODOVODNÍ – PE100 SDR11, D 40
- ⑧ SIGNALIZAČNÍ PÁSEK

POZNÁMKA: ŠTĚRKOVÉ LOŽE POUZE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU HPV
V PŘÍPADĚ SKALNATÉHO NEBO KAMANITÉHO PODLOŽÍ JE NUTNO VÝKOP
PROHLoubIT O 100–150mm A VYPLNIT MATERIÁLEM JAKO LOŽE

VYPRACOVAL		KRESLIL	VEDOUČÍ PROJEKCE	ZHOTOVITEL  spol. s r.o. investice – projekty – realizace Ohrada 2051, 755 01 Vsetín Czech Republic tel: 571 431 936	
ING. MILENA HRTÁŇOVÁ		ING. MILENA HRTÁŇOVÁ	Ing. LIBOR HOLUB		
OBJEDNATEL: MĚSTO VIZOVICE			MÍSTO STAVBY: MASARYKOVO NÁM. 1007, VIZOVICE		
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680					
OBJEKT:		IO09 PŘELOŽKA PŘÍPOJKY VODOVODU			
PROFESE: DRUH:		D1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu			
NÁZEV VÝKRESU: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ					
		MĚŘÍTKO		STAVEBNÍ OBJEKT	Č. VÝKRESU
		--		IO09	03