

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

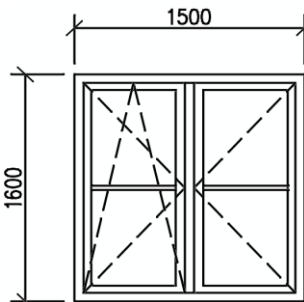

VÝPIS DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

v.č. 18

PŘED VÝROBOU OKEN A DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZHOTOVITELEM PROVEDENO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ NA STAVBĚ, PŘÍPADNÉ ODCHYLKY BUDOU ZAPRACOVÁNY DO DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE. OKNA A DVEŘE BUDOU DODÁNA A SMONTOVÁNA PODLE TÉTO DOKUMENTACE, KOTVENÍ OKEN BUDE PROVEDENO PODLE ZHOTOVITELEM DODANÉHO KOTEVNÍHO PLÁNU. DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE A KOTEVNÍ PLÁN BUDE ODSOULHAŠEN TDI A PROJEKTANTEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY.

UVEDENÉ ČLENĚNÍ OKEN JE MOŽNO PO DOMLUVĚ UPRAVIT DLE TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ VYBRANÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU OKEN A DVEŘÍ NA NÁVRH DODAVATELE STAVBY. ZEJMÉNA LZE PŘEDPOKLÁDAT UPŘESNĚNÍ ROZMĚRŮ OKEN PŘÍSTAVBY DŘEVĚNÉ CHODBY, ÚPRAVA BY NEMĚLA VÉST KE ZVĚTŠENÍ OKEN. KAŽDÁ ZMĚNA BUDE ODSOULHAŠENA PROJEKTANTEM, INVESTOREM A ARCHITEKTEM STAVBY

Schéma výplní otvorů je kresleno z pohledu vnějšího - na fasádu

Označení	Schéma	Rozměry /mm/	Popis					Kování	Zasklení	Barva povrchu	Požární odolnost	Poznámka	počet kusů			
													Podle orientace fasády			
				1NP	2NP	Střecha	Celkem						J	V	S	Z
T01		1500x1600	DVOUKŘÍDLÉ OKNO Z EURO PROFILŮ. MATERIÁLEM JE LEPENÝ VÍCEVRSTVÝ HRANOL, SMRK, S DŘEVĚNOU OKAPNICÍ. SVISLE JE OKNO ČLENĚNO SLOUPKEM. ČLENĚNÍ SKLA JE NALEPOVACÍMI PŘÍČLEMI Š.cca 30mm. KŘÍDLA JSOU OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ SKLOPNÉ. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uws0,75 W/m2K . DODÁVKA OKNA MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM, PROKAZUJÍCÍM, ŽE TECHNICKÁ KONSTRUKCE OKNA ZARUČUJE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÝCH NOREM A EVROPSKÝCH NAŘÍZENÍ. CERTIFIKÁT MUSÍ BÝT VYDÁN AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU	2	2	0	4	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ TITAN, S ODOLNOSTÍ PROTI VLOUPÁNÍ. SE ČTRPOLOHOVÝM OTVÍRÁNÍM OS OKEN S NŮŽKOVÝMI LOŽISKY, SPLŇUJÍCÍ POŽADAVEK NA ÚNOSNOST VELKOFORMÁTOVÝCH OKEN. PŘÍDAVNÁ POJISTKA PROTI CHYBNÉ OBSLUZE OS OKEN. TROJITÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ Z TRVALE PRUŽNÉHO MATERIÁLU.	ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S VYLEPŠENOU SVĚTELNOU PROPUSTNOSTÍ, S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM. ZASKLENÍ BUDE PROVEDENO TAKOVÉ, ABY BYL DODRŽEN POŽADAVEK NA CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	TMAVÝ ODSŤÍN V DEZÉNU DŘEVA (BUDE VZORKOVÁNO)	-	SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNĚJŠÍ PARAPET, VNITŘNÍ PARAPET Z KERAMICKÝM OBKLADEM (VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ). OKNO BUDE S VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVOU ŽALUZIÍ S OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM, ŠÍŘKA LAMEL 25 mm	0	4	0	0
T02		1500x1600	DVOUKŘÍDLÉ OKNO Z EURO PROFILŮ. MATERIÁLEM JE LEPENÝ VÍCEVRSTVÝ HRANOL, SMRK, S DŘEVĚNOU OKAPNICÍ. SVISLE JE OKNO ČLENĚNO SLOUPKEM. ČLENĚNÍ SKLA JE NALEPOVACÍMI PŘÍČLEMI Š.cca 30mm. KŘÍDLA JSOU OTVÍRAVÁ. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uws0,75 W/m2K . POŽADOVANÁ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST ALESPŮ 33 dB . DODÁVKA OKNA MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM, PROKAZUJÍCÍM, ŽE TECHNICKÁ KONSTRUKCE OKNA ZARUČUJE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÝCH NOREM A EVROPSKÝCH NAŘÍZENÍ. CERTIFIKÁT MUSÍ BÝT VYDÁN AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU	0	2	0	2	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ TITAN, S ODOLNOSTÍ PROTI VLOUPÁNÍ. TROJITÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ Z TRVALE PRUŽNÉHO MATERIÁLU.	ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S VYLEPŠENOU SVĚTELNOU PROPUSTNOSTÍ, S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM. ZASKLENÍ BUDE PROVEDENO TAKOVÉ, ABY BYL DODRŽEN POŽADAVEK NA CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA.	TMAVÝ ODSŤÍN V DEZÉNU DŘEVA (BUDE VZORKOVÁNO)	-	SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNĚJŠÍ PARAPET, VNITŘNÍ PARAPET Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY SE ZEŠÍLENÝM NOSEM (VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ). OKNA BUDOU DOPLNĚNA VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI	0	0	0	2

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

v.č. 18

PŘED VÝROBOU OKEN A DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZHOTOVITELEM PROVEDENO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ NA STAVBĚ, PŘÍPADNÉ ODCHYLKY BUDOU ZAPRACOVÁNY DO DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE. OKNA A DVEŘE BUDOU DODÁNA A SMONTOVÁNA PODLE TÉTO DOKUMENTACE, KOTVENÍ OKEN BUDE PROVEDENO PODLE ZHOTOVITELEM DODANÉHO KOTEVNÍHO PLÁNU. DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE A KOTEVNÍ PLÁN BUDE ODSOUHLASEN TDI A PROJEKTANTEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY.

UVEDENÉ ČLENĚNÍ OKEN JE MOŽNO PO DOMLUVĚ UPRAVIT DLE TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ VYBRANÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU OKEN A DVEŘÍ NA NÁVRH DODAVATELE STAVBY. ZEJMÉNA LZE PŘEDPOKLÁDAT UPŘESNĚNÍ ROZMĚRŮ OKEN PŘÍSTAVBY DŘEVĚNÉ CHODBY, ÚPRAVA BY NEMĚLA VÉST KE ZVĚTŠENÍ OKEN. KAŽDÁ ZMĚNA BUDE ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM, INVESTOREM A ARCHITEKTEM STAVBY

Schéma výplní otvorů je kresleno z pohledu vnějšího - na fasádu

Označení	Schéma	Rozměry /mm/	Popis					Kování	Zasklení	Barva povrchu	Požární odolnost	Poznámka	počet kusů			
				1NP	2NP	Střecha	Celkem						Podle orientace fasády			
													J	V	S	Z
T03		1500x1600	DVOUKŘÍDLÉ OKNO Z EURO PROFILŮ. MATERIÁLEM JE LEPENÝ VÍCEVRSTVÝ HRANOL, SMRK, S DŘEVĚNOU OKAPNICÍ. SVISLE JE OKNO ČLENĚNO SLOUPKEM. ČLENĚNÍ SKLA JE NALEPOVACÍMI PŘÍČLEMI Š.cca 30mm. KŘÍDLA JSOU OTVÍRAVÁ. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U_{ws}0,75 W/m2K . POŽADOVANÁ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST ALESPŮŇ 33 dB . DODÁVKA OKNA MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM, PROKAZUJÍCÍM, ŽE TECHNICKÁ KONSTRUKCE OKNA ZARUČUJE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÝCH NOREM A EVROPSKÝCH NAŘÍZENÍ. CERTIFIKÁT MUSÍ BÝT VYDÁN AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU	2	0	0	2	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ TITAN, S ODOLNOSTÍ PROTI VLOUPÁNÍ. TROJITÉ CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ Z TRVALE PRUŽNÉHO MATERIÁLU.	ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S VYLEPŠENOU SVĚTELNOU PROPUSTNOSTÍ, S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM. ZASKLENÍ BUDE PROVEDENO TAKOVÉ, ABY BYL DODRŽEN POŽADAVEK NA CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA. JEDNA POZICE ZASKLENÍ BUDE PROVEDENA NEPRŮHLEDNÝM SKLEM (PŘEDPOKLAD VNITŘNÍ SKLO) VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ VRSTVENÉ	TMAVÝ ODSTÍN V DEZÉNU DŘEVA (BUDE VZORKOVÁNO)	-	SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNĚJŠÍ PARAPET, VNITŘNÍ PARAPET Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY SE ZEŠÍLENÝM NOSEM (VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ). OKNA BUDOU DOPLNĚNA VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI	0	0	0	2
T04		3000x1600	TROJKŘÍDLÉ OKNO Z EURO PROFILŮ. MATERIÁLEM JE LEPENÝ VÍCEVRSTVÝ HRANOL, SMRK, S DŘEVĚNOU OKAPNICÍ. SVISLE JE OKNO ČLENĚNO SLOUPKY. KRAJNÍ KŘÍDLA JSOU OTVÍRAVÁ A 1xOS, STŘEDNÍ KŘÍDLO JE OTVÍRAVÉ SE ZEŠÍLENÝMI PANTY. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U_{ws}0,75 W/m2K . DODÁVKA OKNA MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM, PROKAZUJÍCÍM, ŽE TECHNICKÁ KONSTRUKCE OKNA ZARUČUJE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÝCH NOREM A EVROPSKÝCH NAŘÍZENÍ. CERTIFIKÁT MUSÍ BÝT VYDÁN AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU	2	2	0	4	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ TITAN, S ODOLNOSTÍ PROTI VLOUPÁNÍ. SE ČTŘPOLOHOVÝM OTVÍRÁNÍM OS OKEN S NŮŽKOVÝMI LOŽISKY, SPLŇUJÍCÍ POŽADAVEK NA ÚNOSNOST VELKOFORMÁTOVÝCH OKEN. PŘÍDAVNÁ POJISTKA PROTI CHYBNÉ OBSLUZE OS OKEN. TROJITÉ CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ Z TRVALE PRUŽNÉHO MATERIÁLU.	ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S VYLEPŠENOU SVĚTELNOU PROPUSTNOSTÍ, S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM. ZASKLENÍ BUDE PROVEDENO TAKOVÉ, ABY BYL DODRŽEN POŽADAVEK NA CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA.	TMAVÝ ODSTÍN V DEZÉNU DŘEVA (BUDE VZORKOVÁNO)	-	SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNĚJŠÍ PARAPET, VNITŘNÍ PARAPET Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY SE ZEŠÍLENÝM NOSEM (VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ). OKNA BUDOU DOPLNĚNA VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI	4	0	0	0

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

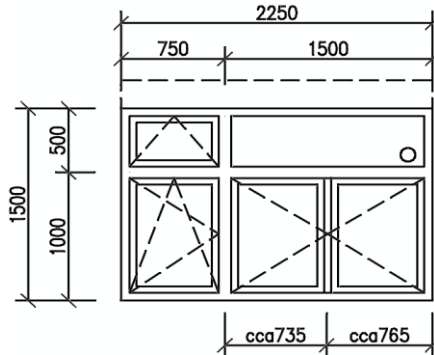
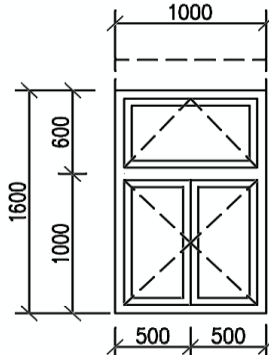
VÝPIS DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

v.č. 18

PŘED VÝROBOU OKEN A DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZHOTOVITELEM PROVEDENO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ NA STAVBĚ, PŘÍPADNÉ ODCHYLKY BUDOU ZAPRACOVÁNY DO DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, OKNA A DVEŘE BUDOU DODÁNA A SMONTOVÁNA PODLE TÉTO DOKUMENTACE, KOTVENÍ OKEN BUDE PROVEDENO PODLE ZHOTOVITELEM DODANÉHO KOTEVNÍHO PLÁNU. DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE A KOTEVNÍ PLÁN BUDE ODSOUHLASEN TDI A PROJEKTANTEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY.

UVEDENÉ ČLENĚNÍ OKEN JE MOŽNO PO DOMLUVĚ UPRAVIT DLE TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ VYBRANÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU OKEN A DVEŘÍ NA NÁVRH DODAVATELE STAVBY. ZEJMÉNA LZE PŘEDPOKLÁDAT UPŘESNĚNÍ ROZMĚRŮ OKEN PŘÍSTAVBY DŘEVĚNÉ CHODBY, ÚPRAVA BY NEMĚLA VÉST KE ZVĚTŠENÍ OKEN. KAŽDÁ ZMĚNA BUDE ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM, INVESTOREM A ARCHITEKTEM STAVBY

Schéma výplní otvorů je kresleno z pohledu vnějšího - na fasádu

Označení	Schéma	Rozměry /mm/	Popis					Kování	Zasklení	Barva povrchu	Požární odolnost	Poznámka	počet kusů			
													Podle orientace fasády			
				1NP	2NP	Střecha	Celkem						J	V	S	Z
T05		2250x1500	PĚTIKŘÍDLÉ OKNO Z EURO PROFILŮ. MATERIÁLEM JE LEPENÝ VÍCEVRSTVÝ HRANOL, SMRK, S DŘEVĚNOU OKAPNICÍ. OKNO JE ČLENĚNO SLOUPKEM A POUTCEM. OTVÍRÁNÍ KŘÍDEL JE ZŘEJMÉ ZE SCHÉMATU, NAD DVOUKŘÍDLOU ČÁSTÍ JE ZASKLENÍ FIXNÍ. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_{w\leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}}$. POŽADOVANÁ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST ALESPŮŇ 33 dB. DODÁVKA OKNA MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM, PROKAZUJÍCÍM, ŽE TECHNICKÁ KONSTRUKCE OKNA ZARUČUJE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÝCH NOREM A EVROPSKÝCH NAŘÍZENÍ. CERTIFIKÁT MUSÍ BÝT VYDÁN AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU	1	1	0	2	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ TITAN, S ODOLNOSTÍ PROTI VLOUPÁNÍ. SE ČTRPOLOHOVÝM OTVÍRÁNÍM OS OKEN S NŮŽKOVÝMI LOŽISKY, SPLŇUJÍCÍ POŽADAVEK NA ÚNOSNOST VELKOFORMÁTOVÝCH OKEN. PŘÍDAVNÁ POJISTKA PROTI CHYBNÉ OBSLUZE OS OKEN. OTVÍRÁVÁ KŘÍDLA - LEVÉ KŘÍDLO JE OVLÁDÁNO KLIKOU, PRAVÉ PÁČKOU UKRYTOU VE FUNKČNÍ SPÁŘE. <u>KLIKY O A OS KŘÍDEL BUDOU ZAMYKATELNÉ</u> . TROJITÉ CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ Z TRVALE PRUŽNÉHO MATERIÁLU.	ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S VYLEPŠENOU SVĚTELNOU PROPUSTNOSTÍ, S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM. ZASKLENÍ BUDE PROVEDENO TAKOVÉ, ABY BYL DODRŽEN POŽADAVEK NA CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA. VNĚJŠÍ SKLO SPODNÍ ČÁSTI BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ VRSTVENÉ	TMAVÝ ODSTÍN V DEZÉNU DŘEVA (BUDE VZORKOVÁNO)	-	SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNĚJŠÍ PARAPET, VNITŘNÍ PARAPET Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY SE ZEŠÍLENÝM NOSEM (VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ). OKNA BUDOU DOPLNĚNA VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI. SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE SÍŤ PROTI HMYZU NA OS KŘÍDLE.	2	0	0	0
T06		1000x1600	TROJKŘÍDLÉ OKNO Z EURO PROFILŮ. MATERIÁLEM JE LEPENÝ VÍCEVRSTVÝ HRANOL, SMRK, S DŘEVĚNOU OKAPNICÍ. OKNO JE ČLENĚNO POUTCEM ODDĚLUJÍCÍ SPODNÍ DVOUKŘÍDLOU ČÁST OD HORNÍ JEDNOKŘÍDLÉ. SPODNÍ KŘÍDLA JSOU OTVÍRÁVÁ, HORNÍ KŘÍDLO JE SKLOPNÉ. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_{w\leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}}$. POŽADOVANÁ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST ALESPŮŇ 33 dB. DODÁVKA OKNA MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM, PROKAZUJÍCÍM, ŽE TECHNICKÁ KONSTRUKCE OKNA ZARUČUJE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÝCH NOREM A EVROPSKÝCH NAŘÍZENÍ. CERTIFIKÁT MUSÍ BÝT VYDÁN AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU	0	2	0	2	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ TITAN, S ODOLNOSTÍ PROTI VLOUPÁNÍ. OTVÍRÁVÁ KŘÍDLA - LEVÉ KŘÍDLO JE OVLÁDÁNO <u>ZAMYKATELNOU KLIKOU</u> . PRAVÉ PÁČKOU UKRYTOU VE FUNKČNÍ SPÁŘE, HORNÍ KŘÍDLO JE SKLOPNÉ. TROJITÉ CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ Z TRVALE PRUŽNÉHO MATERIÁLU.	ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S VYLEPŠENOU SVĚTELNOU PROPUSTNOSTÍ, S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM. ZASKLENÍ BUDE PROVEDENO TAKOVÉ, ABY BYL DODRŽEN POŽADAVEK NA CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA.	TMAVÝ ODSTÍN V DEZÉNU DŘEVA (BUDE VZORKOVÁNO)	-	SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNĚJŠÍ PARAPET, VNITŘNÍ PARAPET Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY SE ZEŠÍLENÝM NOSEM (VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ). OKNA BUDOU DOPLNĚNA VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI	0	0	0	2

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

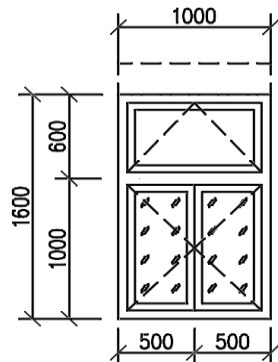
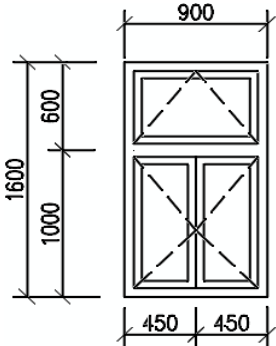
VÝPIS DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

v.č. 18

PŘED VÝROBOU OKEN A DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZHOTOVITELEM PROVEDENO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ NA STAVBĚ, PŘÍPADNÉ ODCHYLKY BUDOU ZAPRACOVÁNY DO DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, OKNA A DVEŘE BUDOU DODÁNA A SMONTOVÁNA PODLE TÉTO DOKUMENTACE, KOTVENÍ OKEN BUDE PROVEDENO PODLE ZHOTOVITELEM DODANÉHO KOTEVNÍHO PLÁNU. DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE A KOTEVNÍ PLÁN BUDE ODSOULHAŠEN TDI A PROJEKTANTEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY.

UVEDENÉ ČLENĚNÍ OKEN JE MOŽNO PO DOMLUVĚ UPRAVIT DLE TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ VYBRANÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU OKEN A DVEŘÍ NA NÁVRH DODAVATELE STAVBY. ZEJMÉNA LZE PŘEDPOKLÁDAT UPŘESNĚNÍ ROZMĚRŮ OKEN PŘÍSTAVBY DŘEVĚNÉ CHODBY, ÚPRAVA BY NEMĚLA VÉST KE ZVĚTŠENÍ OKEN. KAŽDÁ ZMĚNA BUDE ODSOULHAŠENA PROJEKTANTEM, INVESTOREM A ARCHITEKTEM STAVBY

Schéma výplní otvorů je kresleno z pohledu vnějšího - na fasádu

Označení	Schéma	Rozměry /mm/	Popis					Kování	Zasklení	Barva povrchu	Požární odolnost	Poznámka	počet kusů			
				1NP	2NP	Střecha	Celkem						Podle orientace fasády			
													J	V	S	Z
T07		1000x1600	TROJKŘÍDLÉ OKNO Z EURO PROFILŮ. MATERIÁLEM JE LEPENÝ VÍCEVRSTVÝ HRANOL, SMRK, S DŘEVĚNOU OKAPNICÍ. OKNO JE ČLENĚNO POUTCEM ODDĚLUJÍCÍ SPODNÍ DVOUKŘÍDLOU ČÁST OD HORNÍ JEDNOKŘÍDLÉ. SPODNÍ KŘÍDLA JSOU OTVÍRAVÁ, HORNÍ KŘÍDLO JE SKLOPNÉ. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U_w≤0,75 W/m2K. POŽADOVANÁ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST ALESPŮŇ 33 dB. DODÁVKA OKNA MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM, PROKAZUJÍCÍM, ŽE TECHNICKÁ KONSTRUKCE OKNA ZARUČUJE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÝCH NOREM A EVROPSKÝCH NAŘÍZENÍ. CERTIFIKÁT MUSÍ BÝT VYDÁN AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU	2	0	0	2	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ TITAN, S ODOLNOSTÍ PROTI VLOUPÁNÍ. OTVÍRAVÁ KŘÍDLA - LEVÉ KŘÍDLO JE OVLÁDÁNO <u>ZAMYKATELNOU</u> KLIKOU, PRAVÉ PÁČKOU UKRYTOU VE FUNKČNÍ SPÁŘE, HORNÍ KŘÍDLO JE SKLOPNÉ. TROJITÉ CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ Z TRVALE PRUŽNÉHO MATERIÁLU.	ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S VYLEPŠENOU SVĚTELNOU PROPUSTNOSTÍ, S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM. ZASKLENÍ BUDE PROVEDENO TAKOVÉ, ABY BYL DODRŽEN POŽADAVEK NA CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA. JEDNA POZICE ZASKLENÍ BUDE PROVEDENA NEPRŮHLÉDNÝM SKLEM (PŘEDPOKLAD VNITŘNÍ SKLO) VNĚJŠÍ SKLO OTVÍRAVÝCH KŘÍDEL BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ VRSTVENÉ	TMAVÝ ODSTÍN V DEZÉNU DŘEVA (BUDE VZORKOVÁNO	-	SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNĚJŠÍ PARAPET, VNITŘNÍ PARAPET Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY SE ZESÍLENÝM NOSEM (VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ). OKNA BUDOU DOPLNĚNA VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI. SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE SÍŤ PROTI HMYZU NA SKLOPNÉM KŘÍDLE.	0	0	0	2
T08		900x1600	TROJKŘÍDLÉ OKNO Z EURO PROFILŮ. MATERIÁLEM JE LEPENÝ VÍCEVRSTVÝ HRANOL, SMRK, S DŘEVĚNOU OKAPNICÍ. OKNO JE ČLENĚNO POUTCEM ODDĚLUJÍCÍ SPODNÍ DVOUKŘÍDLOU ČÁST OD HORNÍ JEDNOKŘÍDLÉ. SPODNÍ KŘÍDLA JSOU OTVÍRAVÁ, HORNÍ KŘÍDLO JE SKLOPNÉ. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U_w≤0,75 W/m2K. DODÁVKA OKNA MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM, PROKAZUJÍCÍM, ŽE TECHNICKÁ KONSTRUKCE OKNA ZARUČUJE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÝCH NOREM A EVROPSKÝCH NAŘÍZENÍ. CERTIFIKÁT MUSÍ BÝT VYDÁN AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU	0	3	0	3	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ TITAN, S ODOLNOSTÍ PROTI VLOUPÁNÍ. OTVÍRAVÁ KŘÍDLA - LEVÉ KŘÍDLO JE OVLÁDÁNO KLIKOU, PRAVÉ PÁČKOU UKRYTOU VE FUNKČNÍ SPÁŘE, HORNÍ OKNO JE SKLOPNÉ. TROJITÉ CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ Z TRVALE PRUŽNÉHO MATERIÁLU.	ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S VYLEPŠENOU SVĚTELNOU PROPUSTNOSTÍ, S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM. ZASKLENÍ BUDE PROVEDENO TAKOVÉ, ABY BYL DODRŽEN POŽADAVEK NA CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA.	TMAVÝ ODSTÍN V DEZÉNU DŘEVA (BUDE VZORKOVÁNO	-	SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNĚJŠÍ PARAPET, VNITŘNÍ PARAPET Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY SE ZESÍLENÝM NOSEM (VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ). OKNO BUDE S VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVOU ŽALUZIÍ S OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM, ŠÍŘKA LAMEL 25 mm	0	2	1	0

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

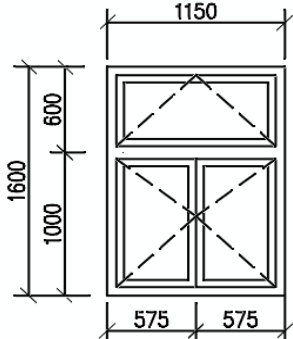
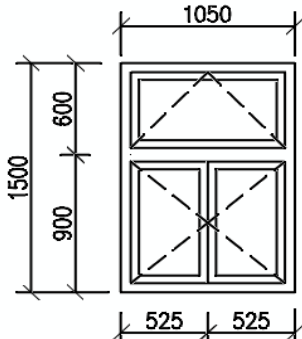
VÝPIS DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

v.č. 18

PŘED VÝROBOU OKEN A DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZHOTOVITELEM PROVEDENO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ NA STAVBĚ, PŘÍPADNÉ ODCHYLKY BUDOU ZAPRACOVÁNY DO DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, OKNA A DVEŘE BUDOU DODÁNA A SMONTOVÁNA PODLE TÉTO DOKUMENTACE, KOTVENÍ OKEN BUDE PROVEDENO PODLE ZHOTOVITELEM DODANÉHO KOTEVNÍHO PLÁNU. DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE A KOTEVNÍ PLÁN BUDE ODSOUHLASEN TDI A PROJEKTANTEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY.

UVEDENÉ ČLENĚNÍ OKEN JE MOŽNO PO DOMLUVĚ UPRAVIT DLE TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ VYBRANÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU OKEN A DVEŘÍ NA NÁVRH DODAVATELE STAVBY. ZEJMÉNA LZE PŘEDPOKLÁDAT UPŘESNĚNÍ ROZMĚRŮ OKEN PŘÍSTAVBY DŘEVĚNÉ CHODBY, ÚPRAVA BY NEMĚLA VÉST KE ZVĚTŠENÍ OKEN. KAŽDÁ ZMĚNA BUDE ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM, INVESTOREM A ARCHITEKTEM STAVBY

Schéma výplní otvorů je kresleno z pohledu vnějšího - na fasádu

Označení	Schéma	Rozměry /mm/	Popis					Kování	Zasklení	Barva povrchu	Požární odolnost	Poznámka	počet kusů			
													Podle orientace fasády			
				1NP	2NP	Střecha	Celkem						J	V	S	Z
T09		1150x1600	TROJKŘÍDLÉ OKNO Z EURO PROFILŮ. MATERIÁLEM JE LEPENÝ VÍCEVRSTVÝ HRANOL, SMRK, S DŘEVĚNOU OKAPNICÍ. OKNO JE ČLENĚNO POUTCEM ODDĚLUJÍCÍ SPODNÍ DVOUKŘÍDLOU ČÁST OD HORNÍ JEDNOKŘÍDLÉ. SPODNÍ KŘÍDLA JSOU OTVÍRAVÁ, HORNÍ KŘÍDLO JE SKLOPNÉ. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_{w0,75} W/m^2K$. DODÁVKA OKNA MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM, PROKAZUJÍCÍM, ŽE TECHNICKÁ KONSTRUKCE OKNA ZARUČUJE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÝCH NOREM A EVROPSKÝCH NAŘÍZENÍ. CERTIFIKÁT MUSÍ BÝT VYDÁN AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU	1	1	0	2	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ TITAN, S ODOLNOSTÍ PROTI VLOUPÁNÍ. OTVÍRAVÁ KŘÍDLA - LEVÉ KŘÍDLO JE OVLÁDÁNO <u>ZAMYKATELNOU KLIKOU</u> , PRAVÉ PÁČKOU UKRYTOU VE FUNKČNÍ SPÁŘE, HORNÍ KŘÍDLO JE SKLOPNÉ. TROJITÉ CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ Z TRVALE PRUŽNÉHO MATERIÁLU.	ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S VYLEPŠENOU SVĚTELNOU PROPUSTNOSTÍ, S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM. ZASKLENÍ BUDE PROVEDENO TAKOVÉ, ABY BYL DODRŽEN POŽADAVEK NA CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA.	TMAVÝ ODSŤÍN V DEZÉNU DŘEVA (BUDE VZORKOVÁNO)	-	SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNĚJŠÍ PARAPET, VNITŘNÍ PARAPET Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY SE ZESÍLENÝM NOSEM (VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ). OKNO BUDE S VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ HLINIKOVOU ŽALUZII S OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM, ŠÍŘKA LAMEL 25 mm.SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE SÍŤ PROTI HMYZU NA SKLOPNÉM KŘÍDLE.	0	0	2	0
T10		1050x1500	TROJKŘÍDLÉ OKNO Z EURO PROFILŮ. MATERIÁLEM JE LEPENÝ VÍCEVRSTVÝ HRANOL, SMRK, S DŘEVĚNOU OKAPNICÍ. OKNO JE ČLENĚNO POUTCEM ODDĚLUJÍCÍ SPODNÍ DVOUKŘÍDLOU ČÁST OD HORNÍ JEDNOKŘÍDLÉ. SPODNÍ KŘÍDLA JSOU OTVÍRAVÁ, HORNÍ KŘÍDLO JE SKLOPNÉ. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_{w0,75} W/m^2K$. DODÁVKA OKNA MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM, PROKAZUJÍCÍM, ŽE TECHNICKÁ KONSTRUKCE OKNA ZARUČUJE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÝCH NOREM A EVROPSKÝCH NAŘÍZENÍ. CERTIFIKÁT MUSÍ BÝT VYDÁN AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU	1	0	0	1	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ TITAN, S ODOLNOSTÍ PROTI VLOUPÁNÍ. OTVÍRAVÁ KŘÍDLA - LEVÉ KŘÍDLO JE OVLÁDÁNO KLIKOU, PRAVÉ PÁČKOU UKRYTOU VE FUNKČNÍ SPÁŘE. TROJITÉ CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ Z TRVALE PRUŽNÉHO MATERIÁLU.	ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S VYLEPŠENOU SVĚTELNOU PROPUSTNOSTÍ, S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM. ZASKLENÍ BUDE PROVEDENO TAKOVÉ, ABY BYL DODRŽEN POŽADAVEK NA CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA.	TMAVÝ ODSŤÍN V DEZÉNU DŘEVA (BUDE VZORKOVÁNO)	-	SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNĚJŠÍ PARAPET, VNITŘNÍ PARAPET Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY SE ZESÍLENÝM NOSEM (VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ). OKNO BUDE S VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ HLINIKOVOU ŽALUZII S OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM, ŠÍŘKA LAMEL 25 mm. SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU SÍŤ PROTI HMYZU.	0	0	1	0

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ



VÝPIS DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

v.č. 18

PŘED VÝROBOU OKEN A DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZHOTOVITELEM PROVEDENO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ NA STAVBĚ, PŘÍPADNÉ ODCHYLKY BUDOU ZAPRACOVÁNY DO DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE. OKNA A DVEŘE BUDOU DODÁNA A SMONTOVÁNA PODLE TÉTO DOKUMENTACE, KOTVENÍ OKEN BUDE PROVEDENO PODLE ZHOTOVITELEM DODANÉHO KOTEVNÍHO PLÁNU. DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE A KOTEVNÍ PLÁN BUDE ODSOUHLASEN TDI A PROJEKTANTEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY.

UVEDENÉ ČLENĚNÍ OKEN JE MOŽNO PO DOMLUVĚ UPRAVIT DLE TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ VYBRANÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU OKEN A DVEŘÍ NA NÁVRH DODAVATELE STAVBY. ZEJMÉNA LZE PŘEDPOKLÁDAT UPŘESNĚNÍ ROZMĚRŮ OKEN PŘÍSTAVBY DŘEVĚNÉ CHODBY, ÚPRAVA BY NEMĚLA VÉST KE ZVĚTŠENÍ OKEN. KAŽDÁ ZMĚNA BUDE ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM, INVESTOREM A ARCHITEKTEM STAVBY

Schéma výplní otvorů je kresleno z pohledu vnějšího - na fasádu

Označení	Schéma	Rozměry /mm/	Popis					Kování	Zasklení	Barva povrchu	Požární odolnost	Poznámka	počet kusů			
													Podle orientace fasády			
				1NP	2NP	Střecha	Celkem						J	V	S	Z
T12		750x1000	JEDNOKŘÍDLÉ OKNO Z EURO PROFILŮ. MATERIÁLEM JE LEPENÝ VÍCEVRSTVÝ HRANOL, SMRK, S DŘEVĚNOU OKAPNICÍ. OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_{ws}0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$. DODÁVKA OKNA MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM, PROKAZUJÍCÍM, ŽE TECHNICKÁ KONSTRUKCE OKNA ZARUČUJE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÝCH NOREM A EVROPSKÝCH NAŘÍZENÍ. CERTIFIKÁT MUSÍ BÝT VYDÁN AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU	1	0	0	1	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ TITAN, S ODOLNOSTÍ PROTI VLOUPÁNÍ. SE ČTRPOLOHOVÝM OTVÍRÁNÍM OS OKEN S NŮŽKOVÝMI LOŽISKY, SPLŇUJÍCÍ POŽADAVEK NA ÚNOSNOST VELKOFORMÁTOVÝCH OKEN. PŘÍDAVNÁ POJISTKA PROTI CHYBNÉ OBSLUZE OS OKEN. TROJITÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ Z TRVALE PRUŽNÉHO MATERIÁLU.	ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S VYLEPŠENOU SVĚTELNOU PROPUSTNOSTÍ, S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM. ZASKLENÍ BUDE PROVEDENO TAKOVÉ, ABY BYL DODRŽEN POŽADAVEK NA CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA.	TMAVÝ ODSŤÍN V DEZÉNU DŘEVA (BUDE VZORKOVÁNO)	-	SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNĚJŠÍ PARAPET, VNITŘNÍ PARAPET Z KERAMICKÝM OBKLADEM (VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ). OKNO BUDE S VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVOU ŽALUZIÍ S OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM, ŠÍŘKA LAMEL 25 mm	0	1	0	0
T13		700x500	JEDNOKŘÍDLÉ OKNO Z EURO PROFILŮ. MATERIÁLEM JE LEPENÝ VÍCEVRSTVÝ HRANOL, SMRK, S DŘEVĚNOU OKAPNICÍ. OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_{ws}0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$. DODÁVKA OKNA MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM, PROKAZUJÍCÍM, ŽE TECHNICKÁ KONSTRUKCE OKNA ZARUČUJE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÝCH NOREM A EVROPSKÝCH NAŘÍZENÍ. CERTIFIKÁT MUSÍ BÝT VYDÁN AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU	0	1	0	1	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ TITAN, S ODOLNOSTÍ PROTI VLOUPÁNÍ. SE ČTRPOLOHOVÝM OTVÍRÁNÍM OS OKEN S NŮŽKOVÝMI LOŽISKY, SPLŇUJÍCÍ POŽADAVEK NA ÚNOSNOST VELKOFORMÁTOVÝCH OKEN. PŘÍDAVNÁ POJISTKA PROTI CHYBNÉ OBSLUZE OS OKEN. TROJITÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ Z TRVALE PRUŽNÉHO MATERIÁLU.	ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S VYLEPŠENOU SVĚTELNOU PROPUSTNOSTÍ, S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM. ZASKLENÍ BUDE PROVEDENO TAKOVÉ, ABY BYL DODRŽEN POŽADAVEK NA CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA.	TMAVÝ ODSŤÍN V DEZÉNU DŘEVA (BUDE VZORKOVÁNO)	-	SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNĚJŠÍ PARAPET, VNITŘNÍ PARAPET Z KERAMICKÝM OBKLADEM (VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ). OKNO BUDE S VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVOU ŽALUZIÍ S OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM, ŠÍŘKA LAMEL 25 mm	0	1	0	0

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

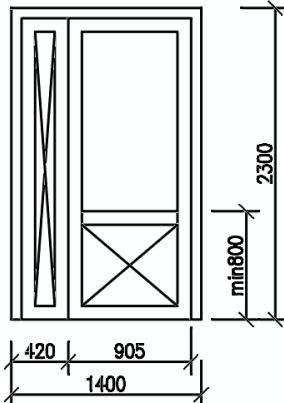
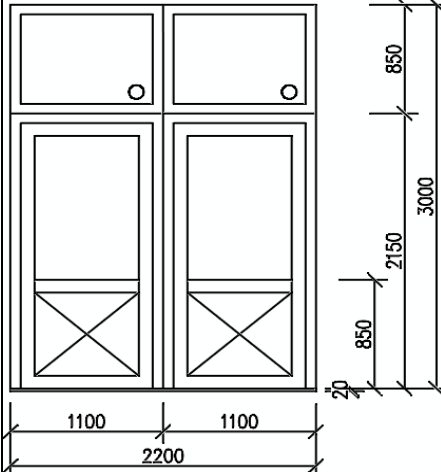
VÝPIS DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

v.č. 18

PŘED VÝROBOU OKEN A DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZHOTOVITELEM PROVEDENO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ NA STAVBĚ, PŘÍPADNÉ ODCHYLKY BUDOU ZAPRACOVÁNY DO DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, OKNA A DVEŘE BUDOU DODÁNA A SMONTOVÁNA PODLE TÉTO DOKUMENTACE, KOTVENÍ OKEN BUDE PROVEDENO PODLE ZHOTOVITELEM DODANÉHO KOTEVNÍHO PLÁNU. DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE A KOTEVNÍ PLÁN BUDE ODSOULHAŠEN TDI A PROJEKTANTEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY.

UVEDENÉ ČLENĚNÍ OKEN JE MOŽNO PO DOMLUVĚ UPRAVIT DLE TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ VYBRANÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU OKEN A DVEŘÍ NA NÁVRH DODAVATELE STAVBY. ZEJMÉNA LZE PŘEDPOKLÁDAT UPŘESNĚNÍ ROZMĚRŮ OKEN PŘÍSTAVBY DŘEVĚNÉ CHODBY, ÚPRAVA BY NEMĚLA VÉST KE ZVĚTŠENÍ OKEN. KAŽDÁ ZMĚNA BUDE ODSOULHAŠENA PROJEKTANTEM, INVESTOREM A ARCHITEKTEM STAVBY

Schéma výplní otvorů je kresleno z pohledu vnějšího - na fasádu

Označení	Schéma	Rozměry /mm/	Popis					Kování	Zasklení	Barva povrchu	Požární odolnost	Poznámka	počet kusů			
				1NP	2NP	Střecha	Celkem						Podle orientace fasády			
													J	V	S	Z
T14		1400x2300	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE Z EURO PROFILŮ, PROSKLENÁ HORNÍ ČÁST AKTIVNÍHO KŘÍDLA. MATERIÁLEM JE LEPENÝ VÍCEVRSTVÝ HRANOL, SMRK. PRŮCHOZÍ ROZMĚR AKTIVNÍHO KŘÍDLY BUDE min. 900 mm, VÝŠKA PLNÉ VÝPLNĚ VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ BUDE min. 800 mm. SOUČÁSTÍ DVEŘÍ JE HLINÍKOVÝ PRAH VÝŠKY max. 20 mm. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U_{ws}0,75 W/m2K . DODÁVKA DVEŘÍ MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM, PROKAZUJÍCÍM, ŽE TECHNICKÁ KONSTRUKCE OKNA ZARUČUJE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÝCH NOREM A EVROPSKÝCH NAŘÍZENÍ. CERTIFIKÁT MUSÍ BÝT VYDÁN AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU	1	0	0	1	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ TITAN, S ODOLNOSTÍ PROTI VLOUPÁNÍ. PASIVNÍ KŘÍDLO S DVEŘNÍ ZÁSTRČÍ - OVLÁDÁNÍ NA STŘED, BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SE 6-ti KLÍČI S BEZPEČNOSTNÍ KARTOU, OVLÁDÁNÍ KLIKA / KLIKA V PROVEDENÍ ZAOBLENÉHO KONCE PROTI ZACHYTÁVÁNÍ ODĚVŮ. 3 SEŘIZOVATELNÉ ZÁVĚSY. TROJITÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ Z TRVALE PRUŽNÉHO MATERIÁLU.	ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM, OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM. PLNÁ VÝPLŇ V TLOUŠTČE A MATERIÁLU TAKOVÉM, ABY BYL DODRŽEN POŽADAVEK NA CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA. SKLO OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ VRSTVENÉ	TMAVÝ ODSTÍN V DEZÉNU DŘEVA (BUDE VZORKOVÁNO)	-	PRO OSAZENÍ V PODLAZE BUDE POUŽIT PODKLADNÍ PROFIL ZE KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU SESTÁVAJÍCÍHO Z DESEK Purenitu a PIR TVRDÉ PĚNY O ROZMĚRU 80x190 mm, DÉLKY 1400 mm. VE VÝŠCE 1400 - 1600 mm BUDOU DVEŘE OZNAČENY OPROTI POZADÍ VÝRAZNÝM PRUHEM ŠÍŘKY min. 50 mm, PŘÍP. ZNAČKAMI O PRŮMĚRU 50 mm VE VZDÁLENOSTI max. 150 mm	0	1	0	0
T15		2200x3000	VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S FIXNÍMI NADSVĚTLÍKY. STĚNA JE VYROBENA Z EURO PROFILŮ S PROSKLENÍM. MATERIÁLEM JE LEPENÝ VÍCEVRSTVÝ HRANOL, SMRK. PRŮCHOZÍ ROZMĚR AKTIVNÍHO KŘÍDLA BUDE min. 900 mm, VÝŠKA PLNÉ VÝPLNĚ VE SPODNÍ ČÁSTI OBOU KŘÍDEL DVEŘÍ BUDE min. 800 mm. SOUČÁSTÍ DVEŘÍ JE HLINÍKOVÝ PRAH VÝŠKY max. 20 mm. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U_{ws}0,75 W/m2K . DODÁVKA DVEŘÍ MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM, PROKAZUJÍCÍM, ŽE TECHNICKÁ KONSTRUKCE OKNA ZARUČUJE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÝCH NOREM A EVROPSKÝCH NAŘÍZENÍ. CERTIFIKÁT MUSÍ BÝT VYDÁN AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU	1	0	0	1	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ TITAN, S ODOLNOSTÍ PROTI VLOUPÁNÍ. PASIVNÍ KŘÍDLO S DVEŘNÍ ZÁSTRČÍ - OVLÁDÁNÍ NA STŘED, BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SE 6-ti KLÍČI S BEZPEČNOSTNÍ KARTOU, OVLÁDÁNÍ VNITŘNÍ PANIKOVÁ KLIKA V PROVEDENÍ ZAOBLENÉHO KONCE PROTI ZACHYTÁVÁNÍ ODĚVŮ / VNĚJŠÍ KOULE. 3 SEŘIZOVATELNÉ ZÁVĚSY. SAMOZAVÍRAČ S NASTAVITELNOU SILOU ZAVÍRAČE A S RAMENEM S VYPÍNATELNOU ARETACÍ. SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ JE ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK. TROJITÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ Z TRVALE PRUŽNÉHO MATERIÁLU.	ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM, OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM. PLNÁ VÝPLŇ V TLOUŠTČE A MATERIÁLU TAKOVÉM, ABY BYL DODRŽEN POŽADAVEK NA CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA.	TMAVÝ ODSTÍN V DEZÉNU DŘEVA (BUDE VZORKOVÁNO)	-	PRO OSAZENÍ V PODLAZE BUDE POUŽIT PODKLADNÍ PROFIL ZE KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU SESTÁVAJÍCÍHO Z DESEK Purenitu a PIR TVRDÉ PĚNY O ROZMĚRU 80x230 mm, DÉLKY 2200 mm. VE VÝŠCE 1400 - 1600 mm BUDOU DVEŘE OZNAČENY OPROTI POZADÍ VÝRAZNÝM PRUHEM ŠÍŘKY min. 50 mm, PŘÍP. ZNAČKAMI O PRŮMĚRU 50 mm VE VZDÁLENOSTI max. 150 mm.	0	0	0	1

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

v.č. 18

PŘED VÝROBOU OKEN A DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZHOTOVITELEM PROVEDENO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ NA STAVBĚ, PŘÍPADNÉ ODCHYLKY BUDOU ZAPRACOVÁNY DO DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, OKNA A DVEŘE BUDOU DODÁNA A SMONTOVÁNA PODLE TÉTO DOKUMENTACE, KOTVENÍ OKEN BUDE PROVEDENO PODLE ZHOTOVITELEM DODANÉHO KOTEVNÍHO PLÁNU. DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE A KOTEVNÍ PLÁN BUDE ODSOULHAŠEN TDI A PROJEKTANTEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY.

UVEDENÉ ČLENĚNÍ OKEN JE MOŽNO PO DOMLUVĚ UPRAVIT DLE TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ VYBRANÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU OKEN A DVEŘÍ NA NÁVRH DODAVATELE STAVBY. ZEJMÉNA LZE PŘEDPOKLÁDAT UPŘESNĚNÍ ROZMĚRŮ OKEN PŘÍSTAVBY DŘEVĚNÉ CHODBY, ÚPRAVA BY NEMĚLA VÉST KE ZVĚTŠENÍ OKEN. KAŽDÁ ZMĚNA BUDE ODSOULHAŠENA PROJEKTANTEM, INVESTOREM A ARCHITEKTEM STAVBY

Schéma výplní otvorů je kresleno z pohledu vnějšího - na fasádu

Označení	Schéma	Rozměry /mm/	Popis					Kování	Zasklení	Barva povrchu	Požární odolnost	Poznámka	počet kusů			
													Podle orientace fasády			
				1NP	2NP	Střecha	Celkem						J	V	S	Z
T16		2200x1720	ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO Z EURO PROFILŮ. MATERIÁLEM JE LEPENÝ VÍCEVRSTVÝ HRANOL, SMRK, S DŘEVĚNOU OKAPNICÍ. OKNO JE ČLENĚNO SLOUPKEM ROZDĚLUJÍCÍM PRAVOU A LEVOU ČÁST. SPODNÍ ZASKLENÍ JE FIXNÍ, HORNÍ KŘÍDLA JSOU OTVÍRAVÁ A SKLOPNÁ. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U_{ws}0,75 W/m²K . DODÁVKA OKNA MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM, PROKAZUJÍCÍM, ŽE TECHNICKÁ KONSTRUKCE OKNA ZARUČUJE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÝCH NOREM A EVROPSKÝCH NAŘÍZENÍ. CERTIFIKÁT MUSÍ BÝT VYDÁN AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU	0	1	0	1	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ TITAN, S ODLNOSTÍ PROTI VLOUPÁNÍ. SE ČTRPOLOHOVÝM OTVÍRÁNÍM OS OKEN S NŮŽKOVÝMI LOŽISKY, SPLŇUJÍCÍ POŽADAVEK NA ÚNOSNOST VELKOFORMÁTOVÝCH OKEN. PŘÍDAVNÁ POJISTKA PROTI CHYBNÉ OBSLUZE OS OKEN. TROJITÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ Z TRVALE PRUŽNÉHO MATERIÁLU.	ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S VYLEPŠENOU SVĚTELNOU PROPUSTNOSTÍ, S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM. ZASKLENÍ BUDE PROVEDENO TAKOVÉ, ABY BYL DODRŽEN POŽADAVEK NA CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA. ZASKLENÍ BUDE OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM S VLEPENOU FÓLIÍ	TMAVÝ ODSTÍN V DEZÉNU DŘEVA (BUDE VZORKOVÁNO)	-	SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNĚJŠÍ PARAPET (VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH). PRO OSAZENÍ V PODLAZE BUDE POUŽIT PODKLADNÍ PROFIL ZE KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU SESTÁVAJÍCÍHO Z DESEK PURENITU A PIR TVRDÉ PĚNY O ROZMĚRU 80x150 mm, DÉLKY 2200 mm	0	0	0	1

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

v.č. 18

PŘED VÝROBOU OKEN A DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZHOTOVITELEM PROVEDENO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ NA STAVBĚ, PŘÍPADNÉ ODCHYLKY BUDOU ZAPRACOVÁNY DO DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, OKNA A DVEŘE BUDOU DODÁNA A SMONTOVÁNA PODLE TÉTO DOKUMENTACE, KOTVENÍ OKEN BUDE PROVEDENO PODLE ZHOTOVITELEM DODANÉHO KOTEVNÍHO PLÁNU. DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE A KOTEVNÍ PLÁN BUDE ODSOUHLASEN TDI A PROJEKTANTEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY.

UVEDENÉ ČLENĚNÍ OKEN JE MOŽNO PO DOMLUVĚ UPRAVIT DLE TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ VYBRANÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU OKEN A DVEŘÍ NA NÁVRH DODAVATELE STAVBY. ZEJMÉNA LZE PŘEDPOKLÁDAT UPŘESNĚNÍ ROZMĚRŮ OKEN PŘÍSTAVBY DŘEVĚNÉ CHODBY, ÚPRAVA BY NEMĚLA VÉST KE ZVĚTŠENÍ OKEN. KAŽDÁ ZMĚNA BUDE ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM, INVESTOREM A ARCHITEKTEM STAVBY

Schéma výplní otvorů je kresleno z pohledu vnějšího - na fasádu

Označení	Schéma	Rozměry /mm/	Popis					Kování	Zasklení	Barva povrchu	Požární odolnost	Poznámka	počet kusů			
													Podle orientace fasády			
				1NP	2NP	Střecha	Celkem						J	V	S	Z
T17		1850 4200 1300 2350 1000	PROSKLENÁ STĚNA SPOJENÁ STATICKÝMI PRVKY V SLOUPKU A POUTCI. VYROBENO Z EURO PROFILŮ. MATERIÁLEM JE LEPENÝ VÍCEVRSTVÝ HRANOL, SMRK, S DŘEVĚNOU OKAPNICÍ. POD POUTCEM JE ZASKLENÍ FIXNÍ, HORNÍ KŘÍDLA JSOU OTVÍRÁVÁ. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uws0,75 W/m2K . DODÁVKA OKNA MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM, PROKAZUJÍCÍM, ŽE TECHNICKÁ KONSTRUKCE OKNA ZARUČUJE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÝCH NOREM A EVROPSKÝCH NAŘÍZENÍ. CERTIFIKÁT MUSÍ BÝT VYDÁN AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU	0	1	0	1	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ TITAN, S ODOLNOSTÍ PROTI VLOUPÁNÍ. SE ČTRPOLOHOVÝM OTVÍRÁNÍM OS OKEN S NŮŽKOVÝMI LOŽISKY, SPLŇUJÍCÍ POŽADAVEK NA ÚNOSNOST VELKOFORMÁTOVÝCH OKEN. PŘÍDAVNÁ POJISTKA PROTI CHYBNÉ OBSLUZE OS OKEN. TROJITÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ Z TRVALE PRUŽNÉHO MATERIÁLU.	ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S VYLEPŠENOU SVĚTELNOU PROPUSTNOSTÍ, S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM. ZASKLENÍ BUDE PROVEDENO TAKOVÉ, ABY BYL DODRŽEN POŽADAVEK NA CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA. ZASKLENÍ BUDE Z VNĚJŠÍ STRANY BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM S VLEPENOU FÓLIÍ	TMAVÝ ODSÍN V DEZÉNU DŘEVA (BUDE VZORKOVÁNO)	-	SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNĚJŠÍ PARAPET (VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH).	0	1	0	0

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ



VÝPIS DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

v.č. 18

PŘED VÝROBOU OKEN A DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZHOTOVITELEM PROVEDENO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ NA STAVBĚ, PŘÍPADNÉ ODCHYLKY BUDOU ZAPRACOVÁNY DO DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE. OKNA A DVEŘE BUDOU DODÁNA A SMONTOVÁNA PODLE TÉTO DOKUMENTACE, KOTVENÍ OKEN BUDE PROVEDENO PODLE ZHOTOVITELEM DODANÉHO KOTEVNÍHO PLÁNU. DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE A KOTEVNÍ PLÁN BUDE ODSOULHAŠEN TDI A PROJEKTANTEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY.

UVEDENÉ ČLENĚNÍ OKEN JE MOŽNO PO DOMLUVĚ UPRAVIT DLE TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ VYBRANÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU OKEN A DVEŘÍ NA NÁVRH DODAVATELE STAVBY. ZEJMÉNA LZE PŘEDPOKLÁDAT UPŘESNĚNÍ ROZMĚRŮ OKEN PŘÍSTAVBY DŘEVĚNÉ CHODBY, ÚPRAVA BY NEMĚLA VÉST KE ZVĚTŠENÍ OKEN. KAŽDÁ ZMĚNA BUDE ODSOULHAŠENA PROJEKTANTEM, INVESTOREM A ARCHITEKTEM STAVBY

Schéma výplní otvorů je kresleno z pohledu vnějšího - na fasádu

Označení	Schéma	Rozměry /mm/	Popis					Kování	Zasklení	Barva povrchu	Požární odolnost	Poznámka	počet kusů			
													Podle orientace fasády			
				1NP	2NP	Střecha	Celkem						J	V	S	Z
T18		1230x1550	JEDNODÍLNÉ OKNO S FIXNÍM ZASKLENÍM, VYROBENO Z EURO PROFILŮ. MATERIÁLEM JE LEPENÝ VÍCEVRSTVÝ HRANOL, SMRK, S DŘEVĚNOU OKAPNICÍ. OKNO JE ČLENĚNO NALEPOVACÍMI PŘÍČLEMI. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U_w≤0,75 W/m2K . DODÁVKA OKNA MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM, PROKAZUJÍCÍM, ŽE TECHNICKÁ KONSTRUKCE OKNA ZARUČUJE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÝCH NOREM A EVROPSKÝCH NAŘÍZENÍ. CERTIFIKÁT MUSÍ BÝT VYDÁN AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU	0	1	0	1		ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S VYLEPŠENOU SVĚTELNOU PROPUSTNOSTÍ, S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM. ZASKLENÍ BUDE PROVEDENO TAKOVÉ, ABY BYL DODRŽEN POŽADAVEK NA CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA. ZASKLENÍ BUDE Z VNITŘNÍ STRANY BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM S VLEPENOU FÓLIÍ	TMAVÝ ODSŤÍN V DEZÉNU DŘEVA (BUDE VZORKOVÁNO)	-	SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNĚJŠÍ PARAPET, VNITŘNÍ PARAPET Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY SE ZESÍLENÝM NOSEM (VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ) OKNA BUDOU VYRÁBĚNA NA ZÁKLADĚ VÝROVNÍ DOKUMENTACE PROKAZATELNĚ KOORDINOVANÉ S VÝROBCEM NEBO DODAVATELEM DŘEVĚNÉ NOSNÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE A ZATEPLENÉ ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY.	0	0	0	1
T19		900x1550	JEDNODÍLNÉ OKNO, VYROBENO Z EURO PROFILŮ. MATERIÁLEM JE LEPENÝ VÍCEVRSTVÝ HRANOL, SMRK, S DŘEVĚNOU OKAPNICÍ. KŘÍDLO OKNA JE OTVÍRAVÉ SKLOPNÉ, JE ČLENĚNO NALEPOVACÍMI PŘÍČLEMI. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U_w≤0,75 W/m2K . DODÁVKA OKNA MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM, PROKAZUJÍCÍM, ŽE TECHNICKÁ KONSTRUKCE OKNA ZARUČUJE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÝCH NOREM A EVROPSKÝCH NAŘÍZENÍ. CERTIFIKÁT MUSÍ BÝT VYDÁN AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU	0	1	0	1	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ TITAN. SE ČTRPLOHOVÝM OTVÍRÁNÍM OS OKEN S NŮŽKOVÝMI LOŽISKY, SPLŇUJÍCÍ POŽADAVEK NA ÚNOSNOST VELKOFORMÁTOVÝCH OKEN. PŘÍDAVNÁ POJISTKA PROTI CHYBNÉ OBSLUZE OS OKEN. TROJITÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ Z TRVALE PRUŽNÉHO MATERIÁLU.	ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S VYLEPŠENOU SVĚTELNOU PROPUSTNOSTÍ, S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM. ZASKLENÍ BUDE PROVEDENO TAKOVÉ, ABY BYL DODRŽEN POŽADAVEK NA CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA.	TMAVÝ ODSŤÍN V DEZÉNU DŘEVA (BUDE VZORKOVÁNO)	-	SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNĚJŠÍ PARAPET, VNITŘNÍ PARAPET Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY SE ZESÍLENÝM NOSEM (VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ) OKNA BUDOU VYRÁBĚNA NA ZÁKLADĚ VÝROVNÍ DOKUMENTACE PROKAZATELNĚ KOORDINOVANÉ S VÝROBCEM NEBO DODAVATELEM DŘEVĚNÉ NOSNÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE A ZATEPLENÉ ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY.	0	0	0	1

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

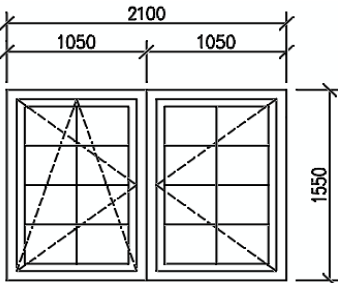

VÝPIS DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

v.č. 18

PŘED VÝROBOU OKEN A DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZHOTOVITELEM PROVEDENO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ NA STAVBĚ, PŘÍPADNÉ ODCHYLKY BUDOU ZAPRACOVÁNY DO DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, OKNA A DVEŘE BUDOU DODÁNA A SMONTOVÁNA PODLE TÉTO DOKUMENTACE, KOTVENÍ OKEN BUDE PROVEDENO PODLE ZHOTOVITELEM DODANÉHO KOTEVNÍHO PLÁNU. DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE A KOTEVNÍ PLÁN BUDE ODSOULHASEN TDI A PROJEKTANTEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY.

UVEDENÉ ČLENĚNÍ OKEN JE MOŽNO PO DOMLUVĚ UPRAVIT DLE TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ VYBRANÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU OKEN A DVEŘÍ NA NÁVRH DODAVATELE STAVBY. ZEJMÉNA LZE PŘEDPOKLÁDAT UPŘESNĚNÍ ROZMĚRŮ OKEN PŘÍSTAVBY DŘEVĚNÉ CHODBY, ÚPRAVA BY NEMĚLA VÉST KE ZVĚTŠENÍ OKEN. KAŽDÁ ZMĚNA BUDE ODSOULHAŠENA PROJEKTANTEM, INVESTOREM A ARCHITEKTEM STAVBY

Schéma výplní otvorů je kresleno z pohledu vnějšího - na fasádu

Označení	Schéma	Rozměry /mm/	Popis					Kování	Zasklení	Barva povrchu	Požární odolnost	Poznámka	počet kusů			
													Podle orientace fasády			
				1NP	2NP	Střecha	Celkem						J	V	S	Z
T20		2100x1550	DVOUDÍLNÉ OKNO, VYROBENO Z EURO PROFILŮ. MATERIÁLEM JE LEPENÝ VÍCEVRSTVÝ HRANOL, SMRK, S DŘEVĚNOU OKAPNICÍ. OKNO JE DĚLENO SLOUPKEM, PRAVÉ KŘÍDLO JE OS, LEVÉ O. KŘÍDLA JSOU ČLENĚNA NALEPOVACÍMI PŘÍČLEMI. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U_w≤0,75 W/m2K . DODÁVKA OKNA MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM, PROKAZUJÍCÍM, ŽE TECHNICKÁ KONSTRUKCE OKNA ZARUČUJE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÝCH NOREM A EVROPSKÝCH NAŘÍZENÍ. CERTIFIKÁT MUSÍ BÝT VYDÁN AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU	0	1	0	1	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ TITAN. SE ČTRPOLOHOVÝM OTVÍRÁNÍM OS OKEN S NŮŽKOVÝMI LOŽISKY, SPLŇUJÍCÍ POŽADAVEK NA ÚNOSNOST VELKOFORMÁTOVÝCH OKEN. PŘÍDAVNÁ POJISTKA PROTI CHYBNÉ OBSLUZE OS OKEN. TROJITÉ CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ Z TRVALE PRUŽNÉHO MATERIÁLU.	ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S VYLEPŠENOU SVĚTELNOU PROPUSTNOSTÍ, S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM. ZASKLENÍ BUDE PROVEDENO TAKOVÉ, ABY BYL DODRŽEN POŽADAVEK NA CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA.	TMAVÝ ODSTÍN V DEZÉNU DŘEVA (BUDE VZORKOVÁNO)	-	SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNĚJŠÍ PARAPET, VNITŘNÍ PARAPET Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY SE ZEŠÍLENÝM NOSEM (VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ)	0	0	0	1
T21		880x740	JEDNODÍLNÉ OKNO, VYROBENO Z EURO PROFILŮ. MATERIÁLEM JE LEPENÝ VÍCEVRSTVÝ HRANOL, SMRK, S DŘEVĚNOU OKAPNICÍ. KŘÍDLO OKNA JE OTVÍRAVÉ SKLOPNÉ. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U_w≤0,75 W/m2K . DODÁVKA OKNA MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM, PROKAZUJÍCÍM, ŽE TECHNICKÁ KONSTRUKCE OKNA ZARUČUJE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÝCH NOREM A EVROPSKÝCH NAŘÍZENÍ. CERTIFIKÁT MUSÍ BÝT VYDÁN AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU	1	0	0	1	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ TITAN. SE ČTRPOLOHOVÝM OTVÍRÁNÍM OS OKEN S NŮŽKOVÝMI LOŽISKY. PŘÍDAVNÁ POJISTKA PROTI CHYBNÉ OBSLUZE OS OKEN. TROJITÉ CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ Z TRVALE PRUŽNÉHO MATERIÁLU.	ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S VYLEPŠENOU SVĚTELNOU PROPUSTNOSTÍ, S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM. ZASKLENÍ BUDE PROVEDENO TAKOVÉ, ABY BYL DODRŽEN POŽADAVEK NA CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA.	TMAVÝ ODSTÍN V DEZÉNU DŘEVA (BUDE VZORKOVÁNO)	-	SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNĚJŠÍ PARAPET, VNITŘNÍ PARAPET Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY SE ZEŠÍLENÝM NOSEM (VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ) OKNA BUDOU VYRÁBĚNA NA ZÁKLADĚ VÝROVNÍ DOKUMENTACE PROKAZATELNĚ KOORDINOVANÉ S VÝROBCEM NEBO DODAVATELEM DŘ	0	0	0	1

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

v.č. 18

PŘED VÝROBOU OKEN A DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZHOTOVITELEM PROVEDENO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ NA STAVBĚ, PŘÍPADNÉ ODCHYLKY BUDOU ZAPRACOVÁNY DO DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, OKNA A DVEŘE BUDOU DODÁNA A SMONTOVÁNA PODLE TÉTO DOKUMENTACE, KOTVENÍ OKEN BUDE PROVEDENO PODLE ZHOTOVITELEM DODANÉHO KOTEVNÍHO PLÁNU. DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE A KOTEVNÍ PLÁN BUDE ODSOUHLASEN TDI A PROJEKTANTEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY.

UVEDENÉ ČLENĚNÍ OKEN JE MOŽNO PO DOMLUVĚ UPRAVIT DLE TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ VYBRANÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU OKEN A DVEŘÍ NA NÁVRH DODAVATELE STAVBY. ZEJMÉNA LZE PŘEDPOKLÁDAT UPŘESNĚNÍ ROZMĚRŮ OKEN PŘÍSTAVBY DŘEVĚNÉ CHODBY, ÚPRAVA BY NEMĚLA VÉST KE ZVĚTŠENÍ OKEN. KAŽDÁ ZMĚNA BUDE ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM, INVESTOREM A ARCHITEKTEM STAVBY

Schéma výplní otvorů je kresleno z pohledu vnějšího - na fasádu

Označení	Schéma	Rozměry /mm/	Popis					Kování	Zasklení	Barva povrchu	Požární odolnost	Poznámka	počet kusů			
													Podle orientace fasády			
				1NP	2NP	Střecha	Celkem						J	V	S	Z
T22		1080x1080	JEDNODÍLNÉ OKNO, VYROBENO Z EURO PROFILŮ. MATERIÁLEM JE LEPENÝ VÍCEVRSTVÝ HRANOL, SMRK, S DŘEVĚNOU OKAPNICÍ. KŘÍDLO OKNA JE OTVÍRAVÉ SKLOPNÉ, JE ČLENĚNO NALEPOVACÍMI PŘÍČLEMI. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uws0,75 W/m2K . DODÁVKA OKNA MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM, PROKAZUJÍCÍM, ŽE TECHNICKÁ KONSTRUKCE OKNA ZARUČUJE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÝCH NOREM A EVROPSKÝCH NAŘÍZENÍ. CERTIFIKÁT MUSÍ BÝT VYDÁN AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU	1	0	0	1	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STRÍBRNÝ TITAN. SE ČTRÝPOLOHOVÝM OTVÍRÁNÍM OS OKEN S NŮŽKOVÝMI LOŽISKY, SPLŇUJÍCÍ POŽADAVEK NA ÚNOSNOST VELKOFORMÁTOVÝCH OKEN. PŘÍDAVNÁ POJISTKA PROTI CHYBNÉ OBSLUZE OS OKEN. TROJITÉ CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ Z TRVALE PRUŽNÉHO MATERIÁLU.	ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S VYLEPŠENOU SVĚTELNOU PROPUSTNOSTÍ, S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM. ZASKLENÍ BUDE PROVEDENO TAKOVÉ, ABY BYL DODRŽEN POŽADAVEK NA CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA. ZASKLENÍ BUDE OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM S VLEPENOU FÓLIÍ	TMAVÝ ODSTÍN V DEZÉNU DŘEVA (BUDE VZORKOVÁNO)	-	SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNĚJŠÍ PARAPET, VNITŘNÍ PARAPET Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY SE ZESÍLENÝM NOSEM (VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ) OKNA BUDOU VYRÁBĚNA NA ZÁKLADĚ VÝROVNÍ DOKUMENTACE PROKAZATELNĚ KOORDINOVANÉ S VÝROBCEM NEBO DODAVATELEM DŘ	0	0	0	1
T23		1230x1350	JEDNODÍLNÉ OKNO S FIXNÍM ZASKLENÍM, VYROBENO Z EURO PROFILŮ. MATERIÁLEM JE LEPENÝ VÍCEVRSTVÝ HRANOL, SMRK, S DŘEVĚNOU OKAPNICÍ. OKNO JE ČLENĚNO NALEPOVACÍMI PŘÍČLEMI. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uws0,75 W/m2K . DODÁVKA OKNA MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM, PROKAZUJÍCÍM, ŽE TECHNICKÁ KONSTRUKCE OKNA ZARUČUJE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÝCH NOREM A EVROPSKÝCH NAŘÍZENÍ. CERTIFIKÁT MUSÍ BÝT VYDÁN AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU	1	0	0	1		ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S VYLEPŠENOU SVĚTELNOU PROPUSTNOSTÍ, S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM. ZASKLENÍ BUDE PROVEDENO TAKOVÉ, ABY BYL DODRŽEN POŽADAVEK NA CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA. ZASKLENÍ BUDE OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM S VLEPENOU FÓLIÍ	TMAVÝ ODSTÍN V DEZÉNU DŘEVA (BUDE VZORKOVÁNO)	-	SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNĚJŠÍ PARAPET, VNITŘNÍ PARAPET Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY SE ZESÍLENÝM NOSEM (VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ) OKNA BUDOU VYRÁBĚNA NA ZÁKLADĚ VÝROVNÍ DOKUMENTACE PROKAZATELNĚ KOORDINOVANÉ S VÝROBCEM NEBO DODAVATELEM DŘ	0	0	0	1

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ


VÝPIS DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

v.č. 18

PŘED VÝROBOU OKEN A DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZHOTOVITELEM PROVEDENO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ NA STAVBĚ, PŘÍPADNÉ ODCHYLKY BUDOU ZAPRACOVÁNY DO DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, OKNA A DVEŘE BUDOU DODÁNA A SMONTOVÁNA PODLE TÉTO DOKUMENTACE, KOTVENÍ OKEN BUDE PROVEDENO PODLE ZHOTOVITELEM DODANÉHO KOTEVNÍHO PLÁNU. DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE A KOTEVNÍ PLÁN BUDE ODSOULHAŠEN TDI A PROJEKTANTEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY.

UVEDENÉ ČLENĚNÍ OKEN JE MOŽNO PO DOMLUVĚ UPRAVIT DLE TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ VYBRANÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU OKEN A DVEŘÍ NA NÁVRH DODAVATELE STAVBY. ZEJMÉNA LZE PŘEDPOKLÁDAT UPŘESNĚNÍ ROZMĚRŮ OKEN PŘÍSTAVBY DŘEVĚNÉ CHODBY, ÚPRAVA BY NEMĚLA VÉST KE ZVĚTŠENÍ OKEN. KAŽDÁ ZMĚNA BUDE ODSOULHAŠENA PROJEKTANTEM, INVESTOREM A ARCHITEKTEM STAVBY

Schéma výplní otvorů je kresleno z pohledu vnějšího - na fasádu

Označení	Schéma	Rozměry /mm/	Popis					Kování	Zasklení	Barva povrchu	Požární odolnost	Poznámka	počet kusů				
				1NP	2NP	Střecha	Celkem						Podle orientace fasády				
													J	V	S	Z	
T24		800x400	JEDNODÍLNÉ OKNO PŮLKRUHOVÉ, VYROBENO Z EURO PROFILŮ. MATERIÁLEM JE LEPENÝ VÍCEVRSTVÝ HRANOL, SMRK, S DŘEVĚNOU OKAPNICÍ. KŘÍDLO OKNA JE SKLOPNÉ. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uws0,75 W/m2K . DODÁVKA OKNA MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM, PROKAZUJÍCÍM, ŽE TECHNICKÁ KONSTRUKCE OKNA ZARUČUJE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÝCH NOREM A EVROPSKÝCH NAŘÍZENÍ. CERTIFIKÁT MUSÍ BÝT VYDÁN AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU	0	0	1	1	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ TITAN. TROJITÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ Z TRVALE PRUŽNÉHO MATERIÁLU.	ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM	TMAVÝ ODTÍN V DEZÉNU DŘEVA (BUDE VZORKOVÁNO	-	SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNĚJŠÍ PARAPET (VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH)	0	0	0	1	
ZHOTOVITEL DODRŽÍ VEŠKERÉ PLATNÉ NORMY A PŘEDPISY PRO ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ.. DŮRAZ BUDE KLADEŇ NA PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY - SYSTÉM TROJITÉHO TĚSNĚNÍ (Z VNITŘNÍ STRANY PAROTĚSNÁ PÁSKA, VE STŘEDU PUR PĚNA, Z VNĚJŠÍ STRANY PAROPROPUŠTNÁ KOMPRIMAČNÍ PÁSKA)																	