

SO01 BUDOVA Č.P. 680

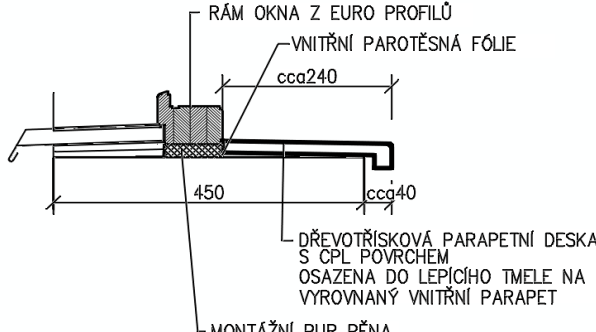
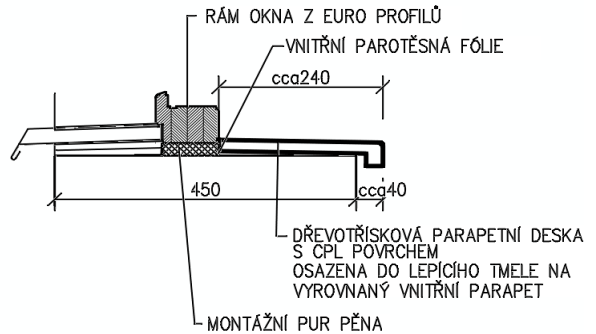
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS VNITŘNÍCH PARAPETŮ

v.č. 20

Rozměry vnitřních parapetů je nutno upřesnit na stavbě měřením jednotlivých parapetů – důvodem je rozměrová rozmanitost zjištěná projektantem na stavbě. Ve výpisu jsou základní rozměry jednotlivých výrobků.

OZNAČ.	POPIS	NÁČRT	ŠÍŘKA /mm/	DÉLKA /mm/	POČET ks		KUSŮ CELKEM	POZNÁMKA
					1.NP	2.NP		
P01	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA SE ZESÍLENÝM NOSEM, POVRCH Z OTĚRUVZDORNÉHO LAMINÁTU CPL/HPL O SÍLE 0,6mm, BARVA BÍLÁ. ZE SPODNÍ STRANY VODĚODOLNÝ IMPREGNOVANÝ MATERIÁL.DESKA POLOŽENÁ SE SPÁDEM cca 2°- 4° OD OKNA. BLIŽŠÍ POPIS - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 	240	1500	2	2	4	HLOUBKA PARAPETU BUDE NA STAVBĚ ZAMĚŘENA A PŘÍZPŮSOBENA PŘI MONTÁŽI U JEDNOTLIVÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ. BAREVNÉ UPŘESNĚNÍ PROVEDE STAVEBNÍK S DODAVATELEM STAVBY	
P02	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA SE ZESÍLENÝM NOSEM, POVRCH Z OTĚRUVZDORNÉHO LAMINÁTU CPL/HPL O SÍLE 0,6mm, BARVA BÍLÁ. ZE SPODNÍ STRANY VODĚODOLNÝ IMPREGNOVANÝ MATERIÁL.DESKA POLOŽENÁ SE SPÁDEM cca 2°- 4° OD OKNA. BLIŽŠÍ POPIS - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 	240	3000	2	2	4	HLOUBKA PARAPETU BUDE NA STAVBĚ ZAMĚŘENA A PŘÍZPŮSOBENA PŘI MONTÁŽI U JEDNOTLIVÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ. BAREVNÉ UPŘESNĚNÍ PROVEDE STAVEBNÍK S DODAVATELEM STAVBY	

SO01 BUDOVA Č.P. 680

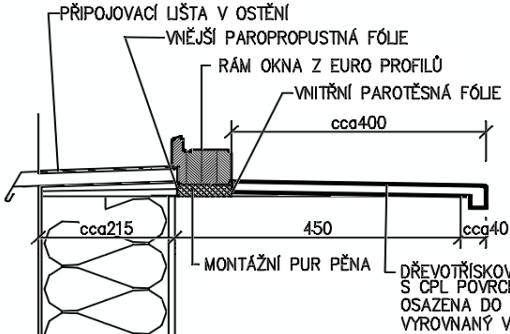
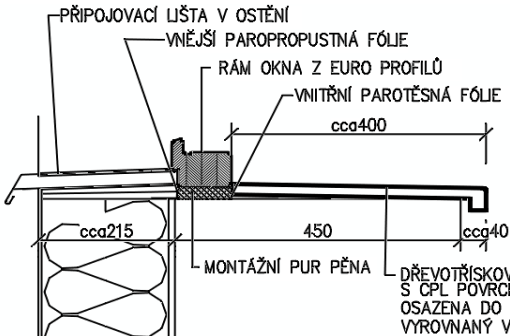
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS VNITŘNÍCH PARAPETŮ

v.č. 20

Rozměry vnitřních parapetů je nutno upřesnit na stavbě měřením jednotlivých parapetů – důvodem je rozměrová rozmanitost zjištěná projektantem na stavbě. Ve výpisu jsou základní rozměry jednotlivých výrobků.

OZNAČ.	POPIS	NÁČRT	ŠÍŘKA /mm/	DÉLKA /mm/	POČET ks		KUSŮ CELKEM	POZNÁMKA
					1.NP	2.NP		
P03	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA SE ZESÍLENÝM NOSEM, POVRCH Z OTĚRUVZDORNÉHO LAMINÁTU CPL/HPL O SÍLE 0,6mm, BARVA BÍLÁ. ZE SPODNÍ STRANY VODĚODOLNÝ IMPREGNOVANÝ MATERIÁL.DESKA POLOŽENÁ SE SPÁDEM cca 2°- 4° OD OKNA. BLIŽŠÍ POPIS - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 	cca 400-420	2250	1	1	2	HLOUBKA PARAPETU BUDE NA STAVBĚ ZAMĚŘENA A PŘÍZPŮSOBENA PŘI MONTÁŽI U JEDNOTLIVÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ. BAREVNÉ UPŘESNĚNÍ PROVEDE STAVEBNÍK S DODAVATELEM STAVBY	
P04	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA SE ZESÍLENÝM NOSEM, POVRCH Z OTĚRUVZDORNÉHO LAMINÁTU CPL/HPL O SÍLE 0,6mm, BARVA BÍLÁ. ZE SPODNÍ STRANY VODĚODOLNÝ IMPREGNOVANÝ MATERIÁL.DESKA POLOŽENÁ SE SPÁDEM cca 2°- 4° OD OKNA. BLIŽŠÍ POPIS - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 	cca 400-420	1000	2	2	4	HLOUBKA PARAPETU BUDE NA STAVBĚ ZAMĚŘENA A PŘÍZPŮSOBENA PŘI MONTÁŽI U JEDNOTLIVÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ. BAREVNÉ UPŘESNĚNÍ PROVEDE STAVEBNÍK S DODAVATELEM STAVBY	

SO01 BUDOVA Č.P. 680

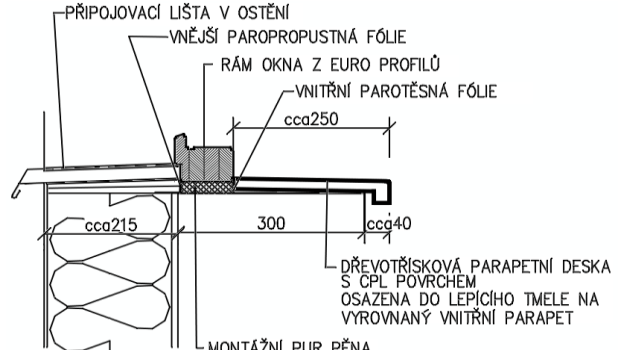
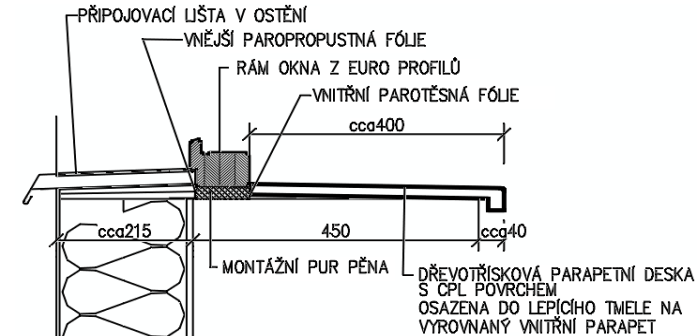
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS VNITŘNÍCH PARAPETŮ

v.č. 20

Rozměry vnitřních parapetů je nutno upřesnit na stavbě měřením jednotlivých parapetů – důvodem je rozměrová rozmanitost zjištěná projektantem na stavbě. Ve výpisu jsou základní rozměry jednotlivých výrobků.

OZNAČ.	POPIS	NÁČRT	ŠÍŘKA /mm/	DÉLKA /mm/	POČET ks		KUSŮ CELKEM	POZNÁMKA
					1.NP	2.NP		
P05	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA SE ZESÍLENÝM NOSEM, POVRCH Z OTĚRUVZDORNÉHO LAMINÁTU CPL/HPL O SÍLE 0,6mm, BARVA BÍLÁ. ZE SPODNÍ STRANY VODĚODOLNÝ IMPREGNOVANÝ MATERIÁL.DESKA POLOŽENÁ SE SPÁDEM cca 2°- 4° OD OKNA. BLIŽŠÍ POPIS - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 	cca 250-270	900	0	3	3	HLOUBKA PARAPETU BUDE NA STAVBĚ ZAMĚŘENA A PŘÍZPŮSOBENA PŘI MONTÁŽI U JEDNOTLIVÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ. BAREVNÉ UPŘESNĚNÍ PROVEDE STAVEBNÍK S DODAVATELEM STAVBY	
P06	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA SE ZESÍLENÝM NOSEM, POVRCH Z OTĚRUVZDORNÉHO LAMINÁTU CPL/HPL O SÍLE 0,6mm, BARVA BÍLÁ. ZE SPODNÍ STRANY VODĚODOLNÝ IMPREGNOVANÝ MATERIÁL.DESKA POLOŽENÁ SE SPÁDEM cca 2°- 4° OD OKNA. BLIŽŠÍ POPIS - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 	cca 400-420	1150	1	1	2	HLOUBKA PARAPETU BUDE NA STAVBĚ ZAMĚŘENA A PŘÍZPŮSOBENA PŘI MONTÁŽI U JEDNOTLIVÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ. BAREVNÉ UPŘESNĚNÍ PROVEDE STAVEBNÍK S DODAVATELEM STAVBY	

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS VNITŘNÍCH PARAPETŮ

v.č. 20

Rozměry vnitřních parapetů je nutno upřesnit na stavbě měřením jednotlivých parapetů – důvodem je rozměrová rozmanitost zjištěná projektantem na stavbě. Ve výpisu jsou základní rozměry jednotlivých výrobků.

OZNAČ.	POPIS	NÁČRT	ŠÍŘKA /mm/	DÉLKA /mm/	POČET ks		KUSŮ CELKEM	POZNÁMKA
					1.NP	2.NP		
P07	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA SE ZESÍLENÝM NOSEM, POVRCH Z OTĚRUVZDORNÉHO LAMINÁTU CPL/HPL O SÍLE 0,6mm, BARVA BÍLÁ. ZE SPODNÍ STRANY VODĚODOLNÝ IMPREGNOVANÝ MATERIÁL.DESKA POLOŽENÁ SE SPÁDEM cca 2°- 4° OD OKNA. BLIŽŠÍ POPIS - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.	cca 500-520	1050	1	0	1	HLOUBKA PARAPETU BUDE NA STAVBĚ ZAMĚŘENA A PŘÍZPŮSOBENA PŘI MONTÁŽI U JEDNOTLIVÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ. BAREVNÉ UPŘESNĚNÍ PROVEDE STAVEBNÍK S DODAVATELEM STAVBY	
P08	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA SE ZESÍLENÝM NOSEM, POVRCH Z OTĚRUVZDORNÉHO LAMINÁTU CPL/HPL O SÍLE 0,6mm, BARVA BÍLÁ. ZE SPODNÍ STRANY VODĚODOLNÝ IMPREGNOVANÝ MATERIÁL.DESKA POLOŽENÁ SE SPÁDEM cca 2°- 4° OD OKNA. BLIŽŠÍ POPIS - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.	cca 140	cca 1230	1	1	2	HLOUBKA A DÉLKA PARAPETU BUDE KOORDINOVÁNA SPOU S OKNY S DODAVATELEM SYSTÉMOVÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ. PARAPET BUDE NAVRŽEN NA ZÁKLADĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE OBVODOVÉ STĚNY, PŘED VÝROBOU BUDE ZAMĚŘENO SKUTEČNÉ PROVEDENÍ DŘEVĚNÉ OBVODOVÉ STĚNY. BAREVNÉ UPŘESNĚNÍ PROVEDE STAVEBNÍK S DODAVATELEM STAVBY	

SO01 BUDOVA Č.P. 680

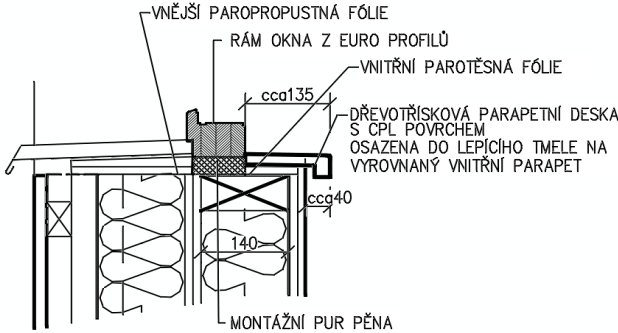
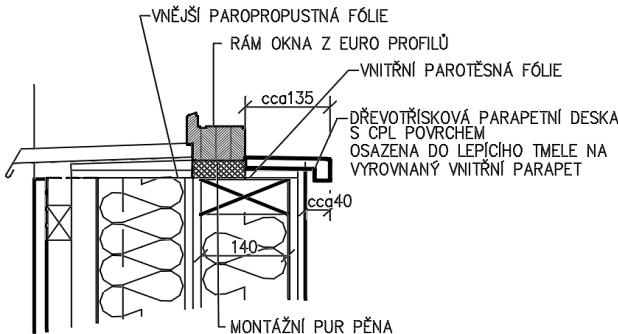
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS VNITŘNÍCH PARAPETŮ

v.č. 20

Rozměry vnitřních parapetů je nutno upřesnit na stavbě měřením jednotlivých parapetů – důvodem je rozměrová rozmanitost zjištěná projektantem na stavbě. Ve výpisu jsou základní rozměry jednotlivých výrobků.

OZNAČ.	POPIS	NÁČRT	ŠÍŘKA /mm/	DÉLKA /mm/	POČET ks		KUSŮ CELKEM	POZNÁMKA
					1.NP	2.NP		
P09	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA SE ZESÍLENÝM NOSEM, POVRCH Z OTĚRUVZDORNÉHO LAMINÁTU CPL/HPL O SÍLE 0,6mm, BARVA BÍLÁ. ZE SPODNÍ STRANY VODĚODOLNÝ IMPREGNOVANÝ MATERIÁL.DESKA POLOŽENÁ SE SPÁDEM cca 2°- 4° OD OKNA. BLIŽŠÍ POPIS - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 	cca 140	cca 900	1	1	2	HLOUBKA A DÉLKA PARAPETU BUDE KOORDINOVÁNA SPOU S OKNY S DODAVATELEM SYSTÉMOVÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ. PARAPET BUDE NAVRŽEN NA ZÁKLADĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE OBVODOVÉ STĚNY, PŘED VÝROBOU BUDE ZAMĚŘENO SKUTEČNÉ PROVEDENÍ DŘEVĚNÉ OBVODOVÉ STĚNY. BAREVNÉ UPŘESNĚNÍ PROVEDE STAVEBNÍK S DODAVATELEM STAVBY	
P10	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA SE ZESÍLENÝM NOSEM, POVRCH Z OTĚRUVZDORNÉHO LAMINÁTU CPL/HPL O SÍLE 0,6mm, BARVA BÍLÁ. ZE SPODNÍ STRANY VODĚODOLNÝ IMPREGNOVANÝ MATERIÁL.DESKA POLOŽENÁ SE SPÁDEM cca 2°- 4° OD OKNA. BLIŽŠÍ POPIS - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 	cca 140	cca 2060	0	1	1	HLOUBKA A DÉLKA PARAPETU BUDE KOORDINOVÁNA SPOU S OKNY S DODAVATELEM SYSTÉMOVÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ. PARAPET BUDE NAVRŽEN NA ZÁKLADĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE OBVODOVÉ STĚNY, PŘED VÝROBOU BUDE ZAMĚŘENO SKUTEČNÉ PROVEDENÍ DŘEVĚNÉ OBVODOVÉ STĚNY. BAREVNÉ UPŘESNĚNÍ PROVEDE STAVEBNÍK S DODAVATELEM STAVBY	

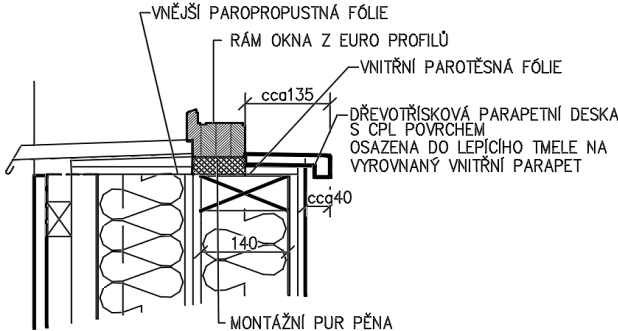
SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS VNITŘNÍCH PARAPETŮ

v.č. 20

Rozměry vnitřních parapetů je nutno upřesnit na stavbě měřením jednotlivých parapetů – důvodem je rozměrová rozmanitost zjištěná projektantem na stavbě. Ve výpisu jsou základní rozměry jednotlivých výrobků.

OZNAČ.	POPIS	NÁČRT	ŠÍŘKA /mm/	DÉLKA /mm/	POČET ks		KUSŮ CELKEM	POZNÁMKA
					1.NP	2.NP		
P11	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA SE ZESÍLENÝM NOSEM, POVRCH Z OTĚRUVZDORNÉHO LAMINÁTU CPL/HPL O SÍLE 0,6mm, BARVA BÍLÁ. ZE SPODNÍ STRANY VODĚODOLNÝ IMPREGNOVANÝ MATERIÁL.DESKA POLOŽENÁ SE SPÁDEM cca 2°- 4° OD OKNA. BLIŽŠÍ POPIS - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 	cca 140	cca 1080	1	0	1	HLOUBKA A DÉLKA PARAPETU BUDE KOORDINOVÁNA SPOU S OKNY S DODAVATELEM SYSTÉMOVÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ. PARAPET BUDE NAVRŽEN NA ZÁKLADĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE OBVODOVÉ STĚNY, PŘED VÝROBOU BUDE ZAMĚŘENO SKUTEČNÉ PROVEDENÍ DŘEVĚNÉ OBVODOVÉ STĚNY. BAREVNÉ UPŘESNĚNÍ PROVEDE STAVEBNÍK S DODAVATELEM STAVBY	