


Rekonstrukce topného kanálu okrsku VS 36,Most-ÚT
větve k objektům P.Holého č.p.157 a č.p.159
KLADECÍ PLÁN-POTRUBÍ V KANÁLE

PŘEDIZOLOVANÝ POTRUBNÍ SYSTÉM
vedeno v kanále-izolační třída 2

DN40 / Ø125	Trubka přímá	L=6m	38 ks
DN50 / Ø140	Trubka přímá	L=4m	2 ks
DN65 / Ø180	Trubka přímá	L=6m	22 ks
DN65 / Ø180	Trubka přímá	L=4m	2 ks
DN65 / Ø180	Trubka přímá	L=2m	2 ks
DN65 / Ø180	Trubka přímá	L=1m	2 ks
DN100/Ø225	Trubka přímá	L=6m	10 ks
DN100/Ø225	Trubka přímá	L=4m	2 ks
DN65 / Ø180	Oblouk	15°	2 ks
DN65 / DN40	Redukce Ø180/Ø125		4 ks
DN40 / Ø125	DSJ Dvojitě těs. smřšt.spoj		36 ks
DN65 / Ø180	DSJ Dvojitě těs. smřšt.spoj		26 ks
DN100/Ø225	DSJ Dvojitě těs. smřšt.spoj		10 ks
DN40 / Ø125	Koncové těsnění izolace		8 ks
DN50 / Ø140	Koncové těsnění izolace		4 ks
DN65 / Ø180	Koncové těsnění izolace		12 ks
DN100/Ø225	Koncové těsnění izolace		4 ks

ALARM-SYSTÉM

vyhodnoc.jednotka BD43	2 ks
propojovací prvek B1	4 ks
propojovací prvek BS1+TU1	8 ks
kabel CYKY J3x1,5	50 m
detaily zapojení viz.samostatný výkres	

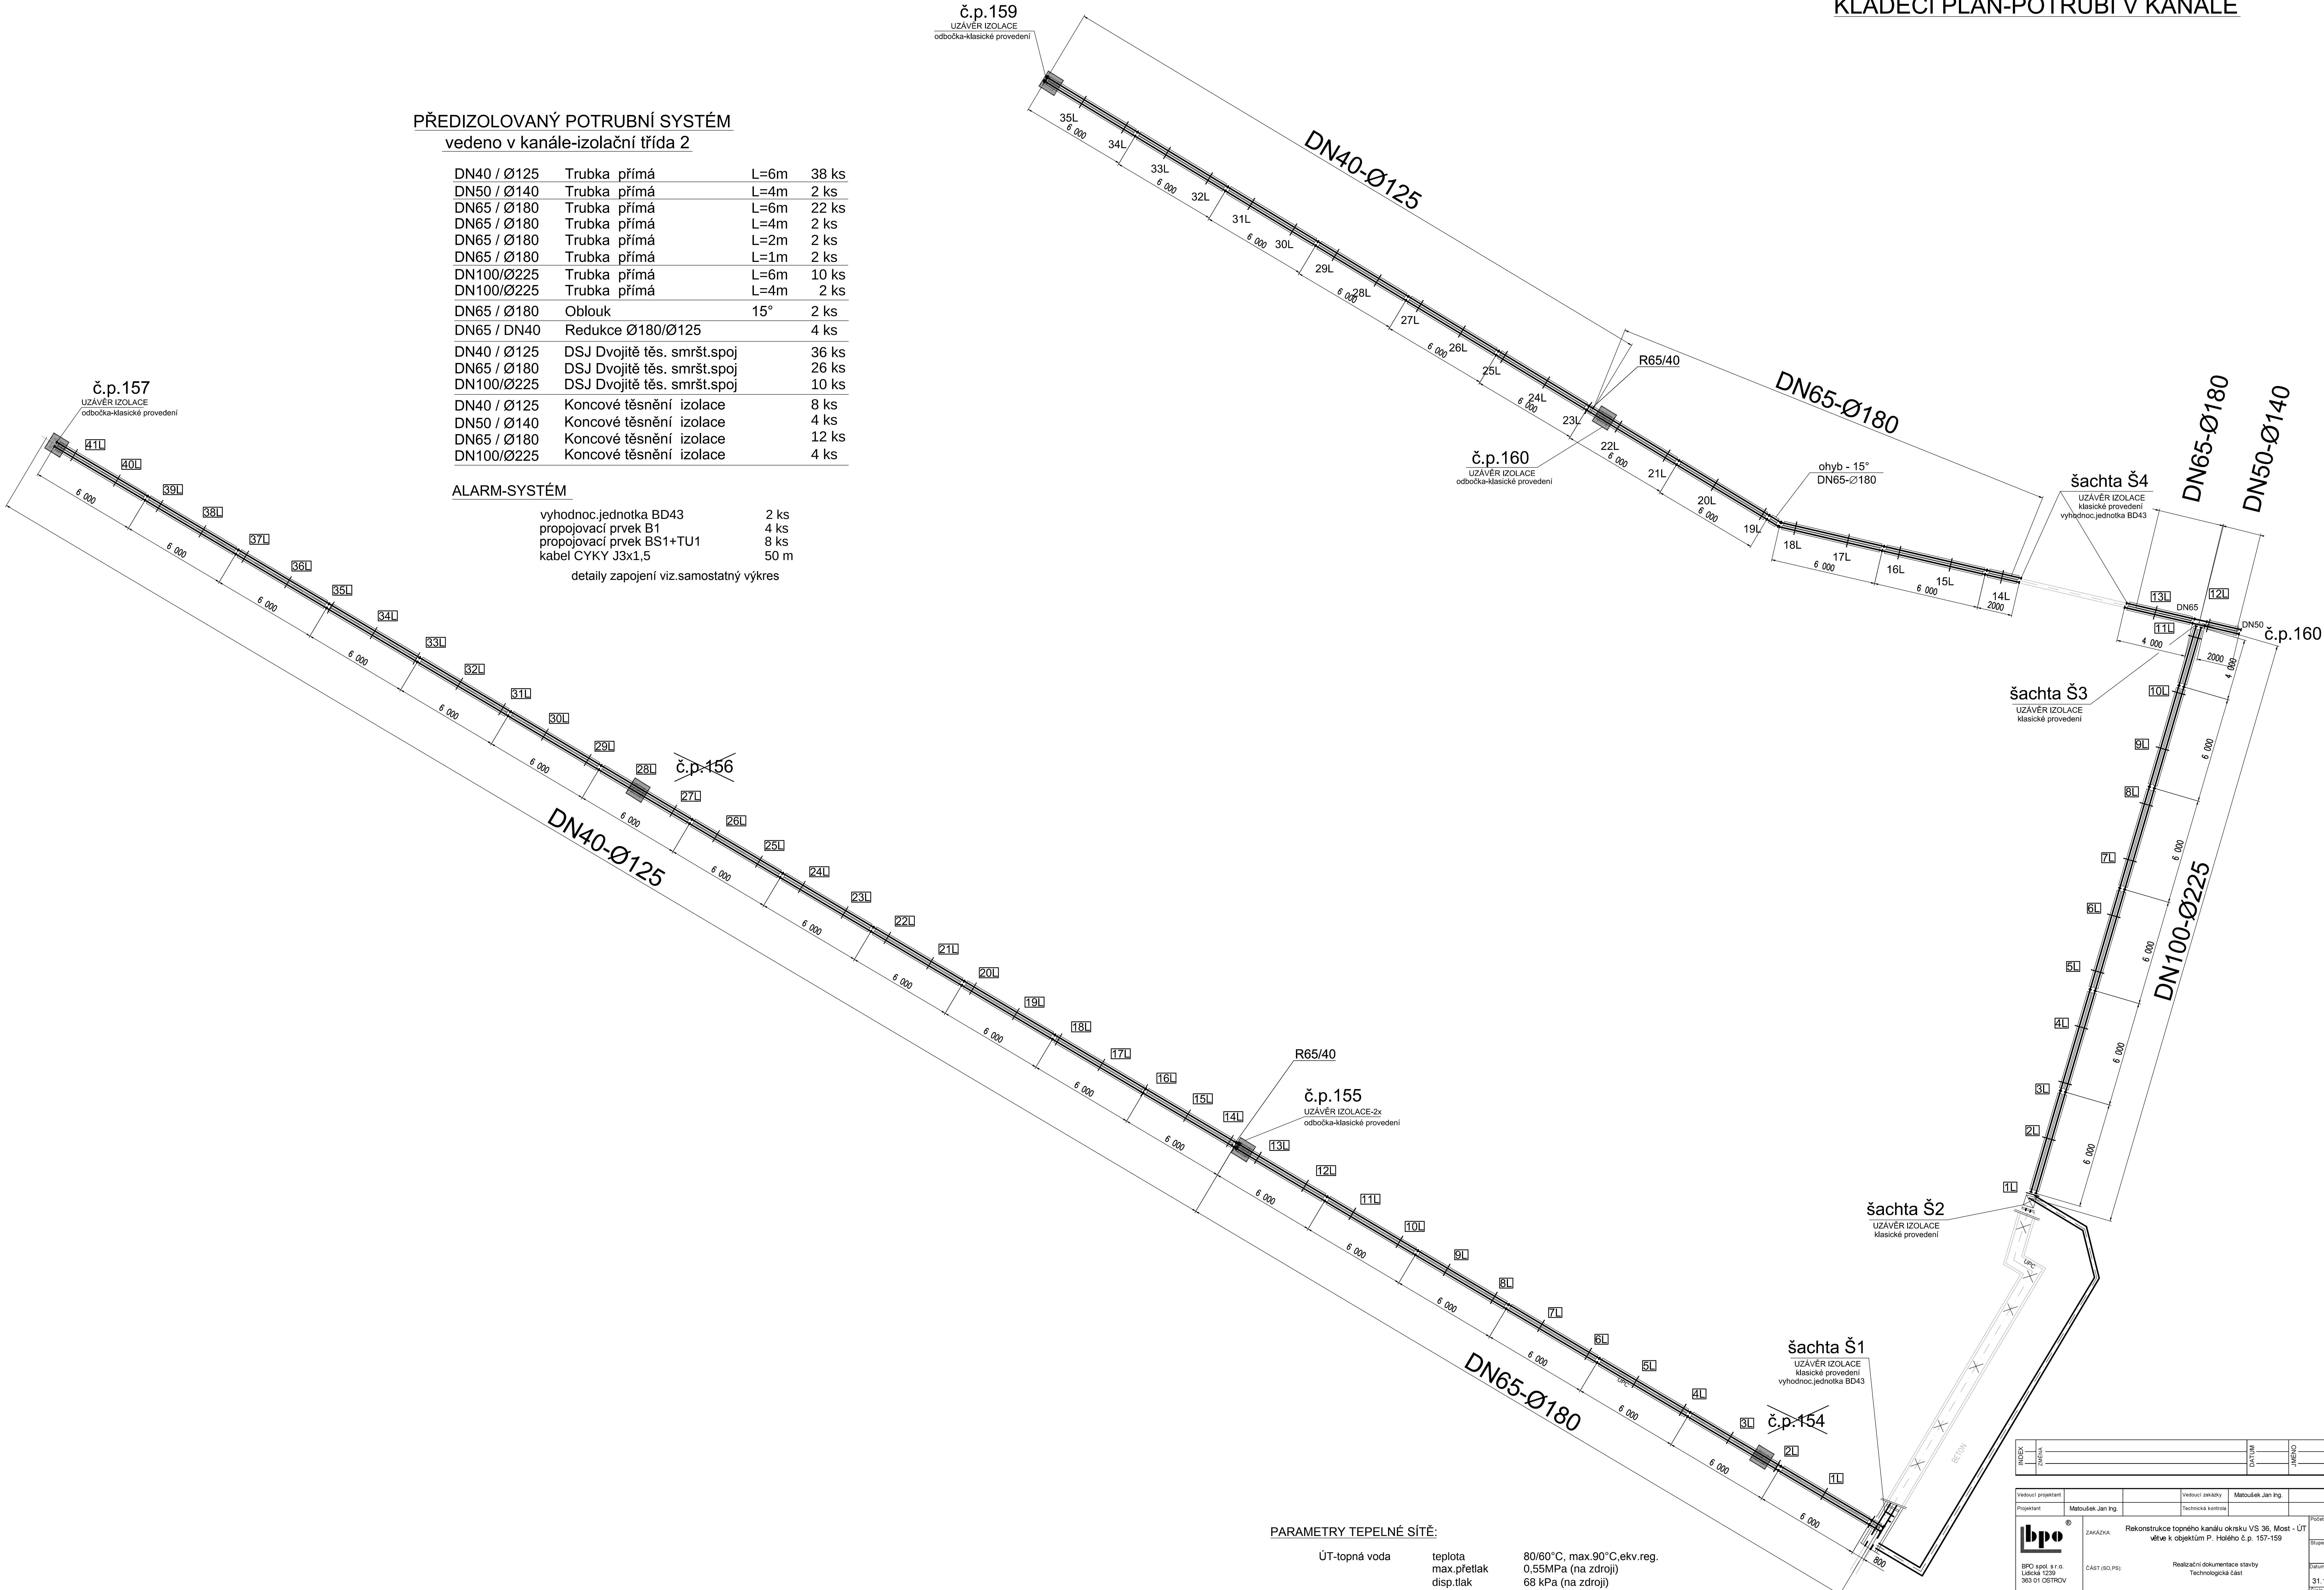

PARAMETRY TEPELNÉ SÍTĚ:

ÚT-topná voda	teplota	80/60°C, max.90°C.ekv.reg.
	max.přetlak	0,55MPa (na zdrojích)
	disp.tlak	68 kPa (na zdrojích)
	jm.tlak potrubí	PN25
	jm.tlak armatury	PN16

INDEX	LEGENDA	DATA	MEZUS	PRŮPIS
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100
101	102	103	104	105
106	107	108	109	110
111	112	113	114	115
116	117	118	119	120
121	122	123	124	125
126	127	128	129	130
131	132	133	134	135
136	137	138	139	140
141	142	143	144	145
146	147	148	149	150
151	152	153	154	155
156	157	158	159	160
161	162	163	164	165
166	167	168	169	170
171	172	173	174	175
176	177	178	179	180
181	182	183	184	185
186	187	188	189	190
191	192	193	194	195
196	197	198	199	200
201	202	203	204	205
206	207	208	209	210
211	212	213	214	215
216	217	218	219	220
221	222	223	224	225
226	227	228	229	230
231	232	233	234	235
236	237	238	239	240
241	242	243	244	245
246	247	248	249	250
251	252	253	254	255
256	257	258	259	260
261	262	263	264	265
266	267	268	269	270
271	272	273	274	275
276	277	278	279	280
281	282	283	284	285
286	287	288	289	290
291	292	293	294	295
296	297	298	299	300
301	302	303	304	305
306	307	308	309	310
311	312	313	314	315
316	317	318	319	320
321	322	323	324	325
326	327	328	329	330
331	332	333	334	335
336	337	338	339	340
341	342	343	344	345
346	347	348	349	350
351	352	353	354	355
356	357	358	359	360
361	362	363	364	365
366	367	368	369	370
371	372	373	374	375
376	377	378	379	380
381	382	383	384	385
386	387	388	389	390
391	392	393	394	395
396	397	398	399	400
401	402	403	404	405
406	407	408	409	410
411	412	413	414	415
416	417	418	419	420
421	422	423	424	425
426	427	428	429	430
431	432	433	434	435
436	437	438	439	440
441	442	443	444	445
446	447	448	449	450
451	452	453	454	455
456	457	458	459	460
461	462	463	464	465
466	467	468	469	470
471	472	473	474	475
476	477	478	479	480
481	482	483	484	485
486	487	488	489	490
491	492	493	494	495
496	497	498	499	500