



Váš dopis zn.:
Ze dne: 29.7.2015
Naše zn.: OT/2015/135/V4/3215-2015

Vyřizuje: Válková/ Remuta
Tel./fax: 476453209
Mobil: 607926317
E-mail: valkova@tsmost.cz

Datum: 7.8.2015

BPO spol. s r.o. OSTROV

Ing. Jan Matoušek

Lidická 1239

363 17 Ostrov

0610	
13-08-2015	
J. Matoušek	

Rekonstrukce topného kanálu okrsku VS 36 Most – ÚT a TV větev k objektu Hollarova č.p. 1936-1937 - vyjádření k realizaci stavby + zakres IS
Rekonstrukce topného kanálu okrsku VS 36 Most – ÚT větve k objektům P. Holého č.p. 157 a č.p. 159 – vyjádření k umístění nové trasy a k realizaci stavby + zakres IS
Rekonstrukce topného kanálu okrsku VS 56 Most – ÚT a TV ul. J. Haška č.p. 608 – vyjádření k umístění nové trasy a k realizaci stavby + zakres IS

K možnosti vymístění tepelné sítě ze suterénu objektu ul. P. Holého, č.p. 154, a jeho umístění do nové trasy na p.p.č. 2322 k.ú. Most II máme tyto připomínky: umístění do nové trasy si vyžádá pokácení vzrostlého topolu na pozemku, kácení stromu bude součástí stavby a na náklady stavby rekonstrukce topného kanálu. **Požadujeme projednání záměru na místě samém před zpracováním PD.**

Vymístění tepelné sítě ze suterénu komerčního objektu ul. J. Haška, č.p. 608, do nové trasy na p.p.č. 6822, 6809, 6825, 6821 k.ú. Most II - vzhledem k problematice místa, **požadujeme projednání záměru na místě samém před zpracováním PD včetně kácení vzrostlé zeleně atd.**

Rekonstrukce topného kanálu k objektu Hollarova č.p. 1936-1937 – bez připomínek.

Pro vlastní realizaci staveb výše uvedených máme tyto připomínky:

- respektovat stávající zařízení veřejného osvětlení a práce provádět v souladu s vyjádřením k veřejnému osvětlení zn.: OSČ/2015/84/Re/3215-2015 - viz 3x přílohy vč. informativního zakresu VO
- respektovat dešťové odvodnění veřejných komunikací ve vlastnictví statutárního města Mostu, tj. dešťové vpustí a jejich přípojky – potrubí dešťové kanalizace, počty vpustí zachovat – informativní zakresy přiloženy
- dešťové odvodnění bude před zahájením prací námi vytýčeno na místě samém se zápisem ve stavebním deníku
- případné křížení a souběh stavby s dešťovým odvodněním bude proveden v souladu s „prostorovou normou“
- v místech případného křížení nebo souběhu stavby s dešťovým odvodněním budeme před záhozem výkopu přizváni ke kontrole provedených prací a odsouhlasení záhozu se zápisem ve stavebním deníku
- bude respektováno instalované svisté dopravní značení, městský mobiliář + stávající zařízení veřejných komunikací v trase výkopů (lavičky, odpadové koše, zábradlí atd.), případné jejich poškození bude opraveno na náklady stavby a případné zásahy do zařízení budou s námi předem projednány



Technické služby města Mostu a.s.
Dělnická 164
434 02 Most-Velebudice
PO BOX 119

IČ: 64052265
DIČ CZ64052265
ČSOB Most
915209603/0300

Tel.: 476 453 240
Mob.: 606 606 243
Fax: 476 453 223

info@tsmost.cz
www.tsmost.cz

DRŽITEL CERTIFIKÁTU
JAKOSTI 9001:2001
14001:2005, , 18001:2008



- překopy zpevněných ploch veřejných komunikací budou předem povoleny příslušným odborem Magistrátu města Mostu
- výkopy v zeleni na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Mostu budou předem námi povoleny a po ukončení prací a uvedení ploch do původního stavu opět nám protokolárně předány ve stavu „zeleném“
- v maximální míře bude chráněna vzrostlá zeleň před mechanickým poškozením, v případě obnažení kořenového systému nebo poškození zeleně bude kontaktován zástupce TSMM a.s., p. Nevyhoštěná Irena
- výkopy poškozené plochy budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu a protokolárně předány
- stavebními pracemi nebudou znečišťovány okolní veřejné komunikace jak pěší tak vozidlové
- po dobu prací nám bude umožněno vyvážení komunálního odpadu ze sjednaných míst

S pozdravem



Válková Věra
Referent investic

Přílohy

Vyjádření k VO zn.: OSČ/2015/84/Re/3215-2015 3x
Informativní zakres dešťového odvodnění MK – 3x

Na vědomí




Technické služby města Mostu a.s.
Dělnická 164
434 02 Most-Velebudice
PO BOX 119

IČ: 64052265
DIČ CZ64052265
ČSOB Most
915209603/0300

Tel.: 476 453 240
Mob.: 606 606 243
Fax: 476 453 223

info@tsmost.cz
www.tsmost.cz

DRŽITEL CERTIFIKÁTU
JAKOSTI 9001:2001
14001:2005, 18001:2008

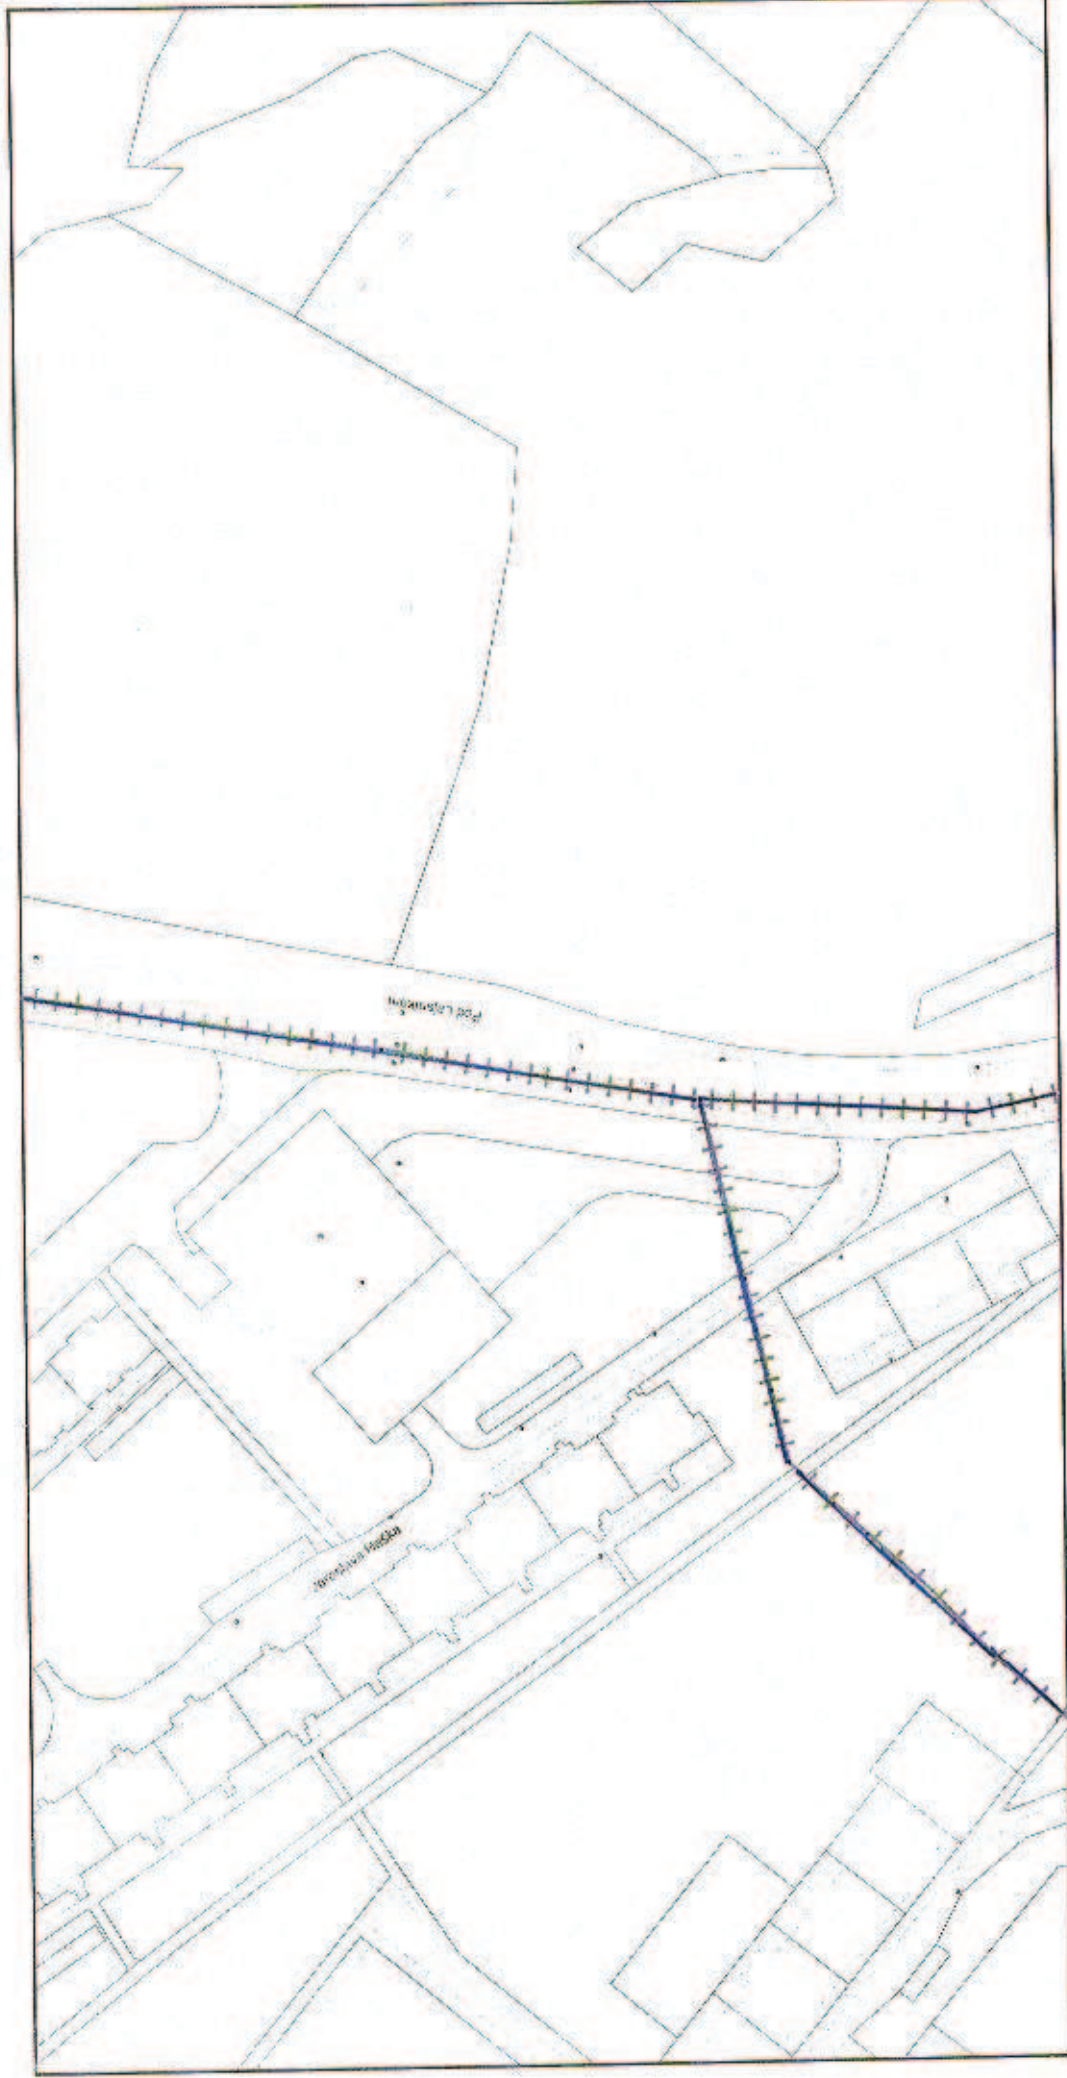

INFORMATIVNÍ ZÁKRES DEŠŤOVÉHO ODVODNĚNÍ MK

POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

— VV DEŠŤOVÁ VRUŠT S PŘÍPOJKOU



INFORMATIVNÍ ZÁKRES VEŠTĚVÉHO ODVOZENÍ MK
— VEŠTĚVÁ VPUST S PŘÍPOJKOU



BPO spol. s r.o. OSTROV
Ing. Jan Matoušek
Lidická 1239
363 17 Ostrov

Váš dopis zn.: POV-2015-197
Ze dne: 29.7.2015
Naše zn.: OSČ/2015/84/Re/3215-2015

Vyřizuje: L. Remuta
Tel./fax: 476453215
Mobil:
E-mail: remuta@tsmost.cz

Datum: 4.7.2015

Zákres VO ve správě TS Most na akci „Rekonstrukce topného kanálu okr. VS 36 Most – ÚT větve k obj. P. Holého čp. 157-159“.

Z předložené PD je patrné, že při rekonstrukci tepelné sítě dojde ke křížení s naším kabelovým rozvodem veřejného osvětlení (VO). Z těchto důvodů je nutné před započatím stavby přesně zaměřit polohu našeho kabelového rozvodu. Na základě objednávky zaměření provede firma Molux s. r. o. ing. P. Augusta (tel. 0602136770). V případě křížení kabelového rozvodu VO, musí být použity kopané sondy.

Činnost spojená s prací na stávajícím VO, může být prováděna jen se souhlasem vedoucího pracovníka f. MOLUX ing. P. Augusta (tel. 602136770).

Pokud v celém průběhu realizace stavby dojde k jakémukoliv poškození stávajícího zařízení VO, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit provozovateli VO f. Molux. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závady.

Před zásypem našeho obnaženého kabelového rozvodu VO, musíte přizvat pracovníka firmy Molux ke kontrole, zda jsou kabely bez závad a uloženy dle ČSN. O kontrole stavu našeho zařízení bude proveden samostatný zápis. Zápis o kontrole bude předložen při kontrole dokončeného díla.

S pozdravem

L. Remuta
energetik



(27)

Přílohy: orientační zákresy veř. osvětlení



