PŮDORYS 1.PP

1 : 50

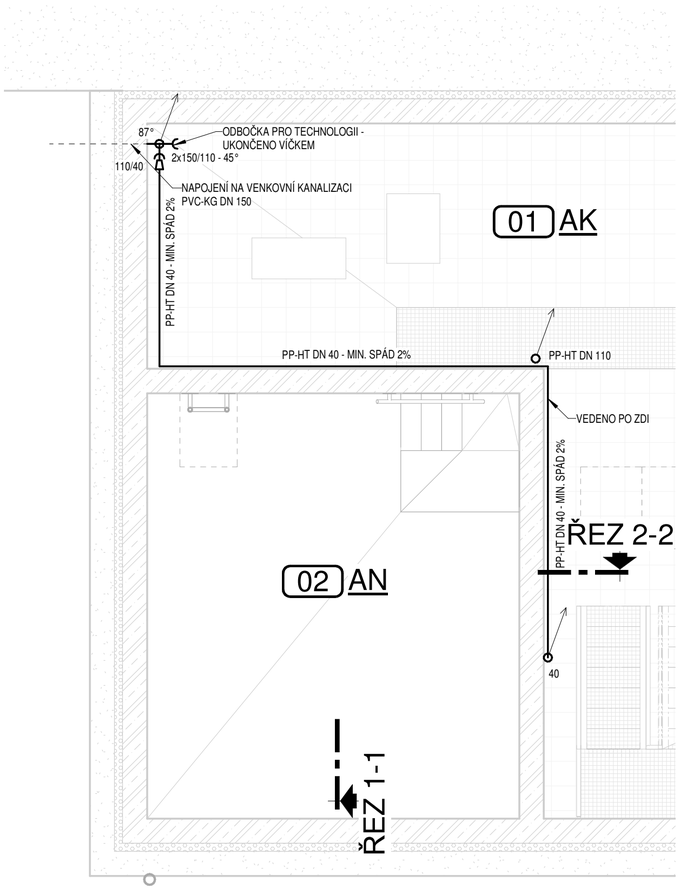

PŮDORYS 1.NP

1 : 50

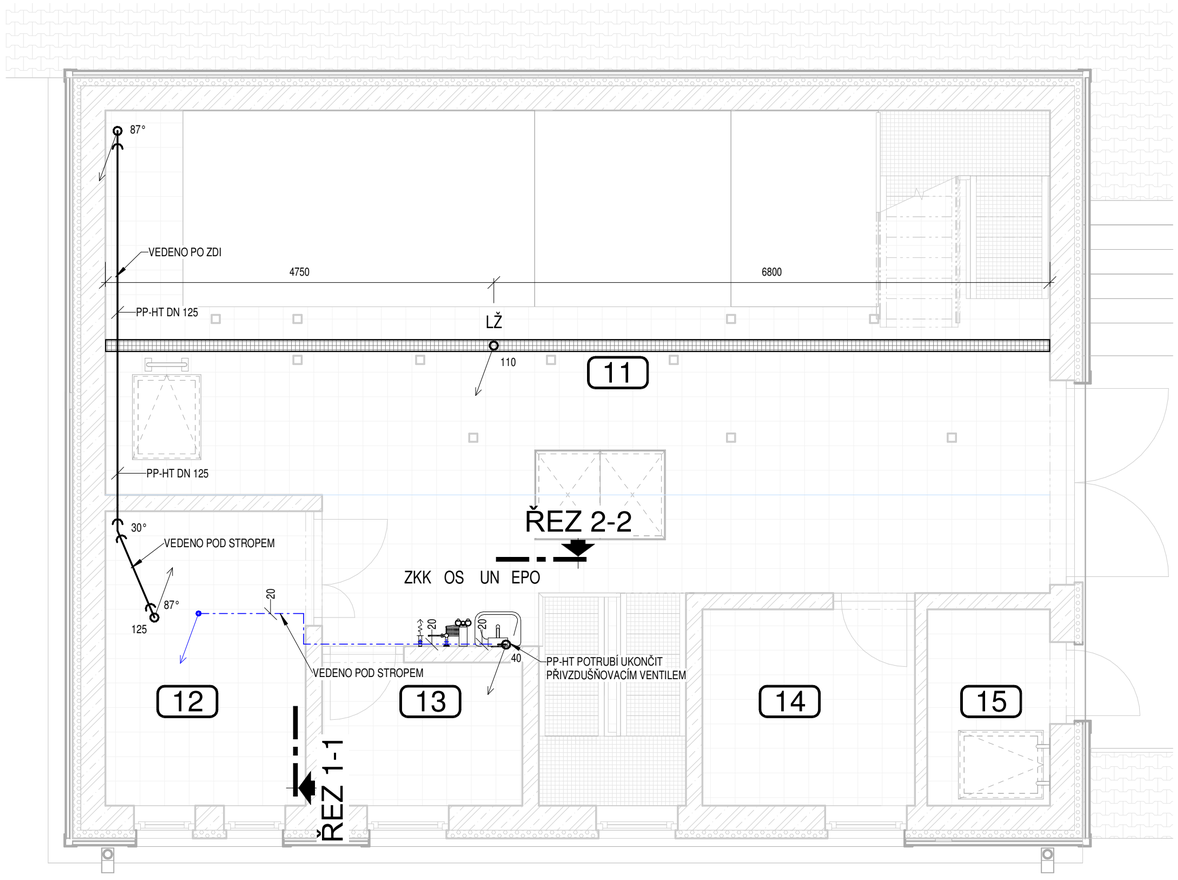

PŮDORYS 2.NP

1 : 50

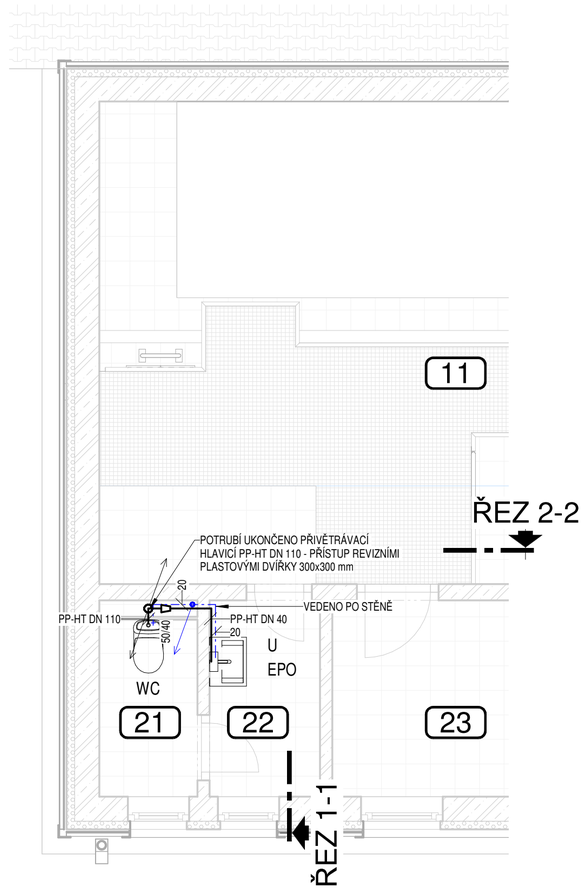

ZTI - ŘEZ 1-1

1 : 50

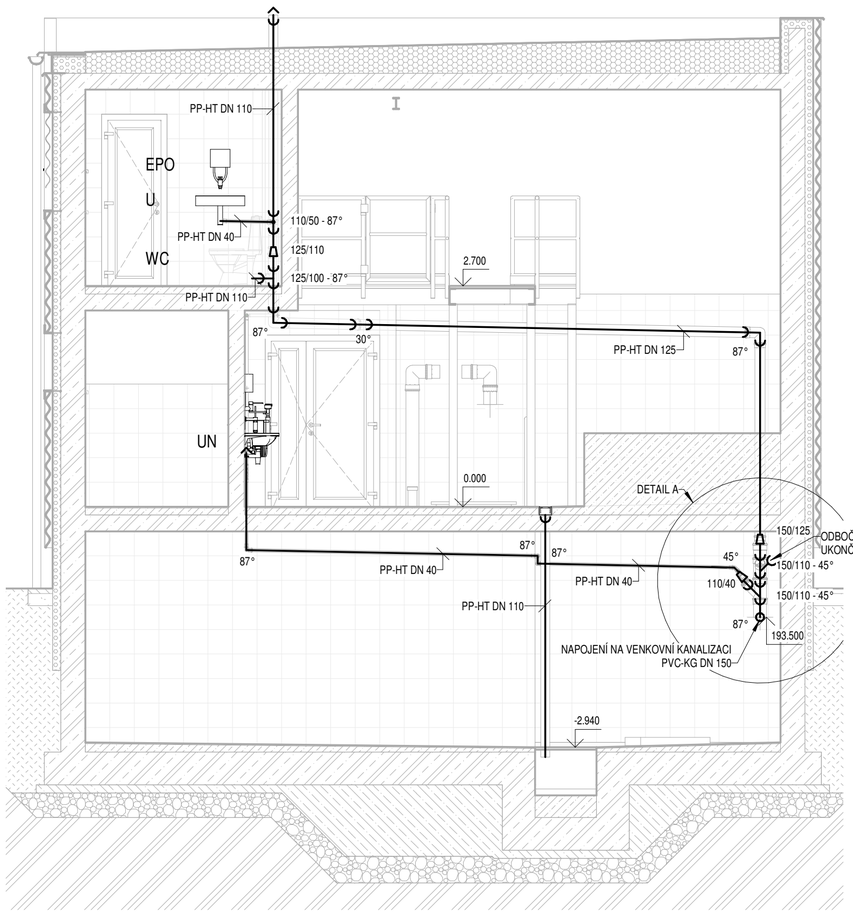

ZTI - ŘEZ 2-2

1 : 50

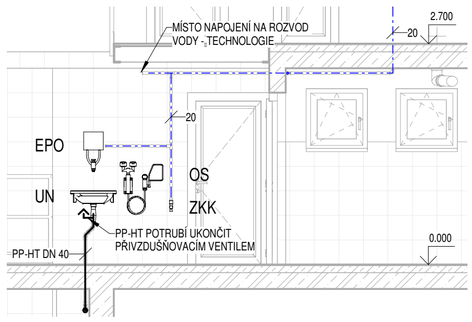

DETAIL A

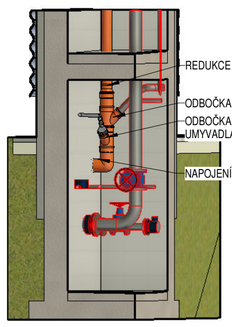

ZTI - ROZVOD STUDENÉ VODY

ZTI - KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

VENKOVNÍ KANALIZACE

UN	UMYVADLO NEREZOVÉ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
EPO	ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY NÁSTĚNNÝ, 3,5 kW, VČ. KOMPATIBILNÍ NÍZKOTLAKÉ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÉ BATERIE S OTOČNÝM VÝTOKOVÝM RAMÍNKEM A PŘÍSLUŠENSTVÍ JAKO PROPOJOVACÍ HADIČKY A TRUBICE
LŽ	LINIOVÝ ŽLAB, NAPŘ. KOMPOZIT (POLYPROPYLEN) S VYZTUŽENOU KOMPOZITNÍ OCHRANNOU HRANOU - DÉLKA 11,5 m, VÝŠKA 100 mm, BEZ SPÁDU DNA, PRO ZATÍŽENÍ A15, NEREZOVÁ MŘÍŽKA
ZKK	ZAHRADNÍ KULOVÝ KOHOUT 3/4" S NÁSTAVCEM NA HADICI, ZAHRADNÍ HADICE 3/4" DL. 20 m S KONCOVKOU
OS	RUČNÍ OČNÍ SPRCHA K UPEVNĚNÍ NA STĚNU PROSTŘEDNICTVÍM MONTÁŽNÍ KONZOLE, 2 SPRCHOVÉ HLAVICE (VČETNĚ PRACHOVÉHO KRYTU), DÉLKA HADICE MIN. 3,5 m - DLE EN 15154-2
U	UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ, S VESTAVĚNOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ
WC	KLOZET KERAMICKÝ BÍLÝ, KOMBINOVANÝ, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ROZVODY VODY JSOU NAVRŽENY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PP-R A OZNAČENY VNĚJŠÍM PRŮMĚREM
- VEŠKERÉ ROZVODY VODY BUDOU VEDENY PO KONSTRUKCÍCH STĚN A STROPU, PŘIPEVNĚNÝCH SYSTÉMOVÝMI OBJÍMKAMI.
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE NAVRŽENO Z MATERIÁLU PP-HT A PVC-KG, POTRUBÍ BUDE V UCELENÉM SYSTÉMU VÝROBCE, VČETNĚ VŠECH TVAROVEK.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ / NÁDRŽÍ - ZTI

OZNAČ.	ÚČEL	PLOCHA (m2)
01	ARMATURNÍ KOMORA	47.03 m²
02	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ	23.66 m²
03	KALOVÁ JÍMKA	21.58 m²
11	TECHNOLOGICKÁ HALA	66.69 m²
12	DÁVKOVÁNÍ MANGANISTANU	8.82 m²
13	DÁVKOVÁNÍ CHLORNANU	4.29 m²
14	DMYCHÁRNA	6.24 m²
15	VSTUP DO KALOVÉ JÍMKY	3.60 m²
21	WC	2.61 m²
22	PŘEDSÍŇ	3.24 m²
23	MÍSTNOST OBSLUHY A ROZVADĚČŮ	20.88 m²

0,000 = 194,850 m n.m.

Revize	Popis revize	Datum revize
-	-	-

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Petr Baránek
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Jaroslav Jarolím
Vypracoval	Ing. Zuzana Trachtulcová
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jarolím

Investor	Obec Strachotice
Objednatel	Obec Strachotice

Formát	Měřítko	Stupeň	Datum	Zakázkové číslo
6A4	1:50	ZD	09/2020	1447716-18

Projekt

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PRO OBEC STRACHOTICE

D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ
D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
D.1.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY
D.1.1.1 - SO 01 ÚV STRACHOTICE

Souprava

Příloha	Číslo přílohy	Revize
VÝKRES ZTI	D.1.1.1.12	