


VZOROVÁ REVIZNÍ ŠACHTA NA POTRUBÍ DO DN 600

ŘEZ A-A'


TYP 1

PREFABRIKOVANÉ DNO

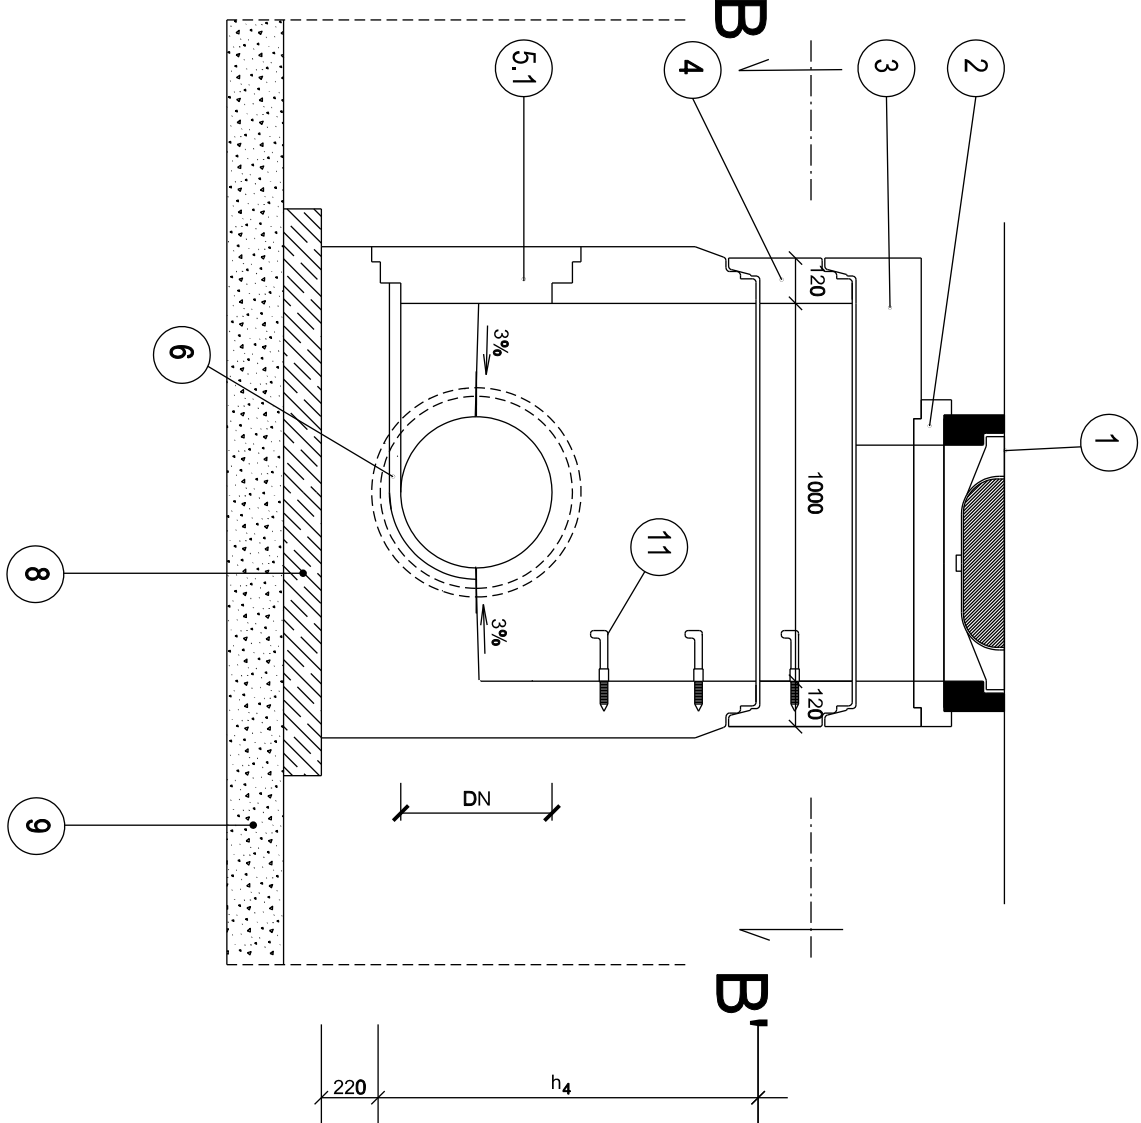


TYP 2

MONOLITICKÉ DNO

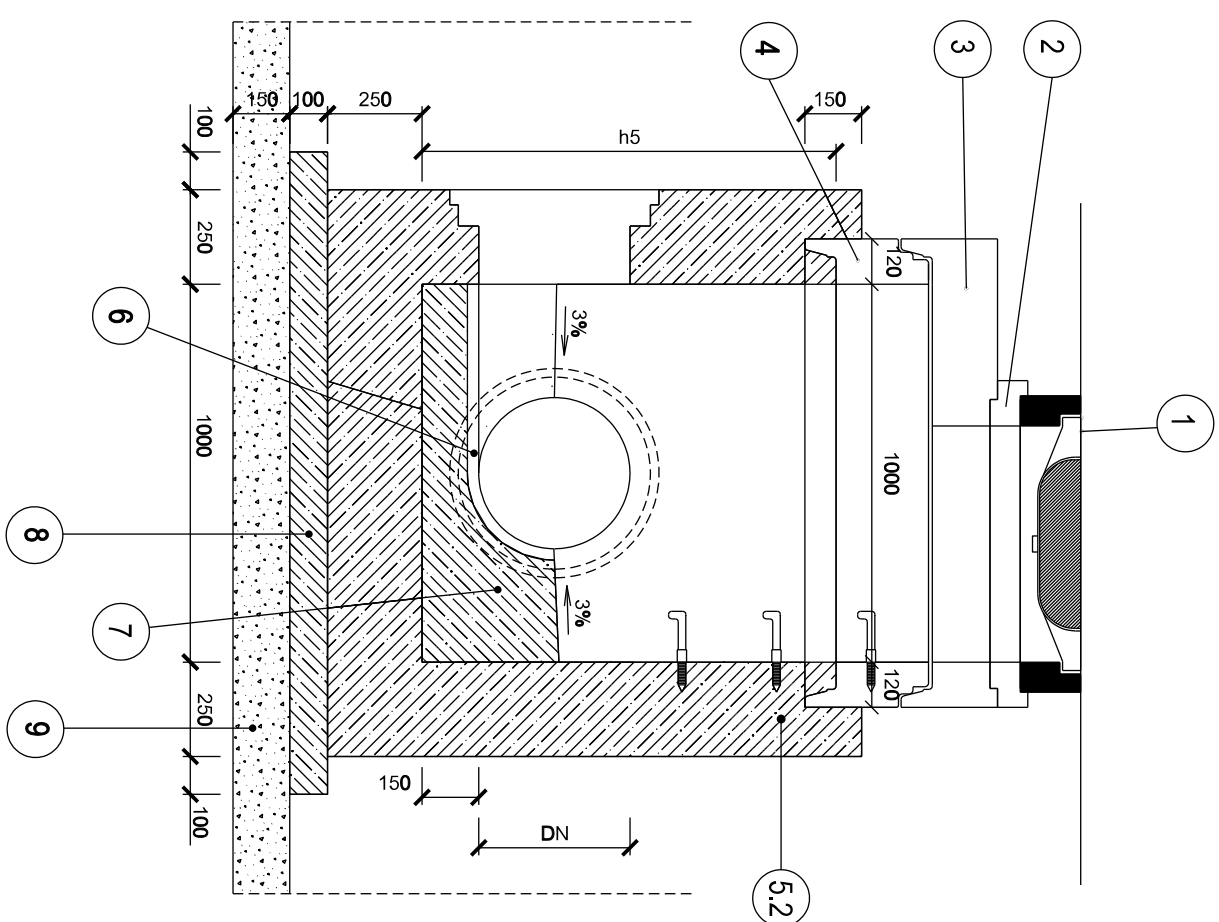

REN B-B

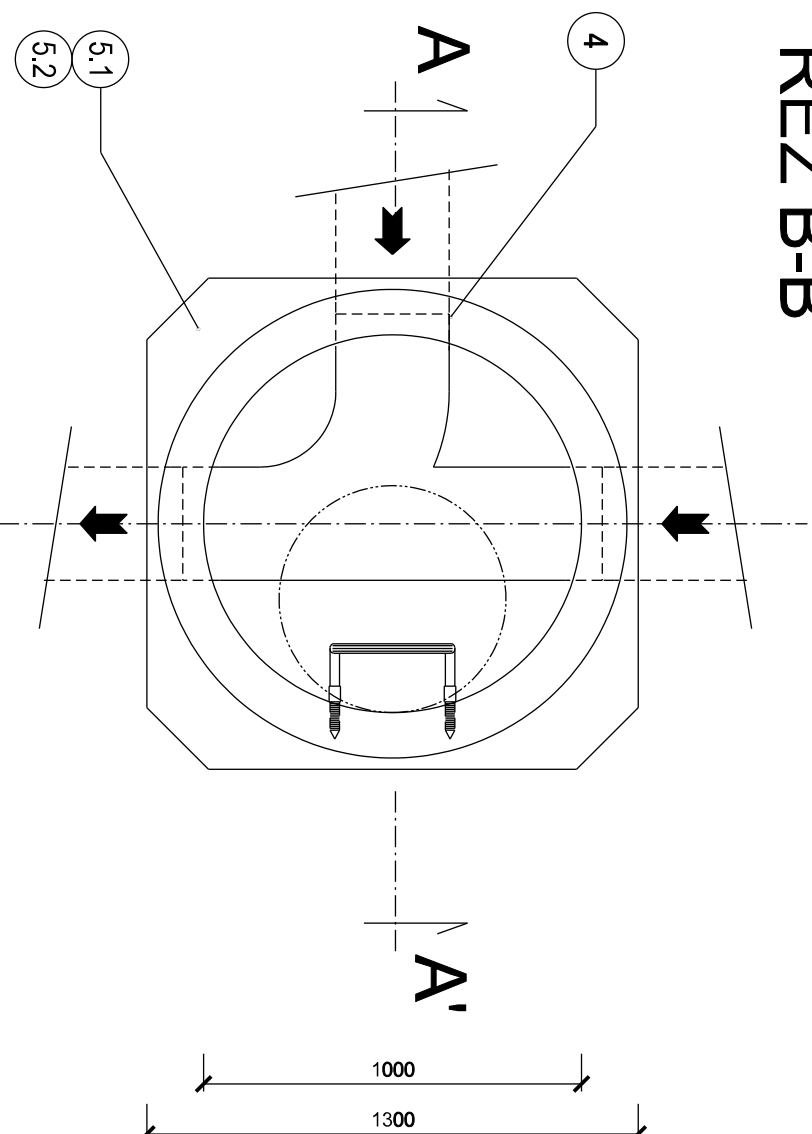

Legenda:

1. Šachtový poklop z tvárné litiny tř. D400
2. Vyrovnávací prstienec DN 625 dle ČSN EN 1917 stavební výšky $h_2 = 40, 60, 80, 100$ a 120 mm
3. Zákrtylová deska DN 1000/625 dle ČSN EN 1917 stavební výšky 180 mm.
4. Skružené světlého průměru DN 1000 dle ČSN EN 1917 stavební výšky $250, 500$ a 1000 mm.
- 5.1 Šachtové dno prelabrikované kompaktní světlého průměru DN 1000 dle ČSN EN 1917 stavebních výšek $600, 800, 1000$ a 1200 mm
- 5.2 Šachtové dno monolitické světlého průměru DN 1000 z C30/37 XA1
6. Půllabek výšky $1/2$ DN opatřený ochranným náterem
7. Beton C30/37 XA1
8. Podkladní beton C12/15 tloušťky 100 mm
9. Hrubný šterkopiskový podsyp tloušťky 150 mm
10. Stupadlo ocelové s PE povlakem

Revize		Papís revize		Datum revize	
 AQUA[®] PROCON AQUA PROCON S. J. O. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz					
Vedoucí projektu		Ing. Petr Baránek			
Vedoucí dílčího projektu					
Zodpovědný projektant		Ing. Roman Wognitsch			
Výpracoval		Ing. Roman Wognitsch			
Kontroloval		Ing. Petr Baránek			
Investor		Obec Strachotice			
Objednatel		Obec Strachotice			
Formát		3A4	Metriko	Stupeň	ZD
				Datum	09/2020
				Začlenění číslo	1447716-18
Projekt ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PRO OBEC STRACHOTICE D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNIČKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.2 - VODOVODNÍ ŘÁDY A VRTY D.1.2.5 - VZOROVÉ VÝKRESY					
Pilina		Císlo piliny		Revize	
REVIZNÍ ŠACHTA		D.1.2.5.7		0	
Souprava					