




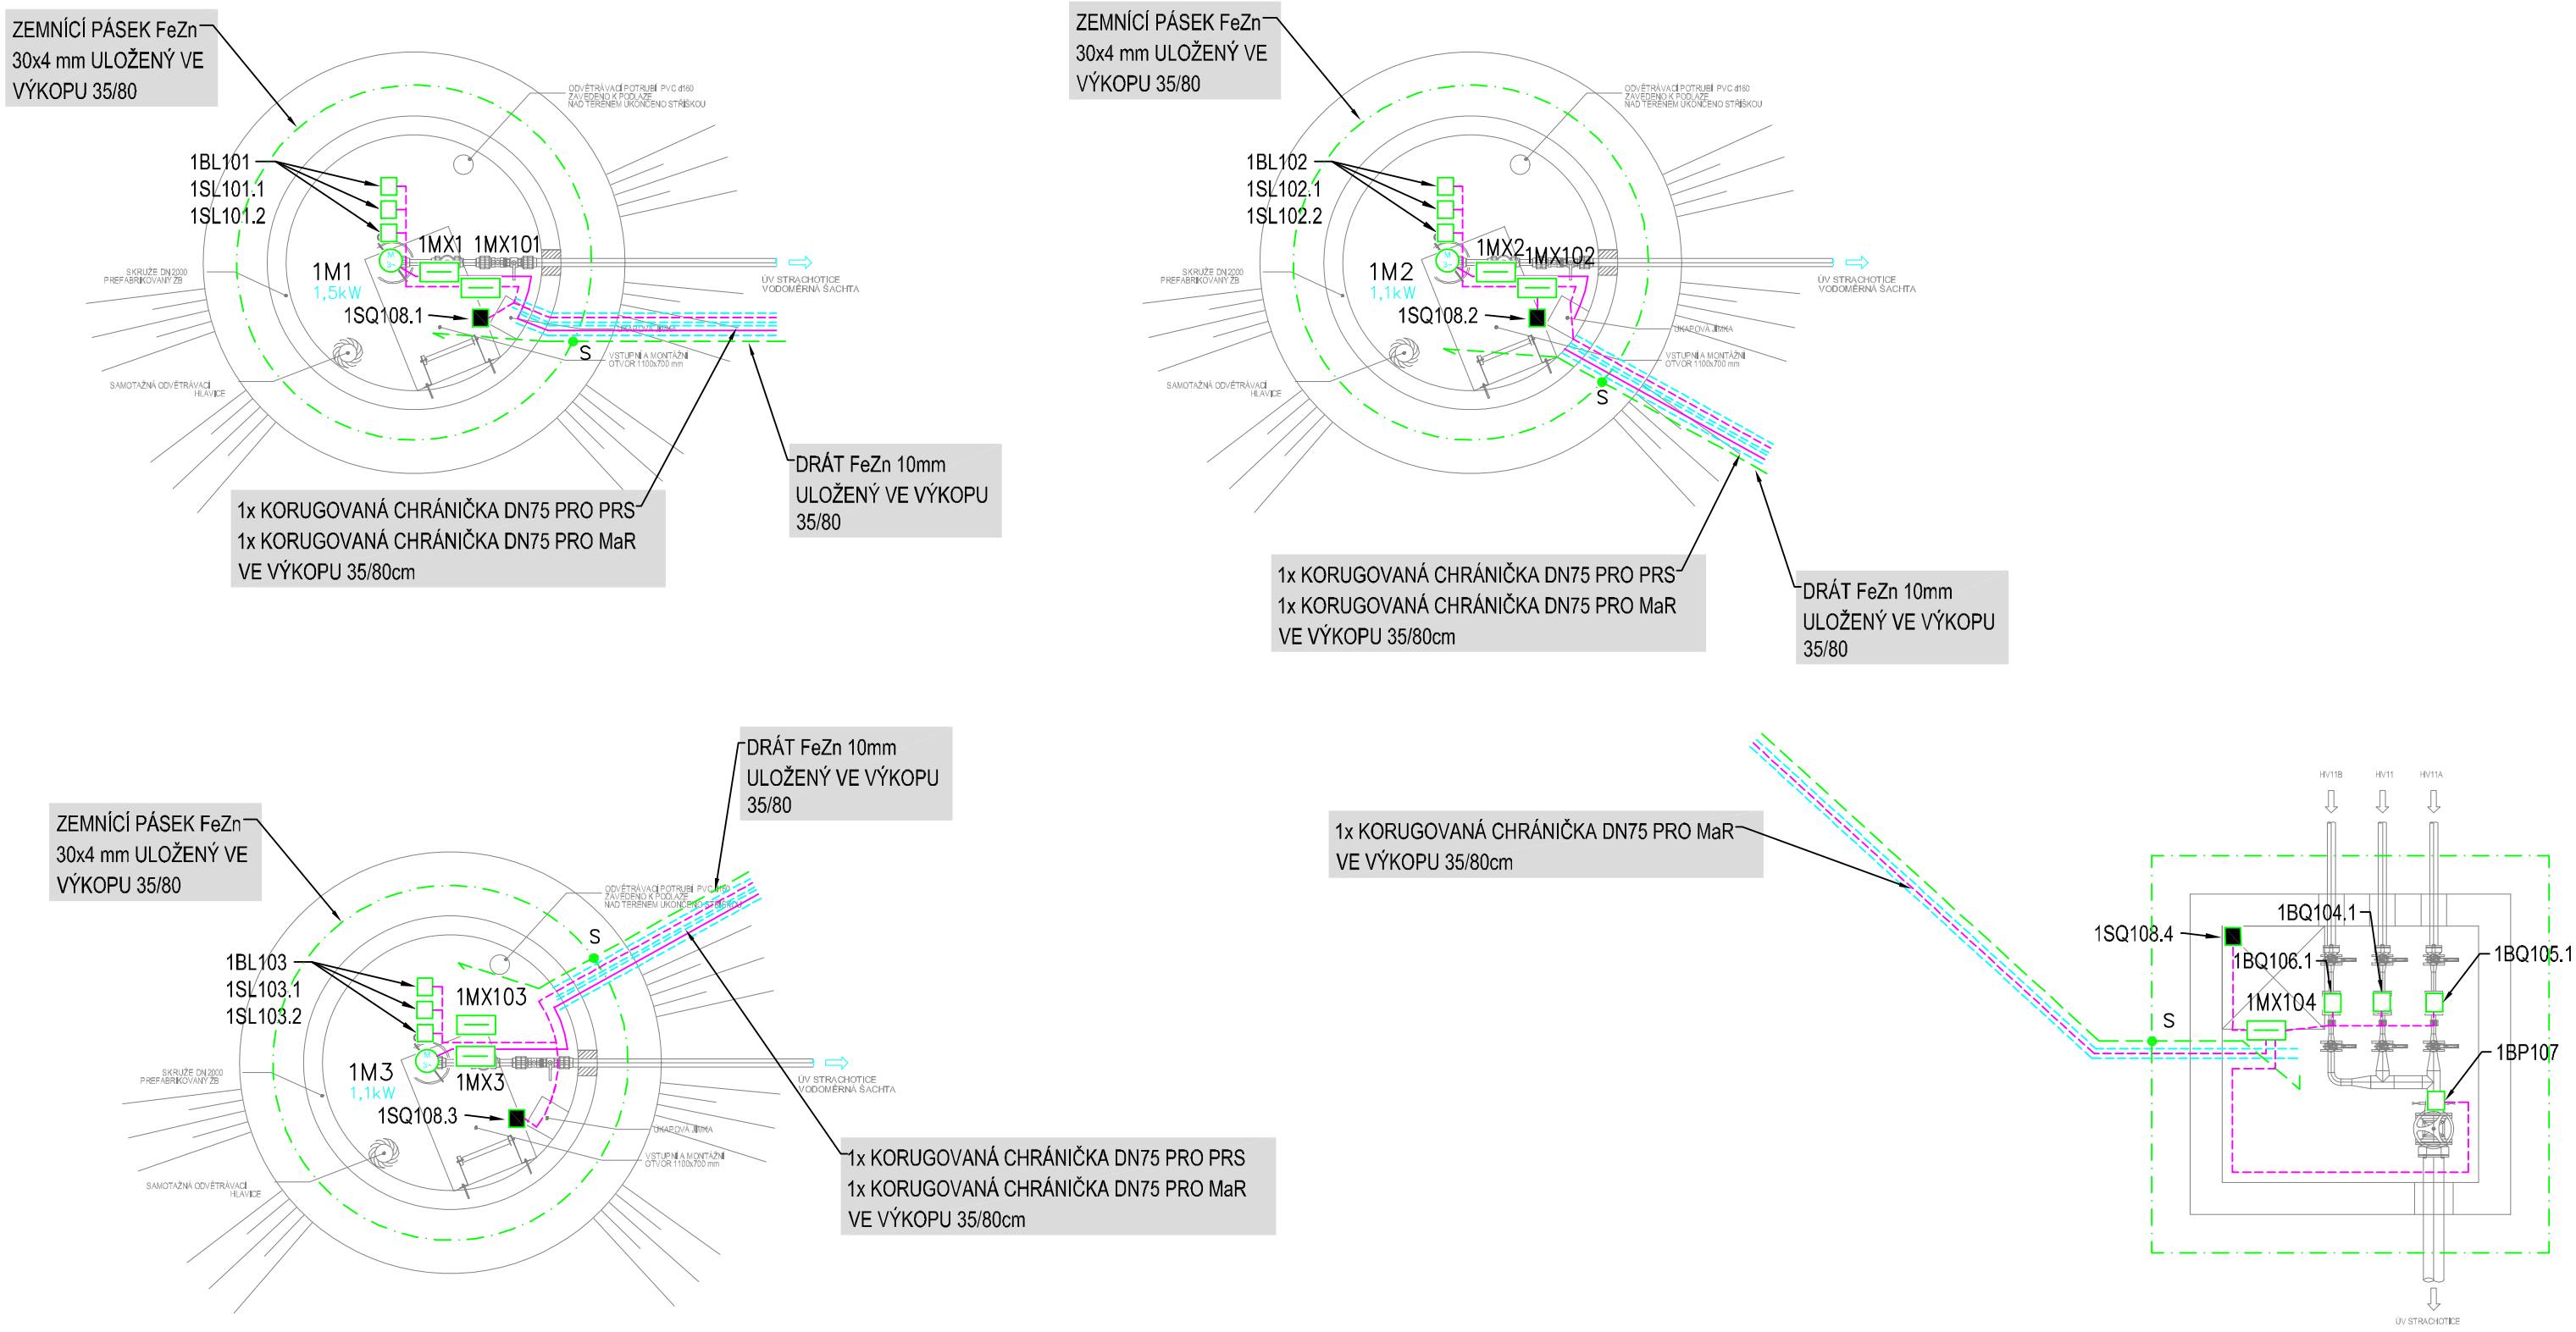

LEGENDA:

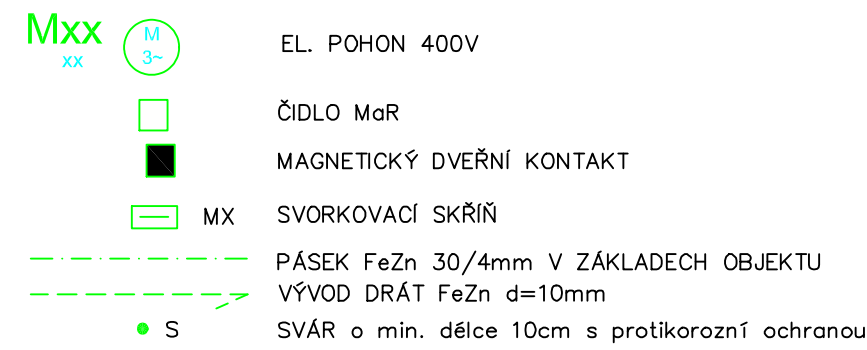

LEGENDA – KABELY:



POZNÁMKY:

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3+N+PE 50Hz, 400/230V TN-C-S  
1+N+PE 50Hz, 230V TN-S  
2-12V DC, 2-24V DC

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2/Z1:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
OCHRANA PŘI PORUŠE: OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY  
ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ, KRYTÉM  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A DOPLŇUJÍCÍM OCHR. POSPOJOVÁNÍM

POZNÁMKA:  
EL. ROZVODY BUDOU PROVEDENY NA POVRCHU V DRÁTĚNÝCH POZINKOVANÝCH ŽLABECH. ODBOČKY  
K JEDNOTLIVÝM ZAŘÍZENÍM BUDOU PROVEDENY V PVC TRUBKÁCH  
PROSTŘEDÍ JE URČENO PROTOKOLEM O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ, KTERÝ JE PŘÍLOHOU TECHNICKÉ ZPRÁVY  
KABELY SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A MaR JE NUTNO VEST V ODDĚLENÝCH KABELOVÝCH TRASÁCH.  
OTVORY PROSTUPŮ UTĚSNIT PROTI VNIKÁNÍ VLHKOSTI.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                   |            |                                                                                                                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | -                 |            | -                                                                                                                                                                             |             |
| Revize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Popis revize |                   |            | Datum revize                                                                                                                                                                  |             |
| <div><div><b>AQUA<sup>®</sup></b><br/><b>PROCON</b></div></div>                                                                                                                                                                          |              |                   |            | <b>AQUA PROCON s.r.o.</b><br>Projektová a inženýrská společnost<br>Palackého tř. 12, 612 00 Brno<br>tel.: +420 541 426 011<br>E-mail: info@aquaprocon.cz<br>www.aquaprocon.cz |             |
| Vedoucí projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Ing. Petr Baránek |            |                                                                                                                                                                               |             |
| Vedoucí dílčího projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                   |            |                                                                                                                                                                               |             |
| Zodpovědný projektant                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Ing. Petr Šulc    |            |                                                                                                                                                                               |             |
| Vypracoval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Ing. Petr Šulc    |            |                                                                                                                                                                               |             |
| Kontroloval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Ing. Petr Baránek |            |                                                                                                                                                                               |             |
| Investor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | Obec Strachotice  |            |                                                                                                                                                                               |             |
| Objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Obec Strachotice  |            |                                                                                                                                                                               |             |
| Formát                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6A4          | Měřítko           | 1:50       | Stupeň                                                                                                                                                                        | ZD          |
| Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 09/2020      | Zakázkové číslo   | 1447716-18 |                                                                                                                                                                               |             |
| <div>Projekt</div> <div><b>ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY<br/>PRO OBEC STRACHOTICE</b><br/>D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ<br/>D.2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ<br/>D.2.2 - PS 02 ELEKTROTECHNICKÁ A ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST<br/>D.2.2.1 - PS02.1 ZDROJ STRACHOTICE</div> |              |                   |            |                                                                                                                                                                               |             |
| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                   |            | Souprava                                                                                                                                                                      |             |
| DISPOZICE - EL. ROZVODY                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                   |            | Číslo přílohy<br>D.2.2.1.3                                                                                                                                                    | Revize<br>0 |