


-	-	-
<i>Revize</i>	<i>Popis revize</i>	<i>Datum revize</i>

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Petr Baránek	
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>		
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Petr Šulc	
<i>Vypracoval</i>	Ing. Petr Šulc	
<i>Kontroloval</i>	Ing. Petr Baránek	

<i>Investor</i>	Obec Strachotice
<i>Objednatel</i>	Obec Strachotice

<i>Formát</i>	5A4	<i>Měřítko</i>		<i>Stupeň</i>	ZD	<i>Datum</i>	09/2020	<i>Zakázkové číslo</i>	1447716-18
---------------	-----	----------------	--	---------------	----	--------------	---------	------------------------	------------

Projekt	ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PRO OBEC STRACHOTICE D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ D.2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.2.2 - PS 02 ELEKTROTECHNICKÁ A ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST D.2.2.2 - PS02.2 ÚV STRACHOTICE			Souprava
Příloha	ROZVADĚČ RS1	Číslo přílohy D.2.2.2.5	Revize 0	

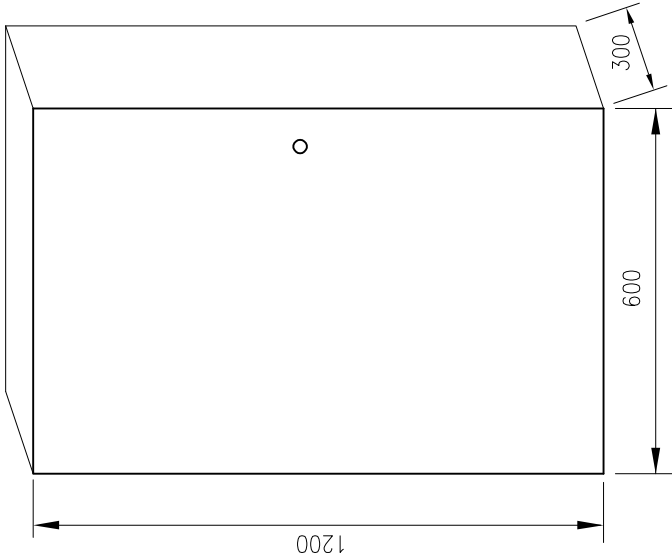


Nástěnný rozvaděč
Celkový rozměr VxŠxH 1200x600x300mm
Přívody a vývody spodem
Krytí IP 40/20


Napájecí napětí: 3NPE 50Hz, 400/230V TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
Normální: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3. čl.411
Doplňková: proudovým chráničem dle ČSN 2000-4-41 ed.3. čl.415
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: izolací, krytem

Instalovaný příkon Pi=20kW
Soudobý příkon Pp=14kW

	akce	ÚV STRACHOTICE	příloha						list č. 2	příloha č. D.2.2.2.5
				projektant	Ing. Petr Šulc	stupeň	ZD			
				kreslil	Ing. Petr Šulc	soubor			listů celkem 5	
				datum	09/2020	zakázka	–			

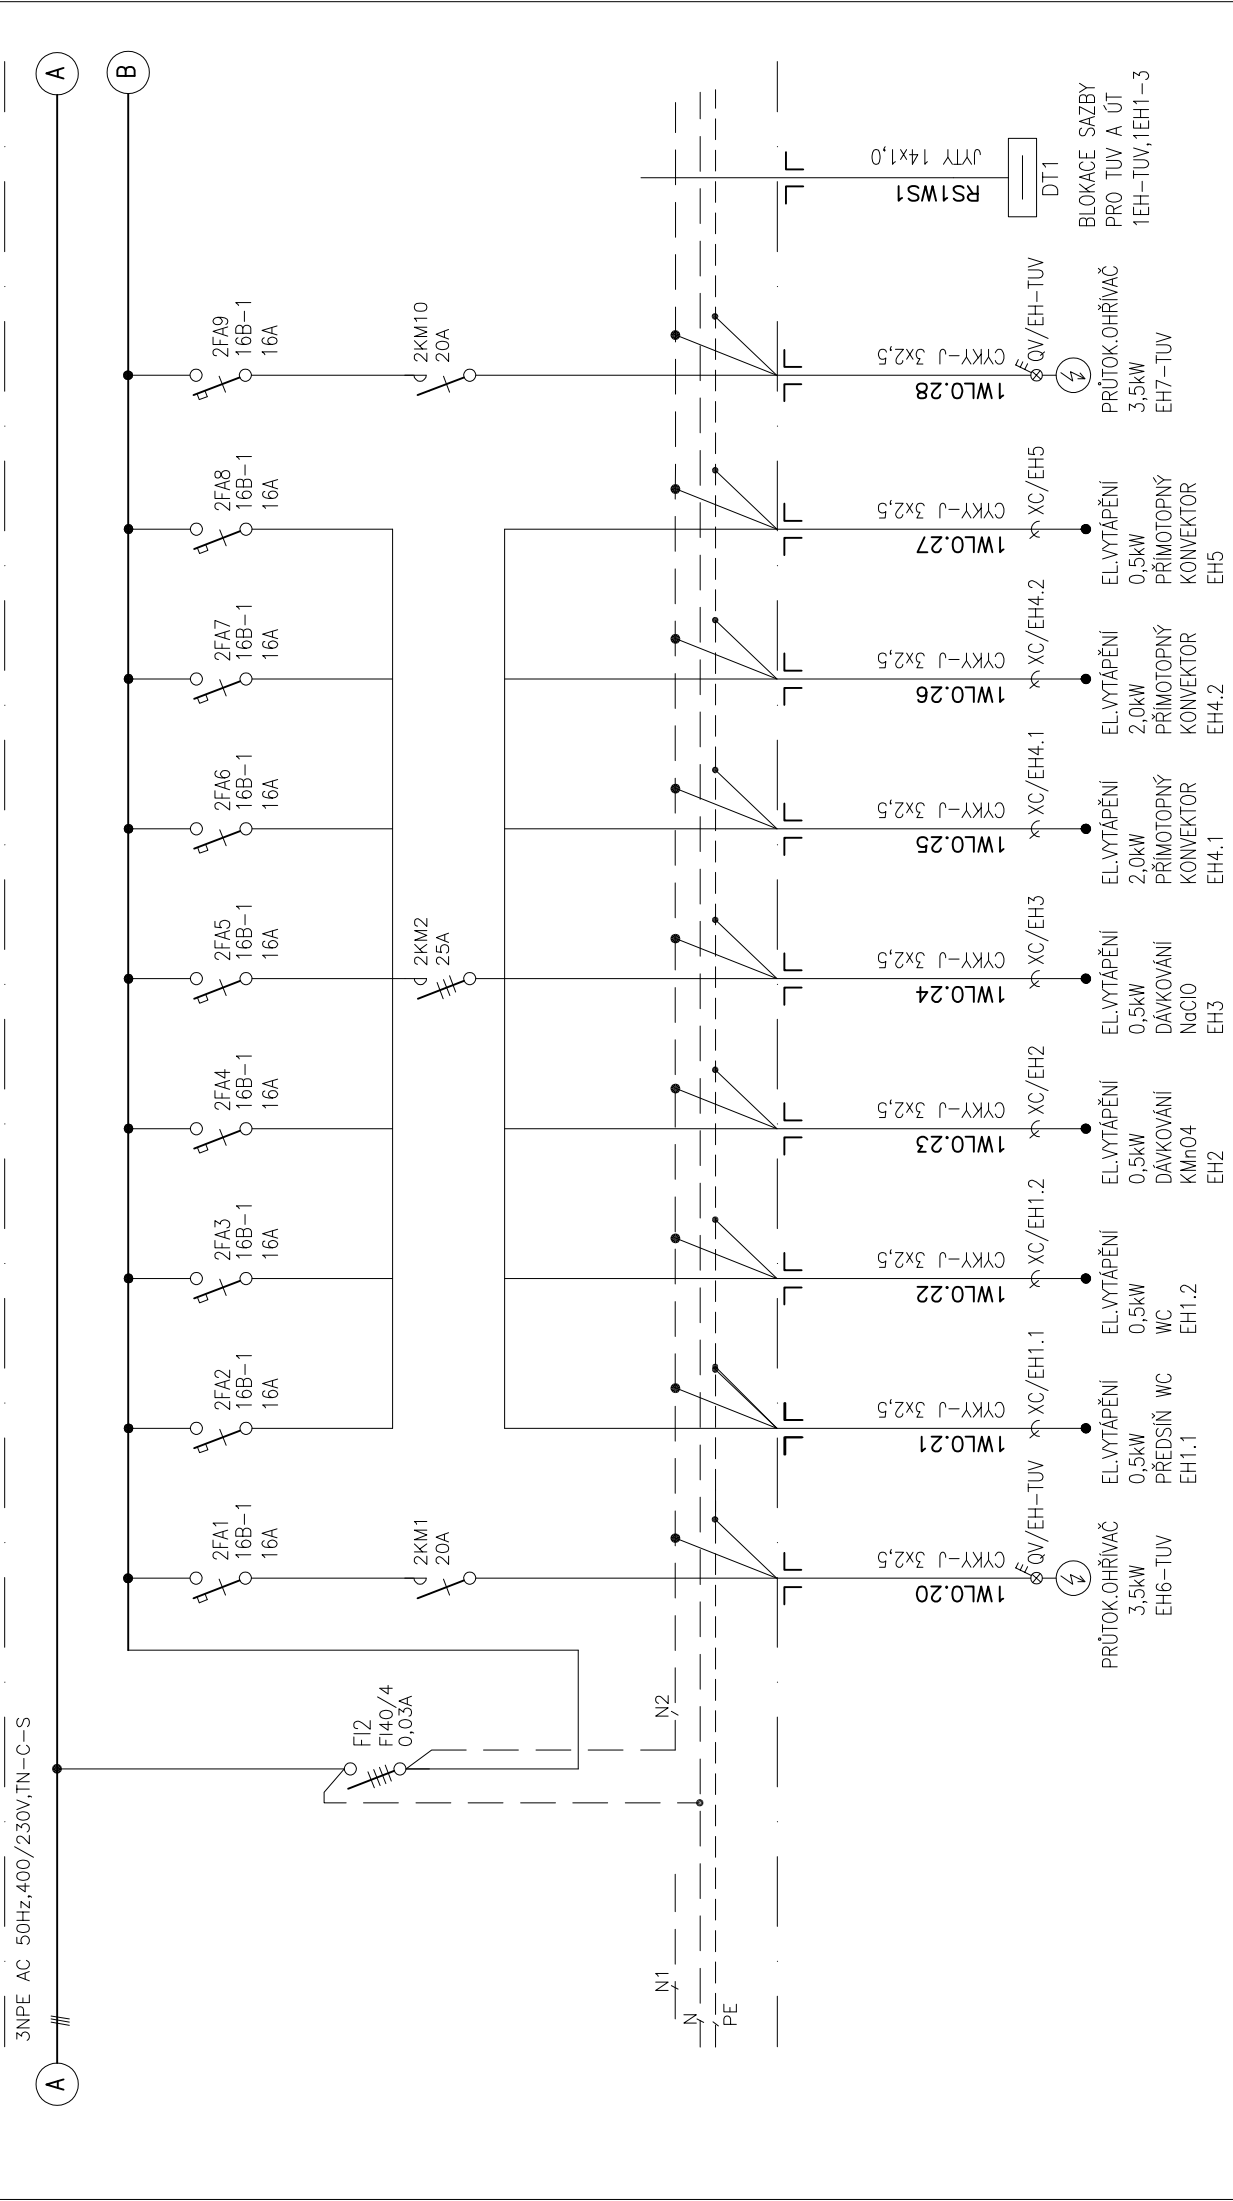

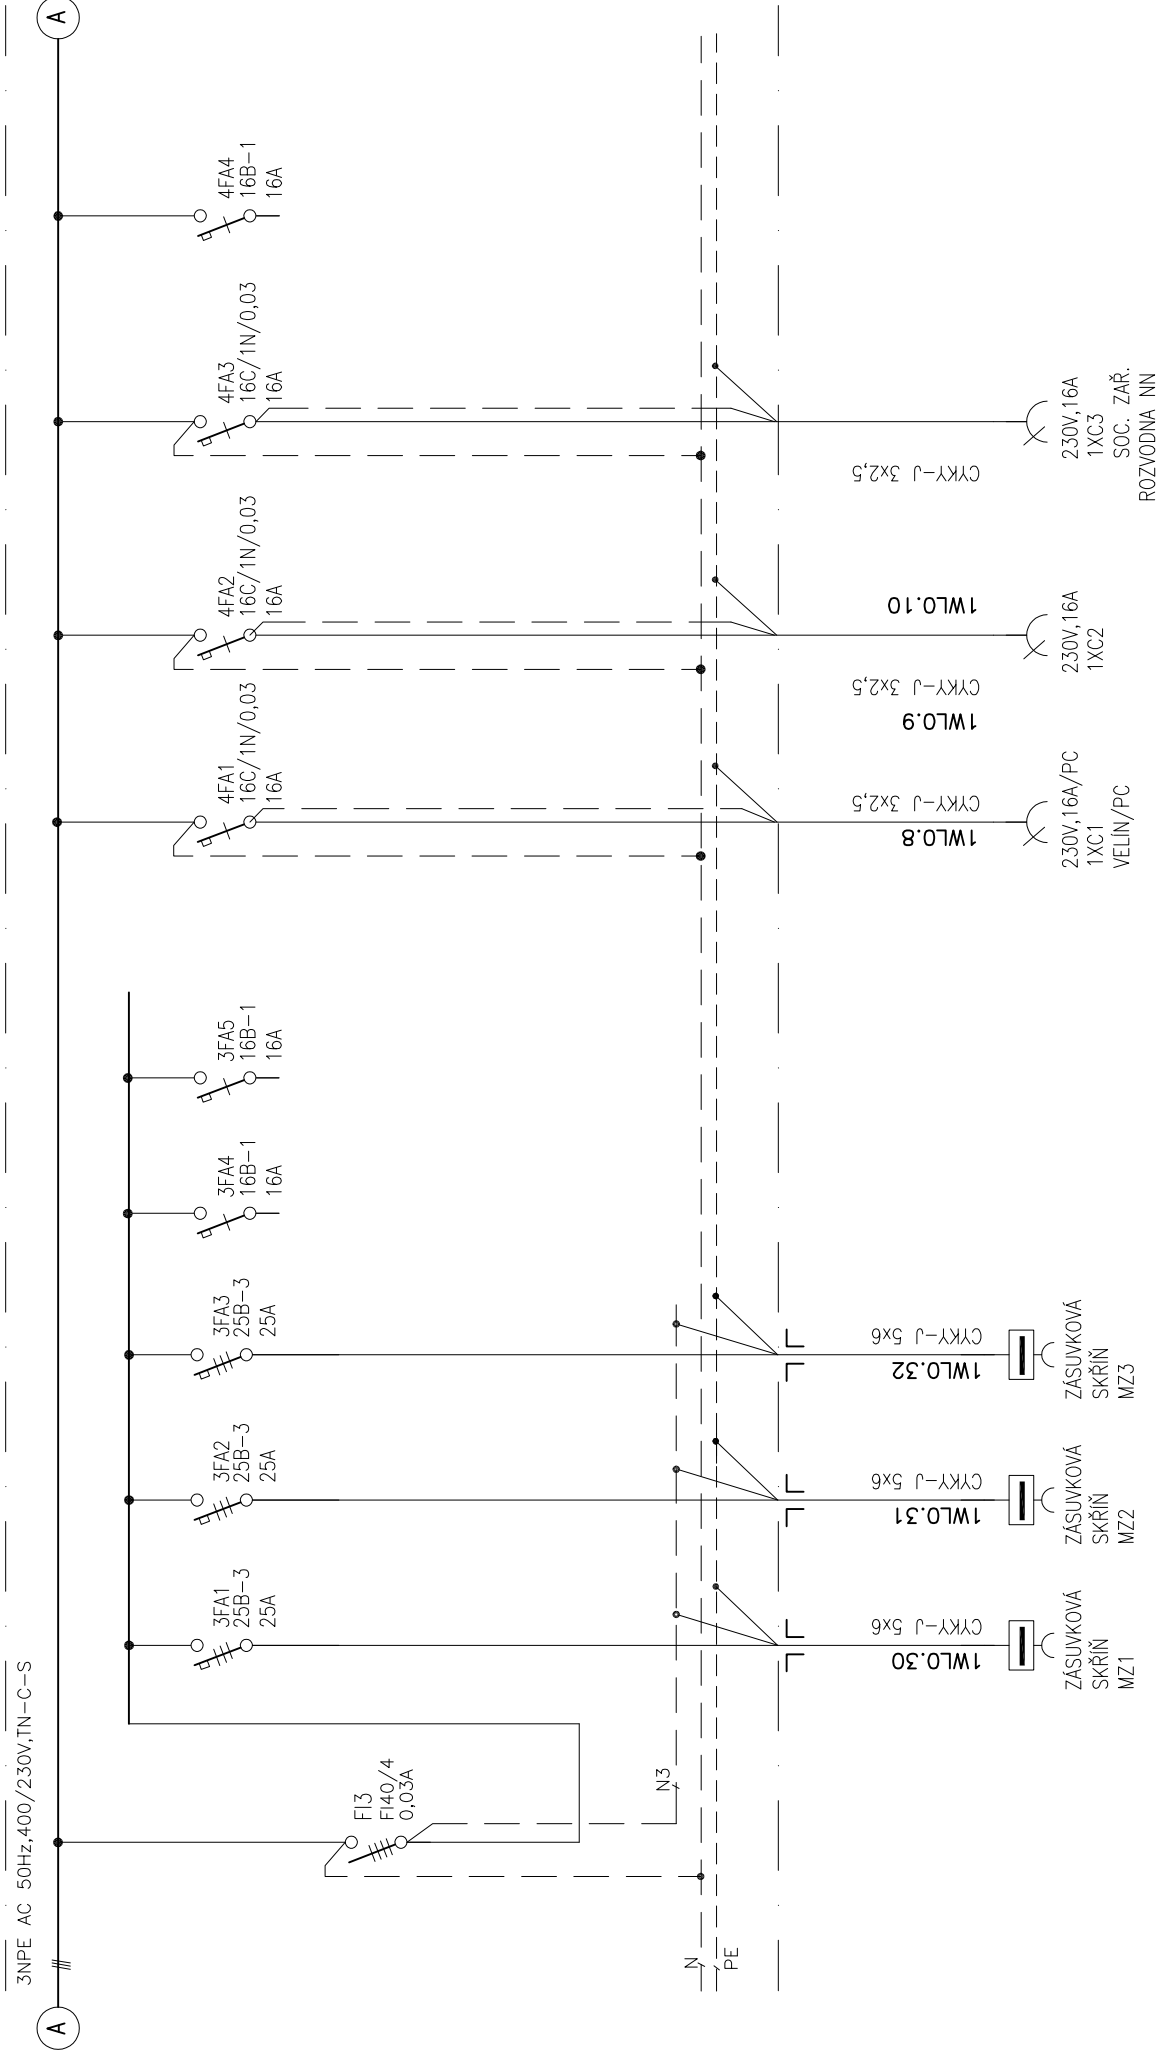

akce	příloha PS02.2 ELEKTROTECHNICKÁ A ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST ROZVADEČ RS1	projektant Ing. Petr Šulc	stupeň	ZD	list č.		příloha č. D.2.2.2.5
					kreslil Ing. Petr Šulc	soubor	
		datum 09/2020	zakázka -				