


LEGENDA:

----- PŘENOS GSM/GPRS



-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

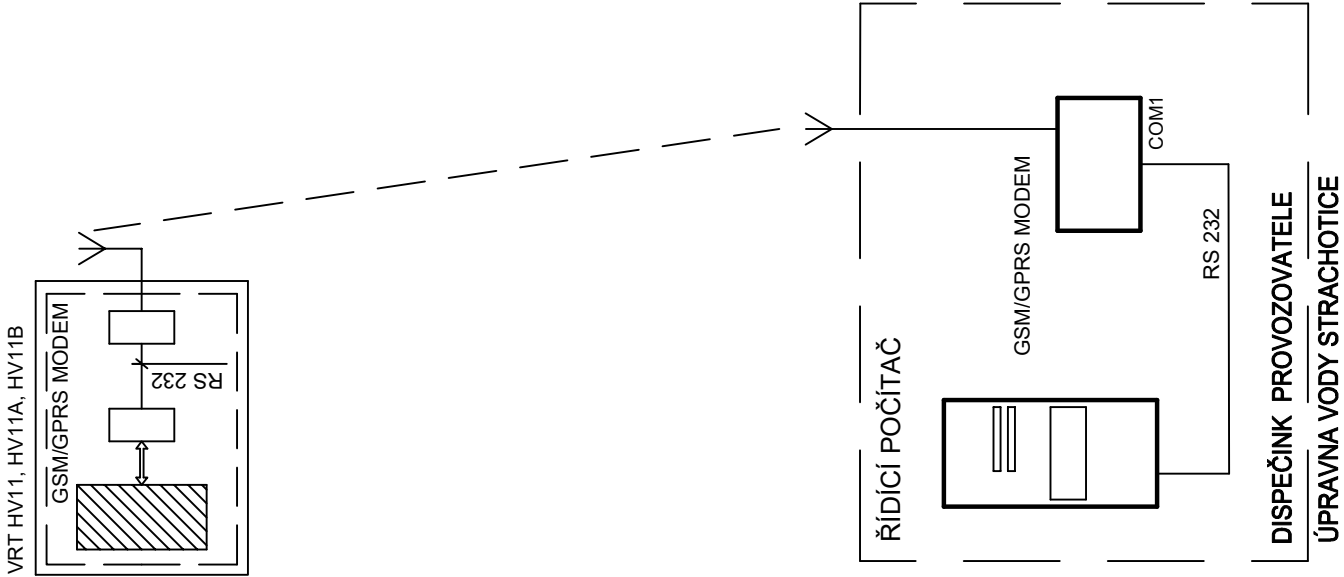

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Bm
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Petr Baránek
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Šulc
Vypracoval	Ing. Petr Šulc
Kontroloval	Ing. Petr Baránek

Investor	Obec Strachotice
Objednatel	Obec Strachotice

Formát	2A4	Měřítko		Stupeň	ZD	Datum	09/2020	Zakázkové číslo	1447716-18
--------	-----	---------	--	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PRO OBEC STRACHOTICE D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ D.2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.2.3 - PS 03 SYSTÉM ŘÍZENÍ A PŘENOS		
Příloha	SCHÉMA PŘENOSU		
Souprava		Číslo přílohy	Revize
		D.2.3.2	0