


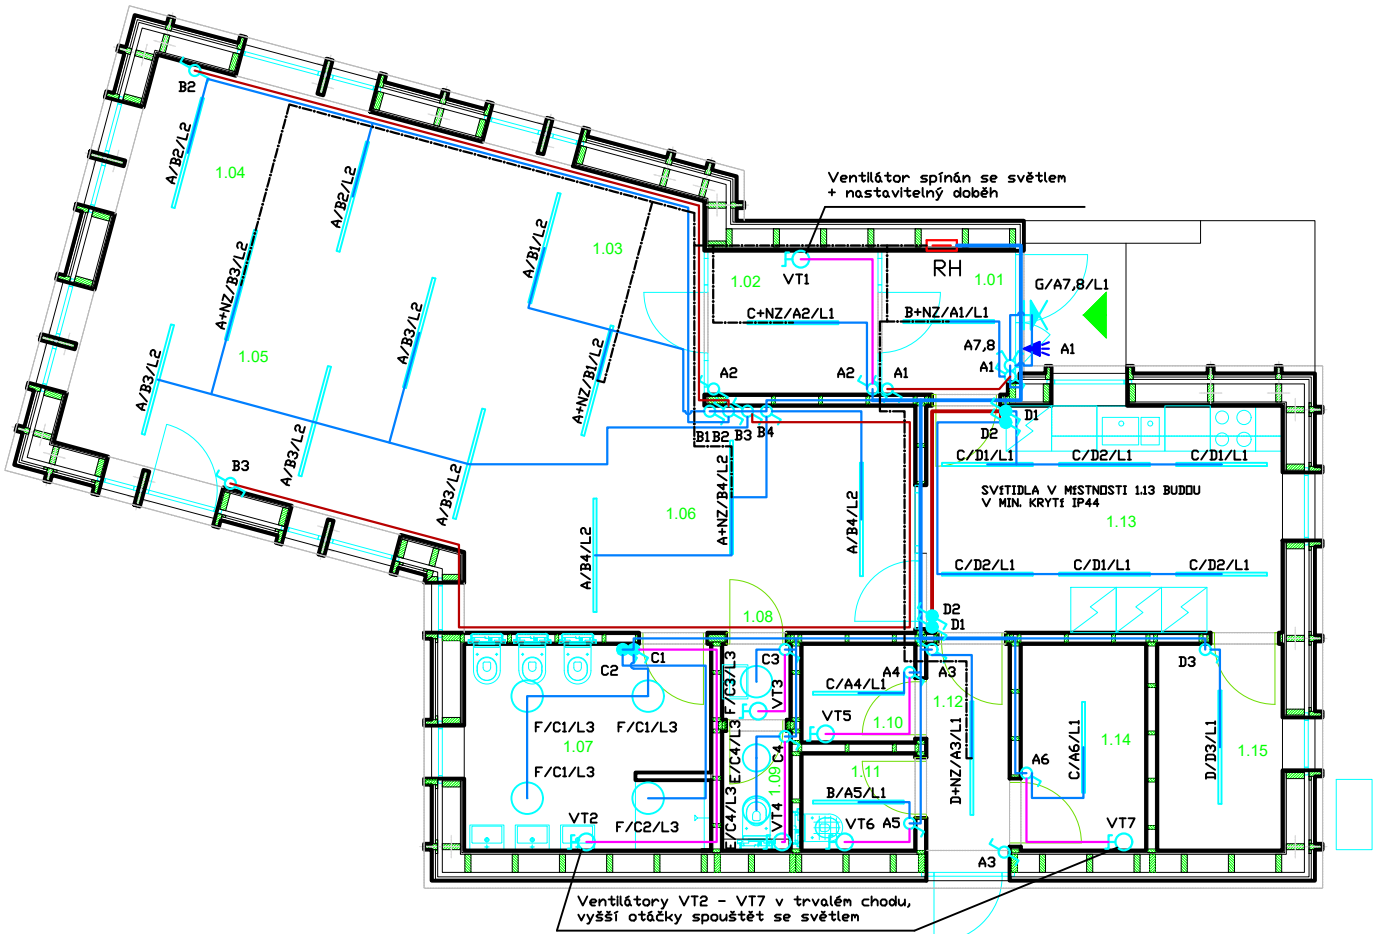

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV M.	[m²]
1.01	ZADVEŘÍ	3.40
1.02	ŠATNA	4.30
1.03	STAVEBNÍ KOUT	8.60
1.04	HRACÍ KOUT	10.10
1.05	KOLEKTIVNÍ ČINNOST	16.30
1.06	JÍDELNÍ KOUT	18.80
1.07	UMÝVÁRNA	8.80
1.08	PŘEDSÍNĚ PERSONÁLU	0.90
1.09	WC PERSONÁLU	1.30
1.10	ŠATNA PERSONÁLU	1.90
1.11	OKLIDOVÁ MÍSTNOST	1.90
1.12	CHODBA	3.30
1.13	VÝDEJNA POKRMŮ	14.10
1.14	TECH. MÍSTNOST	4.50
1.15	SKLAD	4.50
PLOCHA CELKEM		102.70

LEGENDA ZNAČEK:

- ROZVÁDEČ HLAVNÍ
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, IP 44/54
- STŘÍDAVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 6
- SÉRIOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 5
- ROZVOD UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ
- SWAZEK ROZVODŮ UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ
- ROZVOD OVLÁDACÍ CYKY-0 3x1,5
- SWAZEK OVLÁDACÍCH ROZVODŮ
- ROZVOD VENTILÁTORŮ, CYKY 5x1,5
- ROZVOD NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ
- STOUPAJÍCÍ/KLESAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ

LEGENDA SVÍTIDEL:

SYSTÉM ZNAČENÍ SVÍTIDEL: B (TYP SVÍTIDLA) / A1 (OKRUH A, SOUSTAVA 1) / L2 (NAPojENO Z FÁZE L2)

Dznačení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
A	ZL13.L11.1500.X	IZAR III LED	1 x LED 1486, 47,1W, 5880lm, Ra84, 3000K	12
B	I3.L14.1200.X	IZAR III LED	1 x LED 1487, 18,4W, 2540lm, Ra84, 4000K	2
C	I3.L12.1200.X, IP44	IZAR III LED	1 x LED 1487, 37,7W, 4930lm, Ra84, 4000K	9
D	I3.L13.1500.X	IZAR III LED	1 x LED 1486, 22,9W, 3040lm, Ra84, 3000K	2
E	PS29.L12.T135	CHARON LED IP44	1 x LED 2514, 20,7W, 1500lm, Ra90, 4000K	2
F	PS37.L12.T14	CHARON LED IP44	1 x LED 2514, 27,5W, 2320lm, Ra90, 4000K	5
G	DLE VÝBĚRU INVESTORA	LED IP44	1 x LED	1

Pozn: +NZ značí přídatný modul nouzového osvětlení

POZN:

- Veškeré instalace provést dle ČSN 33 2130 ed.3, uložení ve stěnách, rozmístění ovládacích prvků provést dle kapitoly 7.10 této normy.
- Více vypínačů vedle sebe bude umístěno ve společných víceráměčcích.
- Během realizace se doporučuje provádět fotodokumentaci vedení kabelových tras ve stěnách.
- Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM

U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 3: AC 400/230V/TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a proudovými chrániči dle požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2130 ed.3.

Zodp. projektant: Ing. LADISLAV HANUŠ Boženy Němcové 899 386 01 Strakonice IČ: 02013631 Mobil:+420 602 453 892 E-mail:la.hanus@gmail.com	Vypracoval: Ing. LADISLAV HANUŠ	Razítko a podpis:	
	Stupeň: DPS		
	Oddíl: D.1.4 - ELEKTROINSTALACE		
Akce: Dětská skupina, p. č. st. 24/1 a p. č. 39/6 v k. ú. Nišovice			
Investor: Obec Nišovice, Nišovice 18, 387 01 Volyně			
Obsah: PŮDORYS 1.NP - OSVĚTLENÍ, SILOVÉ ROZVODY			
		Datum: 02/2024	Paré: