




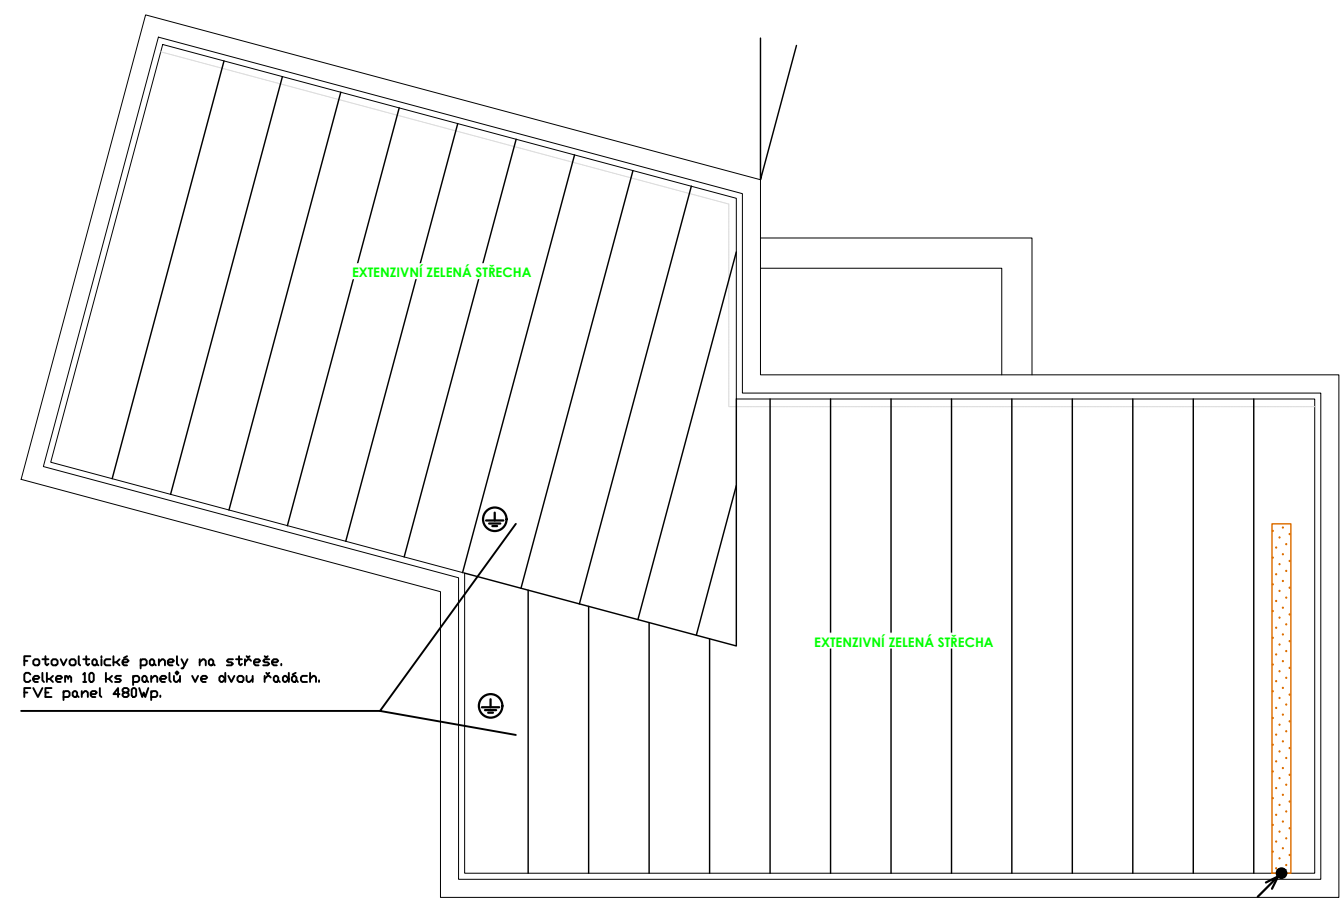

LEGENDA ZNAČEK:

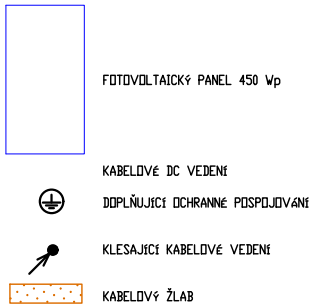

Boční pohled - umístění panelů na střeše objektu

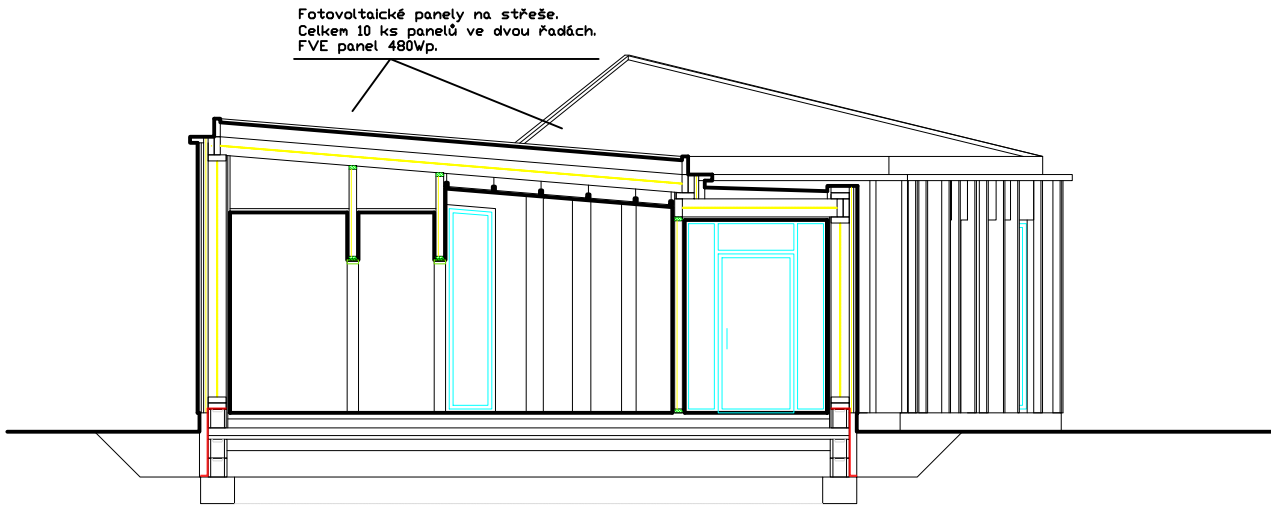

POZN.:

- Elektroinstalace a kabelové rozvody budou provedeny dle ČSN 34 1610 a ČSN 33 2000-7-712 ed.2.
- Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.
- Fotovoltaické panely jsou instalovány se sklonem 20°!

OCHRANA PŘED ÚRAZEM

U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

AC 400/230V/TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a proudovými chrániči dle požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2130 ed.3.

Zodp.projektant: Ing. LADISLAV HANUŠ Boženy Němcové 899 386 01 Strakonice IČ: 02013631 Mobil:+420 602 453 892 E-mail:la.hanus@gmail.com	Vypracoval: Ing. LADISLAV HANUŠ	Razítko a podpis:	
	Stupeň: DPS		
	Oddíl: D.1.4 - ELEKTROINSTALACE		
Akce: Dětská skupina, p. č. st. 24/1 a p. č. 39/6 v k. ú. Nišovice			
Investor: Obec Nišovice, Nišovice 18, 387 01 Volyně			
Obsah: PŮDORYS STŘECHY - DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ FV PANELŮ			
		Datum: 02/2024	Paré:
		Č.zakázky: E.24-37	
		Měřítka: 1:100	
		Č.výkresu: 2.4	