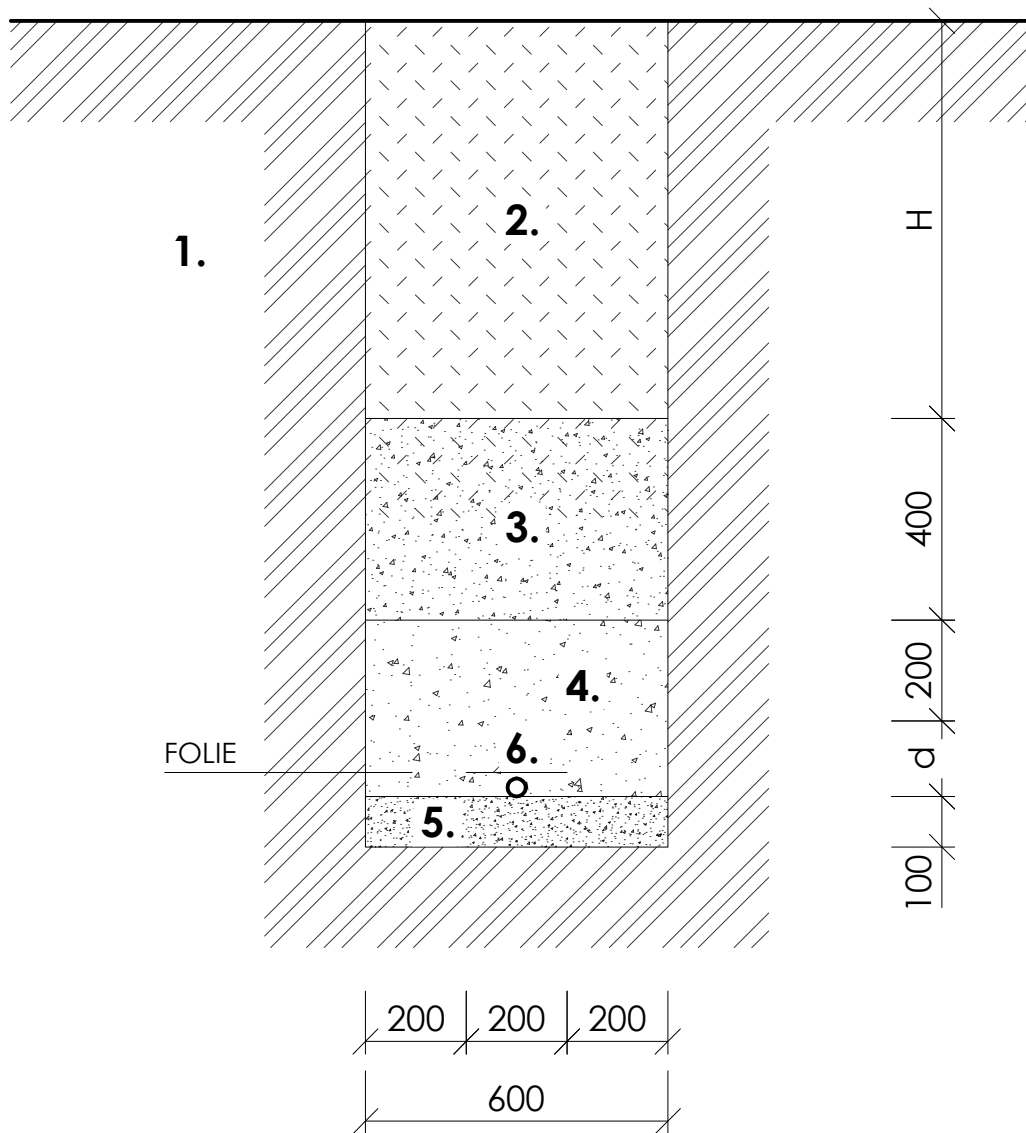


PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU


$$\pm 0,000 = +456,820 \text{ m.n.m.}$$

LEGENDA:

1. ROSTLÝ TERÉN
2. HUTNĚNÝ ZÁSYP NETŘÍDĚNÝ
3. HUTNĚNÝ ZÁSYP - VELIKOST ZRN MAX. 20mm
4. HUTNĚNÝ OBSYP - PÍSEK NEBO PROSETÁ ZEMINA
5. BETONOVÉ LOŽE
6. POTRUBÍ PE

Dětská skupina, p.č.st 24/1 a p.č.39/6 v k.ú. Nišovice		
Stavebník	Obec Nišovice, Nišovice 18, Volyně 387 01 IČ: 00667757	
Gen.projektant	Ing. Pavel Drobil, ČKAIT-0200798, Za Vodárnou 181/2, Plzeň 301 00	
Část	D.1.4 Zdravotně-technické instalace	
Projektant části	Ing. Pavel Drobil, ČKAIT-0200798, Za Vodárnou 181/2, Plzeň 301 00	
Vypracoval	Ing. arch. Martin Smola Ing. Petr Červený Ing. Petr Marek	
Výkres	Příčný řez uložením vodovodu	
Č. výkresu	D.1.4.b.5	
Měřítko	1:15	
Datum	12/2023	
Stupeň	DSP	