




SK-Odtok splašky

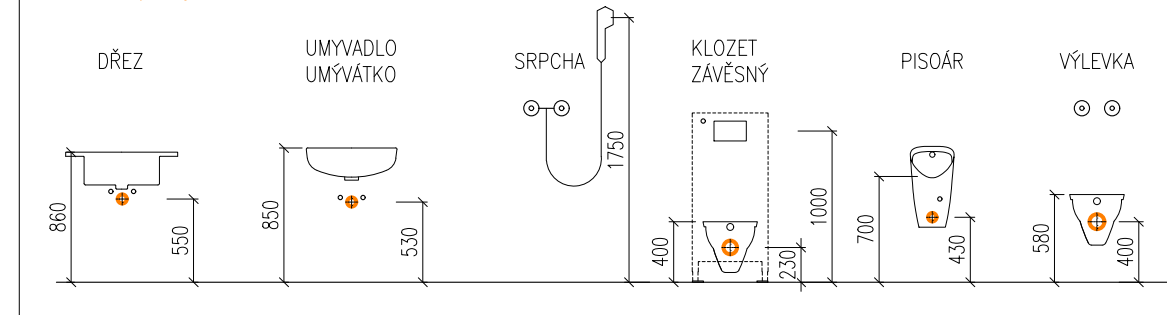

ZOV	– zäsobníkový ohrievač
WC _z	– WC zäsvené
WC _{z,d}	– WC zäsvené detské, výška osazení 450
U	– umyvadlo
U _d	– umyvadlo detské, výška osazení 450
U _z	– umyvadlo detské, výška osazení 450
P	– písár detský, výška osazení 450
S	– sprcha
D	– kuchynský drez
Vý _z	– výška zäsvená DN50
My	– myčka nádobí
AP	– automatická pračka
Su	– sušička prádla
VZT	– vzduchotechnika potrubí/jednotka

- – potrubí připojovací/odpadní
- – potrubí připojovací/odpadní – kondenzátní vody
- – potrubí svodně – splaškové vody

Sxx¹¹⁰ – splašková odpadní kanalizace/označení/průměr potrubí

- pripojovací a odpadní potrubí spásovské kanalizace vedené uvnitř objektu, v drážkách ve zdi, volně nebo v instalačních předstěnách budou provedena ze systému PP-HT spávaného hrdlovými spoji
- potrubí ze systému PP-HT, zavedené volně nad stropem, musí být upevněna na závěsech max. ve vzdálenostech 10x ØD
- svodná potrubí spásovské kanalizace vedené v zemi, budou provedena ze systému KG (PVC-U)
- veškeré odpadní potrubí spásovské kanalizace budou vyvedeny min. 500mm nad úroveň střechy

$$0,000 = 417.2 \text{ m.n.m., JTSK, Bpv}$$

HIP:	Ing. Jaroslav Prokeš		 Projekce TZB Prokeš s.r.o. Hlávky 135/68 603 00 Brno tel.: +420 737 348 742 info@projektctzb.eu www.projektctzb.eu	
Zodp.projektant:	Ing. Jaroslav Prokeš	Vypracoval:		Bc. Nikola Flaško
Investor :	Město Hrotovice, nđm. 8. května 1, 675 55 Hrotovice, 00289426			
Místo stavby:	Hrotovice, Hrotovice [648469], p.č.: 196,1; 610			
Název stavby :	Budova pro dětské skupiny		Formát :	1050x420 mm
			Stupeň :	DPS
			Ev.číslo zak :	2025002
			Datum :	2025/03
Stavební objekt:	SO 01		Měřítka :	1:50
Část :	D.1.4.2 Zdravotně technické instalace		Číslo výkresu:	Číslo paré:
Název výkresu :	Kanalizace – Pádorys 1.NP		D.1.4.2-04	