



OZN.	POPIS VRSTEV (i / e)	TLOUŠŤKA CELKEM (mm)
S.1	STŘECHA ŠIKMÁ SE ZATEPLENÍM – SKLON 45° Součinitel prostupu tepla konstrukce $U = 0.12 \text{ W.m-2.K-1}$ Odpor při prostupu tepla konstrukce $RT = 8.08 \text{ m2.K/W}$ dle ČSN 73 0540-4 a ČSN EN ISO 6946 – PLECHOVÁ STŘEŠNÍ ŠABLONA SE VZHLEDEM FALCOVANÉ KRYTINY NAPŘ RUUKKI CLASSIC, BARVA RR2H3 á 500mm – LAŽOVÁNÍ 40x60mm á 250mm (DLE MONTÁŽNÍHO LISTU VÝROBCE) – KONTRALATĚ NA KROKVÍCH 30x40mm, VĚTRANÁ MEZERA tl.30mm – POJISTNÁ HYDROIZOLACE – DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE LEHKÉHO TYPU JAKO DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – NAPŘ.DEKTEN MULTI-PRO – DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE STEICO UNIVERSAL tl.52mm 2500x600mm – KROKVE 180x80mm á 1000mm, MEZIKROKEVNÍ ZATEPLENÍ NA BÁZI DŘEVA Elastická tepelně-akustická izolace s nízkou tepelnou vodivostí Např. STEICO flex 036/ STEICO flex 038 tl.180mm – PAROTĚSNÍCÍ VRSTVA S DIFUZNÍM ODPOREM – LAŽOVÁNÍ 60x40mm, MEZI NIMI TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI DŘEVA, ZÁROVEŇ SLOUŽÍÍ JAKO MEZERA PRO VEDENÍ VNITŘNÍCH INSTALACÍ A ROZVODŮ Např. STEICO flex 036/ STEICO flex 038 tl.40mm – ZÁKLOP Z BÍODESKY tl.19mm, P+D VNITŘNÍ STRANA POHLEDOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – VYTVRŽOVACÍ VOSK, BEZBARVÝ POZNÁMKA – SKLADBA MUSÍ SPLŇOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE POŽÁRNÍ ZPRÁVY – NUTNO KONZULTOVAT S DODAVATELEM VHDNÉ OPATŘENÍ PROTI SILNÉMU VĚTRU !!! (DLE MAPY VĚTRNÝCH OBLASTÍ NA ÚZEMÍ ČR POMEZÍ OBLASTI III. A IV.) – Při provádění je nutné dodržet montážní pokyny dodavatele – Parotěsnou vrstvu napojit na okolní konstrukce – Dřevěné prvky v konstrukci opatřit nástřikem proti dřevokaz.škůdcům a houbám	celk.tloušťka = 365mm

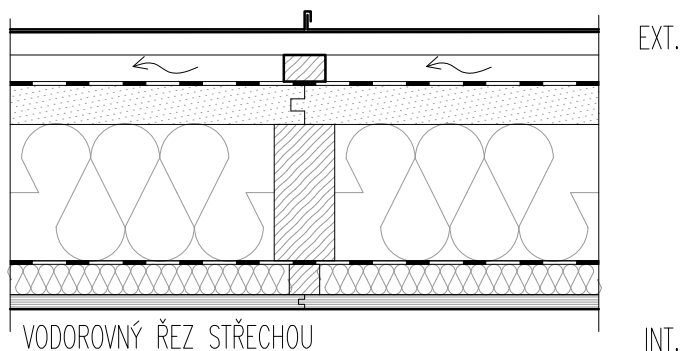

OZN.	POPIS VRSTEV (i / e)	TLOUŠŤKA CELKEM (mm)
S.2	STŘECHA ŠIKMÁ SE ZATEPLENÍM – SKLON 11° / 9° Součinitel prostupu tepla konstrukce $U = 0.12 \text{ W.m-2.K-1}$ Odpor při prostupu tepla konstrukce $RT = 8.08 \text{ m}^2\text{K/W}$ dle ČSN 73 0540-4 a ČSN EN ISO 6946 – PLECHOVÁ STŘEŠNÍ ŠABLONA SE VZHLEDEM FALCOVANÉ KRYTINY NAPŘ RUUKKI CLASSIC, BARVA RR2H3 á 500mm – LAŽOVÁNÍ 40x60mm á 250mm (DLE MONTÁŽNÍHO LISTU VÝROBCE) – KONTRALATĚ NA KROKVÍCH 30x40mm, VĚTRANÁ MEZERA tl.30mm – POJISTNÁ HYDROIZOLACE – DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE LEHKÉHO TYPU JAKO DOPLNKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – NAPŘ.DEKTEN MULTI-PRO – DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE PRO ŠIKMÉ STŘECHY S NÍZKÝM SKLONEM např.: STEICO SAFE tl.52mm 2500x600mm SPOJOVÁNÍ FOLIE SYSTÉMOVÝM LEPIDLEM STEICOmulti glue – KROKVE 180x80mm á 1000mm, MEZIKROKEVNÍ ZATEPLENÍ NA BÁZI DŘEVA Elastická tepelně-akustická izolace s nízkou tepelnou vodivostí Např. STEICO flex 036/ STEICO flex 038 tl.180mm – PAROTĚSNÍCÍ VRSTVA S DIFUZNÍM ODPorem – LAŽOVÁNÍ 60x40mm, MEZI NIMI TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI DŘEVA, ZÁROVEŇ SLOUŽÍÍ JAKO MEZERA PRO VEDENÍ VNITŘNÍCH INSTALACÍ A ROZVODŮ Např. STEICO flex 036/ STEICO flex 038 tl.40mm – ZÁKLOP Z BÍODESKY tl.19mm, P+D VNITŘNÍ STRANA POHLEDOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – VYTVRZOVAČÍ VOSK, BEZBARVÝ POZNÁMKA – SKLADBA MUSÍ SPLŇOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE POŽÁRNÍ ZPRÁVY – NUTNO KONZULTOVAT S DODAVATELEM VHDNÉ OPATŘENÍ PROTI SILNÉMU VĚTRU !!! (DLE MAPY VĚTRNÝCH OBLASTÍ NA ÚZEMÍ ČR POMEZÍ OBLASTI III. A IV.) – Při provádění je nutné dodržet montážní pokyny dodavatele – Parotěsnou vrstvu napojit na okolní konstrukce – Dřevěné prvky v konstrukci opatřit nástřikem proti dřevokaz.škůdcům a houbám	celk.tloušťka = 365mm

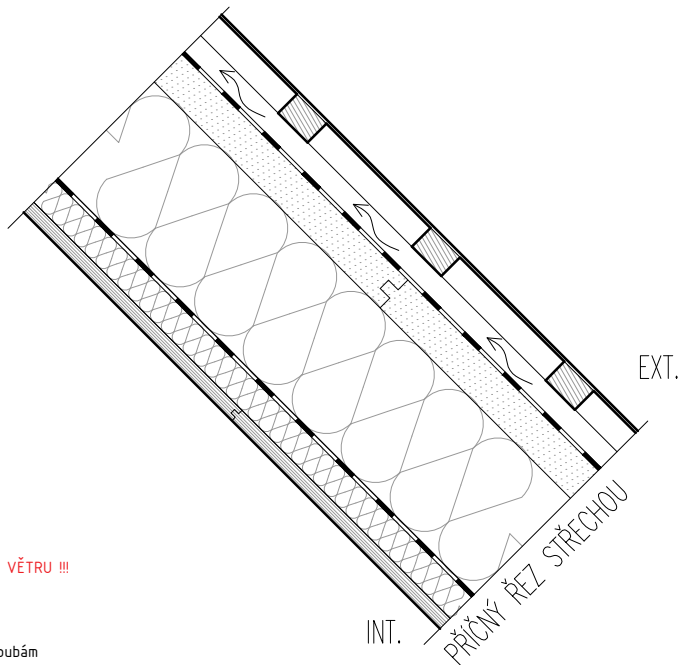