
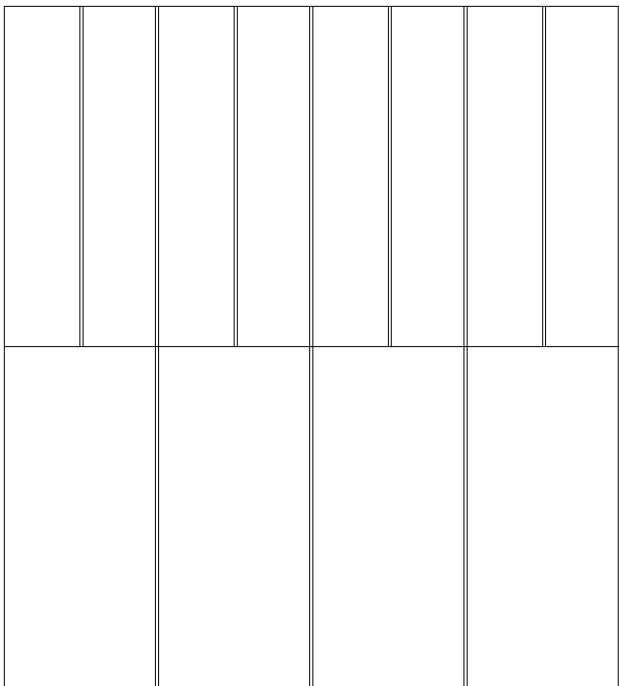
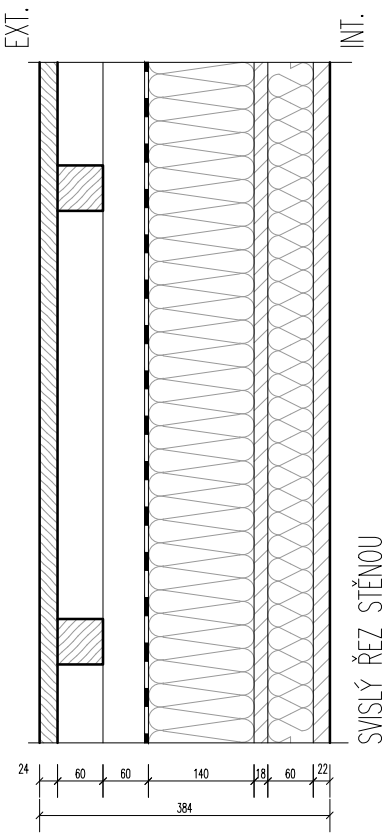
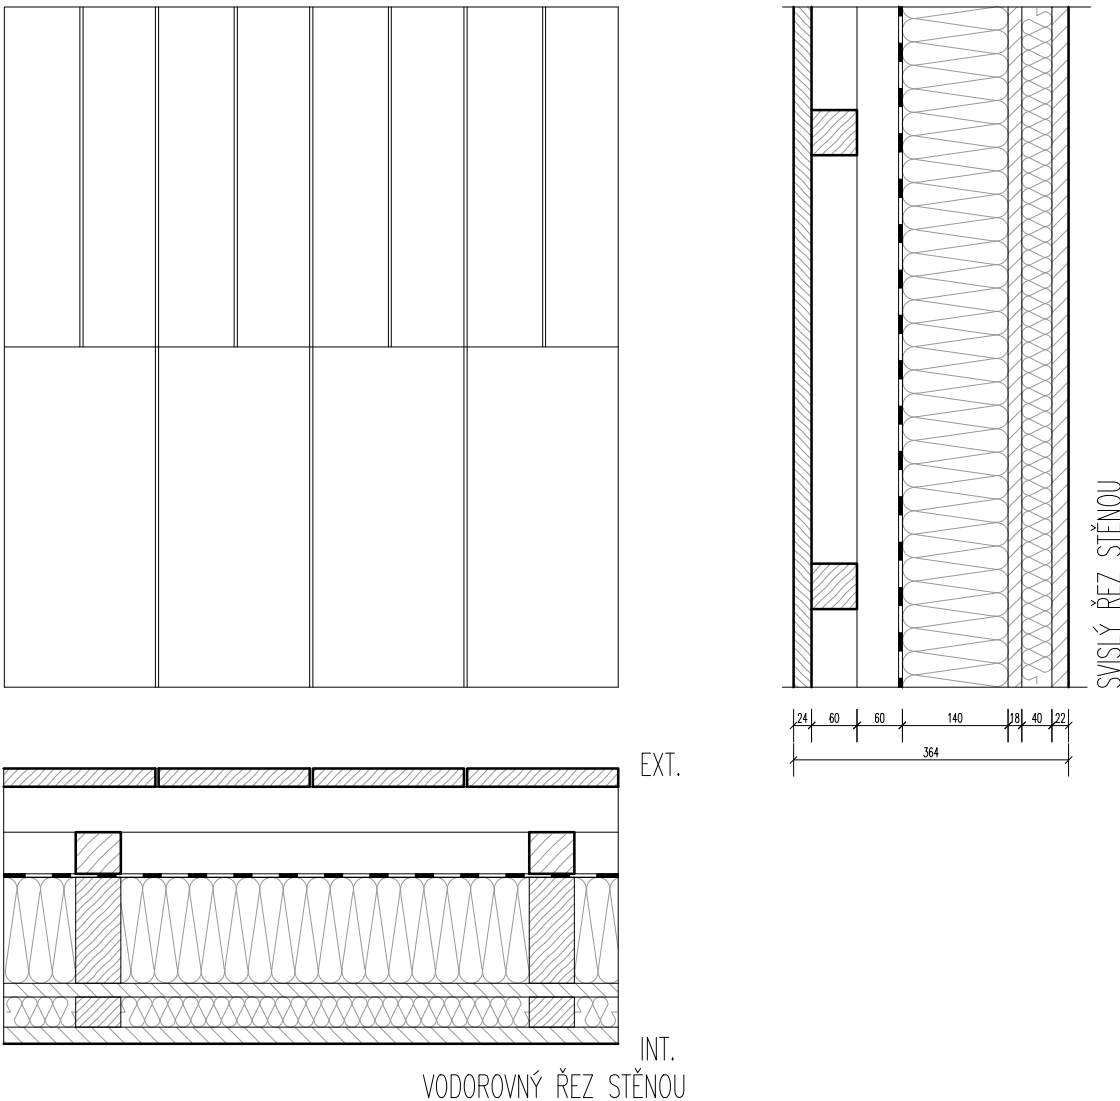


OZN.	POPIS VRSTEV (i / e)	TLOUŠŤKA CELKEM (mm)
W.1	STĚNA OBVODOVÁ S DŘEVĚNÝM OBKLADEM - BIODESKA tl.22mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VYTVRZOVACÍ VOSK, BEZBARVÝ - ROŠT Z LATÍ 60x60mm, VLOŽENÁ MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE tl. 60mm - OSB S TĚSNĚNÝMI SPOJI PROTI PROSTUPU VODNÍCH PAR, tl.18mm - KVH 60x140 A 140x140mm, VLOŽENÁ MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE - NAPŘ. ISOVER UNI $\lambda = 0,035$, š. 600mm - KONTAKTNÍ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE NAPŘ. DELTA FACADE - TMAVÝ ODSŤÍN, BEZ POTISKU ! - KONTRALAŤOVÁNÍ - SVISLÉ LATĚ 60x60mm (provětrávaná vzduchová mezera) - LAŤOVÁNÍ - VODOROVNÉ LATĚ 60x60mm - OBKLAD ZE SVISLÝCH PRKEN 100x24mm / 200x24mm, MODŘÍN, BEZ PÚ	celk.tloušťka = 384 mm
 EXT. INT.  SVISLÝ ŘEZ STĚNOU EXT. INT. VODOROVNÝ ŘEZ STĚNOU		


OZN.	POPIS VRSTEV (i / e)	TLOUŠŤKA CELKEM (mm)
W.2	STĚNA OBVODOVÁ S DŘEVĚNÝM OBKLADEM - PŘÍSTAVEK - BÍDESKA tl.22mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VYTVRZOVACÍ VOSK, BEZBARVÝ - ROŠT Z LATÍ 60x60mm, VLOŽENÁ MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE tl. 60mm - OSB S TĚSNĚNÝMI SPOJI PROTI PROSTUPU VODNÍCH PAR, tl.18mm - KVVH 60x140 A 140x140mm, VLOŽENÁ MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE - NAPŘ. ISOVER UNI $\lambda = 0,035$, š. 600mm - KONTAKTNÍ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE NAPŘ. DELTA FACADE - TMAVÝ ODSTÍN, BEZ POTISKU ! - KONTRALAŤOVÁNÍ - SVISLÉ LATĚ 60x60mm (provětrávaná vzduchová mezera) - LAŤOVÁNÍ - VODOROVNÉ LATĚ 40x60mm - OBKLAD ZE SVISLÝCH PRKEN 100x24mm / 200x24mm, MODŘÍN, BEZ PÚ	celk.tloušťka = 288 mm
 EXT. INT. SVISLÝ ŘEZ STĚNOU EXT. INT. VODOROVNÝ ŘEZ STĚNOU 24 60 60 140 18 40 22 364		

OZN.	POPIS VRSTEV (i / e)	TLOUŠŤKA CELKEM (mm)
W.3	VNITŘNÍ STĚNA - BIODESKA tl.19mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VYTVRZOVACÍ VOSK, BEZBARVÝ - KVH 60x100mm A 100x100mm, VLOŽENÁ MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE tl.100mm - NAPŘ. ISOVER UNI $\lambda = 0,035$, š. 600mm - BIODESKA tl.19mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VYTVRZOVACÍ VOSK, BEZBARVÝ	celk.tloušťka = 138 mm
VODOROVNÝ ŘEZ STĚNOU SVISLÝ ŘEZ STĚNOU		

OZN.	POPIS VRSTEV (i / e)	TLOUŠŤKA CELKEM (mm)
W.4	SOKL S KAMENNÝM OBKLADEM - ZDÍČÍ KÁMEN NAHRUBO OPRACOVANÝ tl.70mm - KAŽDÝ DRUHÝ PROVÁZANÝ, KOTVENÍ ZDIVA DLE POKYNŮ DODAVATELE KAMENE - DRUH ZDÍČÍHO KAMENE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA VZORCÍCH - HYDROIZOLACE VYTAŽENÁ PO HORNÍ HRANU PODKLADNÍHO TRÁMU - TEPELNÁ IZOLACE XPS tl.40mm - OCHRANNÁ NOPOVÁ FOLIE tl.8mm - BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍŤ KOTVENÁ DO ZÁKLADOVÉ STĚNY <u>PODKLAD:</u> - ZÁKLADY Z TVAROVEK ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 500x250x250mm š.250mm - BETONOVÁ POPŘ. ZDĚNÁ PŘÍZDÍVKA PRO ZALOŽENÍ KAMENNÉHO OBKladu	celk.tloušťka = 395 mm

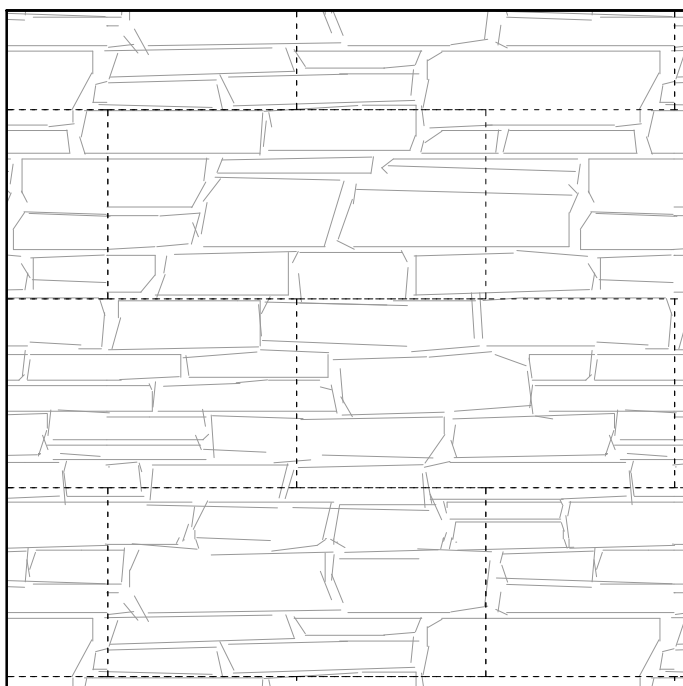

EXT.

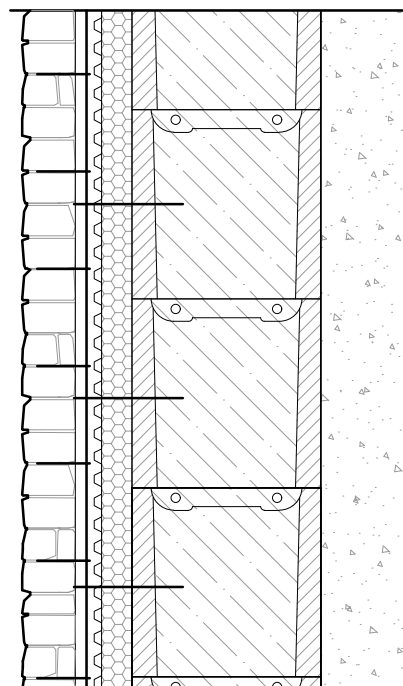

SVISLÝ ŘEZ