

TABULKA ŠACHET			Šachtové dílce										BEST a.s.		
Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Šachtový kónus zákrytová deska	Šachtová skruž	Stupadla	Šachtové dno uložení dna				
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]	ks	ks	ks			ks			
1	ŠS5.36	361.54	vozovka h = 0.0 m	361.53	359.04	2.49	AR-V 625x60	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x1000	1	ocel. s PE	SU-M 1000x685	1
														pískový podklad	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	Celkem						AR-V 625x60	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x1000	1		SU-M 1000x685	1
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2



Pref. kanalizační šachty  Sustainable engineering and design (C) 1996-2019	Název stavby-objektu Šachty splaškové kanalizace - 5.část	STRANA 1/3
	Projektant Dobroucký Petr	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN


BEST a.s.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	ŠS5.36	↓ ○	SU-M 1000x685	DN (mm)	250/236 SN 8	DN (mm)	250/236 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		kamenina	beton	ocel. s PE
			žlab: kamenina	Materiál	PVC KG (hladké)	Materiál	PVC KG (hladké)	Materiál		Materiál		1/1 DN		90°
			nástupnice: beton	dh[mm]	0	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β				
			kyneta: 1/1 DN	sklon [‰]	10.0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
			stupadla: ocel. s PE	Klopení[°]	0	sklon [‰]	10.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
			orient.stup.90 [°]			Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				



Pref. kanalizační šachty Sustainable engineering and design (C) 1996-2019	Název stavby-objektu Šachty splaškové kanalizace - 5.část	STRANA 2/3
	Projektant Dobroucký Petr	

Šachta č.1 ŠS5.36

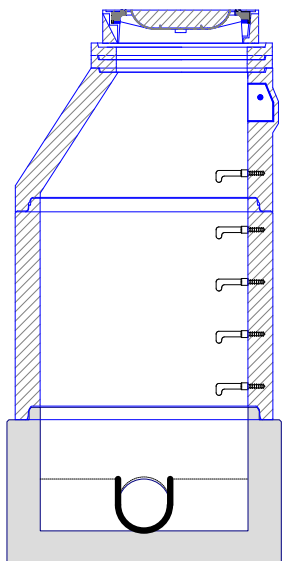

dno SU-M 1000x685	1
skruž SR-M 1000x1000	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x60	2
poklop D 400 Begu-19584	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	359.04 m
kóta terénu	361.54 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.49 m
stavební výška	2.64 m