



INVESTOR: Obec Sukorady, Sukorady č.p. 87, 294 06 Březno				Ing. Jiří Vacek Svojsíkova 1369 293 01 Mladá Boleslav vacek-jiri@email.cz tel.: +420 737 242 303
HIP Ing. Miroslav Balda	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jiří Vacek	VYPRACOVAL Ing. Jiří Vacek		
STAVBA: Stavební úpravy a přístavba domu č.p. 46, Sukorady				
OBJEKT:				STUPEŇ: DPS
ČÁST: d.1.1.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČ. BLESKOSVODU				DATUM: 07/2022
OBSAH: ROZVADĚČ R1.1				MĚŘITKO: -
Č. TISKU:	POČET A4: 6	SOUBOR:	Č. ZAKÁZKY:	Č. VÝKRESU: EL-5

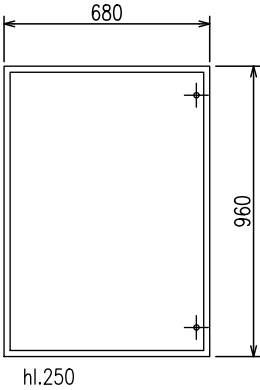

ROZVADĚČ R1.1
OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ ZAPUŠTĚNÁ 680 x 960 x 250 mm (š x v x h)
MODULÁRNÍ SYSTÉM - 150 MOD.
KRYTÍ: IP44 PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH
IP20 PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH
3/N/PE, 50Hz, 400/230V, TN-C-S
JMENOVITÝ PROUD: 200 A

OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ A KRYTY
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

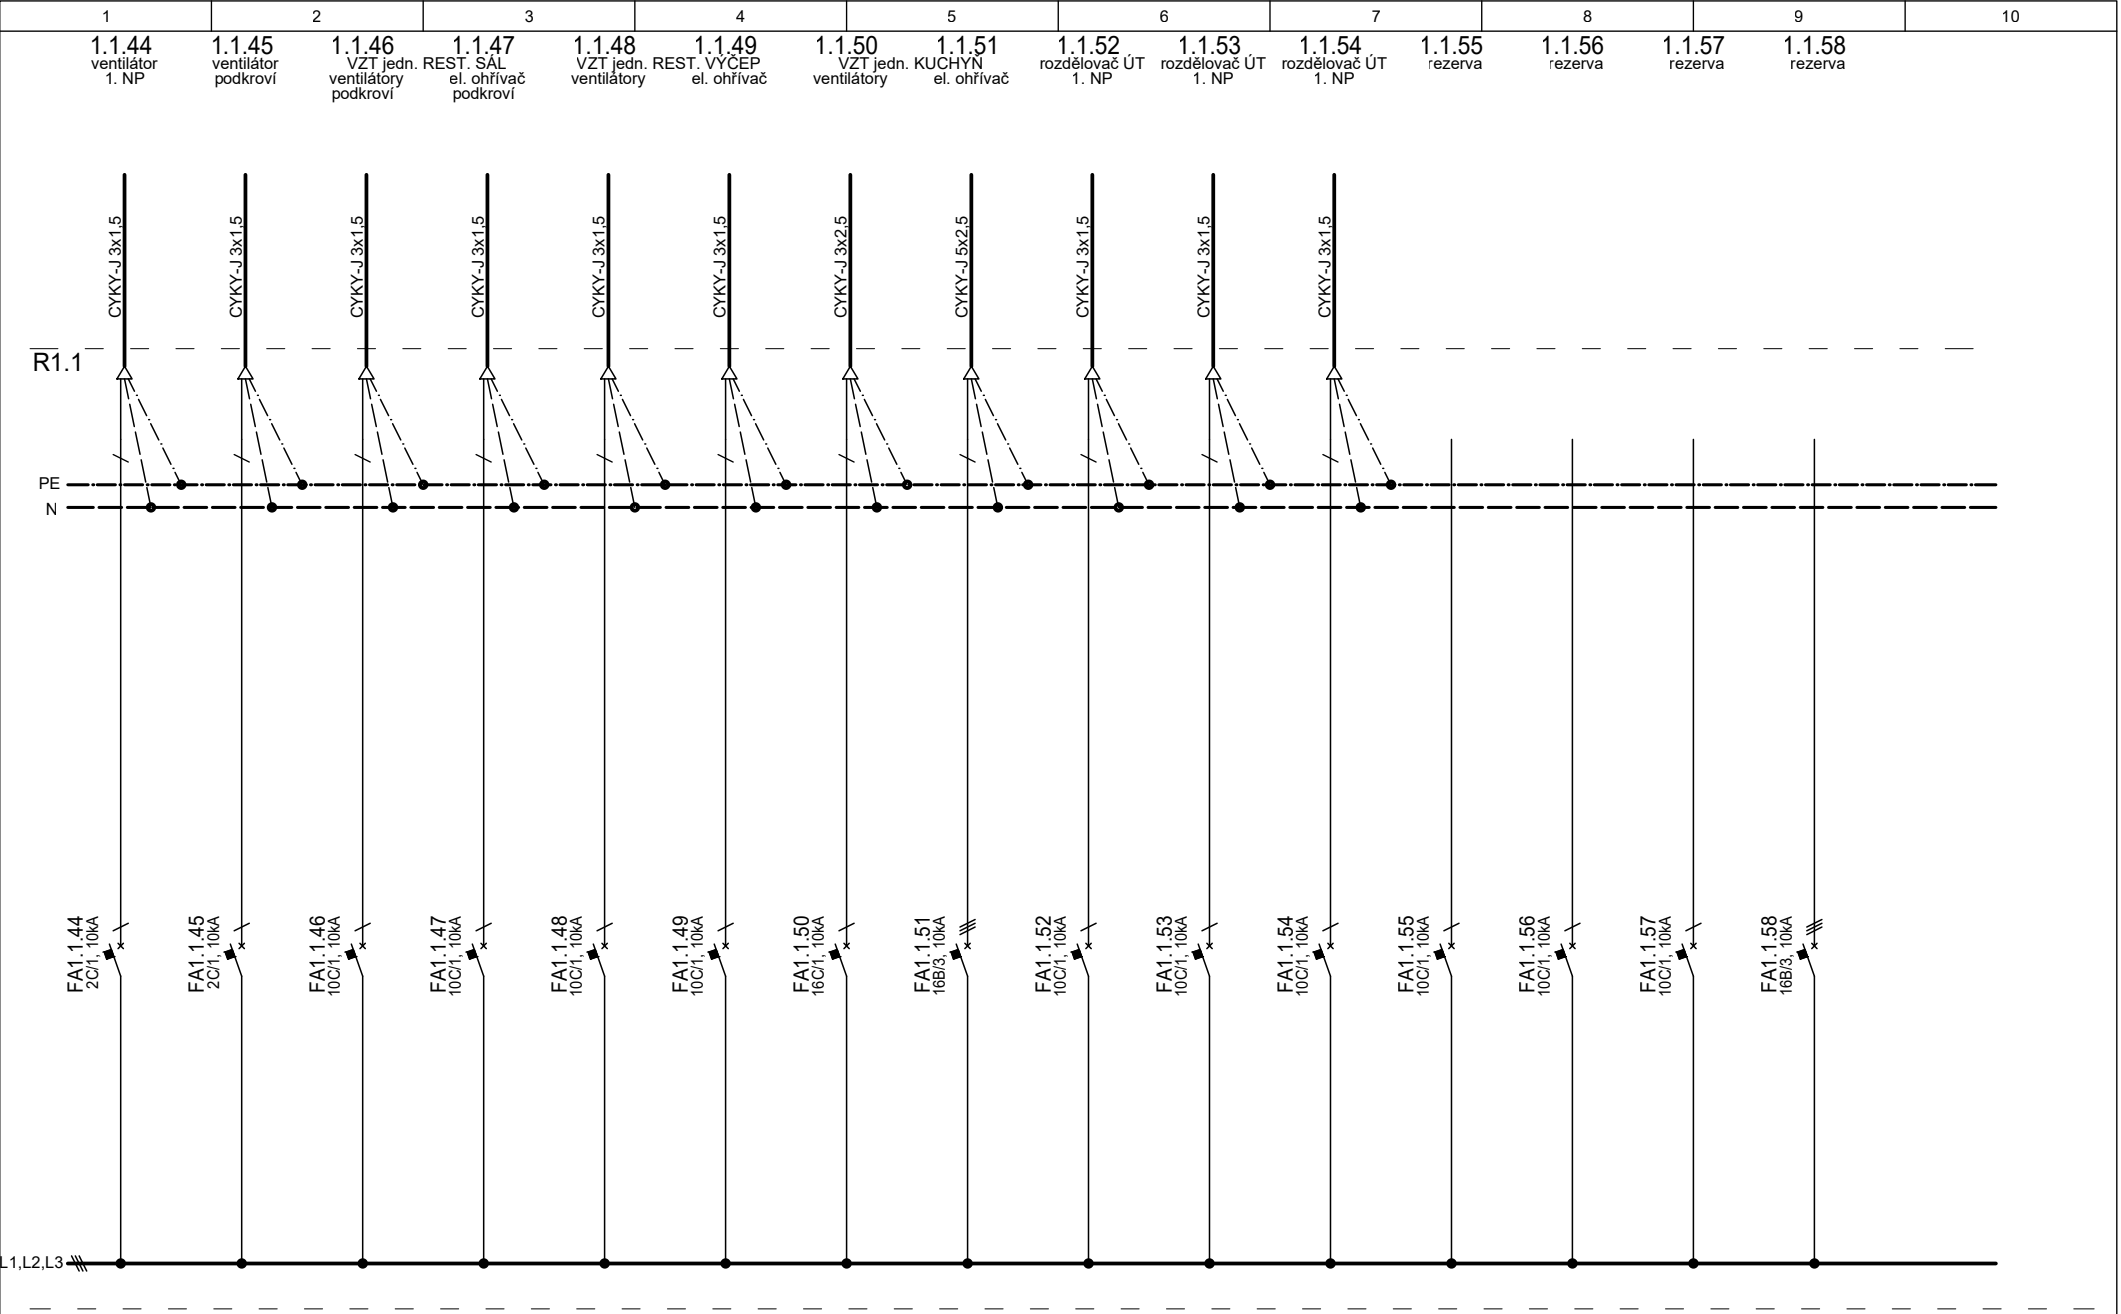

	Datum	07/2022	Akce	Část	ROZVADEČ R1.1	STRANA 5
	Projektant	Ing. Jiří Vacek				
	Kontroloval	Ing. Jiří Vacek				
	Soubor					
			Staveb. úpravy a přístavba domu čp. 46, Sukorady	Silnoprůdové rozvody NN ROZVADEČ R1.1 HLAVNÍ OBVODY	ZAKÁZKA	