


INVESTOR: <b>Obec Sukorady, Sukorady č.p. 87, 294 06 Březno</b>				Ing. Jiří Vacek Svojsíkova 1369 293 01 Mladá Boleslav vacek-jiri@email.cz tel.: +420 737 242 303
HIP Ing. Miroslav Balda	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jiří Vacek	VYPRACOVAL Ing. Jiří Vacek		
STAVBA: <b>Stavební úpravy a přístavba domu č.p. 46, Sukorady</b>				
OBJEKT:				STUPEŇ: <b>DPS</b>
ČÁST: <b>D.1.1.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČ. BLESKOSVODU</b>				DATUM: <b>07/2022</b>
OBSAH: <b>ROZVADĚČ RE</b>				MĚŘITKO: <b>-</b>
Č. TISKU:	POČET A4: <b>3</b>	SOUBOR:	Č. ZAKÁZKY:	Č. VÝKRESU: <b>EL-4</b>

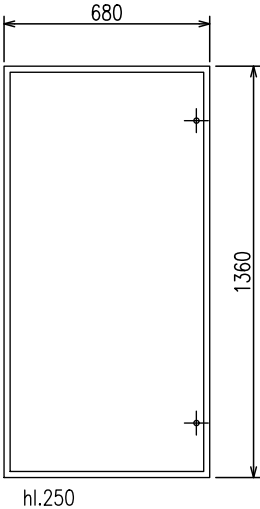


**ROZVADĚČ RE**  
OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ ZAPUŠTĚNÁ 680 x 1360 x 250 mm (š x v x h)

KRYTÍ: IP44 PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH  
IP20 PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH

3/N/PE, 50Hz, 400/230V, TN-C  
JMENOVITÝ PROUD: 200 A

OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ A KRYTY  
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

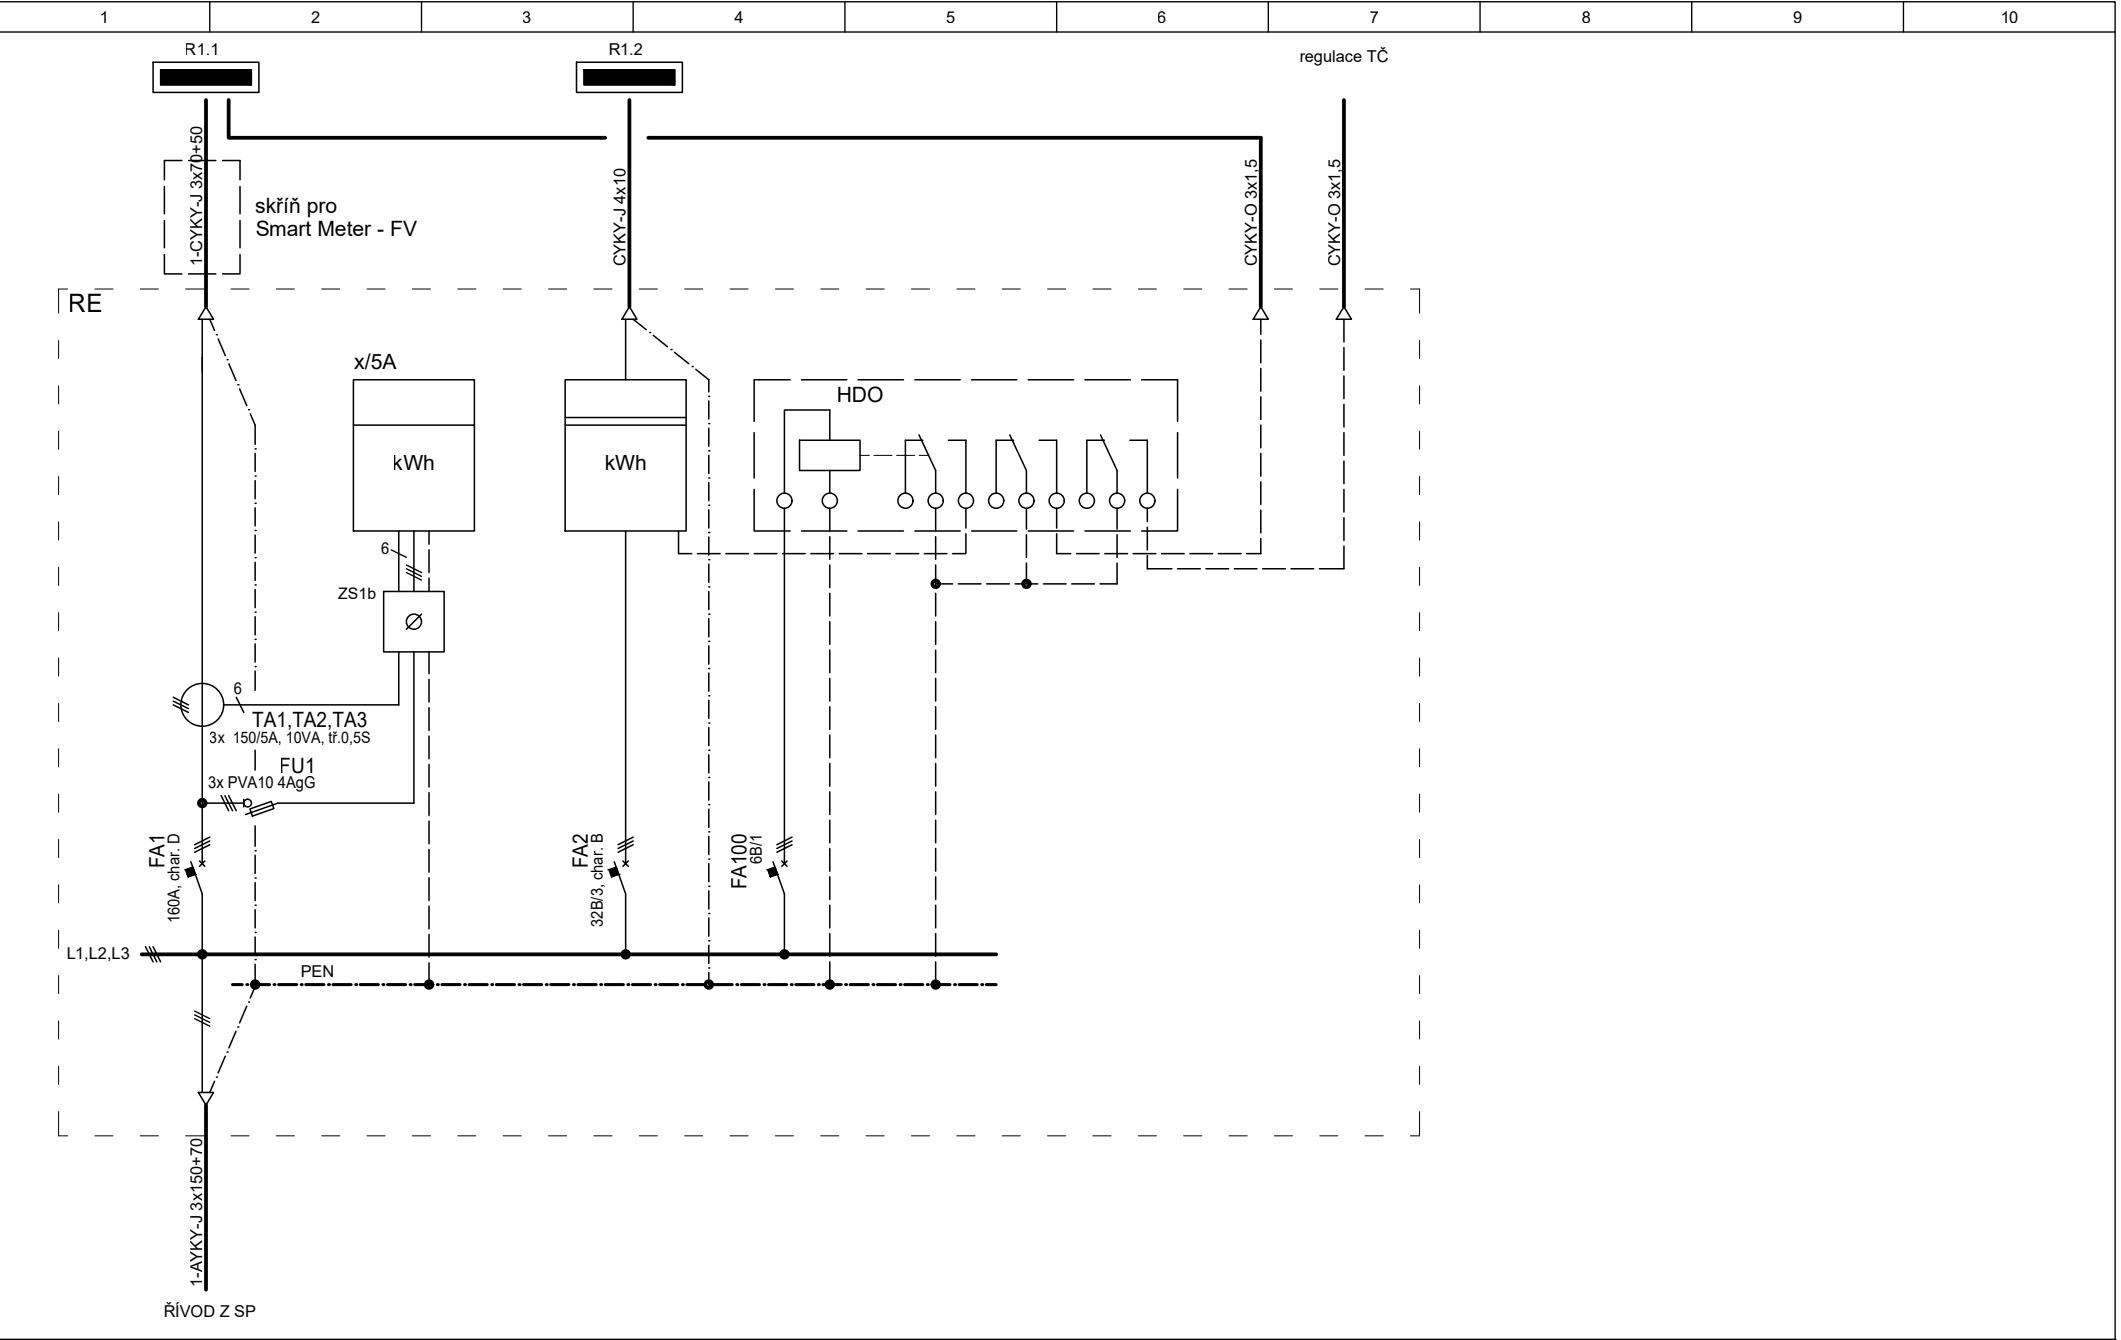

	Datum	07/2022	Akce	Část	ROZVADĚČ RE	STRANA	
	Projektant	Ing. Jiří Vacek	Staveb. úpravy a přístavba domu čp. 46, Sukorady				Silnoproudé rozvody NN ROZVADĚČ RE HLAVNÍ OBVODY
	Kontroloval	Ing. Jiří Vacek					
	Soubor						
					ZAKÁZKA	2	