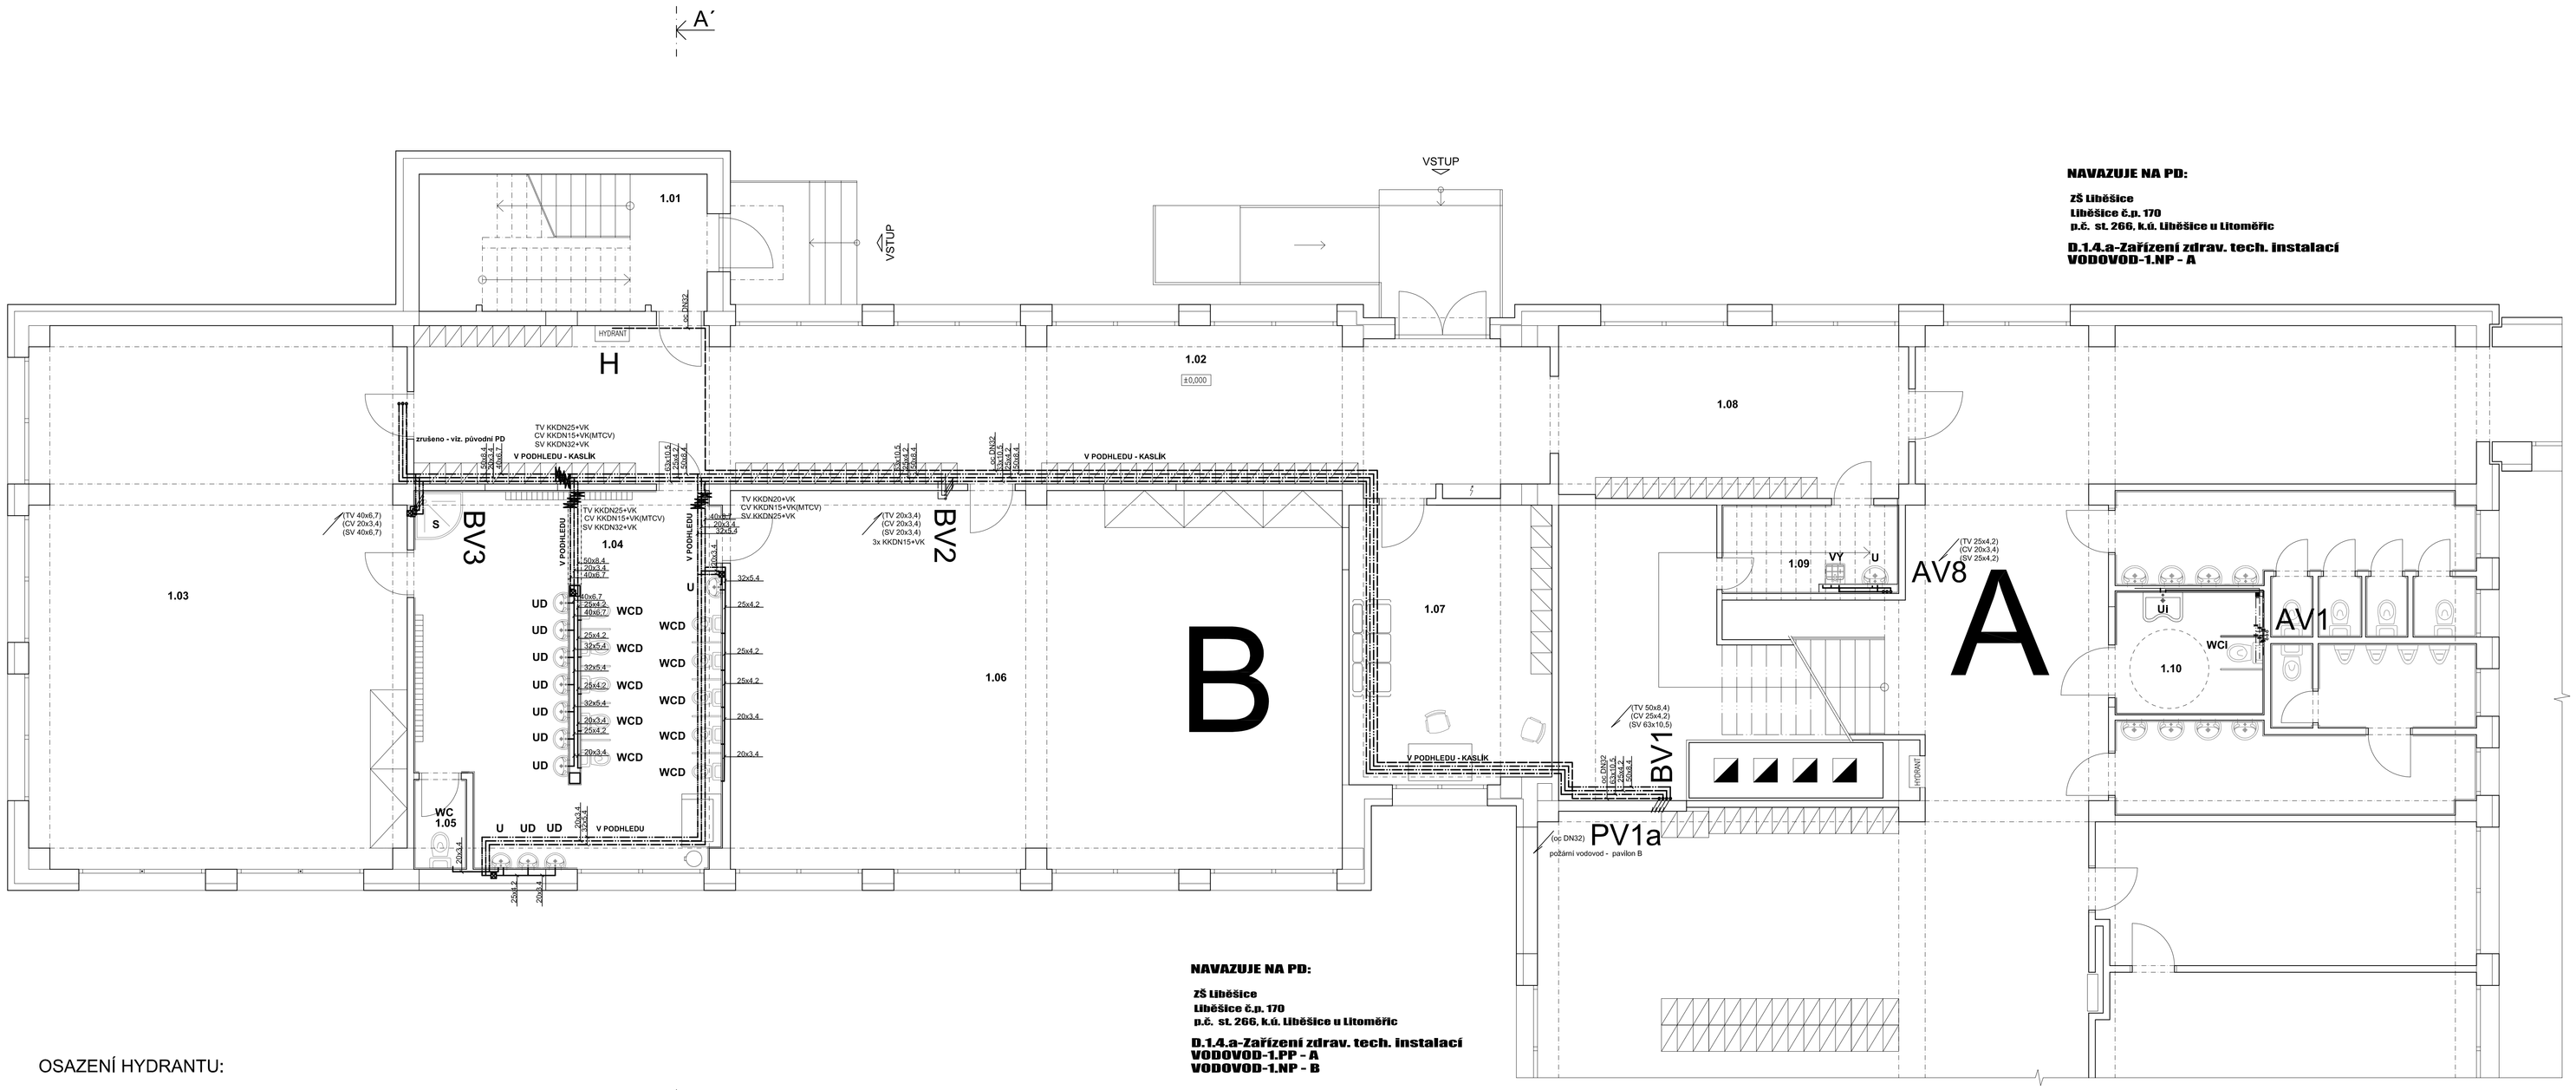

OSAZENÍ HYDRANTU:



HYDRANT S POSKL.NEREZ.DVÍŘKY
DN25, 30m, 0,2MPa

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHOVÁ KRYTINA		POVRCHY STĚN
1.01	SCHODIŠTĚ	14,2	VINYLOVÁ PODLAHA	P1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA
1.02	CHODBA + ŠATNA	63,5	VINYLOVÁ PODLAHA	P2	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA
1.03	DENNÍ MÍSTNOST	73,1	VINYLOVÁ PODLAHA	P2	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA
1.04	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	39,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA KERAMICKÝ OBKLAD V. 2 m
1.05	TOALETA	1,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA KERAMICKÝ OBKLAD V. 2 m
1.06	DENNÍ MÍSTNOST	83,0	VINYLOVÁ PODLAHA	P2	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA
1.07	ŠATNA PERSONÁL	20,3	VINYLOVÁ PODLAHA	P2	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA
1.08	CHODBA + ŠATNA	21,6	VINYLOVÁ PODLAHA	P1	SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA
1.09	ÚKLID	5,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA KERAMICKÝ OBKLAD V. 2 m
1.10	TOALETA INVALIDÉ	6,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA KERAMICKÝ OBKLAD V. 2 m

stávající potrubí demontováno

stávající potrubí demontováno
potrubí zakryto sádrokarton. podhledy a příčkami
umístěna reviz. dvířka u čisticích kusů na kanalizaci a u uzávěrů a směš.armatur na vodovodním potrubí

U - umyvadlo 500x420mm,bat. stoj. ventil-komplet
umyvadlový sifon, odpad 50,přívod vody RV15

UD - umývátko 450x370mm, pákový stoj. ventil-komplet,umyvadlový sifon, odpad 50,přívod vody 2xRV15

WCD - klozet dětský s nádržkou, spodní odpad, sedátko, odpad napoj.nástavec 110 , přívod vody RV15

S - sprch. baterie s ruční sprchou, sprch. vanička čvrtkruh. 900mm-zapuštěná do podl., sprch.sifon, odpad 50

VY - stojící výlevka, nástěn.páková baterie, odpad napoj.nástavec 110, (nádržka +RV15)

WCi - klozet pro invalidy s nádržkou, zadní odpad, sedátko, odpad napoj.nástavec 110 , přívod vody RV15

Ui - umyvadlo pro invalidy,bat. stoj. páková-komplet
umyvadlový sifon, odpad 50,přívod vody RV15

⊠ termostatický směšovač pro více odběrných míst TMTCOM

kulový uzávěr

LEGENDA ROZVODŮ:

- SV - STUDENÁ VODA UPRAVENÁ
- TV - TEPLÁ VODA
- CV - CIRKULACE
- PV - POŽÁRNÍ VODA
- SMV - SMÍSENÁ VODA

POŽÁRNÍ VODOVOD BUDE PROVEDEN Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO POTRUBÍ
MATERIÁL VODOVODU VNITŘNÍHO SV,CV,TV PPR PN20

TLOUŠŤKA NÁVLEKOVÉ IZOLACE NA VODOVODNÍM POTRUBÍ:

VODOVODNÍ POTRUBÍ	TL. (mm)	TL.(mm)-volně vedené p.
SV - STUDENÁ VODA	9 mm	10 mm + ALU
TV - TEPLÁ VODA	16 mm	30 mm + ALU
CV - CIRKULACE	16 mm	30 mm + ALU
PV - POŽÁRNÍ VODA	9 mm	10 mm + ALU

v nevyt. prostorách bude vodovodní potrubí ovinuto el. dohřevem - samoregulační kabel
případně společná izolace tl.100mm



±0,000 = 255,600 m

ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	Projekční kancelář POLERECKÝ, spol. s r.o. Mrákova 26 412 01 Litoměřice tel.: 416 732 111 email: projekce@polerecky.cz www.polerecky.cz
ING. POLERECKÝ M.	ING. POLERECKÝ M.	ING. ŠKRIPKOVÁ A.	

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: LIBĚŠICE U LITOMĚŘIC (592578)

INVESTOR: OBEC LIBĚŠICE, Č.P. 6, 411 46 LIBĚŠICE	FORMÁT	A1
AKCE: ZMĚNA STAVBY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO VYBUDOVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI LIBĚŠICE Č.P. 170	DATUM	5/2023
	STUPEŇ PD	SŘ
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	8/2023
	ARCHIVNÍ ČÍSLO	CZ-8/23
ČÁST: D 1.4.A ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	MĚŘÍTKO: 1:50	Č. PARÉ
VÝKRES: VODOVOD-1.NP	Č. VÝKRESU: D14A-5	