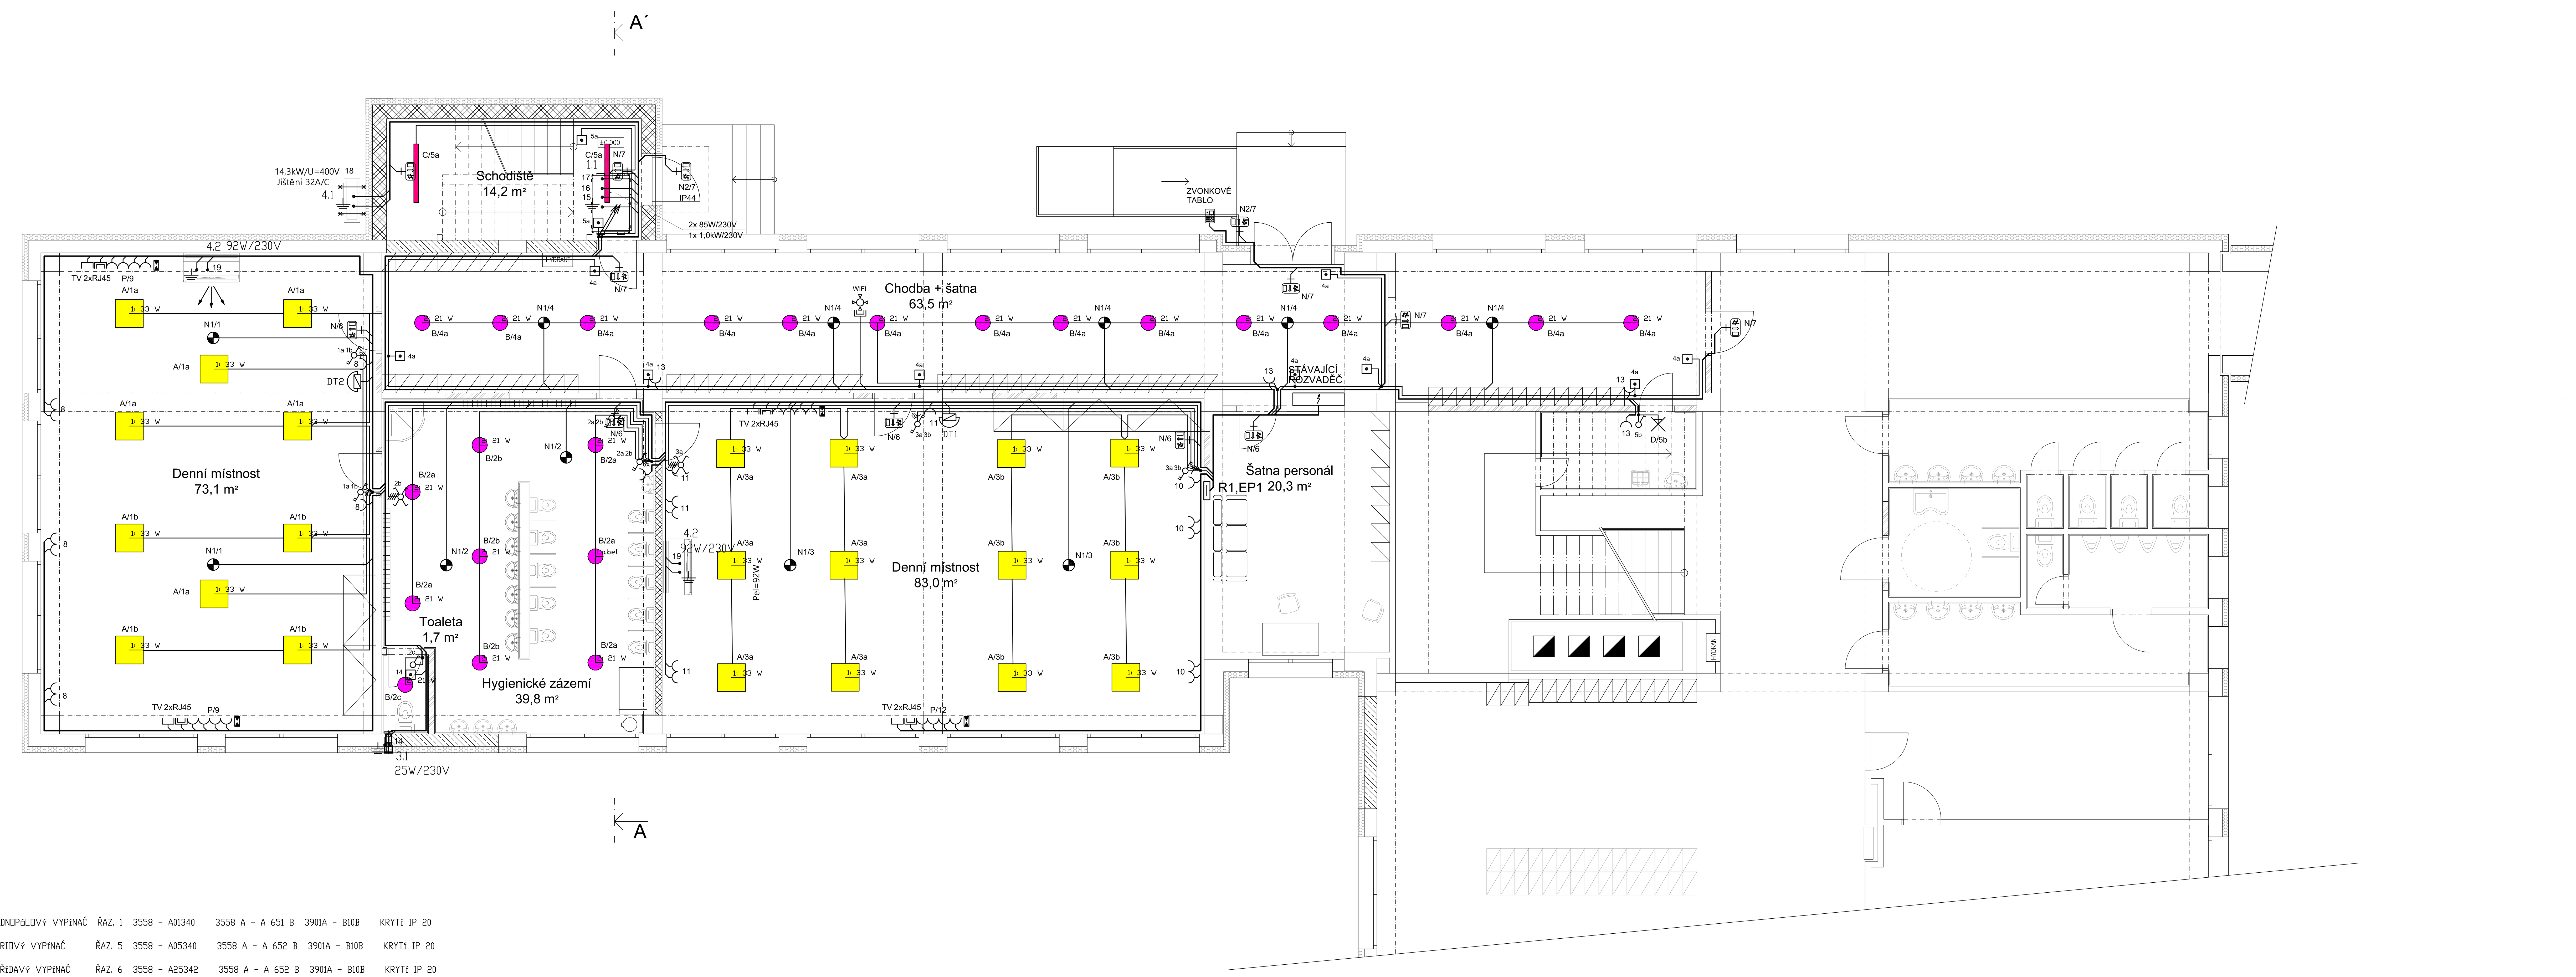

JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ	ŘAZ. 1	3558 - A01340	3558 A - A 651 B	3901A - B10B	KRYTÍ IP 20
SÉRIOVÝ VYPÍNAČ	ŘAZ. 5	3558 - A05340	3558 A - A 652 B	3901A - B10B	KRYTÍ IP 20
STŘÍDAVÝ VYPÍNAČ	ŘAZ. 6	3558 - A25342	3558 A - A 652 B	3901A - B10B	KRYTÍ IP 20
STŘÍDAVÝ VYPÍNAČ	ŘAZ. 6+6	3558 - A52340	3558 A - A 652 B	3901A - B10B	KRYTÍ IP 20
KŘÍŽOVÝ VYPÍNAČ	ŘAZ. 7	3558 - A07340	3558 A - A 651 B	3901A - B10B	KRYTÍ IP 20
SÉRIOVÝ VYPÍNAČ	ŘAZ. 5	3558 - 05600 B			KRYTÍ IP 44
ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ S OCHRANNÝM KOLÍKEM		5518 - 2750			KRYTÍ IP 44
230V ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ		5518 A - 2349 B		3901A - B10B	KRYTÍ IP 20
230V ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ		5518 A - 2349 B		3901A - B20B	KRYTÍ IP 20
230V ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU III. STUPNĚ		5518 A - 2349 B		3901A - B30B	KRYTÍ IP 20
OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO OSVĚTLENÍ					
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJENÍ VODIČEM CYA 6 mm2 ZŽL.					

VÝŠKA ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ 0,3 m NAD PODLAHOU, V SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ 1,10 m.

VEŠKERÉ ZÁSUVKOVÉ OBVODY CHRÁNIT PROUD. CHRÁNIČEM.

V SOC. ZAŘÍZENÍ VODIVÉ PŘEDMĚTY A KONSTRUKCE CHRÁNIT MÍSTNÍM POSPOJOVÁNÍM.

PŘÍSTROJE A KRABICE MONTOVANÉ DO ZDIVA MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ PRO MONTÁŽ TÉTO TŘÍDY HOŘLAVOSTI,

POTRUBÍ PLYNU A VZT, EL. VODIVÉ KONSTRUKCE CHRÁNIT POSPOJOVÁNÍM,

KABELÁŽ POKLÁDAT V OBVODOVÝCH ZDECH, V PODLAZE A VE STROPĚ.

PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3 + PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN-C, PŘÍVOD NN.

PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3 + PE, N, 400/230 V, 50 Hz, TN-S, VNITŘNÍ ROZVODY.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM JE PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE.
OCHRANA ZVÝŠENÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI.

PROSTŘEDÍ JE STANOVENO JAKO PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ AA 5, V SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ JAKO PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ AD1.

BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČU DLE ČSN 33 01 66.



±0,000 = 255,600 m

ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	Projekční kancelář POLERECKÝ, spol. s r.o. Mrázova 26 412 01 Litoměřice tel.: 416 730 942 email: projekce@polerecky.cz www.polerecky.cz
ING. POLERECKÝ M.	ING. POLERECKÝ M.	ING. JIŘÍ ŠIMURDA	

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: LIBĚŠICE U LITOMĚŘIC (582578)

INVESTOR: OBEC LIBĚŠICE, Č.P. 6, 411 46 LIBĚŠICE

AKCE: ZMĚNA STAVBY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO VYBUDOVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI LIBĚŠICE Č.P. 170

FORMÁT	A1
DATUM	5/2023
STUPEŇ PD	SŘ
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	8/2023
ARCHIVNÍ ČÍSLO	CZ-8/23
MĚŘÍTKO:	1:50
Č. VÝKRESU:	02
Č. PARÉ	

ČÁST: D 1.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

VÝKRES: **ELEKTROINSTALACE - 1.NP**