Vak Nymburk, a.s.
Bobnická 712
288 21 Nymburk

Email: stanovisko@vak-nymburk.cz
Tel: 325 513 243

Stanovisko k existenci sítě

Číslo žádosti	20211003	

Žadatel					
Název organizace	XENIUM Europe s.r.o		IČ	29193991	
Příjmení, jméno, titul	Prein Milan Milan				
Obec	Ostrava-Vítkovice		PSČ	703 00	
Ulice / č.p. / č.o./	Štramberská 1049/20				
E-mail	prein@xenium.cz	Telefon	739424582	Fax	

Stavebník					
Název organizace	INPROMA, spol. s r.o.		IČ	16577604	
Příjmení, jméno, titul					
Obec	Křinec		PSČ	28933	
Ulice / č.p. / č.o./	Tyršova 161				
E-mail		Telefon		Fax	

Název stavby	FVE Inproma

V zájmovém území se nachází podzemní zařízení ve správě naší a.s.

Veškeré grafické podklady našich sítí jsou pouze informativní. Před zahájením stavby žádejte o vytyčení našich sítí v předpokládaném místě stavby. Podle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích jsou vymezena ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m na každou stranu, nad průměr 500 mm 2,5 m na každou stranu. V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování jen s naším písemných souhlasem. Při zasahování do terénu, včetně zásahu do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu, je stavebník, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze s naším souhlasem.

Toto stanovisko slouží pouze k ověření existence inženýrských sítí nebo jiných zájmů společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. jako podklad pro informaci o území a ke zpracování projektové dokumentace, nikoli jako stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení, změně užívání stavby nebo změně využití území.

Stanovisko má platnost 12 měsíců.

V Nymburce, 2. 11. 2021

Vodovody - [illegible]
288 21 Nymburk, Bobnická 712
IČO 46357009, DIČ CZ46357009

Zájmové území	(viz. příloha)

		Příloha č.1	
Obec	Křinec	k žádosti	20211003

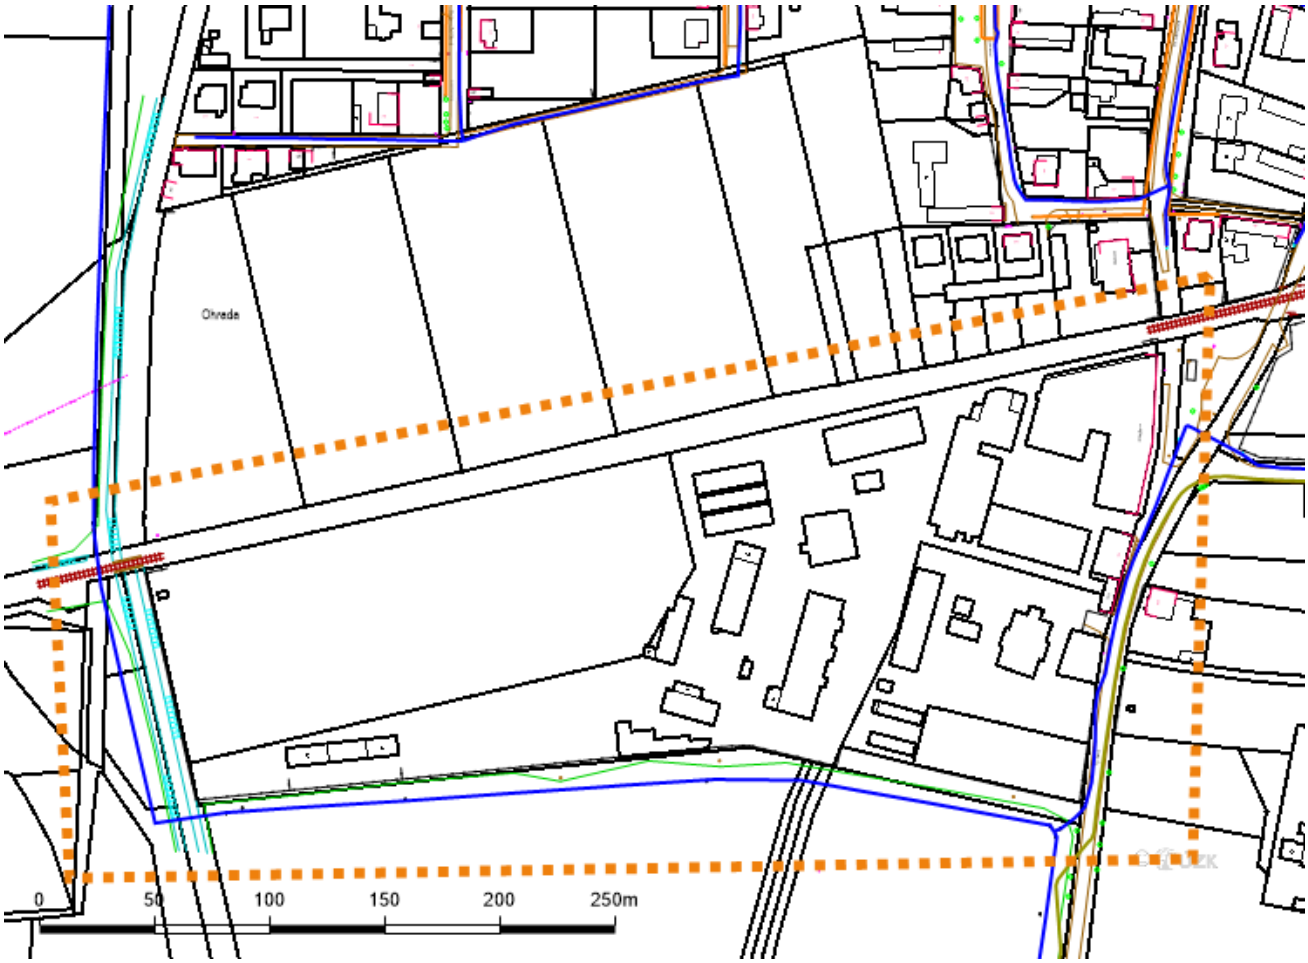

Legenda

KANALIZACE

- hlavní řad - gravitační
- hlavní řad - tlaková
- hlavní řad - podtlaková
- přípojka - gravitační
- přípojka - tlaková
- přípojka - podtlaková
- ovládací kabel
- hydrant

VODOVOD

- hlavní řad
- hlavní řad
- hlavní řad - užitkový vodovod
- přípojka
- přípojka
- přípojka - užitkový vodovod
- neověřený průběh
- neprovozované, zrušené vedení

Vystaveno dne	2. 11. 2021	Platnost do	2. 11. 2022

		Příloha č.2	
Obec	Křinec	k žádosti	20211003

Všeobecné podmínky pro zahájení stavby

středisko Městec Králové

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů (dále jen VaKS) se povoluje za těchto všeobecných podmínek:

Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů stavebními pracemi, a to zejména tím, že zajistí:

a) investor je povinen uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření, o zahájení prací nejméně 10 dnů předem

b) před zahájením prací vyznačení polohy VaKS ve staveništi (v trase)

c) prostorovou polohu vedení ověřit sondami

d) upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků

e) odkryté podzemní vodovodní nebo kanalizační vedení zabezpečit proti poškození

f) nad trasou vedení dodržet zákaz pojíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana sítí proti mechanickému poškození

g) při provádění zemních prací zhutnit zeminu pod vedeními a vyzvat Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. Tyto činnosti u naší organizace zajišťuje: pan Brzák Leoš tel.: +420602/485793

h) každé jejich poškození neprodleně ohlásit naší organizaci, tel. na dispečink a.s. +420325/513804

i) aby při křížení nebo souběhu s nimi byla dodržena norma ČSN 736005

j) eventuální vytýčení polohy provede na základě žádosti, podané nejméně 10 dnů před požadovaným termínem p. Svoboda Aleš tel. +420602/422449 (příp. p. Brzák Ivo tel. +420725/215440). Tomuto pracovníkovi je nutno předložit toto vyjádření, popř. jeho kopii.

k) v případě, že při zemních pracích budou zjištěny VaKS, které nejsou zakresleny ani vytýčeny, vytýčená poloha VaKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost nahlásit p. Svoboda Aleš (příp. p. Brzák Ivo), tel. +420325/513243 linka 16

Nedodržení těchto podmínek je porušením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích, za které lze podle § 33 citovaného zákona uložit pokutu až do výše 1.000.000,- Kč v případě podnikající osoby, v případě občana se posuzuje porušení podmínek podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za které lze uložit pokutu do výše 15.000,- Kč.

Žadatel uděluje společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždil a zpracoval osobní údaje žadatele nebo stavebníka uvedené v této žádosti. K jiným účelům nebude těchto údajů použito.

Vystaveno dne	2. 11. 2021	Platnost do	2. 11. 2022