

Obsah

6101	Repase dvě dvoukřídlá okna, dvakrát dvoukřídlý nadsvětlík.
6102	Repase dvě dvoukřídlá okna, dvakrát dvoukřídlý nadsvětlík.
6103	Repase dvě trojkřídlá okna, dvakrát trojkřídlý nadsvětlík.
6104	Repase dvě dvoukřídlá okna, dvakrát dvoukřídlý nadsvětlík.
6199	Standardy

NÁZEV AKCE:

OPRAVA STUDOVNY

v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.

MÍSTO STAVBY:

Politických vězňů 936/7, 101 00 Praha 1

INVESTOR:

Národohospodářský ústav Akademie věd České republiky v.v.i.

Politických vězňů 936/7, 101 00 Praha 1

Kontaktní osoba: Iva Plachá

tel.: +420 224 005 171, mob: +420 601 301 248

email: iva.placha@cerge-ei.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Architekt projektu:

Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261

Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové

tel.: +420 724 590 067

e-mail: info@heller-architekti.cz

STUPEŇ:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČÁST:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

6100 - SPECIFIKACE OKEN

VYPRACOVAL:

ČÍSLO VÝKRESU:

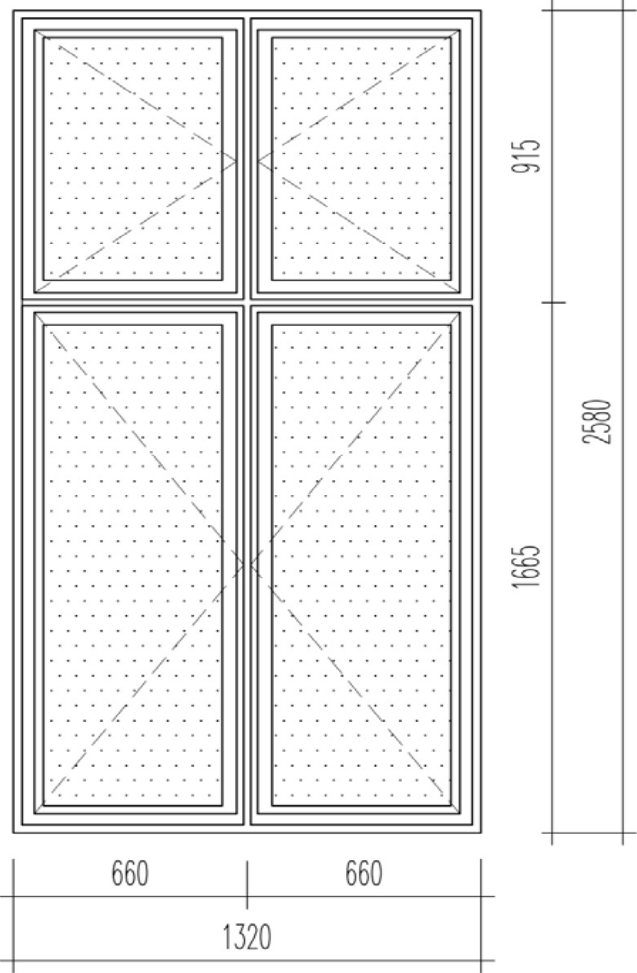
MĚŘÍTKO:

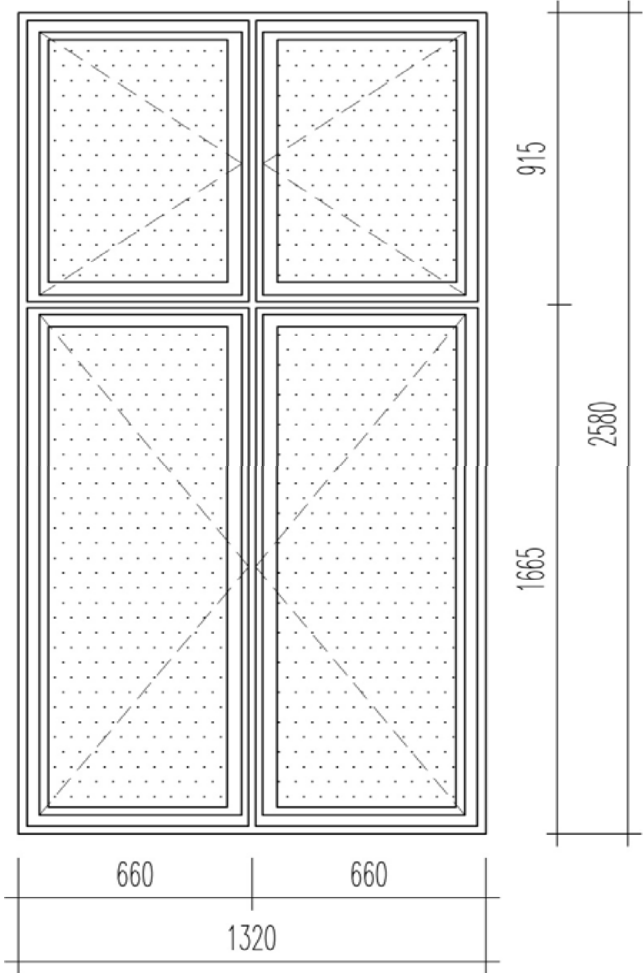
-

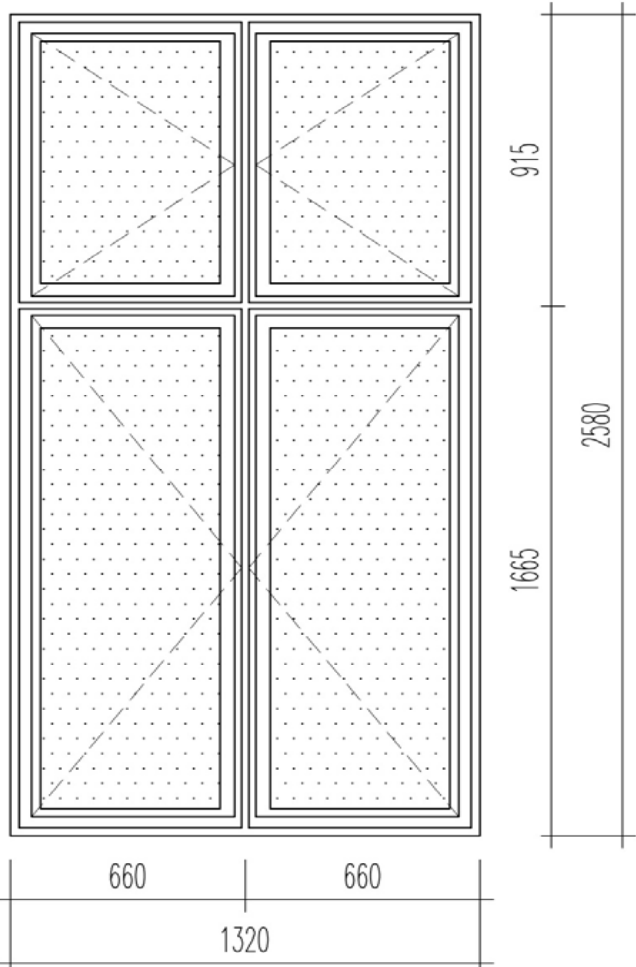
REVIZE:

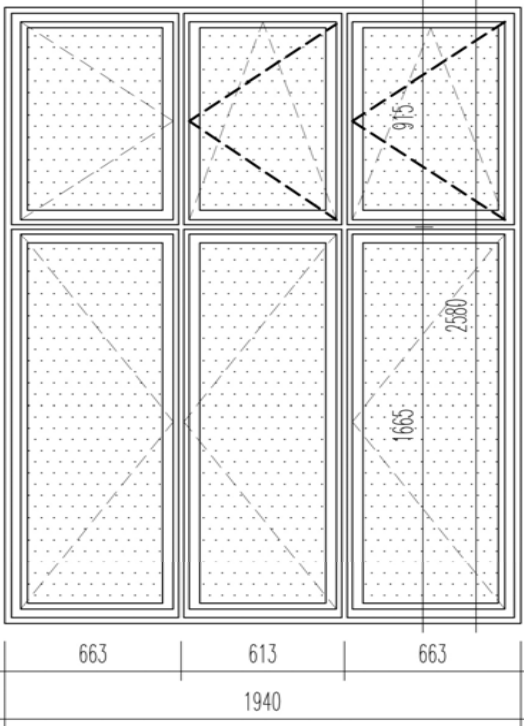
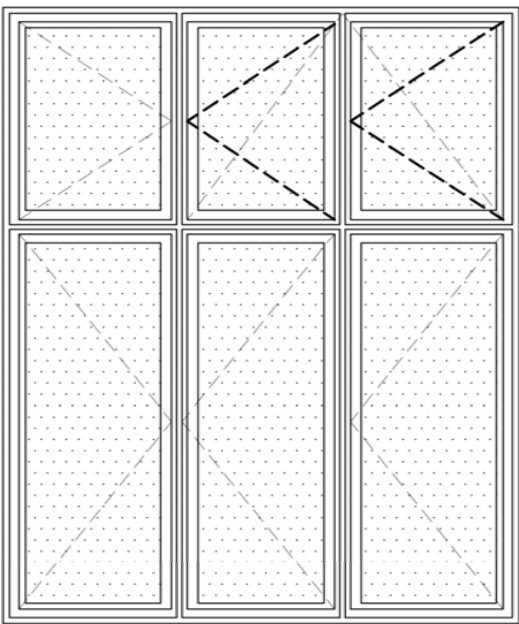
3. - 07/2022

6100

OZNAČENÍ		POLOŽKA	POPIS	STANDARD / TYP
SCHÉMA	6101 	PRVEK	Celková repase původního dřevěného špaletového okna. Dvě dvoukřídlá okna, dvakrát dvoukřídlý nadsvětlík.	
		MÍSTNOST Č.	1.02	
		ROZMĚRY	světlý otvor 1320/2580 stavební otvor stávající	
		RÁM	celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení a nový nátěr	
		povrch.úprava v interiéru	podkladní nátěr, nátěr - barva bílá RAL 9010 - vzorek bude bude odsouhlasen architektem	
		povrch.úprava v exteriéru	podkladní nátěr pro fládr, barva hnědočervená dle ostatních oken, bude odsouhlasena architektem	
		KŘÍDLA	celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení a nový nátěr	
		vnitřní špaleta	podkladní nátěr, nátěr - barva bílá RAL 9010 - vzorek bude bude odsouhlasen architektem	
		vnější špaleta	strana z interiéru: podkladní nátěr, nátěr - barva bílá RAL 9010 - vzorek bude bude odsouhlasen architektem strana z exteriéru: podkladní nátěr pro fládr, barva hnědočervená dle ostatních oken, bude odsouhlasena architektem	
		prosklení	nové zasklení, sklo čiré 4mm	
		KOVÁNÍ	Repase stávajícího mosazného kování: sejmutí, vyčištění, oprava, znovuosazení. Nefunkční nebo chybějící části kování budou nahrazeny historickou replikou, materiál žlutá mosaz.	
		kličky (olivy)	Budou osazeny 2 historické repliky olivy na vnitřní a vnější špaletě okna. Bude provedena repase 2 oliv na vnitřní a vnější špaletě okna.	
		závěsy	Bude provedena repase 20 závěsů.	
		ostatní	Budou repasovány také všechny ostatní prvky kování jako jsou dorazy, západky a jiné.	
		VNITŘNÍ PARAPET	Dřevěný parapet bude repasován: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení a nový nátěr	
		VNĚJŠÍ PARAPET	Stávající kamenný parapet zůstává zachován. Spolu s venkovním ostěním bude bude očištěn tlakovou vodou.	
		INTERIÉROVÁ OKENICE	Dřevěná okenice o rozměru 1320/2850, složená ze tří dílů, bude celkově repasována: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení a nový nátěr - barva bílá RAL 9010 - vzorek bude předložen ke schválení architektovi. Repase stávajícího kování: sejmutí, vyčištění, oprava, znovuosazení. Okenice bude doplněna uzamykatelnou petlicí viz. zámečnický prvek 7304 (tabulka zámečnický ch prvků 7300)	
		POZNÁMKA	Odstranění stávajícíchkontaktů EZS.	
		POČET KUSŮ		1
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA OKEN NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.			

OZNAČENÍ		POLOŽKA	POPIS	STANDARD / TYP
SCHÉMA	6102 	PRVEK	Celková repase původního dřevěného špaletového okna. Dvě dvoukřídlá okna, dvakrát dvoukřídlý nadsvětlík.	
		MÍSTNOST Č.	1.03	
		ROZMĚRY	světlý otvor 1320/2580 stavební otvor stávající	
		RÁM	celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení a nový nátěr	
		povrch.úprava v interiéru	podkladní nátěr, nátěr - barva bílá RAL 9010 - vzorek bude odsouhlasen architektem	
		povrch.úpravav exteriéru	podkladní nátěr pro fládr, barva hnědočervená dle ostatních oken, bude odsouhlasena architektem	
		KŘÍDLA	celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení a nový nátěr	
		vnitřní špaleta	podkladní nátěr, nátěr - barva bílá RAL 9010 - vzorek bude odsouhlasen architektem	
		vnější špaleta	strana z interiéru: podkladní nátěr, nátěr - barva bílá RAL 9010 - vzorek bude odsouhlasen architektem strana z exteriéru: podkladní nátěr pro fládr, barva hnědočervená dle ostatních oken, bude odsouhlasena architektem	
		prosklení	nové zasklení, sklo čiré 4mm	
		KOVÁNÍ	Repase stávajícího mosazného kování: sejmutí, vyčištění, oprava, znovuosazení. Nefunkční nebo chybějící části kování budou nahrazeny historickou replikou z materiálu žlutá mosaz.	
		kličky (olivy)	Bude osazena 1 historická replika olivy na vnější špaletu nadsvětlíku a 1 hist. replika olivy na vnitřní špaletě okna (stáv. je poškozená). Bude provedena repase 2 vnějších oliv - na vnější špaletě okna a vnitřní špaletě nadsvětlíku.	
		závěsy	Bude provedena repase 20 závěsů.	
		ostatní	Budou repasovány také všechny ostatní prvky kování jako jsou dorazy, západky a jiné.	
		VNITŘNÍ PARAPET	Dřevěný parapet bude repasován: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení a nový nátěr	
		VNĚJŠÍ PARAPET	Stávající kamenný parapet zůstává zachován. Spolu s venkovním ostěním bude očištěn tlakovou vodou.	
		INTERIÉROVÁ OKENICE	Dřevěná okenice o rozměru 1320/2850, složená ze tří dílů, bude celkově repasována: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení a nový nátěr - barva bílá RAL 9010 - vzorek bude předložen ke schválení architektovi. Repase stávajícího kování: sejmutí, vyčištění, oprava, znovuosazení. Okenice bude doplněna uzamykatelnou petlicí viz. zámečnický prvek 7304 (tabulka zámečnický ch prvků 7300)	
		POZNÁMKA	Odstranění stávajícíchkontaktů EZS.	
		POČET KUSŮ		1
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA OKEN NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.			

OZNAČENÍ		POLOŽKA	POPIS	STANDARD / TYP
SCHÉMA	6104 	PRVEK	Celková repase původního dřevěného špaletového okna. Dvě dvoukřídlá okna, dvakrát dvoukřídlý nadsvětlík.	
		MÍSTNOST Č.	1.03	
		ROZMĚRY	světlý otvor 1320/2580 stavební otvor stávající	
		RÁM	celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení a nový nátěr	
		povrch.úprava v interiéru	podkladní nátěr, nátěr - barva bílá RAL 9010 - vzorek bude odsouhlasen architektem	
		povrch.úpravav exteriéru	podkladní nátěr pro fládr, barva hnědočervená dle ostatních oken, bude odsouhlasena architektem	
		KŘÍDLA	celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení a nový nátěr	
		vnitřní špaleta	z obou stran podkladní nátěr, nátěr barva bílá RAL 9010 - vzorek bude odsouhlasen architektem	
		vnější špaleta	strana z interiéru: podkladní nátěr, nátěr barva bílá RAL 9010, vzorek bude odsouhlasen architektem	
		prosklení	strana z exteriéru: podkladní nátěr pro fládr, barva hnědočervená dle ostatních oken, bude odsouhlasena architektem nové zasklení, sklo čiré 4mm	
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA OKEN NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.	KOVÁNÍ	Repase stávajícího mosazného kování: sejmutí, vyčištění, oprava, znovuosazení. Nefunkční nebo chybějící části kování budou nahrazeny historickou replikou z materiálu žlutá mosaz.	
		kličky (olivy)	Bude provedena repase 2 oliv na křídlech v nadsvětlíku a 2 oliv na křídlech okna.	
		závěsy	Bude provedena repase 20 závěsů.	
		ostatní	Budou repasovány také všechny ostatní prvky kování jako jsou dorazy, západky a jiné.	
		VNITŘNÍ PARAPET	Dřevěný parapet bude repasován: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení a nový nátěr	
		VNĚJŠÍ PARAPET	Stávající kamenný parapet zůstává zachován. Spolu s venkovním ostěním bude očištěn tlakovou vodou.	
		INTERIÉROVÁ OKENICE	Dřevěná okenice o rozměru 1320/2850, složená ze tří dílů, bude celkově repasována: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení a nový nátěr - barva bílá RAL 9010 - vzorek bude předložen ke schválení architektovi. Repase stávajícího kování: sejmutí, vyčištění, oprava, znovuosazení. Okenice bude doplněna uzamykatelnou petlicí viz. zámečnický prvek 7304 (tabulka zámečnický ch prvků 7300)	
		POZNÁMKA	Odstranění stávajícíchkontaktů EZS.	
		POČET KUSŮ		1

OZNAČENÍ		POLOŽKA	POPIS	STANDARD / TYP
SCHÉMA	6103 vnější špaleta  stávající otevírání nové otevírání vnitřní špaleta 	PRVEK	Celková repase původního dřevěného špaletového okna. Dvě trojkřídla okna, jeden trojkřídlý a jeden dvoukřídlý nadsvětlík bude repasován a upraven na dvakrát trojkřídlý nadsvětlík viz. schéma.	
		MÍSTNOST Č.	1.03	
		ROZMĚRY	světlý otvor 1940/2580 stavební otvor stávající	
		RÁM	celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení a nový nátěr	
		povrch.úprava v interiéru	podkladní nátěr, nátěr - barva bílá RAL 9010 - vzorek bude odsouhlasen architektem	
		povrch.úprava v exteriéru	podkladní nátěr pro fládr, barva hnědočervená dle ostatních oken, bude odsouhlasena architektem	
		KŘÍDLA	celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení a nový nátěr	
		vnitřní špaleta	z obou stran podkladní nátěr, nátěr barva bílá RAL 9010 - vzorek bude odsouhlasen architektem	
		vnější špaleta	strana z interiéru: podkladní nátěr, nátěr - barva bílá RAL 9010, vzorek bude odsouhlasen architektem strana z exteriéru: podkladní nátěr pro fládr, barva hnědočervená dle ostatních oken, bude odsouhlasena architektem	
		prosklení	nové zasklení, sklo čiré 4mm	
		KOVÁNÍ	Repase stávajícího mosazného kování: sejmutí, vyčištění, oprava, znovuosazení. Nefunkční nebo chybějící části kování budou nahrazeny historickou replikou z materiálu žlutá mosaz.	
		kličky (olivy)	Bude provedena repase 15 půloliv. Bude provedena historická replika 1 chybějící půlolivy na okenní křídlo vnější špalety. Bude provedena 1 historická replika půlolivy na nově upravené otevíravé křídlo nadsvětlíku vnitřní špalety.	
		závěsy	Bude provedena repase 26 závěsů. Budou provedeny 4 historické repliky závěsů.	
		ostatní	Budou repasovány také všechny ostatní prvky kování jako jsou dorazy, západky aj.	
		VNITŘNÍ PARAPET	Dřevěný parapet bude repasován: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení a nový nátěr	
		VNĚJŠÍ PARAPET	Stávající kamenný parapet zůstává zachován. Spolu s venkovním ostěním bude očištěn tlakovou vodou.	
		INTERIÉROVÁ OKENICE	Dřevěná okenice o rozměru 1940/2850, složená ze tří dílů, bude celkově repasována: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení a nový nátěr - barva bílá RAL 9010 - vzorek bude předložen ke schválení architektovi. Repase stávajícího kování: sejmutí, vyčištění, oprava, znovuosazení. Okenice bude doplněna uzamykatelnou petlicí viz. zámečnický prvek 7304 (tabulka zámečnický ch prvků 7300)	
		POZNÁMKA	Bude upraveno otevírání křídel v nadsvětlíku na vnitřní i vnější špaletě. viz. schéma. Tomuto budou uzpůsobeny a doplněny všechny prvky okenního kování historickými replikami. Odstranění stávajících kontaktů EZS.	
		POČET KUSŮ		1
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA OKEN NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.			

Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.
Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby
6100 OKNA

6199 STANDARDY

POLOŽKA	POPIS	MATERIÁL/ BARVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FOTO	STANDARD / TYP
okenní klička - půloliva	historická replika bude provedena dle stávající olivy	žlutá mosaz		
okenní klička - oliva	historická replika bude provedena dle stávající půlolivy	žlutá mosaz		
okenní závěs	historická replika bude provedena dle stávající půlolivy	žlutá mosaz		