

Obsah

6201	Oprava historické dřevěné prosklené stěny s půlkruhovým nadsvětlíkem
6202	Repase historické dřevěné prosklené stěny s půlkruhovým nadsvětlíkem
6203	Repase historické dřevěné prosklené stěny s půlkruhovým nadsvětlíkem a dvoukřídlými dveřmi
6204	Repase historické dřevěné prosklené stěny s půlkruhovým nadsvětlíkem a dvoukřídlými dveřmi
6205	Repase historické dřevěné prosklené stěny s půlkruhovým nadsvětlíkem a dvoukřídlými dveřmi
6206	Historická replika jednokřídlých kazetových dveří
6207	Repase jednokřídlých kazetových dveří
6208	Repase obložkové zárubně a historická replika křídla
6209	Historická replika jednokřídlých kazetových dveří
6299	Standardy

NÁZEV AKCE:

OPRAVA STUDOVNY

v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.

MÍSTO STAVBY:

Politických vězňů 936/7, 101 00 Praha 1

INVESTOR:

Národohospodářský ústav Akademie věd České republiky v.v.i.

Politických vězňů 936/7, 101 00 Praha 1

Kontaktní osoba: Iva Plachá

tel.: +420 224 005 171, mob: +420 601 301 248

email: iva.placha@cerge-ei.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Architekt projektu:

Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261

Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové

tel.: +420 724 590 067

e-mail: info@heller-architekti.cz

STUPEŇ:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČÁST:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

6200- SPECIFIKACE PROSKLENÝCH STEN, DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

VYPRACOVAL:

ČÍSLO VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

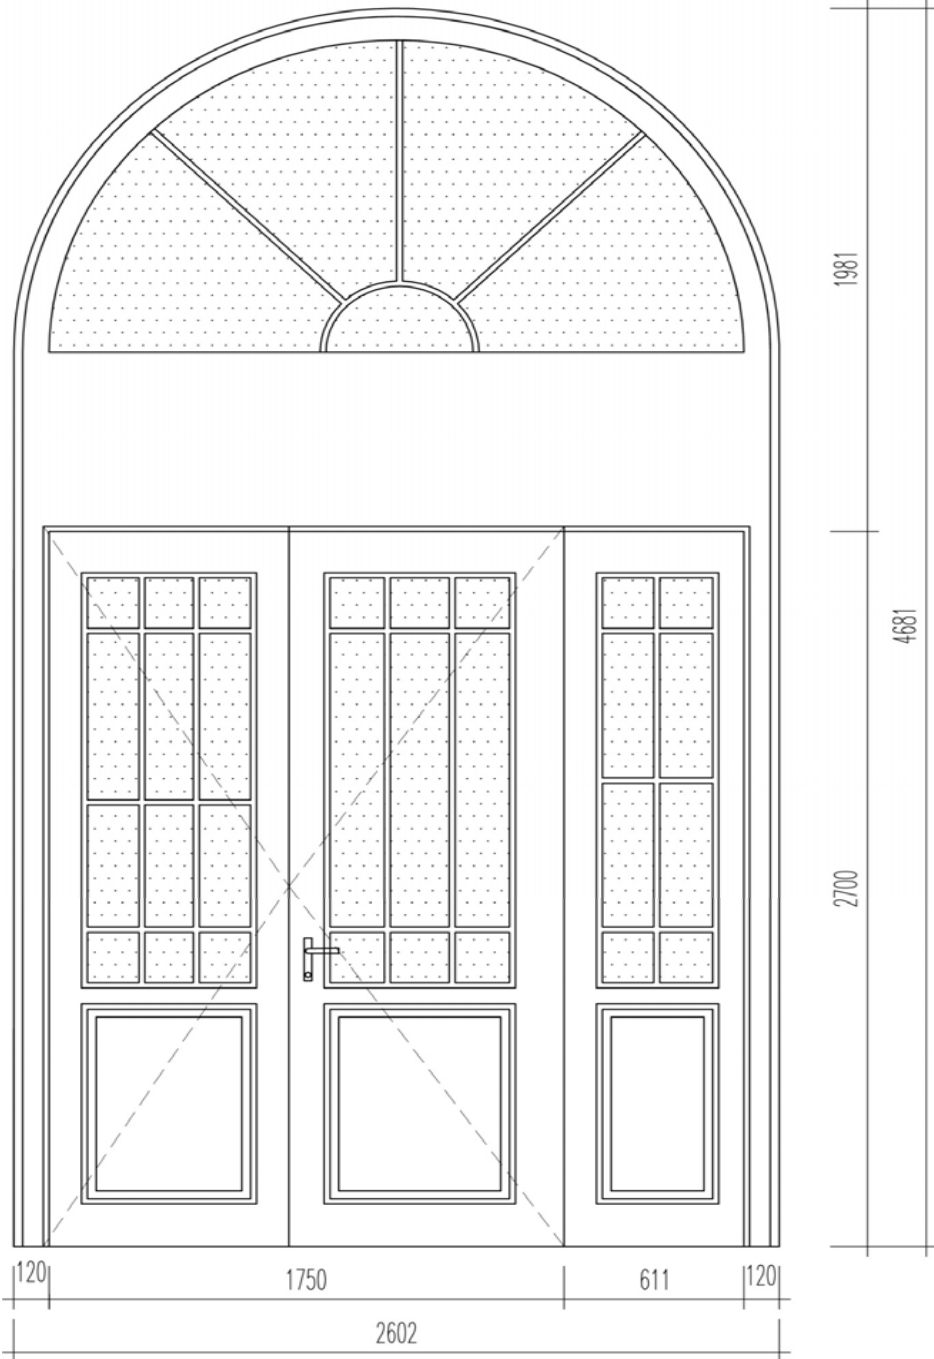
REVIZE

-

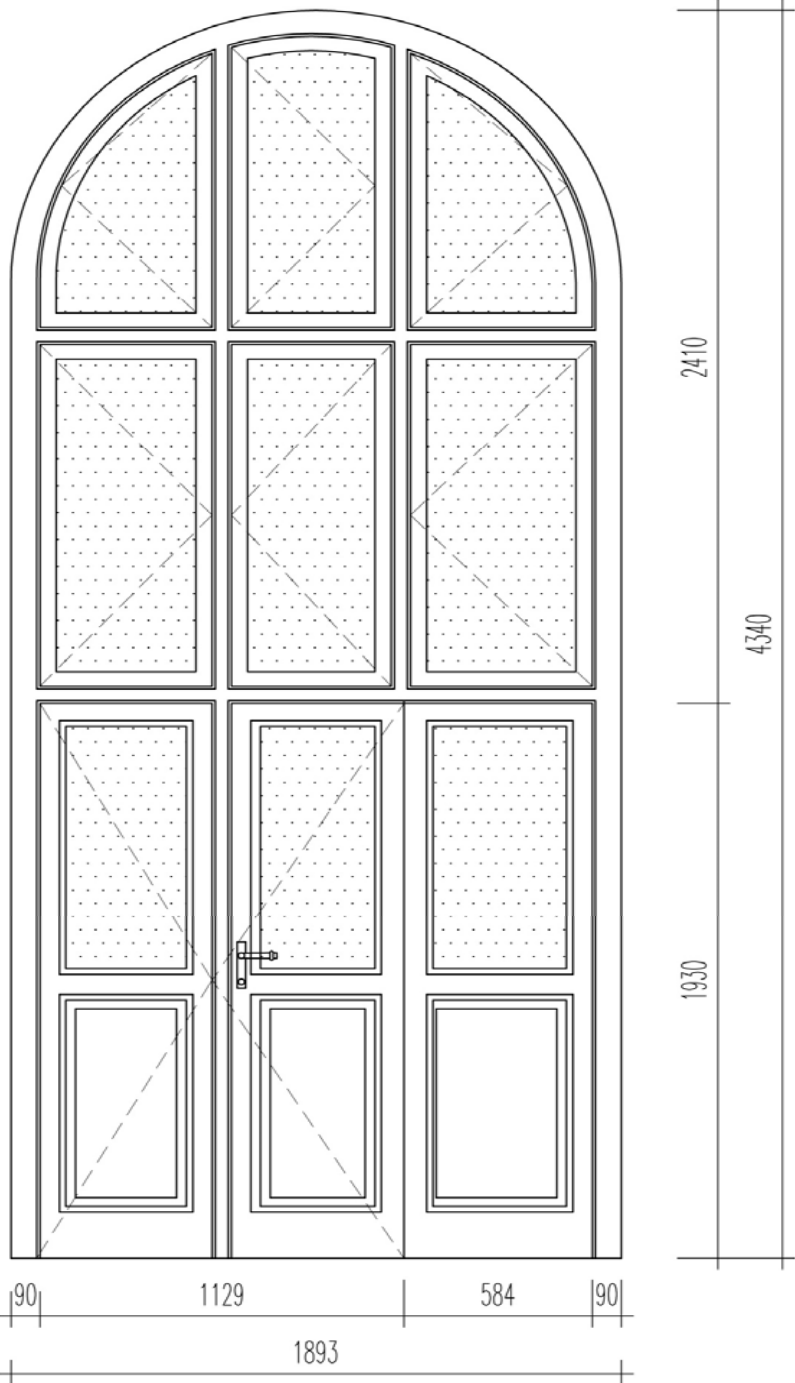
3. - 07/2022

6200

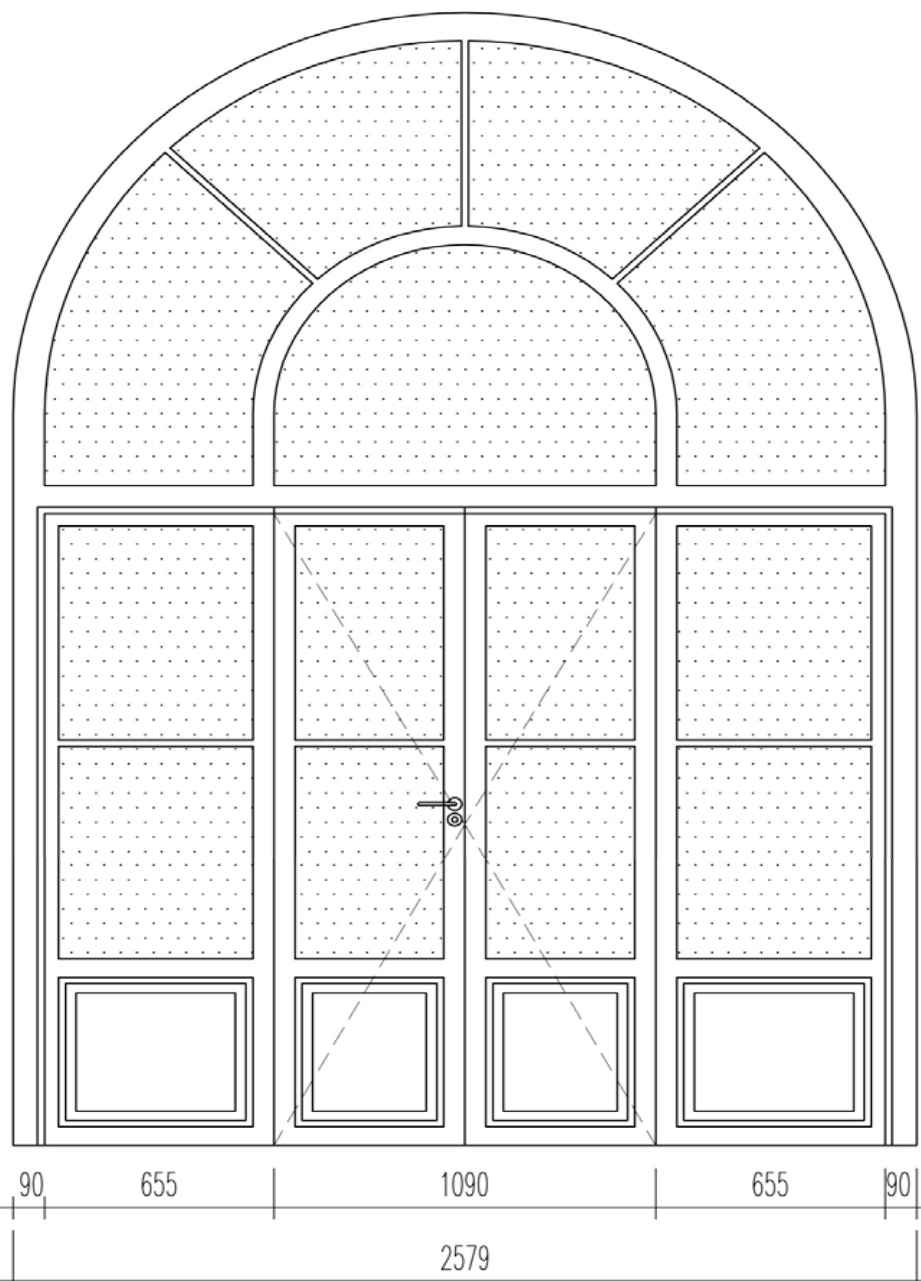
Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.
Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby
6200 PROSKLENÉ STĚNY A DVEŘE

OZNAČENÍ		POLOŽKA	POPIS	STANDARD / TYP
SCHÉMA	6201/P 		PRVEK Oprava prosklené stěny. Historická replika kování pro prosklenou stěnu s jednokřídlými dveřmi, jedním bočním otevíravým světlíkem, jedním fixním světlíkem a nadsvětlíkem. Zapravení drobných oděrek ve fládru.	
	MÍSTNOST Č.	1.01		
	ROZMĚRY	světlý otvor1750/2700 stavební otvorstávající		
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	---		
	AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	---		
	KŘÍDLO povrch.úprava prosklení	stávající, zůstává zachováno zapravení oděrek ve fládru stávající zůstává zachováno		
	BOČNÍ SVĚTLÍKY, NADSVĚTLÍKY povrch.úprava prosklení	stávající, zůstává zachováno zapravení oděrek ve fládru stávající zůstává zachováno		
	ZÁRUBEŇ povrch.úprava	stávající, zůstává zachováno zapravení oděrek ve fládru - hnědá barva		
	KOVÁNÍ klika, štítky / rozety zámek závěsy samozavírač zarážka aretace mřížka	nová replika historického kování, dle stávajících historických kování v interiéru klika - klika, štítek, provedení v materiálu žlutá mosaz bude osazen nový bezpečnostní elektromechanický zámek, tř. bezp. 3 stávající, zůstává zachováno stávající, zůstává zachováno ne aretace otevíravého světlíku zůstává stávající ne		
	POZN			
POČET KUSŮ				1
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA DVEŘÍ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.			

Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.
Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby
6200 PROSKLENÉ STĚNY A DVEŘE

OZNAČENÍ		POLOŽKA	POPIS	STANDARD / TYP
SCHÉMA	6202/L 	PRVEK	Repase - dřevěná prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi, jedním bočním otevíravým světlíkem, jedním bočním fixním světlíkem a otevíravým špaletovým nadsvětlíkem (složený z 12 otevíravých křídel)	
		MÍSTNOST Č.	1.06	
		ROZMĚRY	světlý otvor1130/1930 stavební otvorstávající	
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	---	
		AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	---	
		KŘÍDLO, BOČNÍ SVĚTLÍKY, NADSVĚTLÍK	Celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení, podkladní nátěr pro fládr, fládr povrchová úprava prosklení	
		ZÁRUBEŇ	Celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení, podkladní nátěr pro fládr, fládr povrchová úprava vnější	
		KOVÁNÍ	Celková repase všech prvků kování: sejmutí, vyčištění, oprava, znovuosazení, v případě většího poškození, nefunkčnosti, či absence některých prvků bude provedena jejich historická replika , materiál mosaz žlutá klika, štítky / rozety zámek závěsy samozavírač aretace kličky v nadsvětlíku	
		POZN		
		POČET KUSŮ		1
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA DVEŘÍ NENAHRADUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.			

Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.
Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby
6200 PROSKLENÉ STĚNY A DVEŘE

OZNAČENÍ		POLOŽKA	POPIS	STANDARD / TYP	
SCHÉMA	6203 		PRVEK	Repase - dřevěná prosklená stěna s dvoukřídlymi dveřmi, dvěmi bočními fixními světlíky a fixním nadsvětlíkem	
	MÍSTNOST Č.	1.03			
	ROZMĚRY	světlý otvor stavební otvor	1090/2030 stávající		
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	---			
	AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	---			
	KŘÍDLA, BOČNÍ SVĚTLÍKY, NADSVĚTLÍK <i>povrchová úprava</i> <i>prosklení</i>	Celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení, podkladní nátěr pro fládr, fládr povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu. Nové zasklení: nadsvětlík - sklo čiré, dveře a boční světlíky - tvrzené bezpečnostní sklo			
	ZÁRUBEŇ <i>povrchová úprava</i>	Celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení, podkladní nátěr pro fládr, fládr povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu.			
	KOVÁNÍ <i>klika, štítky / rozety</i> <i>zámek</i> <i>závěsy</i> <i>samozavírač</i> <i>aretace</i> <i>kličky v nadsvětlíku</i> POZN.	Celková repase všech prvků kování: sejmutí, vyčištění, oprava, znovuosazení, v případě většího poškození, nefunkčnosti, či absence některých prvků bude provedena jejich historická replika , materiál mosaz žlutá repase původního kování klika-klika, včetně doplnění historických replik chybějících částí bude osazen nový elektromechanický zámek do historické repliky kulaté rozety, umístěn pod kliku - obě rozety umístěny na osu. Specifikace viz. Dokumentace EL - slaboproud. repase 4 závěsů otevíravých křídel ne repase horní a dolní aretace vedlejšího dveřního křídla ne, nadsvětlík je fixní			
	POČET KUSŮ			1	
	POZNÁMKY				
VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA DVEŘÍ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.					

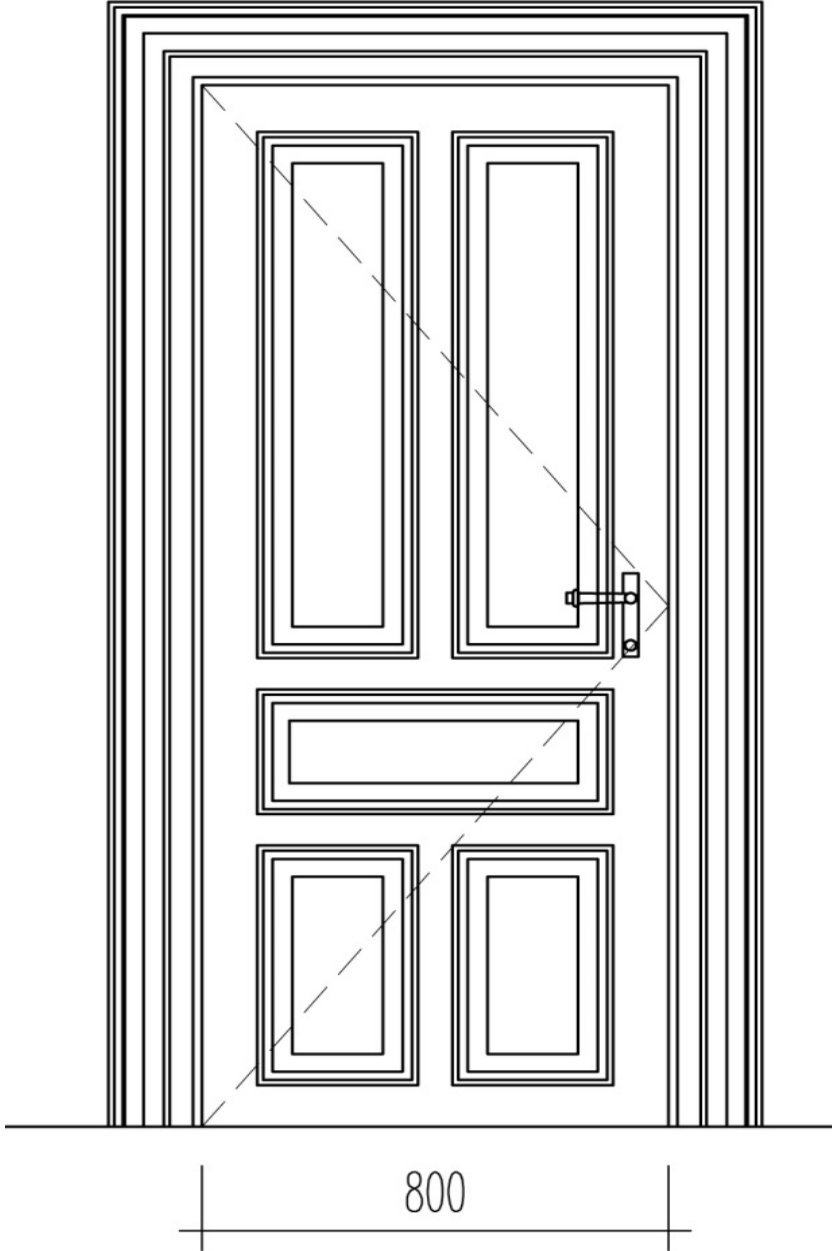
Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.
Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby
6200 PROSKLENÉ STĚNY A DVEŘE

OZNAČENÍ		POLOŽKA	POPIS	STANDARD / TYP
SCHÉMA	6204/L 2140 4340 2200 100 617 1150 617 100 2584 kazeta prořezána otvory pro přívod vzduchu	PRVEK	Repase - dřevěná prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi, dvěma bočními fixními světlíky a nadsvětlíkem, který se skládá z fixní části a otevíravého křídla	
		MÍSTNOST Č.	1.10	
		ROZMĚRY	světlý otvor1150/2200 stavební otvorstávající	
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	---	
		AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	---	
		KŘÍDLA, BOČNÍ SVĚTLÍKY, NADSVĚTLÍK	Celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení, podkladní nátěr, fládr/bílý lak povrchová úprava (ze strany místnosti 1.10)povrch bude opatřen podkladním nátěrem pod lak. Finální povrchová úprava bude lak bílý. Barva bílá RAL 9010, vzorek bude předložen ke schválení architektovi. povrchová úprava (ze strany místnosti 1.06)povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v původním hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu. proskleníNové zasklení: nadsvětlík - sklo čiré, dveře a boční světlíky - tvrzené bezpečnostní sklo	
		ZÁRUBEŇ	Celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení, podkladní nátěr, fládr/bílý lak povrchová úprava (ze strany místnosti 1.10)povrch bude opatřen podkladním nátěrem pod lak. Finální povrchová úprava bude lak bílý. Barva bílá RAL 9010, vzorek bude předložen ke schválení architektovi. povrchová úprava (ze strany místnosti 1.06)povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu.	
		KOVÁNÍ	Celková repase všech prvků kování: sejmutí, vyčištění, oprava, znovuosazení, v případě většího poškození, nefunkčnosti, či absence některých prvků bude provedena jejich historická replika , materiál mosaz žlutá klika, štítky / rozetyrepase původního kování klika-klika, včetně rozet zámekzámek bude odstraněn a díra zapravena, bude osazen nový vložkový zámek do repasované kulaté rozety, nové umístění pod kliku na osu rozety závěsyStávající závěsy, které nejsou původní, budou odstraněny a nahrazeny historickou replikou závěsů - dveřní křídla 4 závěsy, nadsvětlík 2 závěsy samozavíračne aretacerepase horní a dolní aretace vedlejšího dveřního křídla kličky v nadsvětlíkurepase 1 kličky v nadsvětlíku	
		POZN.	Spodní dvě kazety dveří budou perforovány vodním paprskem nebo prořezány frézou pro zajištění přívodu vzduchu dle projektu VZT. Celková plocha prořezu musí činit 0,1 m2. Návrh perforace - kruhové otvory, průměr jednotlivých děr 6mm, osová vzdálenost 9mm.	
		POČET KUSŮ		1
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA DVEŘÍ NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.			

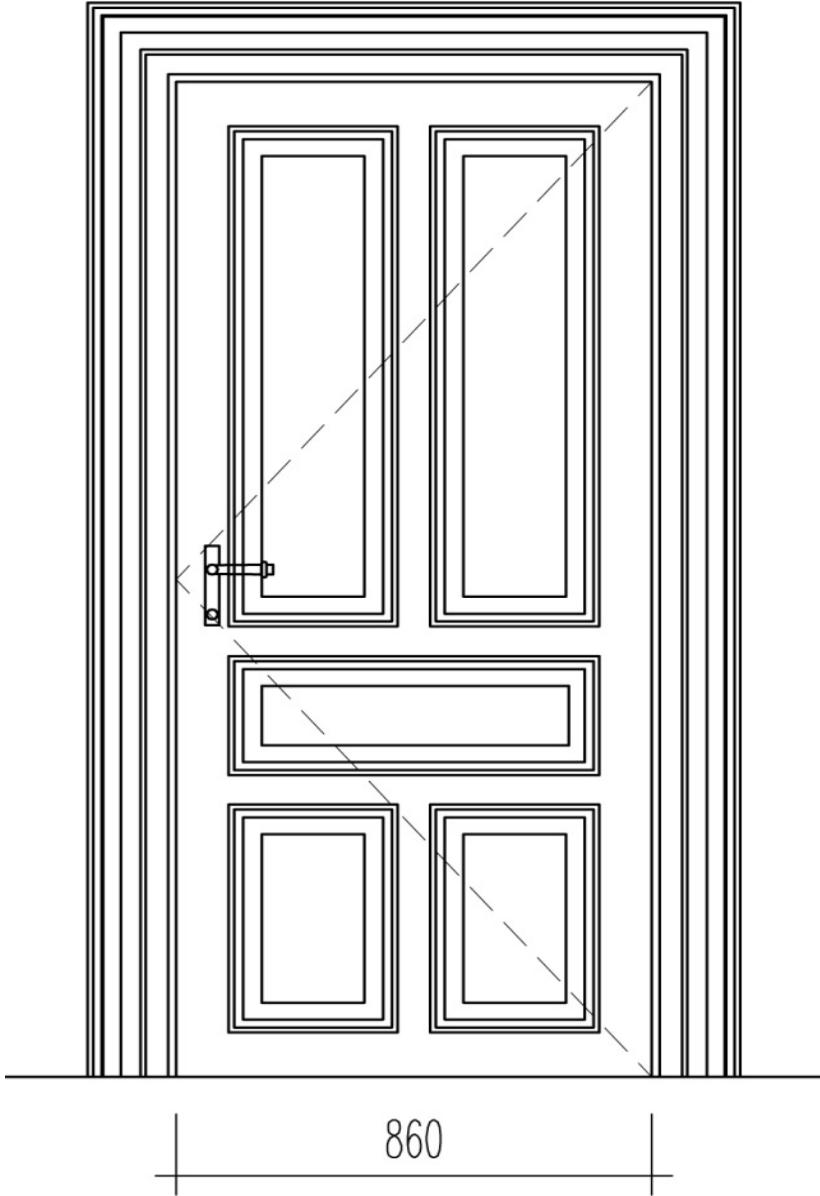
Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.
Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby
6200 PROSKLENÉ STĚNY A DVEŘE

OZNAČENÍ		POLOŽKA	POPIS	STANDARD / TYP	
SCHÉMA	6205/P 2140 4340 2200 100 617 1150 617 100 2584		PRVEK	Repase - dřevěná prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi, dvěmi bočními fixními světlíky a nadsvětlíkem, který se skládá z fixní části a otevíravého křídla	
	MÍSTNOST Č.	1.10			
	ROZMĚRY	světlý otvor 1150/2200 stavební otvor stávající			
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	---			
	AK. NEPRŮZVUČNOST	---			
	NADSVĚTLÍK	Celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení, podkladní nátěr, fládr/bílý lak povrchová úprava (ze strany místnosti 1.10) povrch bude opatřen podkladním nátěrem pod lak. Finální povrchová úprava bude lak bílý. Barva bílá dle odstínu ostatních dveří či oken v knihovně. povrchová úprava (ze strany místnosti 1.06) povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v původním hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu. prosklení nové zasklení - sklo čiré			
	KŘÍDLA, BOČNÍ SVĚTLÍKY,	Bude provedena historická replika dvoukřídlých dveří se dvěmi bočními světlíky. Replika bude provedena včetně profilací dle stáv. dveří 6204. povrchová úprava (ze strany místnosti 1.10) povrch bude opatřen podkladním nátěrem pod lak. Finální povrchová úprava bude lak bílý. Barva bílá dle odstínu ostatních dveří či oken v knihovně. povrchová úprava (ze strany místnosti 1.06) povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v původním hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu. prosklení dveře a boční světlíky - tvrzené bezpečnostní sklo			
	ZÁRUBEŇ	Celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení, podkladní nátěr, fládr/bílý lak povrchová úprava (ze strany místnosti 1.10) povrch bude opatřen podkladním nátěrem pod lak. Finální povrchová úprava bude lak bílý. Barva bílá dle odstínu ostatních dveří v knihovně. povrchová úprava (ze strany místnosti 1.06) povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v původním hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu.			
	KOVÁNÍ	Replika historického kování, dle stávajících historických kování v interiéru, materiál žlutá mosaz klika, štítek historická replika klika - klika, rozeta, provedení žlutá mosaz zámek zámek bude odstraněn a osazen nový vložkový zámek závěsy historická replika 4 stávajících závěsů dveřních křídel historická replika 2 stávajících závěsů v nadsvětlíku samozavírač ne aretace historická replika horní a dolní aretace vedlejšího dveřního křídla kličky v nadsvětlíku repase 1 kličky v nadsvětlíku			
	POZN.	Spodní dvě kazety dveří budou perforovány vodním paprskem nebo prořezány frézou pro zajištění přívodu vzduchu dle projektu VZT. Celková plocha prořezu musí činit 0,1 m2. Návrh perforace - kruhové otvory, průměr jednotlivých děr 6mm, osová vzdálenost 9mm			
POČET KUSŮ				1	
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚRIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA DVEŘÍ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.				

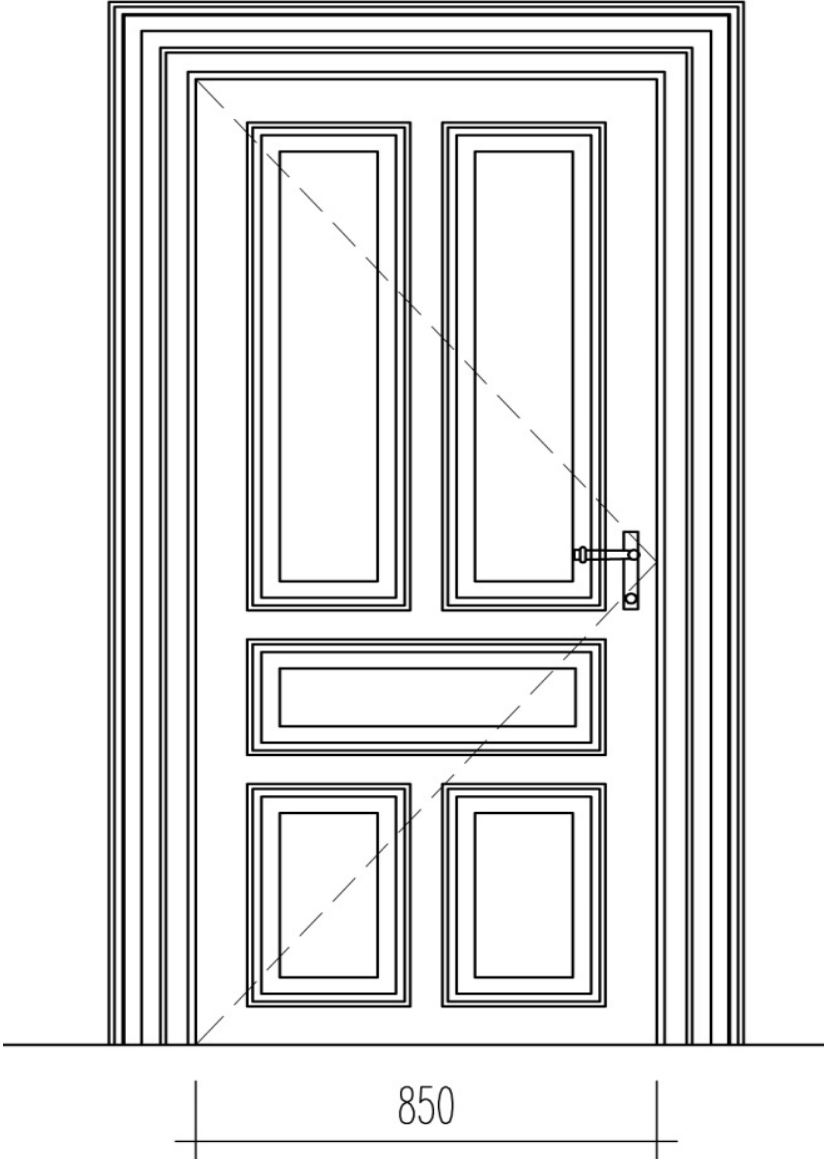
Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.
Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby
6200 PROSKLENÉ STĚNY A DVEŘE

OZNAČENÍ		POLOŽKA	POPIS	STANDARD / TYP	
SCHÉMA	6206/L		PRVEK	Historická replika jednokřídle kazetové dveře , včetně dřevěné obložkové zárubně, (stávající dveře křídlo voštinové, zárubeň ocelová - bude vybouráno)	
			MÍSTNOST Č.	1.06	
			ROZMĚRY	světlý otvor800/2200 stavební otvor900/2250	
			POŽÁRNÍ ODOLNOST	---	
			AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	---	
			KŘÍDLO	Bude provedena historická replika dřevěných plných jednokřídlych kazetových dveří . Replika bude provedena včetně kazet a profilací dle stávajících dveří 6209.	
			povrchová úprava	povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu.	
			prosklení	ne	
			ZÁRUBEŇ	Bude provedena historická replika obložkové dřevěné zárubně. Replika bude včetně všech profilací dle zárubně dveří 6209.	
			povrchová úprava	povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu.	
		KOVÁNÍ	Replika historického kování, dle stávajících historických kování v interiéru, materiál žlutá mosaz		
		klika, štítek	klika - klika, štítek		
		zámek	mechanický zámek s cylindrickou vložkou		
		závěsy	replika 3 historických závěsů		
		samozavírač	ne		
		aretace	ne		
		kličky v nadsvětlíku	ne		
		POZN.			
		POČET KUSŮ			1
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA DVEŘÍ NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.				

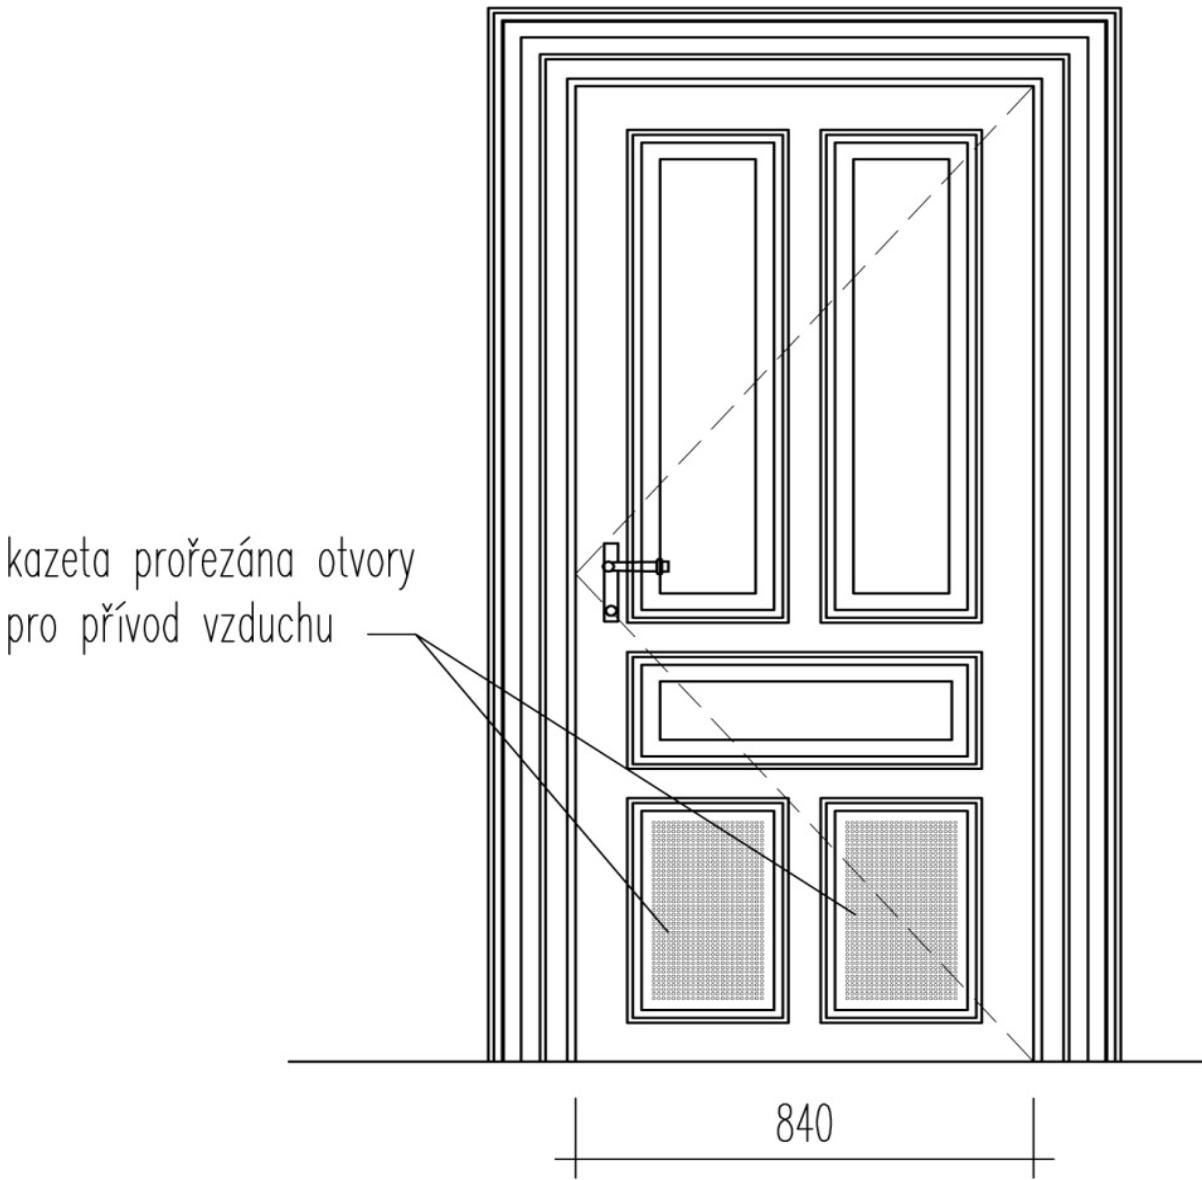
Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.
Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby
6200 PROSKLENÉ STĚNY A DVEŘE

OZNAČENÍ		POLOŽKA	POPIS	STANDARD / TYP
SCHÉMA	6207/P 	PRVEK	Repase - plně dřevěné jednokřídlé kazetové dveře, včetně dřevěných obložkových zárubní	
		MÍSTNOST Č.	1.06	
		ROZMĚRY	světlý otvor 860/2010 světlý otvor po snížení podlahy 860/2050	
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	---	
		AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	---	
		KŘÍDLO	Celková repase: odstranění nátěru, nastavení dveřního křídla o 40mm, vysprávký, tmelení, přebroušení, podkladní nátěr pod fládr, fládr	
		povrchová úprava	povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu.	
		prosklení	ne	
		ZÁRUBEŇ	Celková repase profilované zárubně: odstranění nátěru, vysprávký, nastavení zárubně o 40mm, tmelení, přebroušení, podkladní nátěr pod fládr, fládr	
		povrchová úprav	povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu.	
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA DVEŘÍ NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.	KOVÁNÍ	Replika historického kování, dle stávajících historických kování v interiéru, materiál žlutá mosaz	
		klika, štítek	klika - klika, štítek	
		zámek	elektromechanický zámek - specifikace viz. Dokumentace EL - slaboproud.	
		závěsy	replika 3 historických závěsů	
		samozavírač	ne	
		aretace	ne	
		kličky v nadsvětlíku	ne	
		POZN.		
		POČET KUSŮ		1

Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.
Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby
6200 PROSKLENÉ STĚNY A DVEŘE

OZNAČENÍ		POLOŽKA	POPIS	STANDARD / TYP
SCHÉMA	6208/L 	PRVEK	Repase obložkové zárubně a historická replika plných dřevěných kazetových jednokřídlých dveří	
		MÍSTNOST Č.	1.03	
		ROZMĚRY	světlý otvor 850/2000 světlý otvor po snížení podlahy 850/2040	
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	---	
		AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	---	
		KŘÍDLO	Bude provedena historická replika jednokřídlých kazetových dveří . Replika bude provedena včetně kazet a profilací dle stávajících dveří 6209.	
		povrchová úprava	povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu.	
		prosklení	ne	
		ZÁRUBEŇ	Celková repase profilované zárubně: odstranění nátěru, vysprávký, nastavení zárubně o 40mm, tmelení, přebroušení, podkladní nátěr pod fládr, fládr	
		povrchová úprav	povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu.	
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA DVEŘÍ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.	KOVÁNÍ	Replika historického kování, dle stávajících historických kování v interiéru, materiál žlutá mosaz	
		klika, štítek	klika - klika, štítek	
		zámek	mechanický zámek s cylindrickou vložkou	
		závěsy	replika 3 historických závěsů	
		samozavírač	ne	
		aretace	ne	
		kličky v nadsvětlíku	ne	
		POZN.		
		POČET KUSŮ		1

Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.
Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby
6200 PROSKLENÉ STĚNY A DVEŘE

OZNAČENÍ		POLOŽKA	POPIS	STANDARD / TYP
SCHÉMA	6209/P  kazeta prořezána otvory pro přívod vzduchu 840	PRVEK	Historická replika jednokřídlé kazetové dveře , včetně dřevěné obložkové zárubně	
		MÍSTNOST Č.	1.02	
		ROZMĚRY	světlý otvor 840/2000 stavební otvor po snížení podlahy 840/2170	
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	---	
		AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	---	
		KŘÍDLO	Bude provedena historická replika jednokřídlých kazetových dveří . Replika bude provedena včetně kazet a profilací dle stávajících dveří 6209.	
		povrchová úprava	povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu.	
		prosklení materiál	ne měkké dřevo masiv, perforované kazety biodeska	
		ZÁRUBEŇ	Bude provedena historická replika profilované zárubně	
		povrchová úprav	povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu.	
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA DVEŘÍ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.	KOVÁNÍ	Replika historického kování, dle stávajících historických kování v interiéru, materiál žlutá mosaz	
		klika, štítek	klika - klika, štítek	
		zámek	mechanický zámek s cylindrickou vložkou	
		závěsy	replika 3 historických závěsů	
		samozavírač	ne	
		aretace	ne	
		kličky v nadsvětlíku	ne	
		POZN.	Spodní dvě kazety budou perforovány vodním paprskem nebo prořezány frézou pro zajištění přívodu vzduchu dle projektu VZT. Celková plocha prořezu musí činit 0,05 m2. Průměr jednotlivých děr je 6mm, osová vzdálenost 9mm.	
		POČET KUSŮ		1

Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.

Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby

6200 PROSKLENÉ STĚNY A DVEŘE

6299 STANDARDY

POLOŽKA	POPIS	MATERIÁL/ BARVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FOTO	STANDARD / TYP
historická repplika kování klika - klika se štítkem		žlutá mosaz/ dřevo, lak černohnědý		
historická repplika kování závěsy		žlutá mosaz		

Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.

Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby

6200 PROSKLENÉ STĚNY A DVEŘE

6299 STANDARDY

POLOŽKA	POPIS	MATERIÁL/ BARVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FOTO	STANDARD / TYP
historická replika kování - klika s kulatou rozetou		žlutá mosaz/ dřevo, lak černohnědý		
samozavírač s kluzným ramínkem pro interiérové dveře	samozavírač s hřebenovou technologií a kluzným ramínkem rozsah síly zavírání dveří 1 - 3, plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření instalace pomocí nastavení ramínka do 14 mm úhel otevření do 180°	hnědá RAL 8014		ASSA ABLOY, DC300
Perforace dřevěných kazet dveří vodním paprskem nebo frézou.	Perforace z důvodu zajištění přívodu vzduchu dle projektu VZT. Celková plocha prořezu specifikována u konkrétních dveří. Otvory jsou kruhové. Průměr jednotlivých děr je 6mm, osová vzdálenost 9mm. Nutno předem ověřit, zda je takto navržená perforace pro konkrétní dřevěnou desku vhodná.		