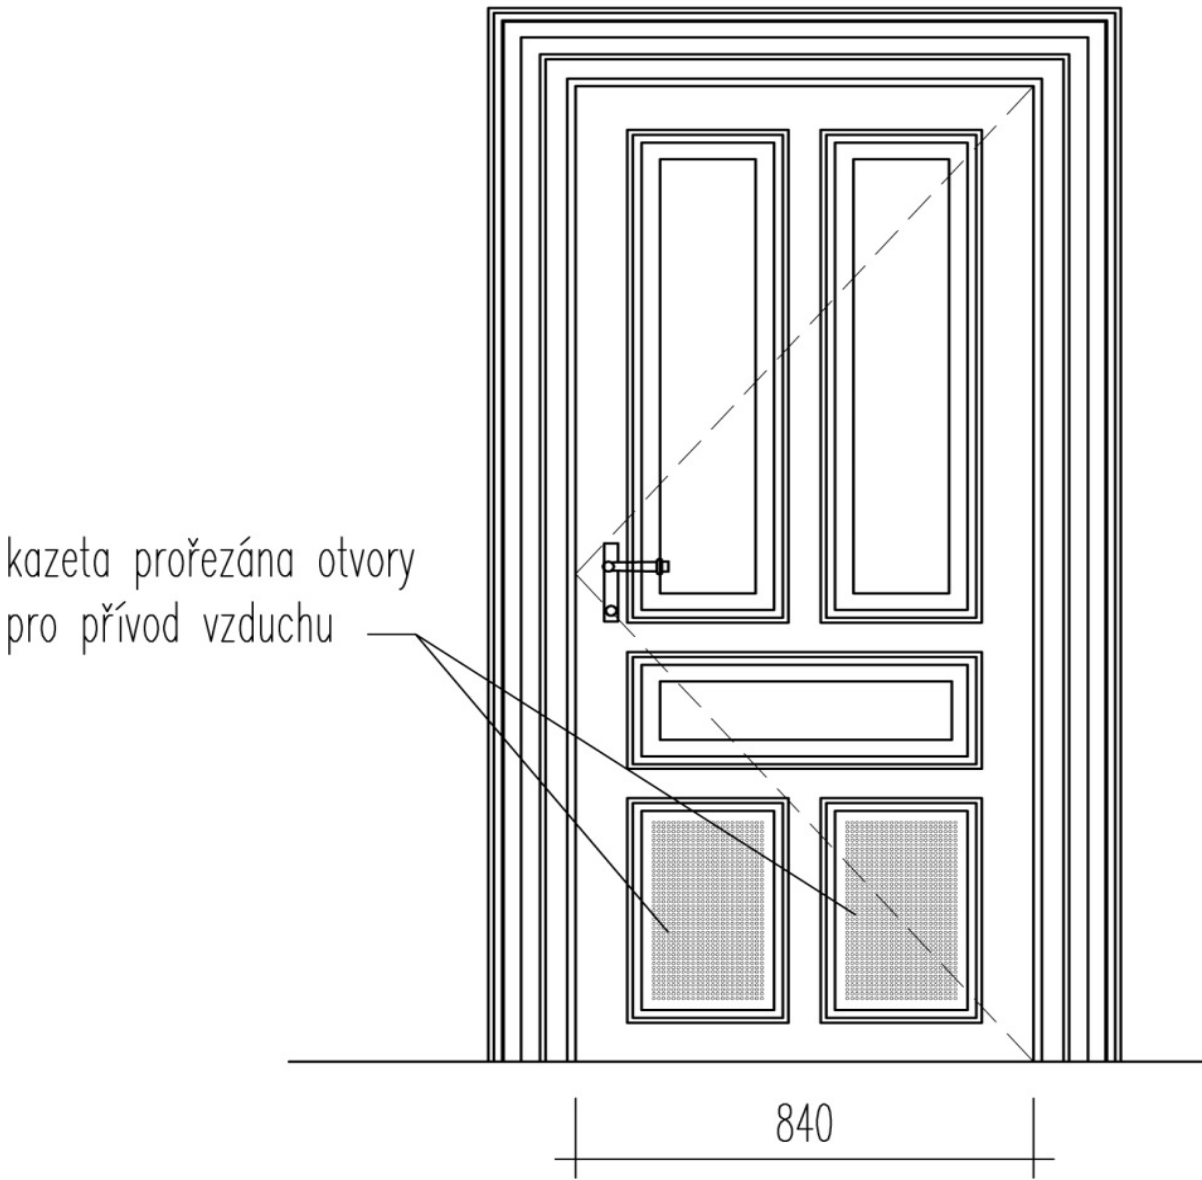


Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.
Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby
6200 PROSKLENÉ STĚNY A DVEŘE

OZNAČENÍ		POLOŽKA	POPIS	STANDARD / TYP
SCHÉMA	6209/P  kazeta prořezána otvory pro přívod vzduchu 840	PRVEK	Historická replika jednokřídlé kazetové dveře , včetně dřevěné obložkové zárubně	
		MÍSTNOST Č.	1.02	
		ROZMĚRY	světlý otvor 840/2000 stavební otvor po snížení podlahy 840/2170	
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	---	
		AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	---	
		KŘÍDLO	Bude provedena historická replika jednokřídlých kazetových dveří . Replika bude provedena včetně kazet a profilací dle stávajících dveří 6209.	
		povrchová úprava	povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu.	
		prosklení materiál	ne měkké dřevo masiv, perforované kazety biodeska	
		ZÁRUBEŇ	Bude provedena historická replika profilované zárubně	
		povrchová úprav	povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu.	
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA DVEŘÍ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.	KOVÁNÍ	Replika historického kování, dle stávajících historických kování v interiéru, materiál žlutá mosaz	
		klika, štítek	klika - klika, štítek	
		zámek	mechanický zámek s cylindrickou vložkou	
		závěsy	replika 3 historických závěsů	
		samozavírač	ne	
		aretace	ne	
		kličky v nadsvětlíku	ne	
		POZN.	Spodní dvě kazety budou perforovány vodním paprskem nebo prořezány frézou pro zajištění přívodu vzduchu dle projektu VZT. Celková plocha prořezu musí činit 0,05 m2. Průměr jednotlivých děr je 6mm, osová vzdálenost 9mm.	
		POČET KUSŮ		1