
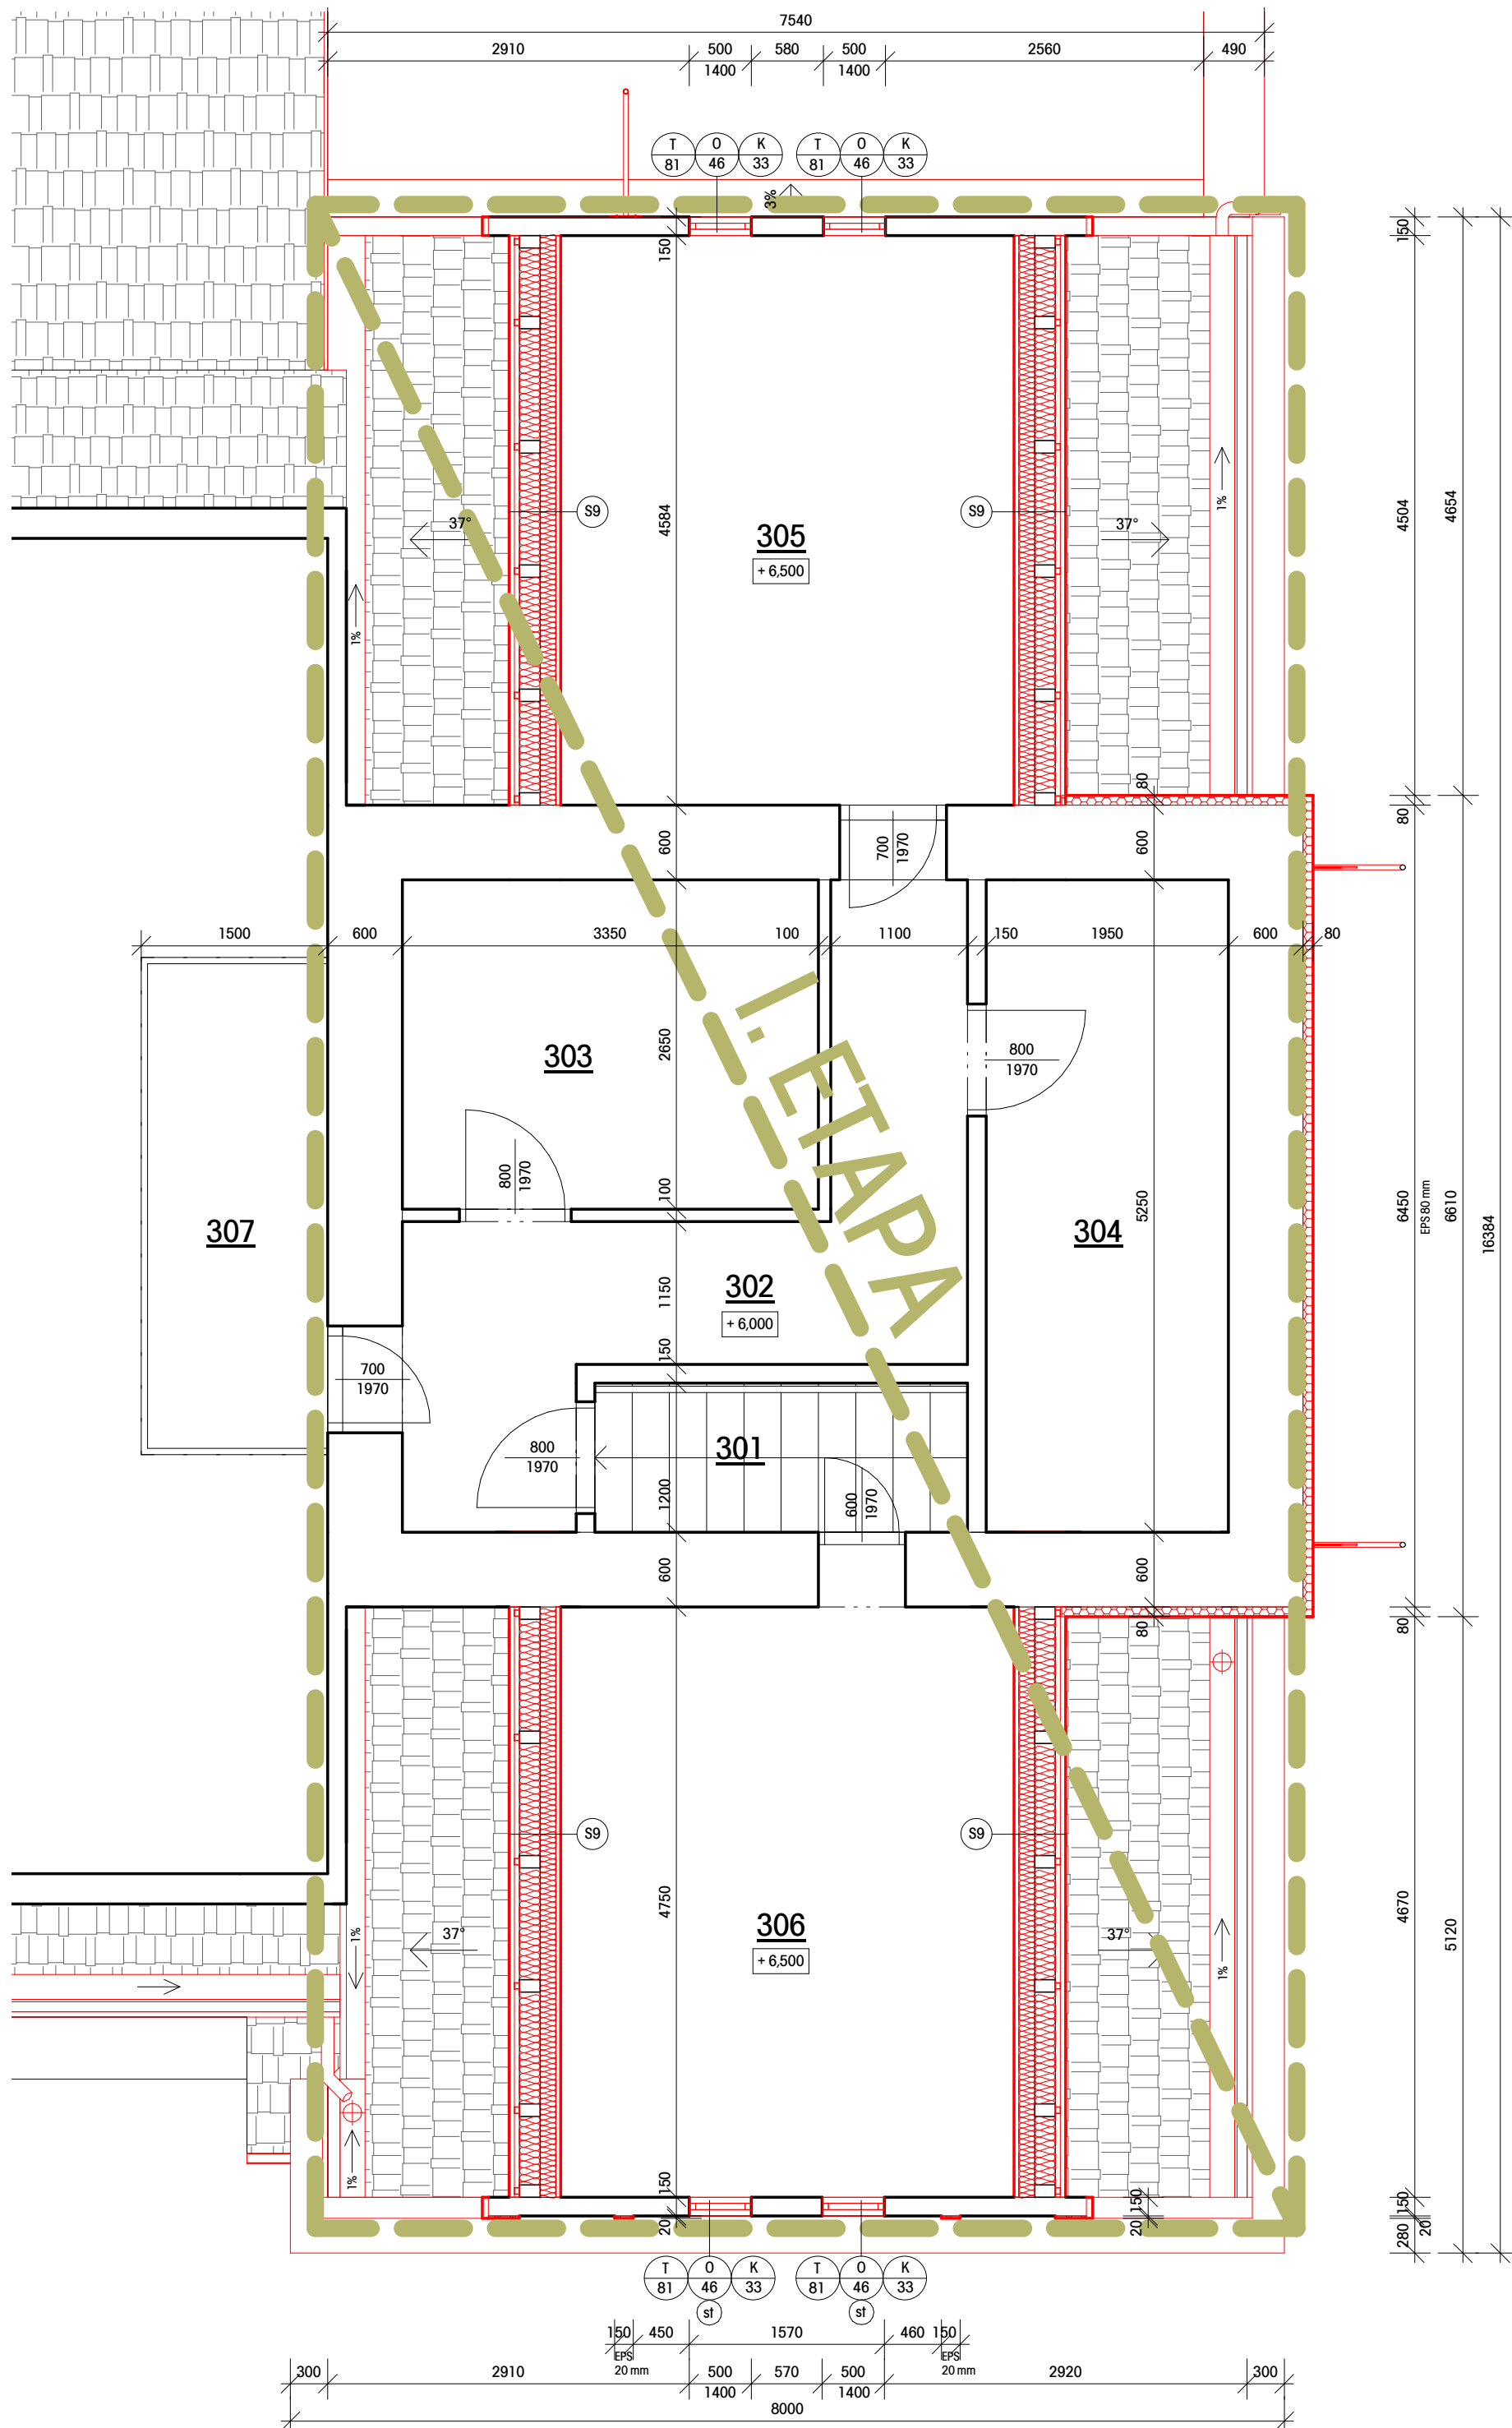


SB - DVUPLÁŠŤOVÁ STŘEŠKA 35°, 37°, 38° 40"	FUNKCE	
- ODMANĚNÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ TAŠKY, STŘEŠNÍM LÁTEM A STÁVAJÍCÍ OZDOLZE - VE STŘEŠNÍ NOSTI OSADIT DOVĚTRVÁVČÍ KOMÍNKY		
- NOVA KERAMICKÁ PÁLENÁ TAŠKA	HYPOZOLČÁNÍ	25
- NOVA DŘEVĚNÁ PRÁŠKA 100/50 mm	NOŠNÁ	30
- NOVA DŘEVĚNÁ KONTR. LÁTE 40/60 mm (VYZDICHUJÍ MEZERA)	PROVĚTRÁVČÍ	40
- NOVA BEZKONTAKTNÍ FOLIE, DÍŠOČENÁ OTVĚRNÁ S PŘELPYNĚNÍM PŘESAHY	POUSTINÁ HYPOZOLČAZE	1,5
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KROKVE VÝMĚNA POŠKOZENÝCH KROKVÍ	NOŠNÁ	
- KONTR. LÁTE ZVĚŠENÉHO POHLEDU VĚTRÁNÁ MEZERA	NOŠNÁ	500
- NOVA MINERÁLNÍ VATA 0,039 W/mK		
- STÁVAJÍCÍ POHLED	300	300

OSTŘENÍ STAVAJÍCÍ STŘEŠNÍ STŘEŠNÍ LATI	FINISCE	MM
-NOVÁ KERAMICKÁ PÁLENÁ LATE, 30/50 mm	HYDROIZOLACE	25
-NOVÉ DŘEVĚNÉ VÁŽNÉ LATE 30/50 mm	OSNOVA	30
-NOVÉ DŘEVĚNÉ KONTR LATE 40/80 mm	PROTĚVĚČÁK	40
-NOVÝ OCELOVÝ MEZISÍP		1,5
-NOVÉ KONTRÁTNÍ FOLIE, DUŠOUPNÉ	POJISTNÁ HYDROIZOLACE	1,5
-STŘEŠNÍ DŘEVĚNÉ NOSNÍK		
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 1	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 2	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 3	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 4	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 5	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 6	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 7	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 8	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 9	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 10	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 11	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 12	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 13	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 14	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 15	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 16	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 17	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 18	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 19	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 20	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 21	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 22	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 23	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 24	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 25	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 26	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 27	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 28	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 29	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 30	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 31	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 32	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 33	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 34	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 35	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 36	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 37	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 38	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 39	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 40	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 41	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 42	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 43	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 44	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 45	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 46	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 47	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 48	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 49	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 50	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 51	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 52	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 53	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 54	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 55	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 56	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 57	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 58	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 59	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 60	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 61	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 62	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 63	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 64	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 65	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 66	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 67	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 68	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 69	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 70	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 71	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 72	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 73	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 74	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 75	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 76	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 77	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 78	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 79	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 80	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 81	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 82	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 83	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 84	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 85	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 86	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 87	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 88	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 89	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 90	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 91	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 92	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 93	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 94	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 95	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 96	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 97	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 98	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 99	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 100	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 101	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 102	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 103	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 104	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 105	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 106	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 107	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 108	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 109	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 110	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 111	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 112	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 113	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 114	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 115	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 116	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 117	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 118	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 119	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 120	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 121	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 122	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 123	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 124	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 125	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 126	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 127	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 128	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 129	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 130	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 131	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 132	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 133	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 134	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 135	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 136	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 137	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 138	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 139	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 140	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 141	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 142	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 143	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 144	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 145	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 146	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 147	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 148	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 149	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 150	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 151	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 152	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 153	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 154	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 155	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 156	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 157	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 158	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 159	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 160	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 161	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 162	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 163	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 164	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 165	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 166	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 167	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 168	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 169	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 170	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 171	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 172	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 173	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 174	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 175	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 176	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 177	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 178	100
-NOVÁ MINERÁLNÍ VATE, 0,039 m ³ /m ²	TEPELNÉ IZOL. L. 179	100
-NO		

ST 1 - ZATEPLENÍ PŮDY NAD JEVÍŠTĚM	FUNKCE	MM
NOVÁ OSB PODLAHA KOTVENO DO MONTÁŽNÍHO PRKNA	NÁSLAPNÁ	22
MONTÁŽNÍ PRKNO, LEPENÉ KE KŘÍŽI Z EPS POLYSTYRENU VZDUCHOVÁ MEZERA	NOSNÁ	18
TRAM EPS + KŘÍŽ Z EPS POLYSTYRENU PROSTOR MEZI KŘÍŽI VYPLNĚN MINERÁLNÍ VATOU 0,038 W/mK	TEPELNĚ - IZOLAČNÍ	250
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU NOVÉ VYROVNÁNÍ PODKLADU	NOSNÁ	

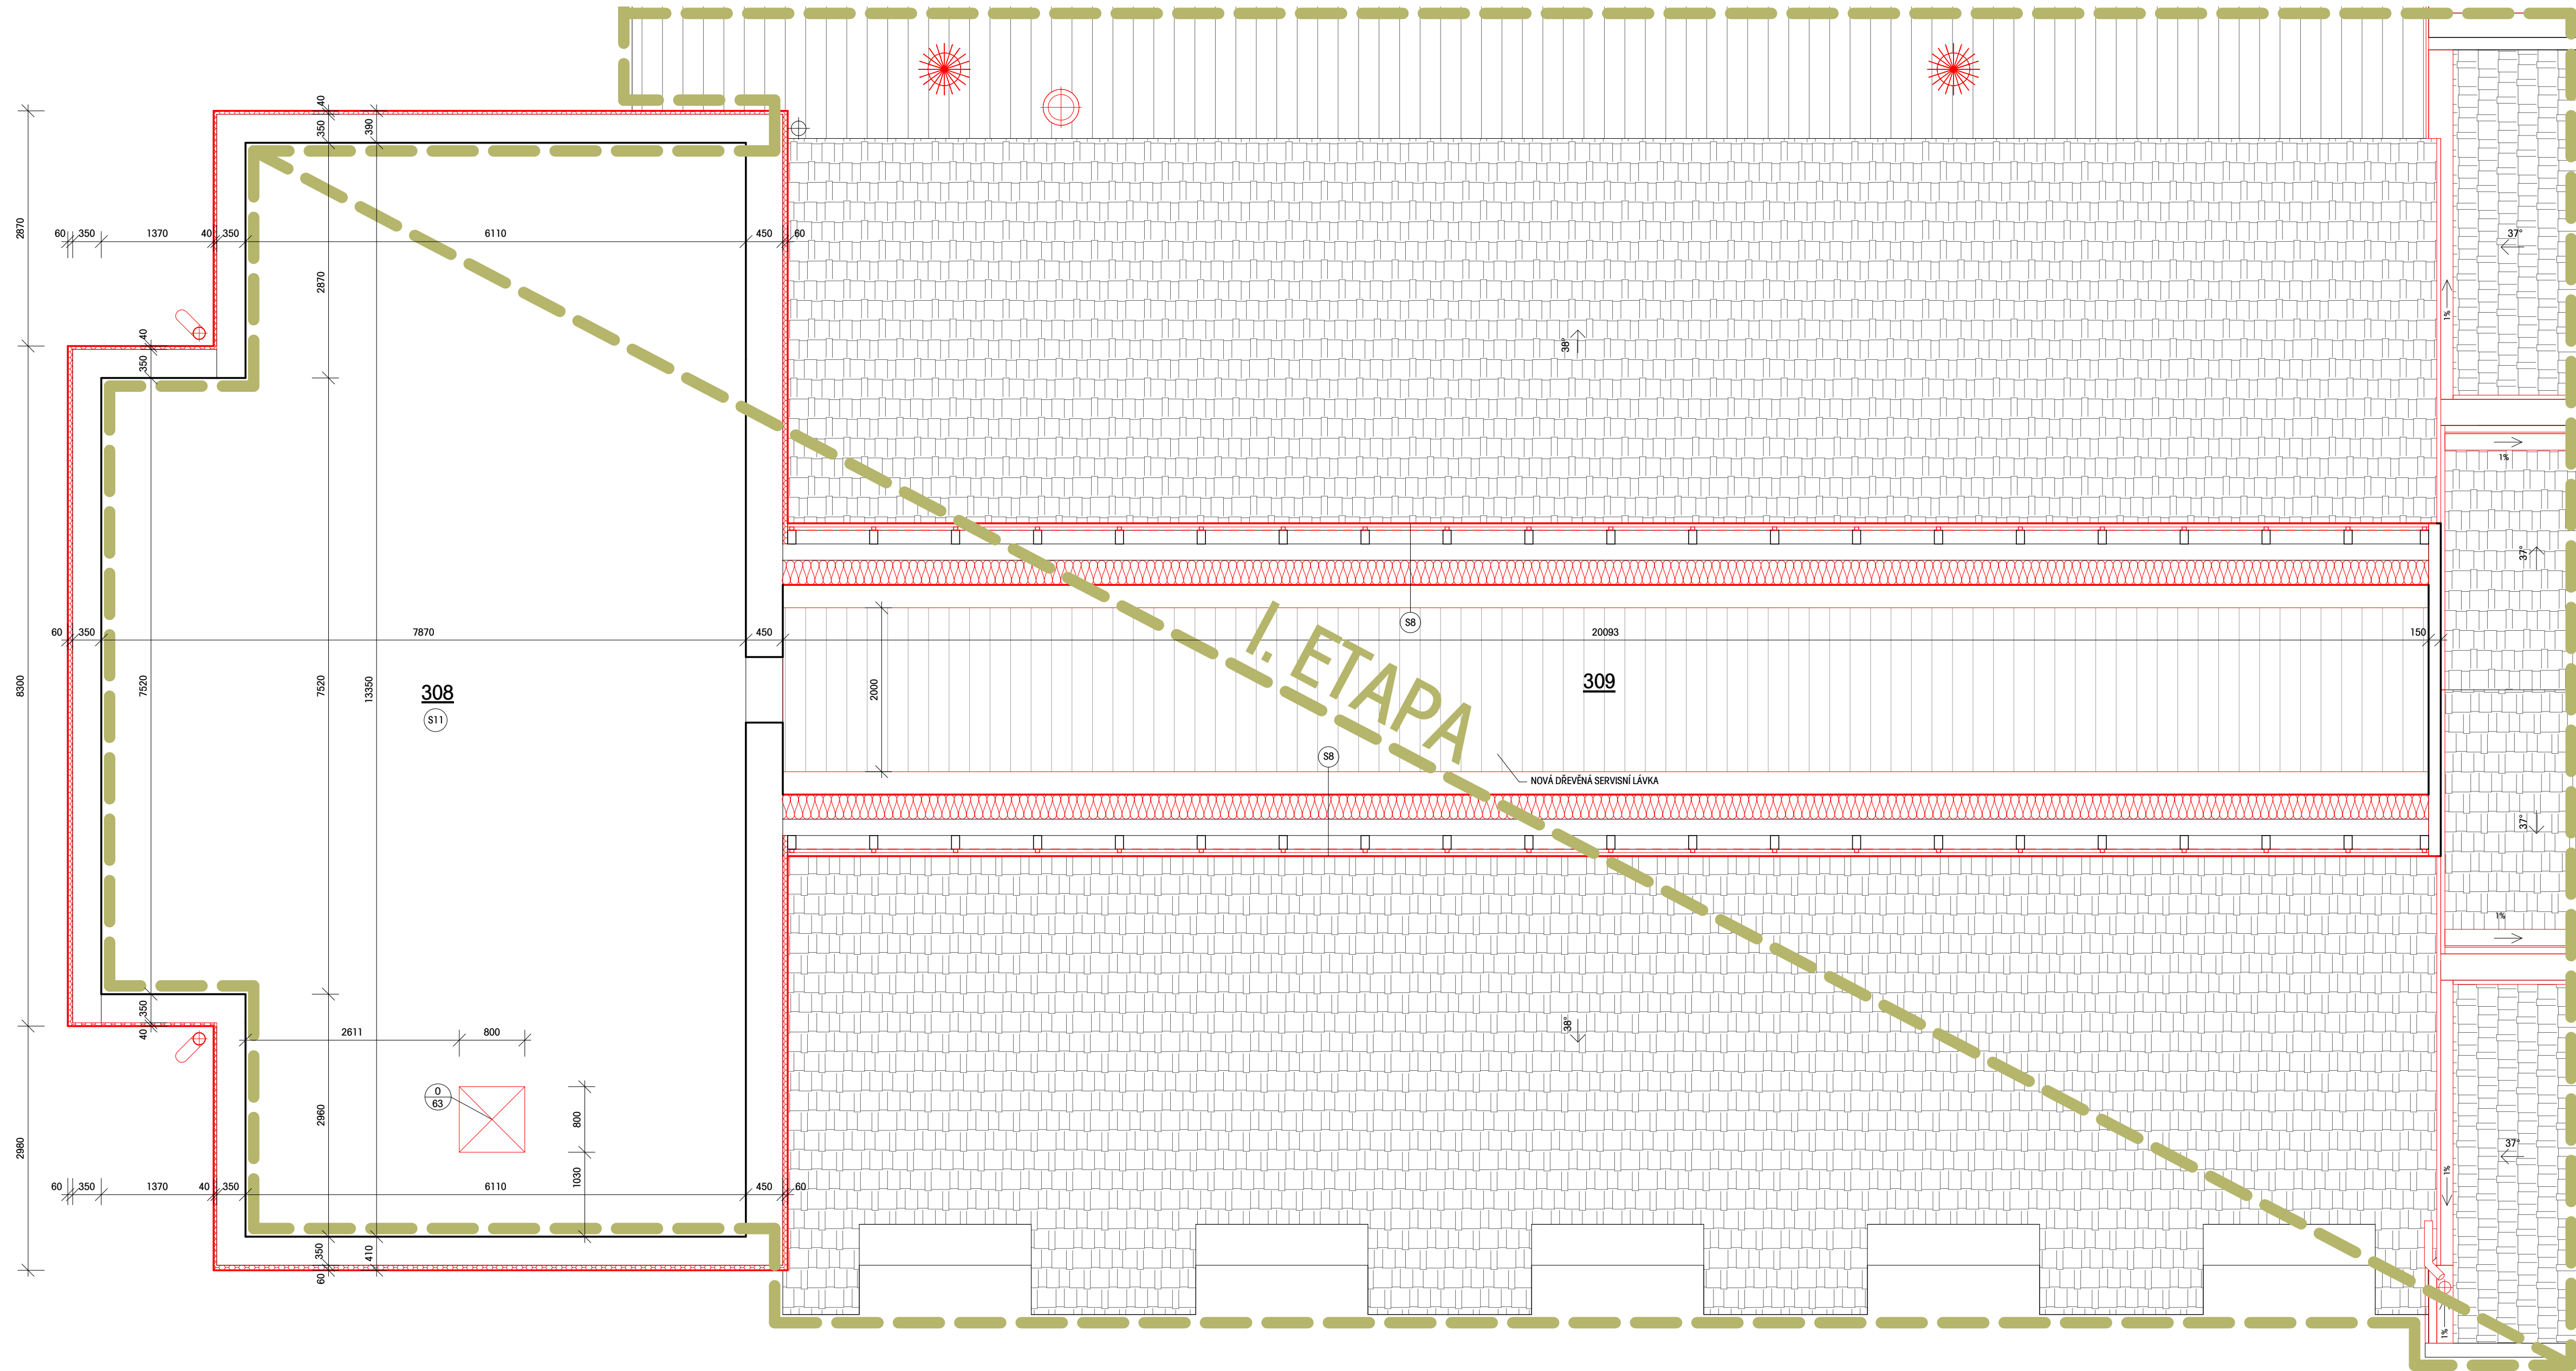

LEGENDA MÍSTNOSTI PODKROVÍ					
OZN.	NÁZEV	M2	PODLAHA	STĚNA	POZNÁMKA
301	SCHODIŠTĚ	3,60	STAVAJÍCÍ KER. DLÁŽBA	STAVAJÍCÍ OMÍTKA	
302	CHODBA	10,15	STAVAJÍCÍ LINOLEUM	STAVAJÍCÍ OMÍTKA	
303	OSVĚTLAVACÍ KABINA	0,88	STAVAJÍCÍ LINOLEUM	STAVAJÍCÍ OMÍTKA	
304	PÚDA	12,24	STAVAJÍCÍ DŘEV. ZÁKLUP	STAVAJÍCÍ OMÍTKA	
305	PÚDA	30,11	STAVAJÍCÍ DŘEV. ZÁKLUP	STAVAJÍCÍ OMÍTKA	
306	PÚDA	31,20	STAVAJÍCÍ DŘEV. ZÁKLUP	STAVAJÍCÍ PODBITÍ	
307	BALKON	6,00	STAVAJÍCÍ DŘEV. PODLAHA	STAVAJÍCÍ PODBITÍ	
308	PÚDA	93,95	STAVAJÍCÍ DŘEV. ZÁKLUP	STAVAJÍCÍ OMÍTKA	
309	PÚDA	123,29	NOVÁ DŘEVĚNÁ SERVISNÍ LÁVKA	STAVAJÍCÍ PODBITÍ	

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOVÁ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ ZDIVO, CPP
	NOVÁ TEPELNÁ ISOLACE - EPS POLYSTYREN 0,045 W/mK
	NOVÁ TEPELNÁ ISOLACE - MINERÁLNÍ VATA 0,040 W/mK

I. ETAPA

II. ETAPA



- ROZMĚRY A VŠEKY NUTNO PŘÍPUSOBIT ÚDAJŮM ZJIŠTĚNÝM NA STAVENISTI
- POLOHU A ROZMĚRY PROSTUPŮ NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY SPECIALISTŮ
- PODKLADNÍ BETON VYTUŽENÝ OCEĽ KARI ŠTÍD $d = 6 \text{ mm}$, OKA 150/150 mm
- PŘÍKOVÉ ŽDVIHO NUTNO PŘEVÁŽAT S NOSNÝM
- SVISLÁ HYDROIZOLACE MUSÍ BÝT VYTÁŽENA MIN. 300 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN

REVIZE			
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚNY	JMÉNO

0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP



ARCHITEKT		ING. ARCH. MILAN PODROŽNÝ	HP		ING. ARCH. MILAN PODROŽNÝ
KONTROLOVAL		ING. ARCH. MILAN PODROŽNÝ	VYPRACOVAL		ING. ROMAN KOPLÍK
INVESTOR	TJ SOKOL ŠLAPANICE NÁDRAŽNÍ 706/87, 664 51 ŠLAPANICE		ZÁVĚZA: 13_006 STUPEŇ PROJEKTU: DPS DATUM: 06/2016		

NÁZEV AKCE:	PŘESTAVBA AREÁLU SOKOLOVNY VE ŠLAPANICÍCH P.Č. 2261, 2262, 2260/1, 2260/2 v.k.Š. ŠLAPANICE	MĚŘITKO:	1 : 50
NÁZEV VÝKRESU:	PODKROVÍ - NAVRHOVANÝ STAV	ČÍSLO VÝKRESU:	110