




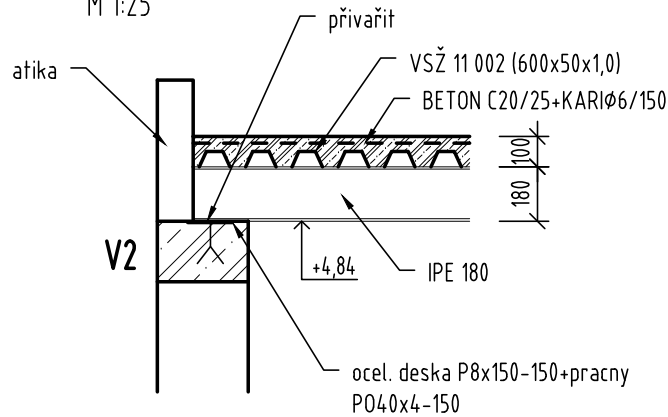



M 1:25

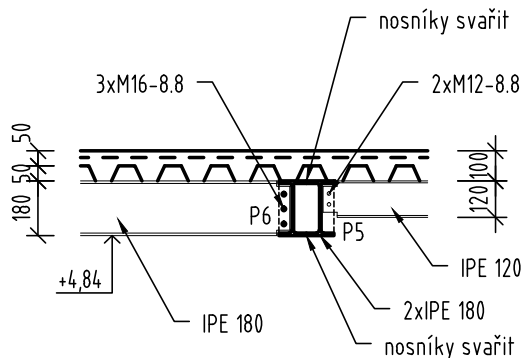


BM=18,5 M 1:25

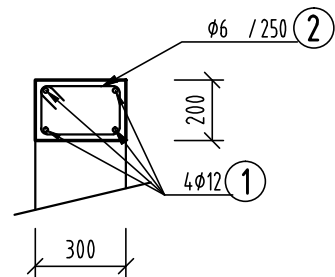

BM=2,75 M 1:25

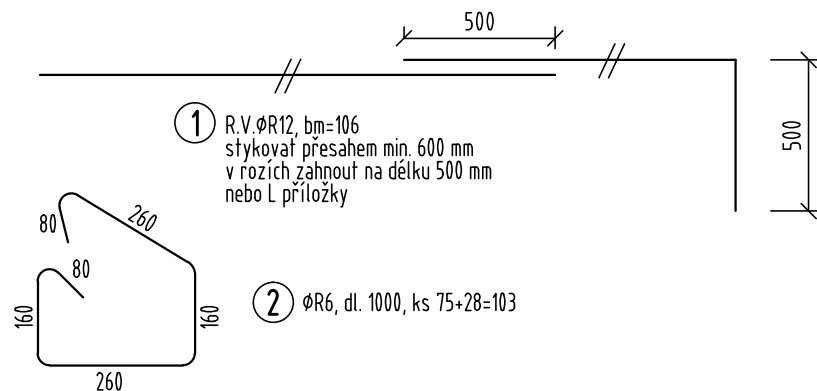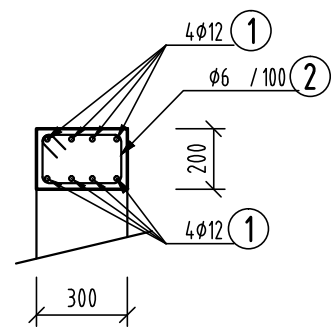

### DETAIL VYVAZOVÁNÍ ROHU VĚNCE

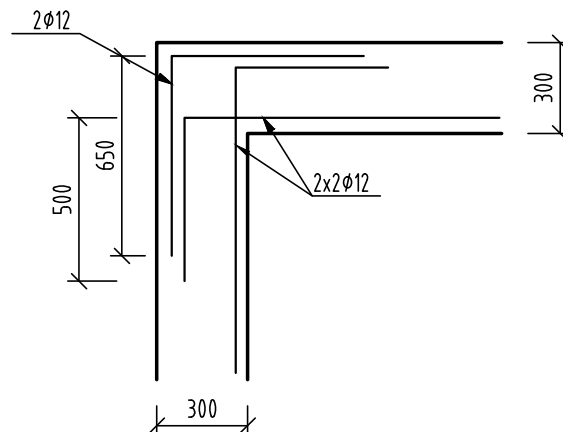

ZATÍŽENÍ

| S4 – JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ 2% – NOVÁ ŠATNA 2NP                                                                             | FUNKCE                          | MM      | kN/m2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------|
| - NUTNO OVĚŘIT VÝŠKU PARAPETU OKEN V DIVADELNÍ ŠATNĚ<br>V NÁVAZNOSTI NA NOVOU SKLADBU STŘECHY                             |                                 |         |       |
| - KAČÍREK FRAKCE 16 - 32 mm                                                                                               | STABILIZAČNÍ                    | 50      | 1,08  |
| - NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTEK 500<br>PŘITÍŽENO                                                                            | FILTRAČNÍ                       | 2,2     | 0,01  |
| - mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ<br>ROHOŽE, DEKPLAN 77, PŘITÍŽENO                                             | HYDROIZOLAČÍ                    | 1,5     | 0,02  |
| - NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTEK 300<br>PŘITÍŽENO                                                                            | OCHRANNÁ                        | 2,2     | 0,01  |
| - EPS 100 S STABIL, PĚNOVÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN<br>0,039 w/mK, MECH. KOTEVNO A PŘITÍŽENO                                | TEPELNĚ-IZOLAČNÍ<br>ROVNÉ DESKY | 100     | 0,05  |
| - EPS 100 S STABIL, PĚNOVÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN<br>0,039 w/mK, SPÁDOVÝ, MECH. KOTEVNO A PŘITÍŽENO                       | TEPELNĚ-IZOLAČNÍ<br>SPÁDOVÁ 2%  | MIN. 50 | 0,03  |
| - SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S VLOŽKOU<br>ZE SKLENĚNÉ TKANINY, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL<br>BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU | PAROTĚSNÁ                       | 4       | 0,02  |
| - BETONOVÁ MAZANINA, NAPENETROVÁNO<br>VYZTUŽENA KARI SÍTI D=6 mm, 100/100 mm                                              | NOSNÁ                           | 50      | 2,00  |
| - TRAPÉZOVÝ PLECH 40/160                                                                                                  | NOSNÁ                           | 40      | 0,11  |
| - OCEL. NOSNÍKY I 120,<br>OSAŽENO NA BET. LOŽE VE VYSEKANÝCH KAPSÁCH<br>A NA ŽB VĚNEC                                     | NOSNÁ                           | 120     | 0,17  |
| - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED<br>ZAVĚŠENO NA POZINK ROŠTU                                                                      | DOKONČOVACÍ                     | 12,5    | 0,15  |

celkem

3,65 kN/m<sup>2</sup>

uvažuji 60 mm

uvažuji beton tl. 80 mm

## ZATÍŽENÍ

| SS - JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHA 2% - SCHODIŠTĚ 2NP                                                                              | FUNKCE                          | MM      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------|
| - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AŽ PO NOSNOU KONSTRUKCI STROPU                                                  |                                 |         |      |
| - NUTNO OVĚŘIT VÝŠKU PARAPETU OKEN V DIVADELNÍ ŠATNĚ<br>V NÁVAZNOSTI NA NOVOU SKLADBU STŘECHY                             |                                 |         |      |
| - KAČÍREK FRAKCE 16 - 32 mm                                                                                               | STABILIZAČNÍ                    | 50      | 1,08 |
| - NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTEK 500<br>PRÍTÍŽENO                                                                            | FILTRAČNÍ                       | 2,2     | 0,01 |
| - mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ<br>ROHOŽE, DEKPLAN 77, PRÍTÍŽENO                                             | HYDROIZOLAČÍ                    | 1,5     | 0,02 |
| - NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTEK 300<br>PRÍTÍŽENO                                                                            | OCHRANNÁ                        | 2,2     | 0,01 |
| - EPS 100 S STABIL, PĚNOVÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN<br>0,039 w/mK, MECH. KOTEVNO A PRÍTÍŽENO                                | TEPELNĚ-IZOLAČNÍ<br>ROVNÉ DESKY | 100     | 0,05 |
| - EPS 100 S STABIL, PĚNOVÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN<br>0,039 w/mK, SPÁDOVÝ, MECH. KOTEVNO A PRÍTÍŽENO                       | TEPELNĚ-IZOLAČNÍ<br>SPÁDOVÁ 2%  | MIN. 50 | 0,03 |
| - SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S VLOŽKOU<br>ZE SKLENĚNÉ TKANINY, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL<br>BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU | PAROTĚSNÁ                       | 4       | 0,02 |
| - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU                                                                                             | NOSNÁ                           |         |      |
| - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA                                                                                                | DOKONČOVACÍ                     | 10      |      |

celkem

1,22 kN/m<sup>2</sup>

uvažuji 60 mm