



VZDUŠNÍK pro výtlak DN80

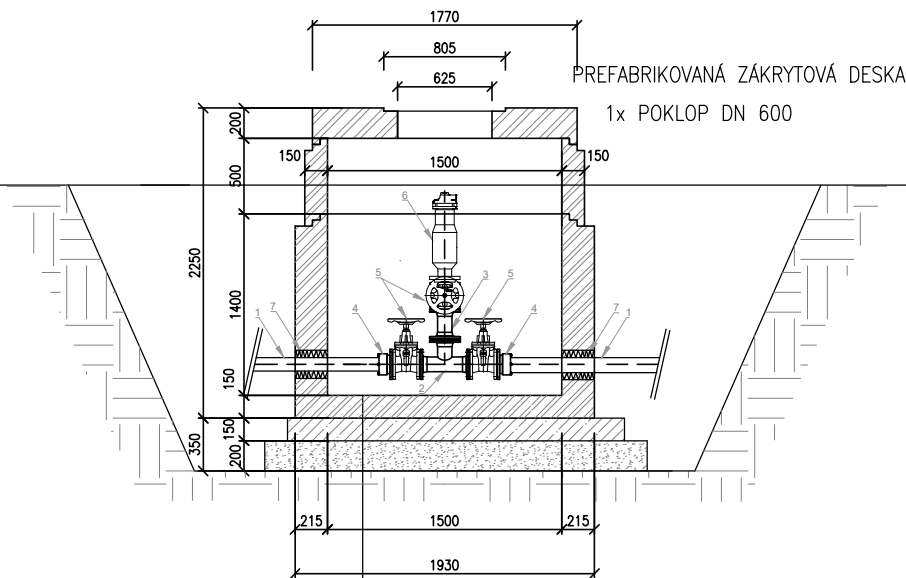


PREFABRIKOVANÁ JÍMKA ø 1500
PODKLADNÍ BETON C15/20 tl. 150mm
VYZTUŽENÝ SÍTÍ KARI 6/100/100mm
ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP tl. 200mm

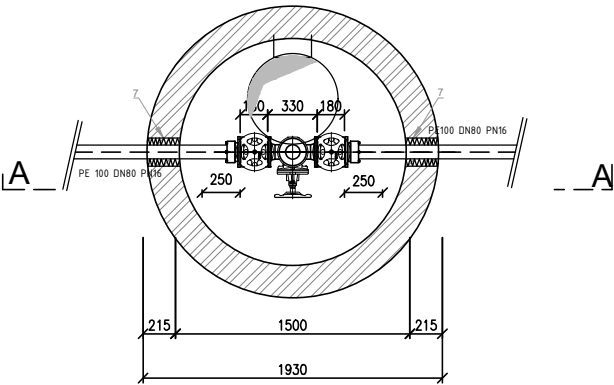


- 1 - POTRUBÍ PE100 RC SDR17 DN 80, dn 90x5,4 1 ks
- 2 - T-KUS PŘÍRUBOVÝ, DN 80, LT 1 ks
- 3 - TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ, L = 200 mm, DN 80, LT 1 ks
- 4 - PŘÍRUBA PRO PE potr. JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU, DN 80 2 ks
- 5 - UZAVÍRACÍ ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU, DN 80, L=180mm, LT 3 ks
- 6 - ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL PRO ODPADNÍ VODU, DN 80, PN 16 1 ks
- 7 - SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ OTVORU, DN 80 2 kpl

UVEDENÉ POLOŽKY ZAHRNÚJÍ TĚSNÍCÍ A SPOJOVACÍ
MATERIÁL A PODPĚRY POTRUBÍ I ARMATUR.

KALNÍK a PROPLACH pro výtlak DN80

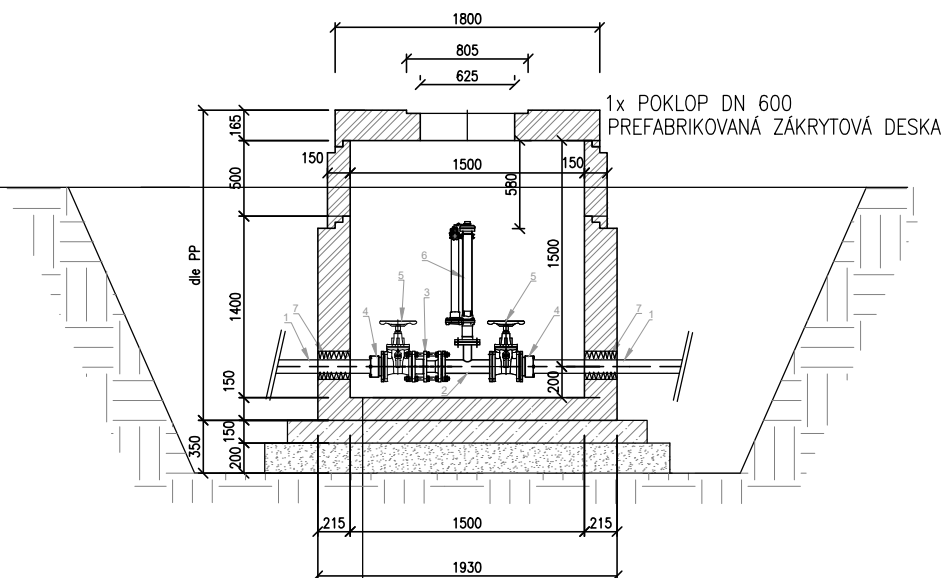


PREFABRIKOVANÁ JÍMKA ø 1500
PODKLADNÍ BETON C15/20 tl. 150mm
VYZTUŽENÝ SÍTÍ KARI 6/100/100mm
ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP tl. 200mm

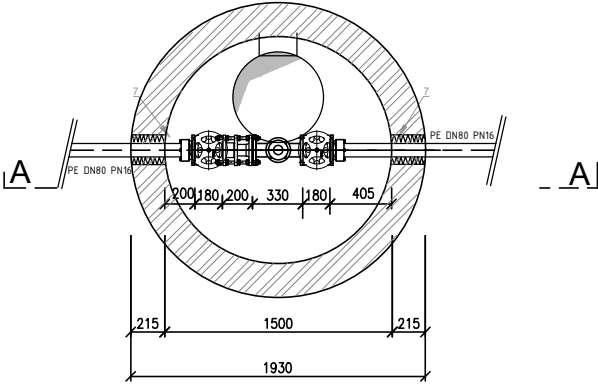

- 1 - POTRUBÍ PE100 DN 80 1 ks
- 2 - T-KUS REDUKOVANÝ PŘÍRUBOVÝ, DN 80/50, LT 1 ks
- 3 - MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 80 1 ks
- 4 - PŘÍRUBA PRO PE potr. JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU, DN 80 2 ks
- 5 - UZAVÍRACÍ ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU, DN 80 2 ks
- 6 - PROPLACH. SOUPRAVA PRO ODPADNÍ VODU, DN50, L=1m 1 ks
- 7 - SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ OTVORU, DN 80 2 kpl

UVEDENÉ POLOŽKY ZAHRNÚJÍ TĚSNÍCÍ A SPOJOVACÍ
MATERIÁL A PODPĚRY POTRUBÍ I ARMATUR.

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		ZODP. PROJ.		HIP		PROVOD inž. spol. s r.o.					
Ing. Jan Balas		Ing. Jitka Malá		Ing. P. Plichta		Ing. Jitka Malá		V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz					
VODOPRÁVNÍ ÚŘAD : MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01													
INVESTOR : Město Štětí, Mírové nám. 163, Štětí 411 08													
STAVBA : Odkanalizování sídel města Štětí Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno								FORMÁT		2xA4		ČÍSLO PARÉ	
								STUPEŇ		DPS			
								DATUM		09/2023			
								MĚŘÍTKO		1:50			
								kótováno v		mm			
OBSAH: Vzorový výkres kalníkové a vzdušníkové šachty								Č. ZAKÁZKY		220			
								Č. VÝKRESU		D.1.04.03			