


KAMENINOVÉ POTRUBÍ DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE 120°

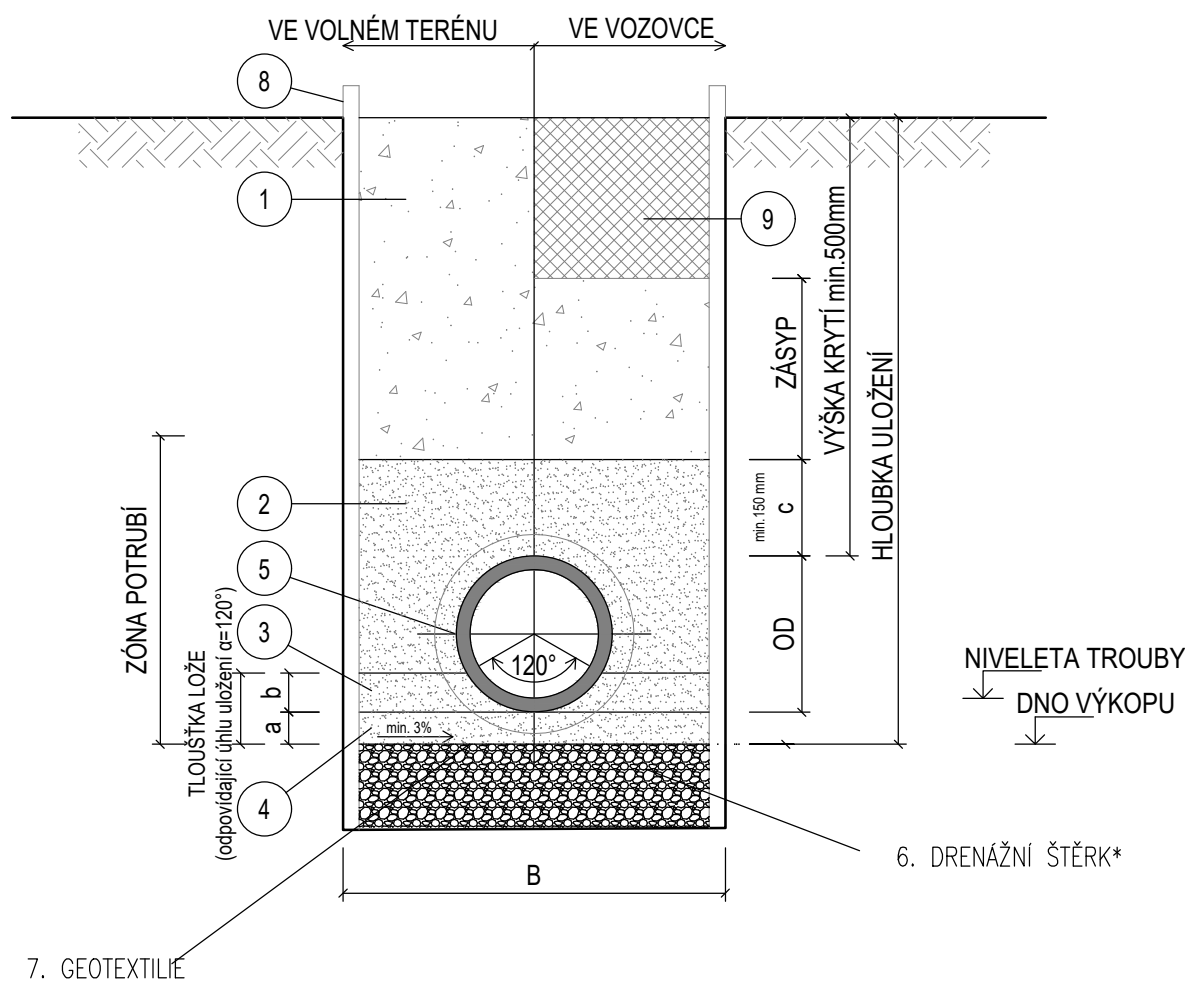

LEGENDA:		
1.	ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY	
2.	OBSYP (boční a krycí)	HUTNĚNÝ PÍSEK - max. ZRNO pro DN 100 až DN 200 mm = 22 mm - max. ZRNO pro DN 250 až DN 1400 mm = 40 mm nebo HUTNĚNÁ PROSÍVKA a ostatní DRCENÉ MATERIÁLY (hutněné) - max. ZRNO pro DN 100 až DN 900 mm = 11 mm - max. ZRNO pro DN 1000 až DN 1400 mm = 22 mm
3.	HORNÍ VRSTVA LOŽE, (b)	
4.	DOLNÍ VRSTVA LOŽE, (a)	
5.	KANALIZAČNÍ KAMENINOVÁ TROUBA DN 100 - DN 1400 mm, (s normální nebo vysokou únosností)	
6.	DRENÁŽNÍ PROHLOUBENÍ VYPLNĚNÉ ŠTĚRKEM (max. zrno 63 mm)	
7.	GEOTEXTILIE	
8.	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM	
9.	KONSTRUKCE VOZOVKY	
P O Z N Á M K A :		
c = výška krycího obsypu nad horním okrajem trouby		
c = 150 mm nad dílkem trouby = EN 1610		
c = 300 mm nad dílkem trouby = doporučení výrobce		

Trouby s vysokou únosností
Tabulka rozměrů uložení kameninových trub:

				uložení do ŠTĚRKOPÍSKU	
	Vrcholová únosnost trub	Vnější průměr dílku trouby	Šířka rýhy kolmé stěny	Tloušťka spodní vrstvy lože pro úhel uložení 90° a 120°	Celková tloušťka lože T _L při úhlu uložení (a+b)
DN	FN	OD	B	a _{min}	120°
(mm)	(kN/m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
300	72	376	1300	100	194

LOŽE POD POTRUBÍ ZHUTNIT NA min. 95% PROCTORA

*) V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY BUDE VYTVOŘENA PRACOVNÍ DRENÁŽ – 300 mm

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz		
Radka MRKÁČKOVÁ	Ing.J.Malá	Ing. P. PLICHTA	Ing.J.Malá			
INVESTOR : Město Štětí, Mírové nám. 163, Štětí 411 08				FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
STAVBA: Odkanalizování sídel města Štětí Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno				STUPEŇ	DPS	
				DATUM	09/2023	
				MĚŘITKO	1:50	
OBSAH: SO 01 KANALIZACE VZOROVÝ VÝKRES - KAMENINOVÉ POTRUBÍ VYSOKOPEVNOSTNÍ				kótováno v	mm	Č. ZAKÁZKY 220
				Č. VÝKRESU	D1.04.04	