

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **03.06.2024**
Jednací číslo: **PVO2404743/DGN**
Jedn. čís. předchozího vyjádření: **PVO2404738/EXS**
Vyřizuje: **Jan Křištof**
Telefon: **312 812 190**
E-mail: **jan.kristof@svas.cz**
Datum: **03.06.2024**

Adresa žadatele:
PF Projekt s.r.o.
Soukenická 64/22
27401 Slaný

Informace k žádosti o vektorová data (DGN)
provozovaných společností
Středočeské vodárny, a.s.

Název akce:	Tuchlovice-Dřevěnkov		
Účel poskytnutí žádosti	informativní		
Lokalizační údaje:	Okres:	Kladno	
	Obec:	Tuchlovice	
	Část obce, ulice, č.p.:	Tuchlovice, Dřevěnkov, 519	
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze*		
Kontaktní osoba:	Andrea Kuchtová		
Kontaktní údaje: tel., e-mail	737668883, andrea.kuchtova@pfprojekt.cz		
Platnost:	Jeden rok ode dne vyhotovení		

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace
nachází

sítě (případně ochranná pásma vodních zdrojů) provozované společností Středočeské vodárny, a. s.

Zákres vektorových dat má pouze **informativní charakter** a nenahrazuje stanovisko či vyjádření společnosti Středočeské vodárny, a.s.

Skutečnou polohu vodárenského zařízení v zájmovém území na objednávku vytyčí pracovníci příslušného provozu (tel. 728 083 662, info@svas.cz).

Přípojky jsou zakresleny orientačně, Středočeské vodárny, a.s. nejsou jejich vlastníkem ani provozovatelem (viz §3 odstavec 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění)

Data vystavena ke stažení mohou být využita pouze k účelu, ke kterému byla poskytnuta. Převzetím se zavazujete, že získaná data nebudete poskytovat třetím osobám bez předchozího souhlasu společnosti.

K podání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci, ke stavbě, k možnosti napojení na vodovod / kanalizaci a dalších použijte [Portál vyjadřování a objednávek](https://www.svas.cz/sluzbysvas/portal-vyjadrovani-a-objednavek/) na webových stránkách provozovatele Středočeské vodárny, a.s.


(<https://www.svas.cz/sluzbysvas/portal-vyjadrovani-a-objednavek/>).

V případě, že budete žádat o vyjádření k vodovodní / kanalizační přípoje nebo vodohospodářské stavbě je nutné nejdříve podat [Žádost o sdělení k možnosti napojení na vodovod a kanalizaci](#). Následně po stanovení místa napojení a schválení předběžného množství odebírané nebo vypouštěné vody je možné podat [Žádost o vyjádření k vodovodní a kanalizační přípoje](#) nebo [Žádost o vyjádření k vodohospodářské stavbě](#).

Pokud potřebujete znát polohu zdrojů hasební vody využijte v první řadě Portál zdrojů hasební vody [Portál zdrojů hasební vody](#). Pokud zde požadovaný zdroj nenaleznete, využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek typ [Žádost o vyjádření k ostatním](#).

Informace o zpracování osobních údajů společností Středočeské vodárny, a.s. naleznete na adrese
www.svas.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/

Středočeské vodárny, a.s.
útv. a technického vyjadřování
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
(1)




Ing. Josef Kyncl
manažer útvaru GIS

*Příloha: situace zájmového území

Příloha k žádosti o vektorová data ze dne: **03.06.2024**

Jednací číslo: **PVO2404743/DGN**

Situace zájmového území

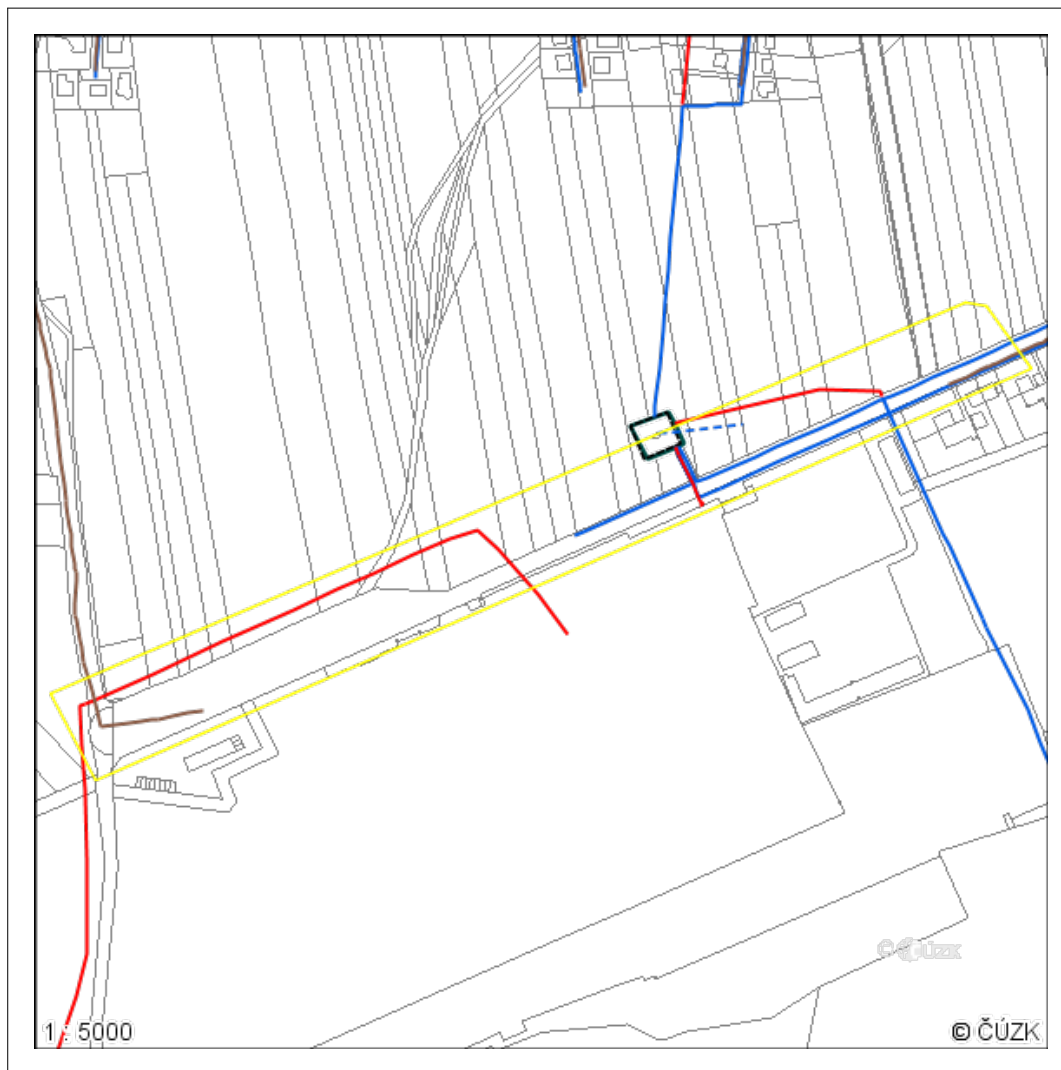

VODOVOD

- Dálkovod
- Vodovod provozováno
- Vodovod mimo provoz
- Vodovod neprovozováno
- Vodovodní přípojka
- I. stupeň OP vodního zdroje
- II. stupeň OP vodního zdroje
- III. stupeň OP vodního zdroje

KANALIZACE

- Kanalizace gravitační
- Kanalizace tlaková
- Kanalizace podtlaková
- Kanalizace mimo provoz
- Kanalizace neprovozováno
- Kanalizační přípojka

ELEKTRO

- - - Elektro - silové vedení
- Elektro - sdělovací kabel
- Elektro - optický kabel
- Elektro - ostatní

 Vymezené zájmové území