



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ PE - VE VOZOVCE

ÚNOSNÉ PODLOŽÍ

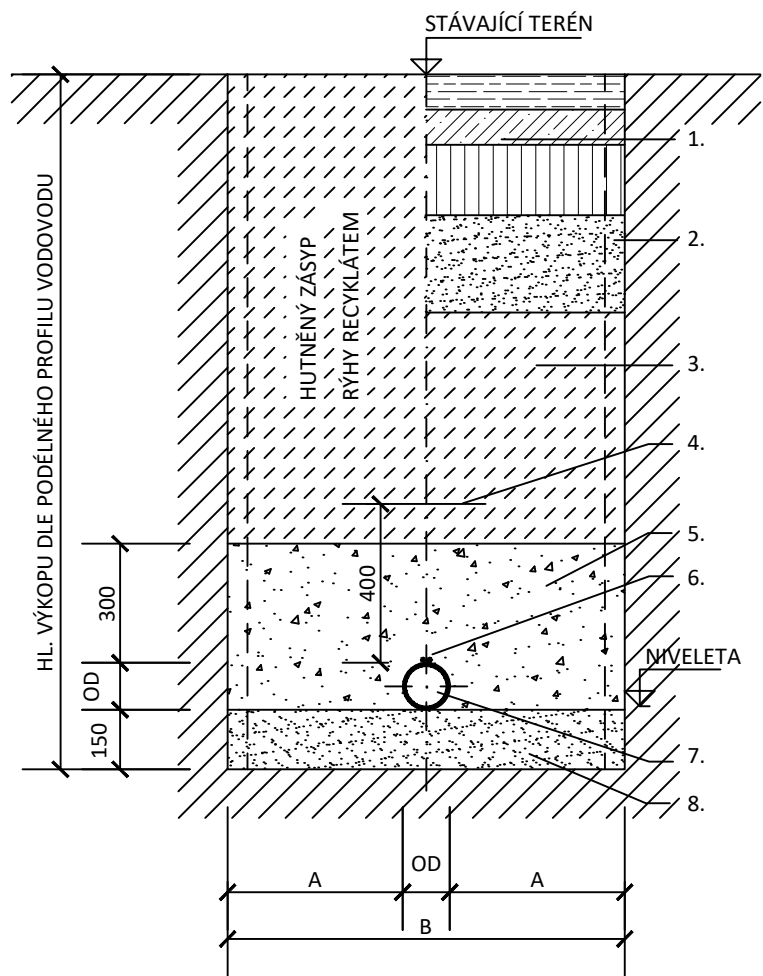

NEÚNOSNÉ PODLOŽÍ

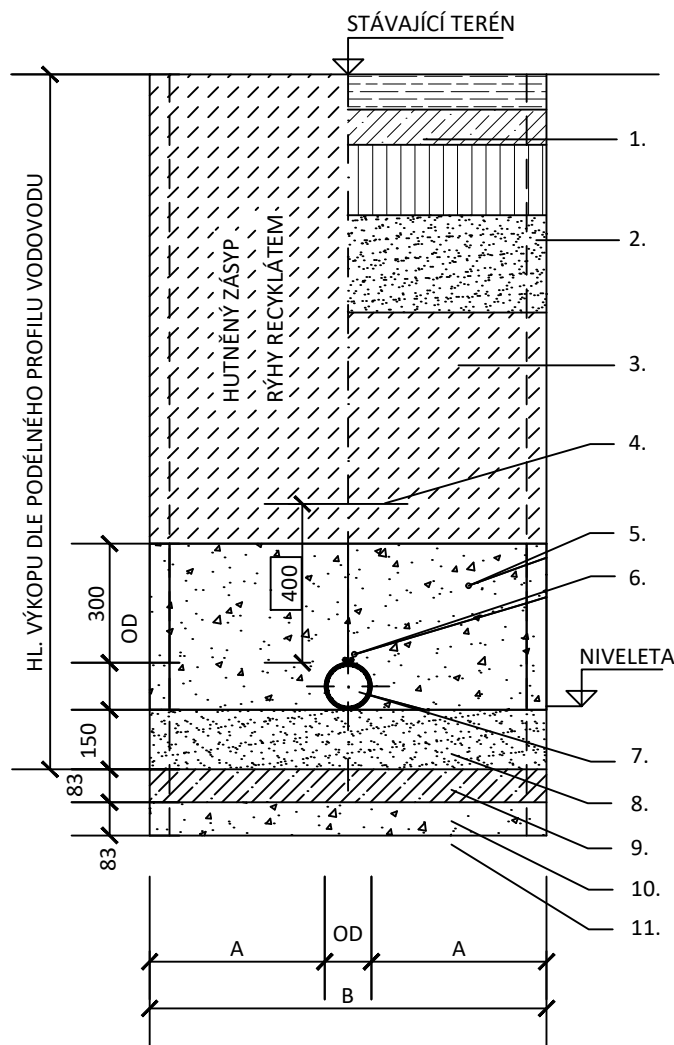

LEGENDA

DN(mm) OD-2t	B(mm)		A(mm)		t(mm)
	h>1.75m	h<1.75m	h>1.75m	h<1.75m	
80	1000	900	454	404	6
100	1000	900	444	394	6
125	1000	900	431	381	6
150	1000	900	419	369	6
200	1000	900	394	344	6,3
250	1000	900	369	319	6,8
300	1000	920	352	302	7,2
400	1220	1220	400	400	8,1
500	1320	1320	400	400	9
600	1420	1420	400	400	9,9

LEGENDA MATERIÁLU


- OBNOVENÁ SKLADBA VOZOVKY /CHODNÍKU
- PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ
- HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY RECYKLÁTEM
- VÝSTRAŽNÁ FOLIE MODRÁ S NÁPÍSEM "POZOR VODOVOD"
- OBSYP PÍSKEM (0-8mm)
- 2x VODIČ TRASOVACÍ
- POTRUBÍ PE
- PÍSKOVÉ LOŽE (0-8mm)
- BETON B15
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
- SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE

SKLADBA VOZOVKY - 1:
Asfaltový beton ACO 11+ 50 mm
Asfaltový beton ACL 16 + 50 mm
Asfaltová směs ACP 22+ 110 mm
Cementová stabilizace SC 8/10 250 mm

SKLADBA CHODNÍKU -1:
Dlažba (30x30) 60 mm
Drť 4/8 40 mm
Štěrkodrť 150 mm

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ PE - V CHODNÍKU

ÚNOSNÉ PODLOŽÍ

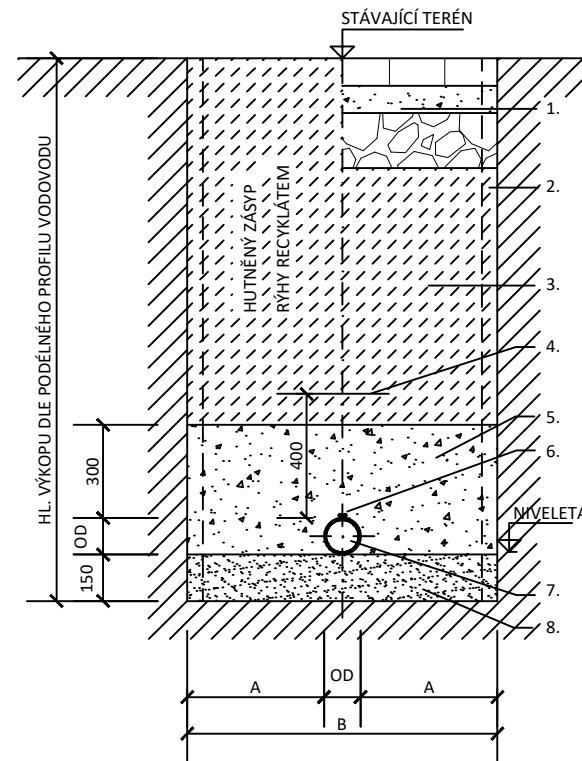

POZNÁMKA :

- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ JE ZAKRESLENO POUZE INFORMATIVNĚ PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PŘESNĚ VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ
- ŠÍŘKY VÝKOPU DLE ČSN EN 1610, NA PAŽENÍ PŘIPOČÍTAT 100mm

generální projektant

projektant části

číslo pare

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt

Ing. arch. Veronika Adamcová

vypracoval

Ing. Michal Kysilka

HIP

Ing. Jan Rydlo

kontroloval

Ing. Aleš Menc

ved. projektant

Ing. Jan Rydlo

zodp. projektant

Ing. Aleš Menc

stavebník

Statutární město Brno, městská část Brno – Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno

název stavby

**SPORTOVNÍ AREÁL
ŽŠ JANA BABÁKA**

objekt

**IO300, IO 301
IO 300 - Přípojka vodovodu
IO 301 - Areálové rozvody vodovodu**

část

název dokumentu

PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM PLASTOVÉHO POTRUBÍ - PE

zakázka

A-21-1046

datum

04/2022

stupeň

DPS

měřítko

-

číslo přílohy

105