


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ:

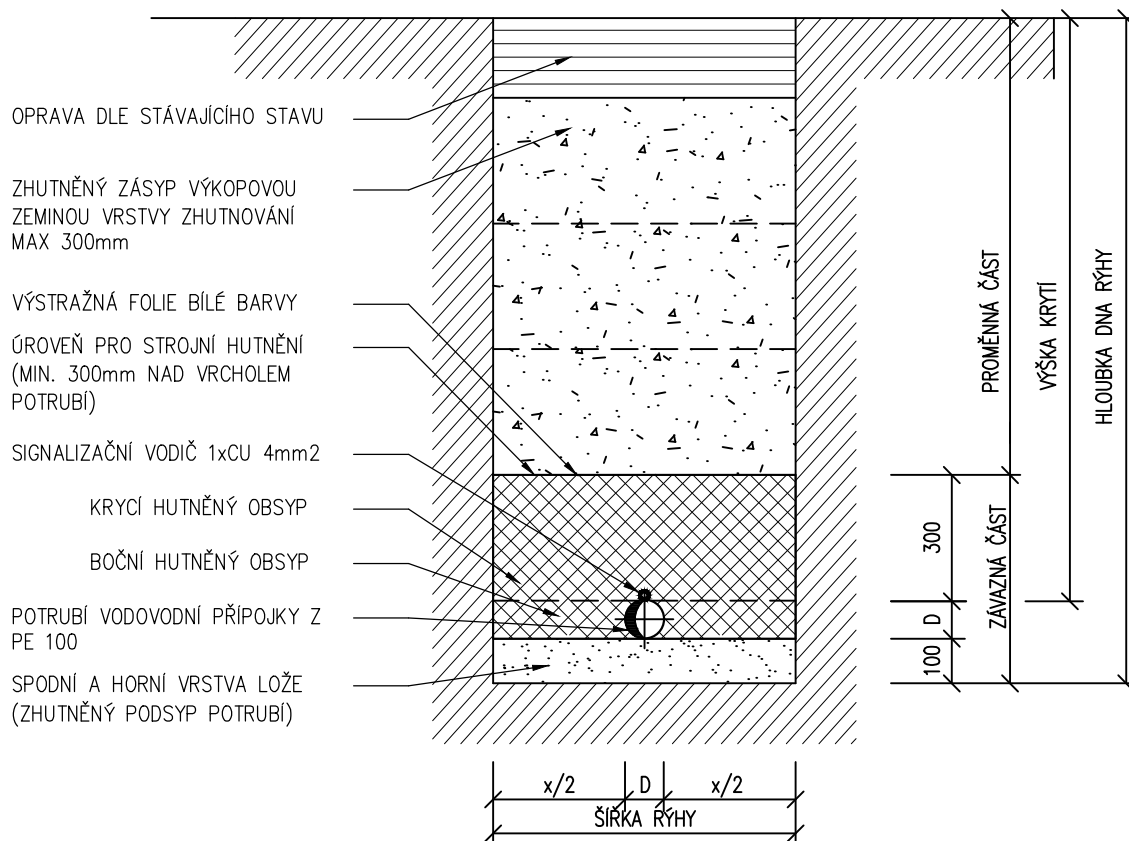

POZNÁMKA:

- ULOŽENÍ POTRUBÍ SE PROVEDE DO PÍSKOVÉHO LOŽE
- OBSYP POTRUBÍ PE SE PROVEDE DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL POTRUBÍ TŘÍDĚNOU ZEMINOU S MAX. ZRNEM VELIKOSTI DO 20 mm. OBSYP SE HUTNÍ PO VRSTVÁCH MAX. 150 mm PŘI RUČNÍM A 200 AŽ 300 mm PŘI STROJNÍM ZHUTŇOVÁNÍ.
- ZÁSPY RÝHY POD KOMUNIKACÍ BUDE PŘEVEDEN ŠTERKOPIŠKEM HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCH TL. MAX. 200 mm
- PRO ZJIŠŤOVÁNÍ POTRUBÍ ULOŽENÉHO V ZEMI SE PO CELÉ TRASE ULOŽÍ NA VRCHOL POTRUBÍ IZOLOVANÝ VODIČ 1xU 4mm² A VYVEDE SE DO ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU NEBO ARMATURNÍ ŠACHTY

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE RÝHY:

- HLOUBKA OD 1,00m DO 1,75m = ŠÍŘKA 0,80m
- HLOUBKA OD 1,75m DO 4,00m = ŠÍŘKA 0,90m
- HLOUBKA NAD 4,00m = ŠÍŘKA 1,00m

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Antonín Talach	VYPRACOVAL: Ing. Antonín Talach	BAUMAS projekt, spol. s r.o.		
		Adresa	Moravská 3010/57a 767 01 Kroměříž	
		Telefon	573 340 315	IČO: 07657072
		E-mail	info@bm-baumas.cz	DIČ: CZ07657072
INVESTOR: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov				
MÍSTO STAVBYGrygov, Valentova p.č. 374/1				

NÁZEV STAVBY:	FORMÁT	1x A4
PRODEJNA POTRAVIN GRYGÓV	DATUM	12 / 2023
	Č. ZAKÁZKY	031-2021
NÁZEV VÝKRESU:	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
SO 03 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	-	SO 03-05
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ		