


HLAVNÍ PROJ.		Ing. Jaroslav Kreslík Riegrova 13a, 612 00 BRNO tel. 420 608 97 66 23 e-mail: kreslikj@volny.cz	
PROJEKTANT	Ing. Jaroslav KRESLÍK		
VYPRACOVAL	Ing. Jaroslav KRESLÍK		
OBJEDNATEL	Statutární město Brno, Městská část Brno-Jundrov		
AKCE Rekonstrukce vytápění objektu Rozmarýnová 3 D.1.4.3 MĚŘENÍ A REGULACE		DRUH DOKUM.	DPS
		ZAKÁZKA Č.	
		DATUM	02/20
		FORMÁT	5xA4
		MĚŘÍTKO	--
SCHÉMA REGULACE		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.3.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BTx.y SNÍMAČ TEPLOTY BPx.y SNÍMAČ TLAKU BPx.y SNÍMAČ DIFERENCIÁLNÍHO TLAKU BTx.y SNÍMAČ TEPLOTY A RELATIVNÍ VLHKOSTI BTx.y SNÍMAČ TEPLOTY A KONCENTRACE CO2 BFx.y SNÍMAČ MNOŽSTVÍ (PRŮTOKU) VZDUCHU BL.x.y SNÍMAČ KONCENTRACE CO2 STx.y REGULÁTOR TEPLOTY (TERMOSTAT) SPx.y REGULÁTOR DIFERENCIÁLNÍHO TLAKU SHx.y REGULÁTOR RELATIVNÍ VLHKOSTI SL.x.y REGULÁTOR VÝSKYTU CO S.x.y MECHANICKÝ SPÍNAČ Mx.y KLAPKA SE SERVOPOHONEM Mx.y VENTIL SE SERVOPOHONEM Mx.y SMĚŠOVACÍ VENTIL SE SERVOPOHONEM VENTILÁTOR xMy OBĚHOVÉ ČERPADLO xFMy FREKVENČNÍ MĚNIČ xQM.y SERVISNÍ VYPÍNAČ FDx.y POŽÁRNÍ KLAPKA SE SERVOPOHONEM FWGx.y POŽÁRNÍ UZÁVĚR SE SERVOPOHONEM OHŘÍVAČ CHLADIČ ZVLHČOVAČ DESKOVÝ REKUPERÁTOR ROTAČNÍ REKUPERÁTOR FILTR MĚŘIČ SPOTŘEBY TEPLA MĚŘIČ SPOTŘEBY CHLADU MĚŘIČ SPOTŘEBY VODY (VODOMĚR) MĚŘIČ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE (ELEKTROMĚR) MĚŘIČ SPOTŘEBY PLYNU (PLYNOMĚR)																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vypracoval: Ing. Kreslík Datum: 02/2020 Měřítko: není				Změna: Vypracoval: Datum:				Obsah listu: LEGENDA				Akce: Rekonstrukce vytápění objektu, Rozmarýnová 3 Obsah: SCHEMA REGULACE				Zak. č.: V.č.: D.1.4.3.21		Listů: 5 List: 2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

KOTELNA
ROZVADEČ DT1

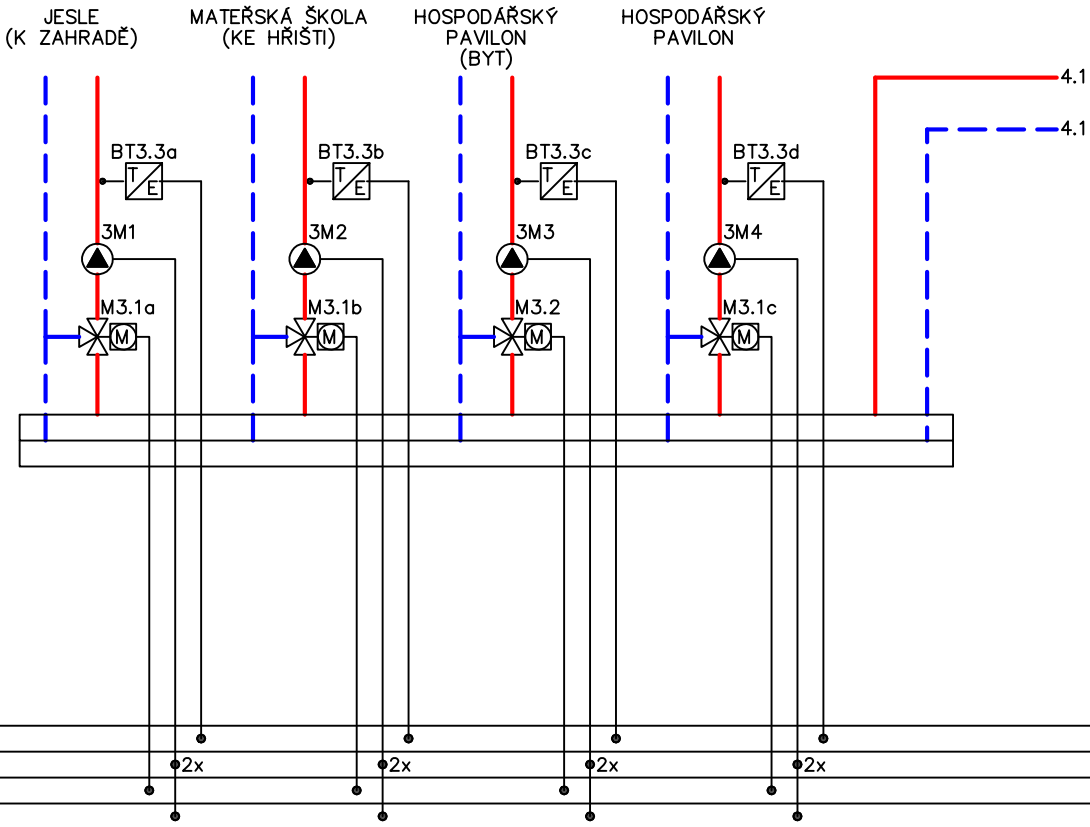


AI	
DI	
AO	
DO	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vypracoval: Ing. Kreslík			Změna:						Obsah listu:			Akce: Rekonstrukce vytápění objektu, Rozmarýnová 3			Zak. č.:			Listů: 5	
Datum: 02/2020			Vypracoval:						KOTELNA			Obsah:			V.č.:			List: 3	
Měřítko: není			Datum:									SCHEMA REGULACE			D.1.4.3.21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

KOTELNA


ROZVADEČ DT1

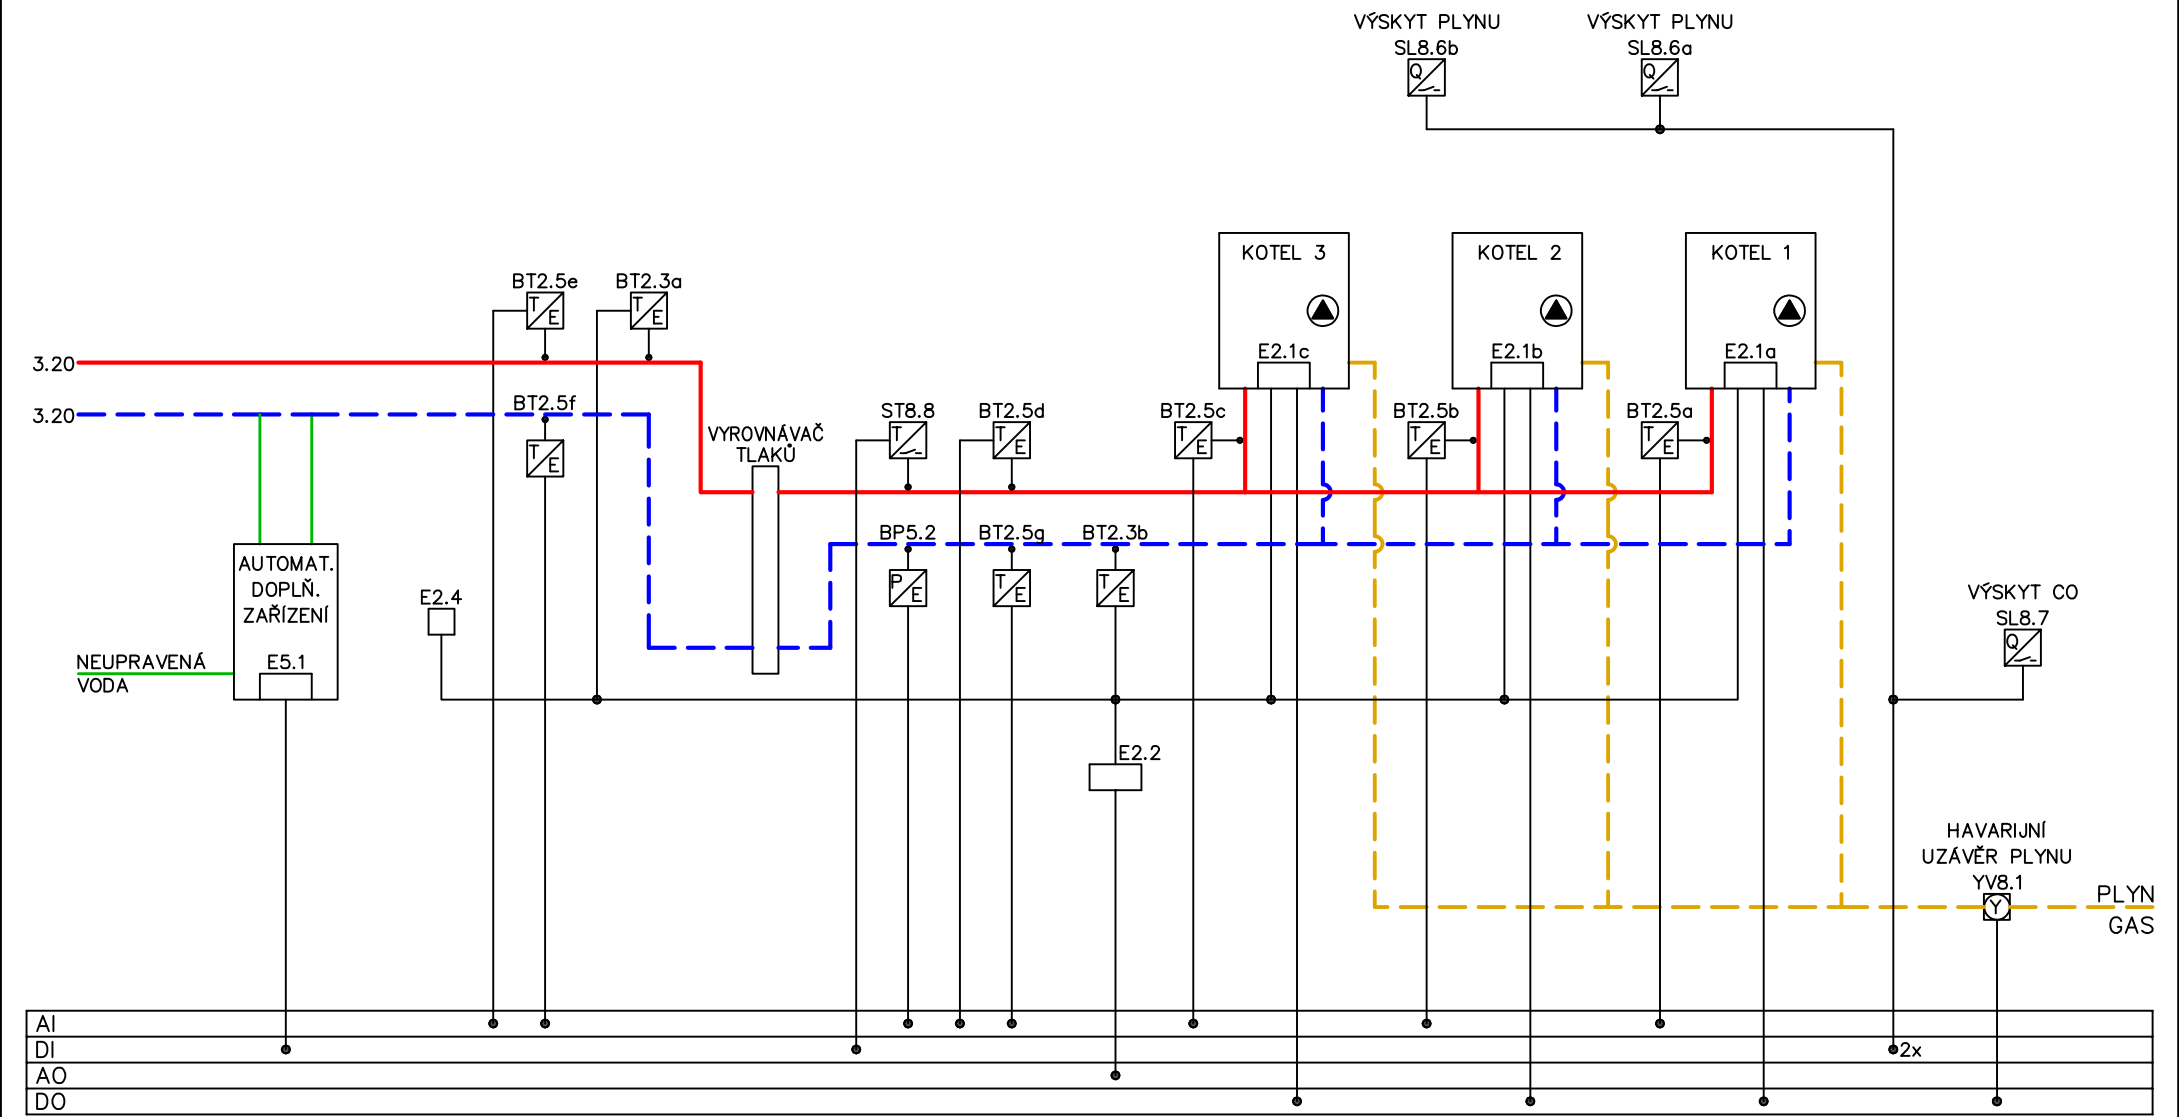

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Vypracoval: Ing. Kreslík			Změna:						Obsah listu: KOTELNA			Akce: Rekonstrukce vytápění objektu, Rozmarýnová 3			Zak. č.:			Listů: 5					
Datum: 02/2020												Vypracoval:			Obsah:			V.č.:			List:		
Měřítko: není												Datum:			SCHEMA REGULACE			D.1.4.3.21			4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

KOTELNA
ROZVADEČ DT1

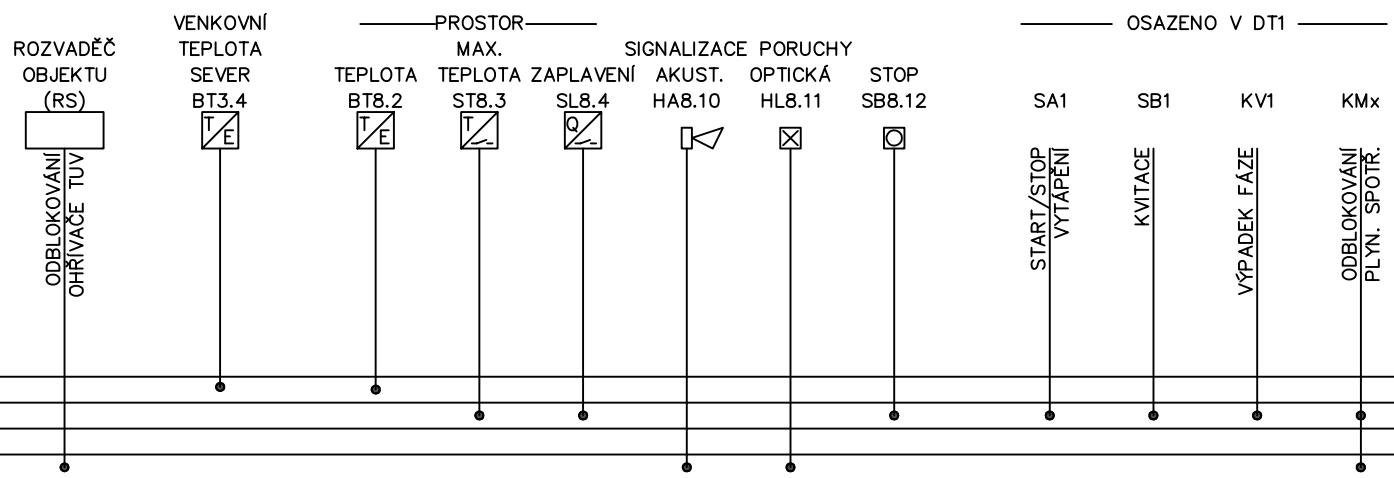

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vypracoval: Ing. Kreslík			Změna:						Obsah listu:			Akce: Rekonstrukce vytápění objektu, Rozmarýnová 3			Zak. č.:			Listů: 5	
Datum: 02/2020			Vypracoval:						KOTELNA			Obsah:			V.č.:			List: 5	
Měřítko: není			Datum:									SCHEMA REGULACE			D.1.4.3.21				