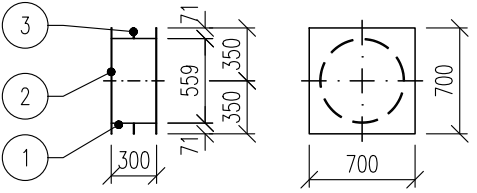
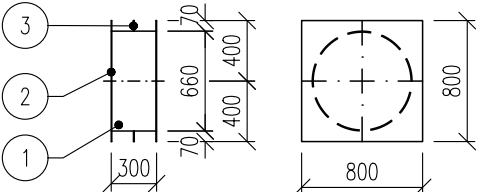


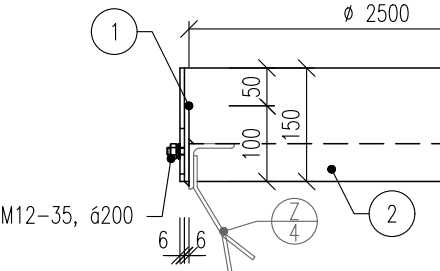

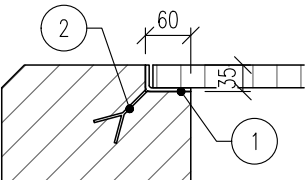


VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, POPIS	POČET [ks,bm]	HMOTNOST [kg]		POZNÁMKA
			1 KS	CELKEM	
71	PROSTUP PRO POTRUBÍ DN400  1–TRUBKA 559x6,3–OCEL S235, DL. 0,292m, HMOTNOST 85,9kg/m 25,10kg 2–PL. 700x700x4–NEREZ 17240, 2ks, HMOTNOST 32,0kg/m² 31,40kg 3–PL. 700x700x5,–OCEL S235, 1ks, HMOTNOST 40,0kg/m², VYPÁLIT OTVOR 19,60kg CELKEM 76,10kg PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 79,90kg	3	79,90	239,70	OSAŽENO PŘI VÁZÁNÍ VÝZTUŽE. OCEL S235 A NEREZ 17240 VAŘIT PŘECHODOVOU ELEKTRODOU – SVAR VODOTĚSNÝ.
72	PROSTUP PRO POTRUBÍ DN500  1–TRUBKA 660x6,3–OCEL S235, DL.0,292m, HMOTNOST 101,6kg/m 29,70kg 2–PL. 800x800x4–NEREZ 17240, 2ks, HMOTNOST 32,0kg/m² 41,00kg 3–PL. 800x800x5–OCEL S235, 1ks, HMOTNOST 40,0kg/m², VYPÁLIT OTVOR 25,60kg CELKEM 96,30kg PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 101,15kg	3	101,15	303,45	OSAŽENO PŘI VÁZÁNÍ VÝZTUŽE. OCEL S235 A NEREZ 17240 VAŘIT PŘECHODOVOU ELEKTRODOU – SVAR VODOTĚSNÝ.
73	PROSTUP MEZISTROPEM  1–PL.300x4400x2MM–NEREZ 17240, HMOTNOST 16,0kg/m² 21,15kg 2–PL. 1550x1550x2–OCEL S235, 1ks, HMOTNOST 16,0kg/m², VYPÁLIT OTVOR 38,45kg CELKEM 59,60kg PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 62,60kg	1	62,60	62,60	OSAŽENO PŘI VÁZÁNÍ VÝZTUŽE. OCEL S235 A NEREZ 17240 VAŘIT PŘECHODOVOU ELEKTRODOU – SVAR VODOTĚSNÝ.
74	KOTVENÍ PŘEPADOVÉ HRANY  1–L60x60x6, DL. 7855mm, NEREZ 17240, HMOTNOST 5,47kg/m 43,00kg 2–PL. 40x5–150,OCEL S235, 27ks, CEL.DL. 4,05m, HMOTNOST 1,60kg/m 6,50kg CELKEM 49,50kg PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 52,00kg	1	52,00	52,00	NEREZ 17240 A OCEL S235 VAŘIT PŘECHODOVOU ELEKTRODOU



NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, POPIS	POČET [ks,bm]	HMOTNOST [kg]		POZNÁMKA
			1 KS	CELKEM	
75	STAVITELNÁ HRANA Ø2100  1–NOSNÁ ČÁST PŘEL.HRANY, PL.100x6–7855mm, NEREZ 17240, HMOTNOST 4,80kg/m 37,70kg 2–PŘEPADOVÁ HRANA, PL.150x6–7855mm, NEREZ 17240, HMOTNOST 7,20kg/m 56,60kg CELKEM 94,30kg PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 99,05kg	1	99,05	99,05	–
76	KOTEVNÍ PÁS PRO TĚSNICÍ PŘEPÁŽKU  1–KOTEVNÍ PÁS PL.100x10 SVISLÝ, DL. 1,70m, NEREZ 17240, HMOTNOST 8,00kg/m 13,60kg VODOROVNÝ, DL. 0,60m, NEREZ 17240, HMOTNOST 8,00kg/m 4,80kg SVISLÝ, DL. 1,25m, NEREZ 17240, HMOTNOST 8,00kg/m 10,00kg 2–PL. 40x5–150 6300, 13ks, CEL.DL.1,95m, OCEL S235 3,15kg HMOTNOST 1,60kg/m 31,55kg CELKEM 33,15kg PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 132,60	4	33,15	132,60	OSAŽENO PŘI VÁZÁNÍ VÝZTUŽE. OCEL S235 A NEREZ 17240 VAŘIT PŘECHODOVOU ELEKTRODOU – SVAR VODOTĚSNÝ.
77	TĚSNICÍ PŘEPÁŽKA VÝŠKA 1,65m ŠÍŘKA 0,60m  Pl.6 600x1650mm, NEREZ 17240, HMOTNOST 48,00kg/m² 47,55g CELKEM 49,95kg PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 49,95kg	4	49,95	199,80	–
78	ULOŽENÍ POROROŠTU  1–PROFIL L 60x35x5–NEREZ 17240, DL. 12,88m, HMOTNOST 3,80kg/m 48,95kg 2–KOTEVNÍ PRACNÝ, PÁS 40x3–150, S235, 44ks, CEL.DL. 6,6m, HMOTNOST 0,96kg/m 6,35kg CELKEM 55,30kg PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 58,10kg	1	58,10	58,10	VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A UPEVŇOVACÍHO MATERIÁLU (HMOŽDINEK, ŠROUBŮ, PODLOŽEK, ATD.) OSADIT PŘI BETONÁŽI.

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

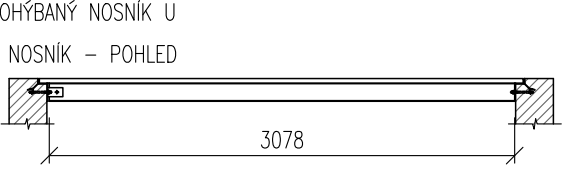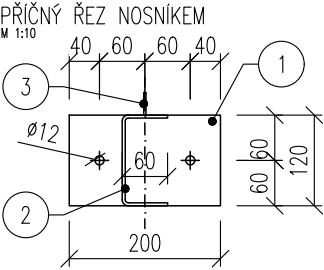OZN.	SCHÉMA, POPIS	POČET [ks,bm]	HMOTNOST [kg]		POZNÁMKA
			1 KS	CELKEM	
79	OHÝBANÝ NOSNÍK U NOSNÍK – POHLED  1–Pl.6 200x120–2ks, HMOTNOST 48kg/m² 2,30kg 2–Pl.4 U120x60–3078mm, HMOTNOST 32kg/m² 23,65kg 3–Pl. 30x3–3078mm, HMOTNOST 0,72kg/m 2,25kg CELKEM 28,20kg PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 29,65kg	3	29,65	88,95	VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A UPEVŇOVACÍHO MATERIÁLU (HMOŽDINEK, ŠROUBŮ, PODLOŽEK, ATD.) NEREZ 17240
710	OHÝBANÝ NOSNÍK L  Pl.3 L60x60–750mm, NEREZ 17240, HMOTNOST 24kg/m² 2,20kg CELKEM 2,20kg PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 2,35kg	4	2,35	9,40	VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A UPEVŇOVACÍHO MATERIÁLU (HMOŽDINEK, ŠROUBŮ, PODLOŽEK, ATD.)

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 02 Biologická část ČOV
DSO 02.1 Rozdělovací objekty

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn
KOOPERACE V PROFESI		tel.:	-
		e-mail:	-
PRO DUIS s.r.o.		IČO:	-

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz			
Vypracoval: Ing. Jílková		Projektant: Ing. Havlů <i>Havlu</i>		Hl.ing.projektu: Ing. Havlů <i>Havlu</i>			
				Tech. kontrola: Ing. Vach <i>MVZ</i>			
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko			Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko				
ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ						Formát:	3 A4
						Datum:	05/2022
						Stupeň:	DPS
						Soubor:	–
						Měřítko:	1:50
Příloha: Rozdělovací objekt před AN - výpis zámečnických výrobků						Číslo zakázky: 1256	Č.přílohy: D.1.2.1-5