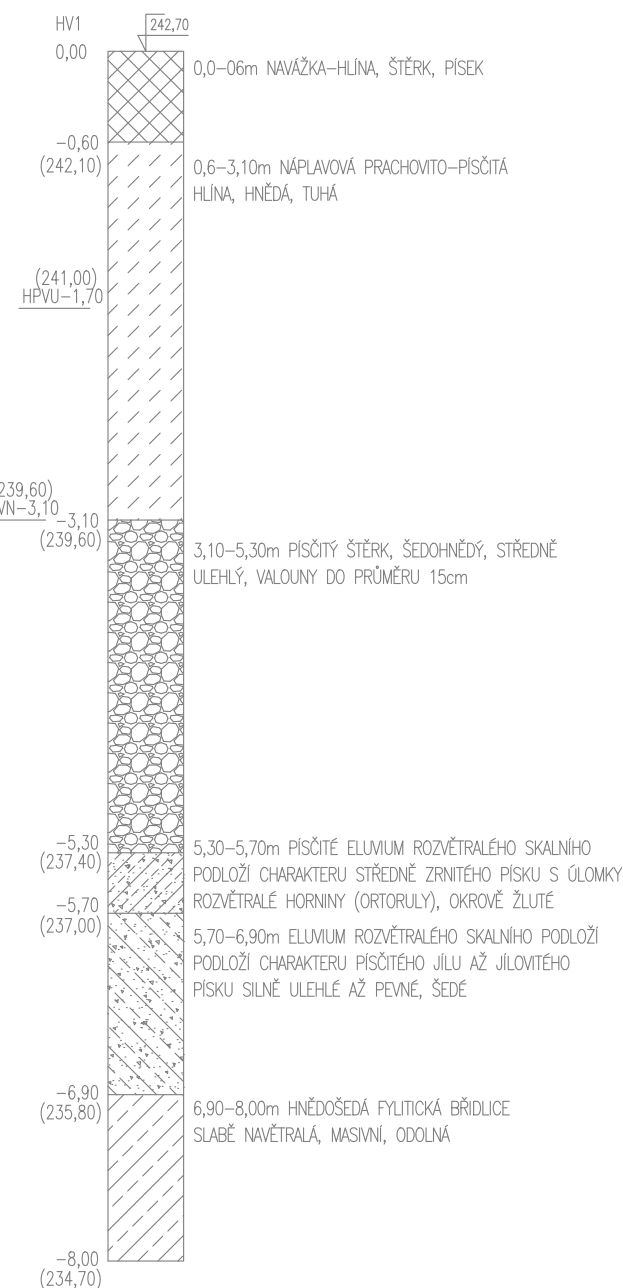


[illegible][illegible]

 ŽELEZOBETON STĚNY: C30/37 XA1, XC4, XF3
 DNO+VNITŘNÍ STROP: C30/37 XA1, XC1

- | | |
|---|----------------------------|
|  | PODKLADNÍ BETON C30/37 XA1 |
|  | VÝPLŇOVÝ BETON C30/37 XA1 |
|  | PŮVODNÍ ZEMINA |
|  | HUTNĚNÁ ŠTERKODRŤ fr.16-32 |
|  | VHODNÁ ZHUTNITELNÁ ZEMINA |

(DR) OBVODOVÁ DREŇAZ Z FLEXIBILNÍHO POTRUBÍ DN100 PŘIPOJENÁ NA ČERPACÍ STUDNU, DL. 16,6m.

- UZ PŘED BETONÁŽÍ PODKLADNÍCH BETONŮ SE POLOŽÍ ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30/4. VÝVODY ZEMNÍČÍ SOUSTAVY FeZn Ø10mm SE PŘEVEDOU S DÉLKOVOU REZERVOU 2,0 bm NAD UPRAVENÝ TERÉN. SPOJE SE PŘEVEDOU SVAREM S NÁSLEDNÝM NÁTĚREM A IZOLACÍ.

S1

 - ŽELEZOBETON C30/37 XA1, XC1-CL 0,40-Dmax.16
 - max.PRŮSAK 35mm, DLE ČSN EN 12390-8
 - 2xPE FOLIE
 - 350MM
 - PODKLADNÍ BETON C30/37 XA1
 - 100MM
 - HUTNĚNÁ ŠTĚRKODŘÍ fr.0-16, min.50MM
 - HUTNĚNÁ ŠTĚRKODŘÍ fr.16-32
 - 300MM
 - ROSTLÁ ZEMINA

SO 02 Biologická část ČOV
DSO 02.1 Rozdělovací objekty ±0,000 = 244,60

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	tel.: -
	e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.	IČO: -

		DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Ing. Jílková	Projektant: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Hl.ing.projektu: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Tech. kontrola: Ing. Vach <i>MŠ</i>
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko	
Akce: ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ		Formát:	6 A4
		Datum:	05/2022
		Stupeň:	DPS
		Soubor:	–
		Měřítko:	1:50
Příloha: Rozdělovací objekt před DN - řezy		Číslo zakázky: 1256	Č.přílohy: D.1.2.1-9