


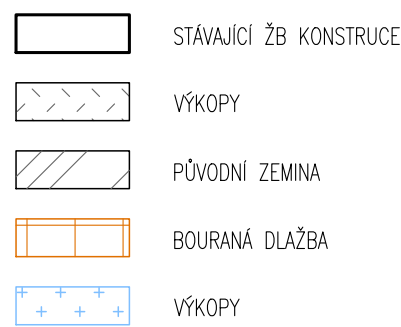


POZNÁMKA

(CS) ČERPACÍ STANICE SE OSADÍ BETONOVOU SKRUŽÍ DN1000 DL2,5m, KTERÁ SE POLOŽÍ NA LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 16-32 TL. 500mm

SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU:

VÝKOPOVÉ PRÁCE 250m3
BOURACÍ PRÁCE:
 - DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ – 62,1m
 - ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍ DLAŽBY – 15,2m²
 - DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍ PŘEPADOVÉ HRANY
 - VYVRTÁNÍ PROSTUPŮ PRO TECHNOLOGICKÉ POTRUBÍ
 - VYBOURÁNÍ STAVAJÍCÍ BETONOVÉ ŠACHTY – 1,15m3
 - UBOURÁNÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ BETONU ŽLABU
 - ZAŘÍZENÍ KORUNY NADŘÍŽE A UBOURÁNÍ

DEMONTÁŽ:
- NÁTOKOVÉHO ŽLABU A POTRUBÍ



DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 02	Biologická část ČOV	
DSO 02.2	Anoxický selektor s regenerační nádrží	±0,000 = 245,00

KOOPERACE V PROFESI	tel.: -
	e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.	IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval:	Projektant:	Hl.jed.projektuj:	Tech. kontrola:		
Ing. Hovál <i>h</i>	Ing. Hovál <i>h</i>	Ing. Vach <i>W</i>			
Objednatel:		Investor:			
Společnost vodovodů a kanalizací Třebíčsko		Společnost vodovodů a kanalizací Třebíčsko			
Akce:					
ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ					
Příloha:		Anoxický selektor a regenerační nádrž – burači a výkopové práce		Číslo zakázky:	
				1256	
				Č.priority:	
				D.1.2.2-1	