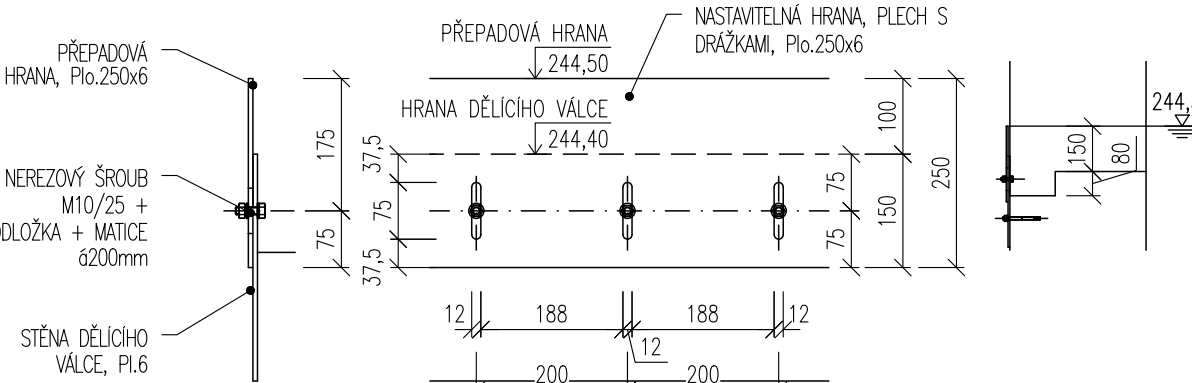
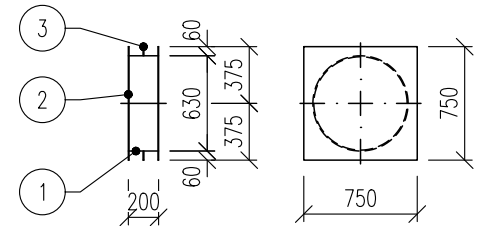
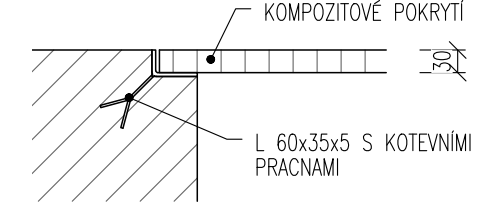


VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, POPIS	POČET [ks,bm]	HMOTNOST [kg]		POZNÁMKA
			1 KS	CELKEM	
7 1	PŘEPADOVÁ HRANA – DL.2,5m  1–Plo.250x6–DL.2,5m, HMOTNOST 12,0kg/m30,00kg 2–Pl.6–0,3x2,5m, HMOTNOST 48,0kg/m236,00kg CELKEM66,00kg PŘÍRÁŽKA (SVARY)5%69,30kg	2	69,30	138,60	NEREZ 17240
7 2	PROSTUP PRO POTRUBÍ DN500 – NÁTOK OV  1–TRUBKA 630x6,3–OCEL S235, DL. 0,188m, HMOTNOST 94,1kg/m17,70kg 2–PL. 750x750x4–NEREZ 17240, 2ks, HMOTNOST 32,0kg/m236,00kg 3–PL. 750x750x5,–OCEL S235, 1ks, HMOTNOST 40,0kg/m2, VYPÁLIT OTVOR22,50kg CELKEM76,20kg PŘÍRÁŽKA (SVARY)5%80,05kg	1	80,05	80,05	OSAZENO PŘI VÁZÁNÍ VÝZTUŽE. OCEL S235 A NEREZ 17240 VAŘIT PŘECHODOVOU ELEKTRODOU – SVAR VODOTĚSNÝ.
7 3	ULOŽENÍ POROROŠTU  1–OHÝBANÝ PLECH L60x35x5, DL.4,4m, HMOTNOST 3,8kg/m16,75kg 2–KOTEVNÍ PRACNY 40x3–150, 18ks, CEL.DL. 2,7m ,OCEL S235, HMOTNOST 0,96kg/m2,60kg CELKEM19,35kg PŘÍRÁŽKA (SVARY)5%20,35kg	1	20,35	20,35	

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 02 Biologická část ČOV
DSO 02.2 Anoxický selektor s regenerační nádrží

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI		tel.: -
		e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.		IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Ing. Jílková	Projektant: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Hl.ing.projektu: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Tech. kontrola: Ing. Vach <i>MŠ</i>		
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Formát:	2 A4
Akce: ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ				Datum:	05/2022
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	—
				Měřítko:	1:50
Příloha: Anoxický selektor a regenerační nádrž - šachta - výpis zámečnických výrobků				Číslo zakázky: 1256	Č.přílohy: D.1.2.2-9