
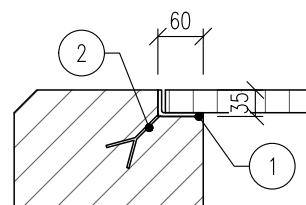
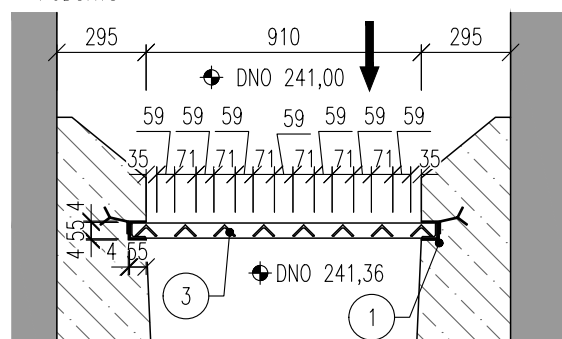
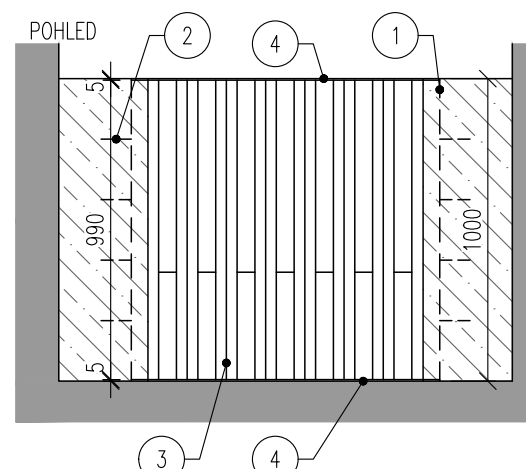
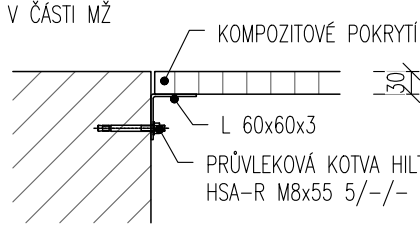


VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, POPIS	POČET [ks,bm]	HMOTNOST [kg]		POZNÁMKA
			1 KS	CELKEM	
7 4	PROSTUP PRO POTRUBÍ DN400 – OBTOK III.STUPNĚ 1–TRUBKA 530x6,3–OČEL S235, DL. 0,292m, HMOTNOST 79,0kg/m 23,10kg 2–PL. 650x650x4–NEREZ 17240, 2ks, HMOTNOST 32,0kg/m2 27,05kg 3–PL. 650x650x5–OČEL S235, 1ks, HMOTNOST 40,0kg/m2, VYPALIT OTVOR 16,90kg CELKEM 67,05kg PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 70,40kg	1	70,40	70,40	OSAŽENO PŘI VÁZÁNÍ VÝZTUŽE. OČEL S235 A NEREZ 17240 VÁŘIT PŘECHODOVOU ELEKTRODOU – SVAR VODOTĚSNÝ.
7 5	PROSTUP PRO POTRUBÍ DN500 – ODTOK Z PČS 1–TRUBKA 630x6,3–OČEL S235, DL. 0,292m, HMOTNOST 94,1kg/m 27,50kg 2–PL. 750x750x4–NEREZ 17240, 2ks, HMOTNOST 32,0kg/m2 36,00kg 3–PL. 750x750x5–OČEL S235, 1ks, HMOTNOST 40,0kg/m2, VYPALIT OTVOR 22,50kg CELKEM 86,00kg PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 90,50kg	1	90,50	90,50	OSAŽENO PŘI VÁZÁNÍ VÝZTUŽE. OČEL S235 A NEREZ 17240 VÁŘIT PŘECHODOVOU ELEKTRODOU – SVAR VODOTĚSNÝ.
7 6	PROSTUP PRO POTRUBÍ DN600 – NÁTOK DO MŽ 1–TRUBKA 720x7–OČEL S235, DL. 0,292m, HMOTNOST 125,40kg/m 36,65kg 2–PL. 850x850x4–NEREZ 17240, 1ks, HMOTNOST 32,0kg/m2 23,15kg 3–PL. 850x850x5–OČEL S235, 1ks, HMOTNOST 40,0kg/m2, VYPALIT OTVOR 28,90kg CELKEM 88,70kg PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 93,15kg	1	93,15	93,15	OSAŽENO PŘI VÁZÁNÍ VÝZTUŽE. OČEL S235 A NEREZ 17240 VÁŘIT PŘECHODOVOU ELEKTRODOU – SVAR VODOTĚSNÝ.
7 4	PROSTUP STĚNOU tl.200mm, DN600 – MEZI Š1 A Š2 PČS 1–TRUBKA 606,0x3–NEREZ 17240, DL. 0,20m, HMOTNOST 45,465kg/m 9,10kg	1	9,10	–	OSAŽENO PŘI VÁZÁNÍ VÝZTUŽE.


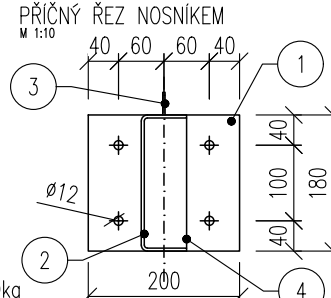
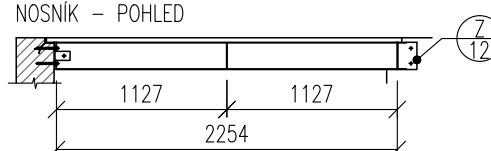
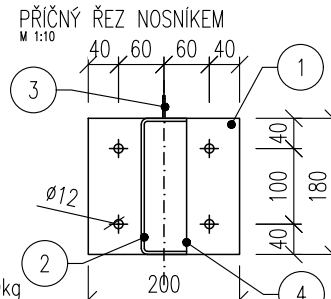

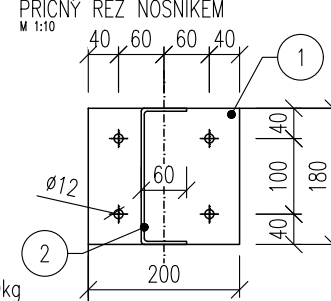

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, POPIS	POČET [ks,bm]		HMOTNOST [kg]		POZNÁMKA
		1 KS	CELKEM	1 KS	CELKEM	
7 5	PROSTUP STĚNOU tl.300mm, DN600 – NÁTOK  1–TRUBKA 606,0x3–NEREZ 17240, DL. 0,30m, HMOTNOST 45,465kg/m 13,65kg	1	13,65	-	-	OSAZENO PŘI VÁZANI VÝTUŽE.
7 6	ULOŽENÍ POROROŠTU – PČS A MŽ 1–PROFIL L 60x35x5–NEREZ 17240, DL. 39,20m, HMOTNOST 3,80kg/m 2–KOTEVNÍ PRACNY, PAS 40x3–150, S235, 130ks, CEL.DL. 19,5m, HMOTNOST 0,96kg/m CELKEM 18,75kg 167,75kg PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 176,15kg		1	176,15	176,15	VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A UPEVNŮVACÍHO MATERIÁLU (HMOŽDINEK, ŠROUBŮ, PODLOŽEK, ATD.) OSADIT PŘI BETONÁŽI.
7 7	UKLIDŇOVACÍ STĚNA PŘED MĚRNÝM ŽLABEM PŮDORYS  1–PL.4, PL. 0,33m², HMOTNOST 32,0kg/m² 2–PAS 30x5–100, 8ks, DL.CEL. 0,8m, HMOTNOST 1,20kg/m 3–L 50x50x5–0,99m, 8ks, CEL.DL. 7,92m, HMOTNOST 3,80kg/m 4–PAS 50x5–1,02m, 2ks, CEL.DL. 2,04m, HMOTNOST 2,00kg/m CELKEM 45,70kg PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 48,00kg		1	48,00	48,00	MATERIÁL:NEREZ 17240
7 8	ZÁBRADLÍ viz. SAMOSTATNÝ VÝKRES	1	277,40	277,40		
7 9	ŽEBŘÍK viz. SAMOSTATNÝ VÝKRES	1	36,10	36,10		
7 10	ULOŽENÍ POROROŠTU – V ČÁSTI MŽ  KOMPOZITOVÉ POKRYTÍ L 60x60x3 PRŮVLEKOVÁ KOTVA HILT HSA–R M8x55 5/-/- 1–OHÝBANÝ PLECH L 60x60x3, DL. 2,6m, HMOTNOST 2,88kg/m 7,50kg	1	7,50	7,50		VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A UPEVNŮVACÍHO MATERIÁLU (HMOŽDINEK, ŠROUBŮ, PODLOŽEK, ATD.)

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, POPIS	POČET		HMOTNOST [kg]		POZNÁMKA
		[ks,bm]		1 KS	CELKEM	
7 11	OHÝBANÝ NOSNÍK – PČS NOSNÍK – POHLED  1–KOTEVNÍ PLECH, Pl.6 200x180–2ks, HMOTNOST 48kg/m² 3,50kg 2–OHÝBANÝ NOSNÍK, Pl.4 U180x60–2178mm, HMOTNOST 32kg/m² 20,95kg 3–Plo. 30x3–2178mm, HMOTNOST 0,72kg/m 1,60kg 4–VÝZTUHA, Plo. 60x4–180, HMOTNOST 1,92kg/m 0,35kg CELKEM 26,40kg PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 27,75kg		VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A UPEVNĚVACÍHO MATERIÁLU (HMOŽDINEK, ŠROUBŮ, PODLOŽEK, ATD.) NEREZ 17240			
7 12	OHÝBANÝ NOSNÍK – PČS NOSNÍK – POHLED  1–KOTEVNÍ PLECH, Pl.6 200x180–2ks, HMOTNOST 48kg/m² 3,50kg 2–OHÝBANÝ NOSNÍK, Pl.4 U180x60–2254mm, HMOTNOST 32kg/m² 21,65kg 3–Plo. 30x3–2254mm, HMOTNOST 0,72kg/m 1,65kg 4–VÝZTUHA, Plo. 60x4–180, HMOTNOST 1,92kg/m 0,35kg CELKEM 27,15kg PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 28,55kg		VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A UPEVNĚVACÍHO MATERIÁLU (HMOŽDINEK, ŠROUBŮ, PODLOŽEK, ATD.) NEREZ 17240			
7 13	OHÝBANÝ NOSNÍK – PČS, NAD PŘEPADOVOU HRANOU NOSNÍK – POHLED  1–KOTEVNÍ PLECH, Pl.6 200x180–2ks, HMOTNOST 48kg/m² 3,50kg 2–OHÝBANÝ NOSNÍK, Pl.4 U180x60–978mm, HMOTNOST 32kg/m² 9,40kg CELKEM 12,90kg PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 13,55kg		VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A UPEVNĚVACÍHO MATERIÁLU (HMOŽDINEK, ŠROUBŮ, PODLOŽEK, ATD.) NEREZ 17240			
7 14	LEMOVÁNÍ DĚLÍCÍ STĚNY 1–LEMOVÁNÍ, L60x60x6, DL. 1000mm, NEREZ 17240, HMOTNOST 5,47kg/m 5,50kg 2–Pl. 40x5–150, OCEL S235, 4ks, CEL.DL. 0,6m, HMOTNOST 1,60kg/m 1,00kg CELKEM 6,5kg PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 6,85kg		OSADIT PŘI BETONÁŽI.			

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, POPIS	POČET [ks,bm]		HMOTNOST [kg]		POZNÁMKA
		1 KS	CELKEM	1 KS	CELKEM	
7 15	PŘEPADOVÁ HRANA ŘEZ 1- PŘEPADOVÁ HRANA, PL.210x6-1100mm, NEREZ 17240, HMOTNOST 10,56kg/m CELKEM 11,65kg PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5% 12,25kg POHLED	+ NEREZOVÝ ŠROUB M10/25 + PODLOŽKA + MATICE				
7 16	OHÝBANÝ NOSNÍK – MŽ NOSNÍK – POHLED 1-Pl.6 170x80-2ks, HMOTNOST 48kg/m² 2-Pl.4 U80x60-1487mm, HMOTNOST 32kg/m² 3-Plo. 30x3-1478mm, HMOTNOST 0,72kg/m² 4-Plo. 60x4-80, HMOTNOST 1,92kg/m CELKEM 12,15kg PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5% 12,80kg PŘÍČNÝ ŘEZ NOSNÍKEM M 1:10	VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A UPEVNŮVACÍHO MATERIÁLU (HMOŽDÍNEK, ŠROUBŮ, PODLOŽEK, ATD.)	NEREZ 17240			

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 02 Biologická část ČOV

$\pm 0,000 = 244,50$

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	tel.: -
	e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.	IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Wypracoval: Ing. Jílková	Projektant: Ing. Havlík	Hi.ing.projektuj: Ing. Havlík	Tech. kontrola: Ing. Vach		
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko			
Akce:					
ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ					
Příloha: Měrný žlab s povodňovou čerpací stanicí - výpis záměrných výrobků				Číslo zakázky: 1256	
				Č.přílohy: D.1.2.8-5	