


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - ULOŽENÍ POTRUBÍ v travním porostu

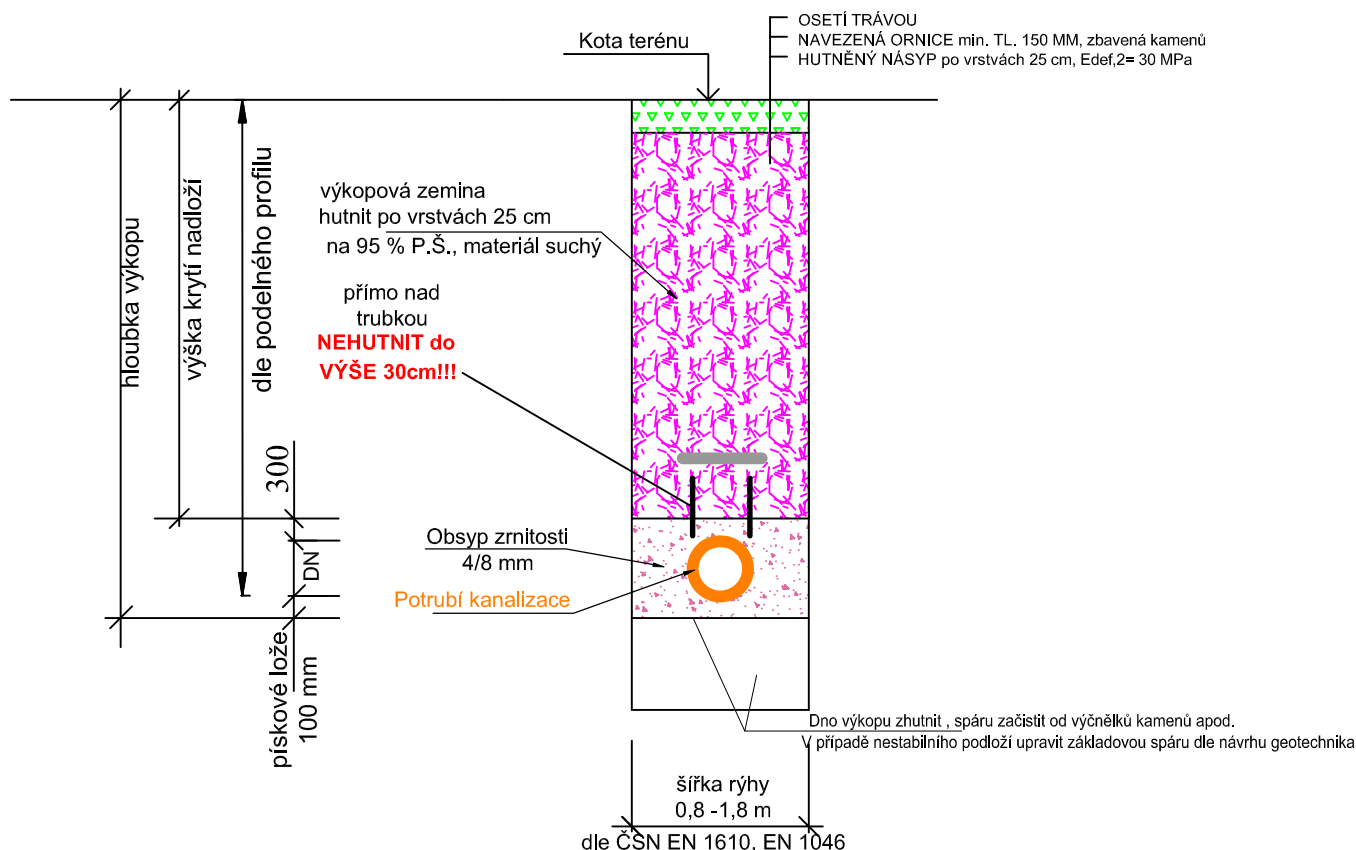

— Výstražná folie 300 - 400 mm nad potrubím

## Poznámka :

Pískové lože kanalizace

- min 10 cm + 1/10 DN
- kamenité podloží a skála min 15 cm + 1/10 DN
- od hloubky výkopu 1,2 m bude rýha pažena
- nutno dodržet pokyny dle inženýrsko-geologického posouzení - Ing. Matyáš z 09/2015(výkopové práce, třídění materiálu, zpětné uložení )

ČSN 33 2000-5-52 uložení el. kabelů

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Nejmenší dovolené vzdálenosti při křížení  
podzemních sítí v M

| DRUH SÍTÍ          | kabely do 1kV | sálavací kabely | plynovod do 5kPa | plynovod do 0,3MPa | vodovod | kanalizace |
|--------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| kabely do 1kV      | 0,05          | 0,3             | 0,1              | 0,1                | 0,4     | 0,3        |
| sálavací kabely    | 0,3           | 0,1             | 0,1              | 0,2                | 0,2     |            |
| plynovod do 5kPa   | 0,1           | 0,1             | 0,1              | 0,15               | 0,5     |            |
| plynovod do 0,3MPa | 0,1           | 0,1             | 0,1              | 0,15               | 0,5     |            |
| vodovod            | 0,4           | 0,2             | 0,15             | 0,15               | 0,1     |            |
| kanalizace         | 0,3           | 0,2             | 0,5              | 0,5                | 0,1     |            |

Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu  
podzemních sítí v M

| DRUH SÍTÍ          | kabely do 1kV | sálavací kabely | plynovod do 5kPa | plynovod do 0,3MPa | vodovod | kanalizace |
|--------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| kabely do 1kV      | 0,05          | 0,3             | 0,4              | 0,6                | 0,4     | 0,5        |
| sálavací kabely    | 0,3           | 0,4             | 0,4              | 0,4                | 0,4     | 0,5        |
| plynovod do 5kPa   | 0,4           | 0,4             | 0,4              | 0,4                | 0,5     | 1,0        |
| plynovod do 0,3MPa | 0,6           | 0,4             | 0,4              | 0,4                | 0,5     | 1,0        |
| vodovod            | 0,4           | 0,4             | 0,5              | 0,5                | 0,6     | 0,6        |
| kanalizace         | 0,5           | 0,5             | 1,0              | 1,0                | 0,6     |            |

Tato dokumentace včetně všech příloh ( s výjimkou dat poskytnutých objednatelem ) je duševním vlastnictvím řešitelů zakázky. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Ostatní osoby ( fyzické i právnické ) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu zhotovitele dokumentace oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoliv využívat, kopírovat ( ani jiným způsobem rozmnožovat ) nebo zpřístupnit dalším osobám. V případě uvedení názvu výrobku jedná se pouze o vymezení základního a předpokládaného standardu kvality.

|                                                                              |                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| Vypracoval                                                                   | Zodpovědný projektant  |               |
| Ing. Igor Kasalický                                                          | Ing. Martina Hřebeková |               |
| Ing. Nikola Bufková                                                          |                        |               |
| Investor: Obec Borová Lada, Borová Lada 38, 384 92 Borová Lada, IČO 00250341 |                        |               |
| Projekt:                                                                     | Číslo zakázky          | 289/2019      |
| <b>Borová Lada</b>                                                           | Formát                 | A4            |
| <b>dostavba a vodovodu a kanalizace</b>                                      | Datum                  | 10/2019       |
| Část projektu                                                                | Účel                   | DPS           |
|                                                                              | Číslo kopie            |               |
| Obsah                                                                        | Měřítko                | Číslo výkresu |
| <b>Vzorový příčný řez potrubím</b>                                           | 1 : 50                 | <b>D.1.18</b> |
| <b>- v travním porostu</b>                                                   |                        |               |



Chudenín 30, 340 22 Nýrsko  
tel.+420 376 572 185, 376 571 196  
fax: +420 376 572 186  
GSM: +420 724 187 566  
Email: aqua@aquasumava.cz  
WWW.aquasumava.cz