



PŮDORYS NADZEMNÍ ČÁST

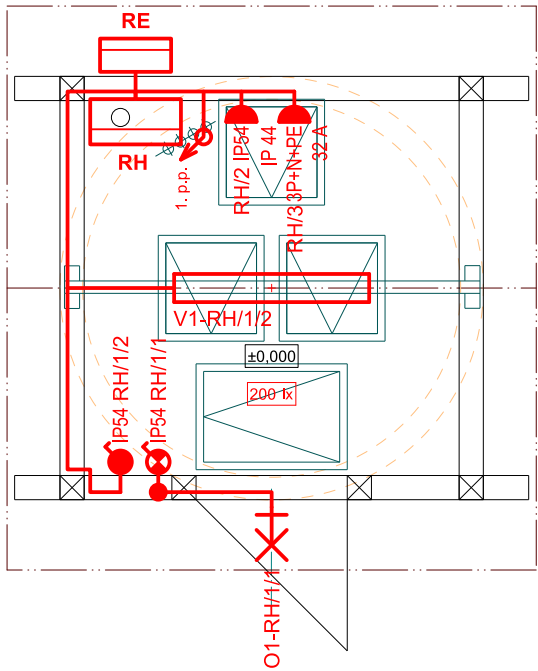

LEGENDA

- vedení silové
- krabice odbočná
- spínač jednopólový 230 V řazení 1 na om.
- spínač jednopólový s doutn. sign. 230 V řazení 1S na om.
- zásuvka 230 V na om.
- zásuvka 400 V na om.
- rozdávěč
- svítidlo nástěnné
- svítidlo dle specifikace
- čerpadlo kalové (dodávka technologie)
- sonda plováková dolní
- sonda plováková horní
- sonda plováková horní havarijní

SPECIFIKACE SVÍTIDEL

- O1 svítidlo přisazené, zářivkové, 1x26 W, G24q-3, elektronický předřadník, IP65, tř. ochr. II, rozměry průměr 320x100 mm, základna polykarbonát bílý, kryt polykarbonát čirý, 1x zářivka kompaktní, 26 W, G24q-3, barva teple bílá 830, světelný tok 1 800 lm, rozměry 34x34x149 mm
- V1 svítidlo přisazené, zářivkové, 2x36 W, G13, elektronický předřadník, IP66, tř. ochr. I, rozměry 1290x186x110 mm, základna plast ABS RAL 7035, kryt plast SAN transparentní, 2x zářivka lineární, 36 W, G13, barva teple bílá 830, světelný tok 3 350 lm, rozměry průměr 26x1200 mm

VÝŠKY PŘÍSTROJŮ

Výškou přístroje se rozumí výška středu přístroje měřená od čisté podlahy nebo terénu. Pokud je na výkrese uvedena jiná výška, platí údaj z výkresu.


spínač osvětlení	1 400 mm
zásuvka 230 V	1 400 mm
zásuvka 400 V	1 400 mm

POZNÁMKY



Počty a polohy svítidel platí pouze v případě osazení svítidel specifikovaných ve výpočtu intenzity osvětlení. Pokud budou použity jiné typy svítidel než jsou uvažovány ve výpočtu, musí být proveden nový výpočet intenzity osvětlení dle ČSN EN 12464-1.

Vyznačené trasy vedení jsou pouze schématické a je nutno je přizpůsobit skutečným podmínkám stavby.

OZNAČOVÁNÍ OBVODŮ



PŮDORYS PODZEMNÍ ČÁST

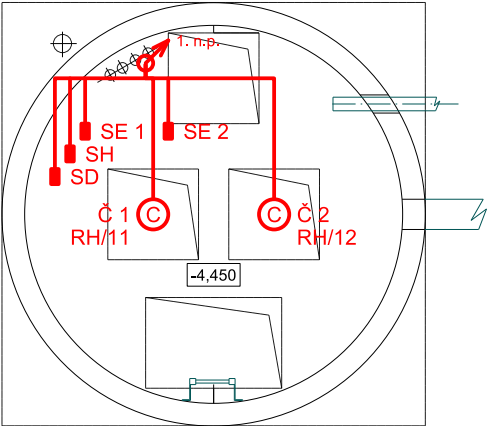

PAVEL MAJER PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ PROJEKTANT: autorizovaný technik, obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení Chudenín 32, 340 22 Nýrsko E-mail: paja.majer@seznam.cz ČKAIT 0201557 IČ: 722 18 347 Tel: 724 270 488		
VÝKRES:	7. Půdorysy	MĚŘITKO: 1:50
AKCE:	Borová Lada, dostavba vodovodu a kanalizace - čerpací stanice Svinná Lada	
STAVEBNÍK:	Obec Borová Lada, Borová Lada 38, 384 82 Borová Lada, IČ: 002 50 341	
PROFESE:	Elektrická zařízení	
STUPEŇ PD:	Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS)	
DATUM:	05.02.2014	ČÍSLO ZAKÁZKY: 140202
		VÝTISK: