



ARMATURNÍ ŠACHTA:

PŮDORYS:

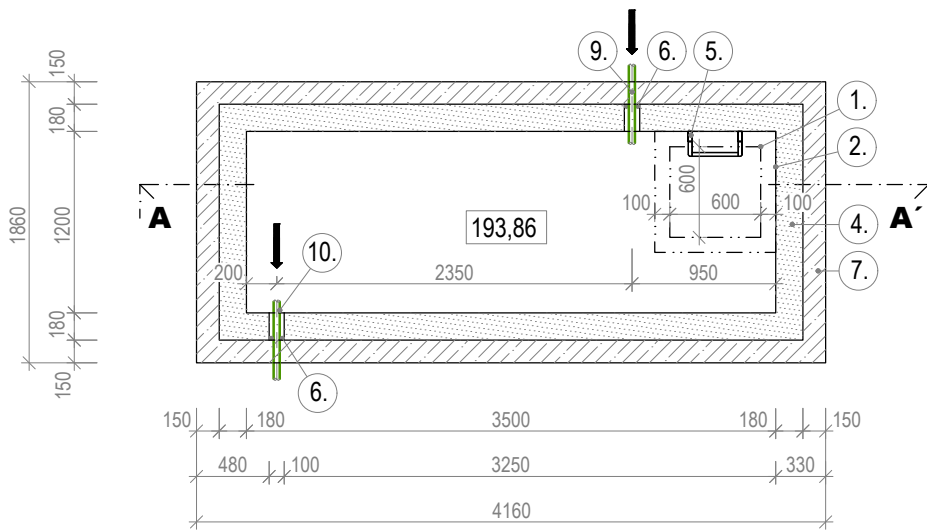

ŘEZ A-A':

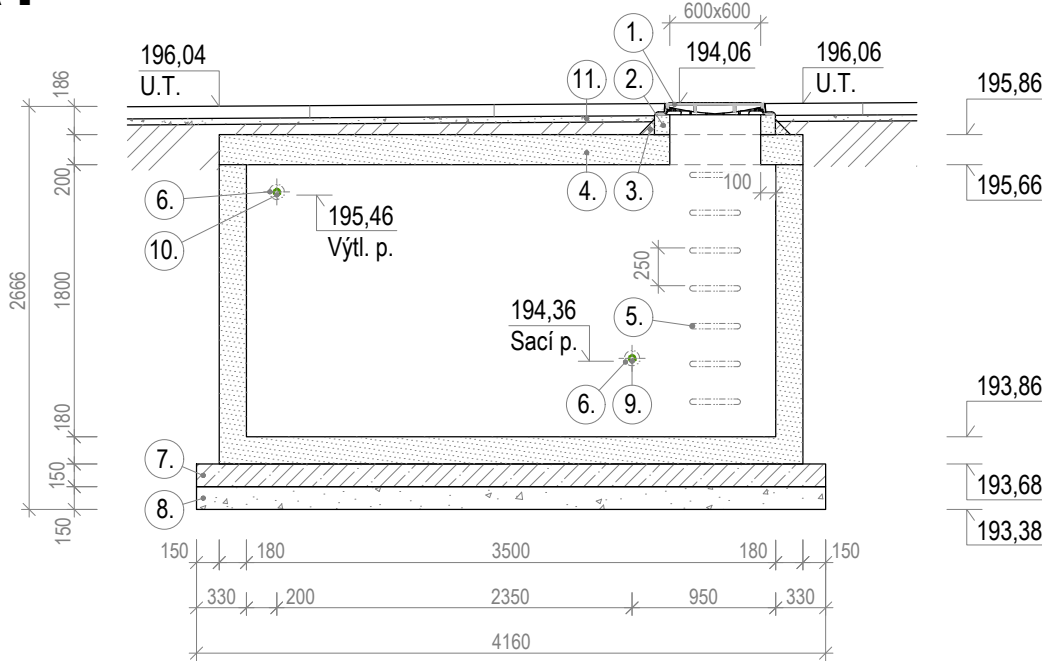

LEGENDA:

1.

LITINOVÝ POKLOP 600x600mm UZAMYKATELNÝ, OPATŘEN PANTEM D400 (RÁM+VÍKO) bez odvětráním; h = 75mm
2.

BETONOVÝ NÁSTAVEC 60/60/15/10
3.

BETON C12/15
4.

BETONOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA SE ZÁKRYTOVOU DESKOU
- zhotovena na zakázku z betonu C 40/50
- vnější rozměry: 3860x1560x2180 (d x š x v)
- vnitřní rozměry: 3500x1200x1800 (d x š x v)
5.

OCELOVÁ STUPADLA S PE POVLAKEM - min. hl. 162mm
6.

PROSTUPY PRO POTRUBÍ Ø100mm
- pomocí jádrové navrtávky
- potrubí opatřeno mechanickým těsněním nebo cemento-polymerní maltou
7.

ZÁKLADOVÁ DESKA: BETON: C35/45
BET. VÝZTUŽ: V 10425, Ø12
(KARI SÍŤ: KZ05 Ø8/8-150/150)
8.

HRUBÉ KAMENIVO fr. 32-63mm - ZHUTNĚNO
9.

SACÍ POTRUBÍ PE-d40
- viz projektová dokumentace závlahového systému
10.

VÝTLAČNÉ POTRUBÍ PE-d40
- viz projektová dokumentace závlahového systému
11.

SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- viz projektová dokumentace dopravních komunikací

POZNÁMKA:

VŠECHNY VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K ±0,000 = 196,30 m.n.m. - 1.NP SPORTOVNÍ HALY.

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VŠECHNY ZNÁMÉ STÁVAJÍCÍ SÍTĚ VYTÝČIT.

OBNAŽENÉ SÍTĚ NUTNO VE VÝKOPU ŘÁDNĚ ZAJISTIT PROTI POŠKOZENÍ - PO CELOU DOBU VÝSTAVBY.

VÝKOPY V BLÍZKOSTI TĚCHTO SÍTÍ NUTNO PROVÁDĚT RUČNĚ DO VZDÁLENOSTI 1,0m.

ARMATURNÍ ŠACHTU JE ZAPOTŘEBÍ NECHAT ZHOTOVIT NA ZAKÁZKU.

VÝROBCE ARMATURNÍ ŠACHTY PROVEDE KONTROLNÍ STATICKÝ VÝPOČET ŠACHTY PRO TŘÍDU ZATÍŽENÍ D400 - BUDE OVĚŘENA TLOUŠŤKA STĚN, DNA A ZÁKRYTOVÉ DESKY.

ARMATURNÍ ŠACHTA BYLA NAVRŽENA DLE POŽADAVKŮ PROJEKTANTKY ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU. VYSTROJENÍ ŠACHTY viz projektová dokumentace závlahového systému.

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.		