
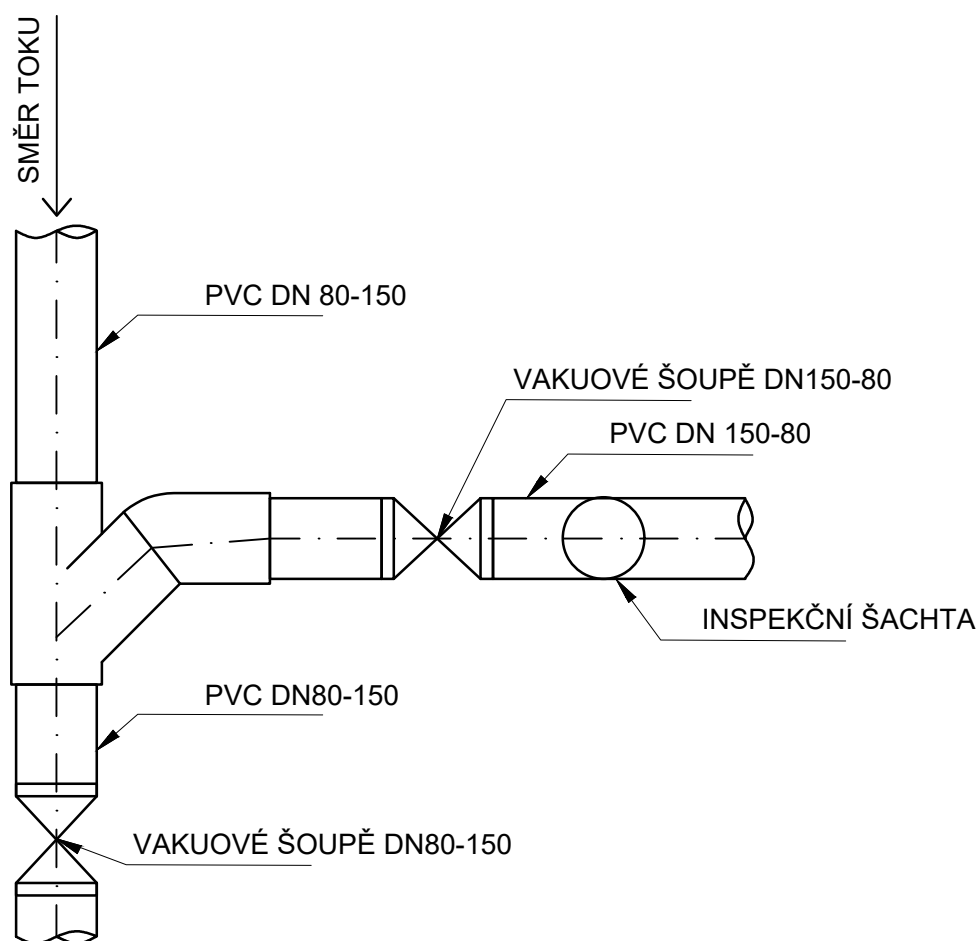


NAPOJENÍ VEDLEJŠÍHO VEDENÍ NA HLAVNÍ

V PŘÍPADĚ, ŽE SE OBJEVÍ NA VAKUOVÉM VEDENÍ OBTÍŽE PŘI ZAÚSTĚNÍ VEDLEJŠÍHO VEDENÍ NA HLAVNÍ VEDENÍ, VYSVĚTLUJÍ TOTO TABULKOVÉ VÝŠKOVÉ ŘEZY

NAPOJENÍ VEDLEJŠÍHO VEDENÍ Z PVC NESMÍ BÝT NAPOJENO POD ÚHLEM MENŠÍM NEŽ 45°



Kreslil ING. M. KRÍŽ 	Navrhl ING.MGR. P. DVOŘÁK 	Projektant ING.MGR. P. DVOŘÁK 	Techn. kontrola ING. JAN OHLÁŘ 	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Kraj STŘEDOČESKÝ KRAJ	Obec STŘÍBRNÁ SKALICE	Investor Obec Stříbrná Skalice, Sázkavská 323, Stříbrná Skalice 281 67		
Kanalizace Stříbrná Skalice – III. etapa				Soubor Nápojení v. vedení na hl.dwg
				Formát 1 A4
				Datum 03/2018
				Stupeň DPS
NAPOJENÍ VEDLEJŠÍHO VEDENÍ NA HLAVNÍ				Zakázka 4025/002
				Měřítko