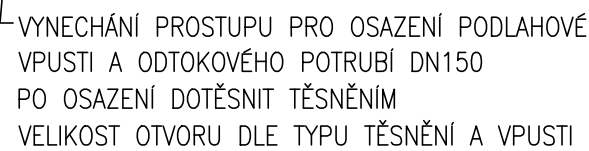
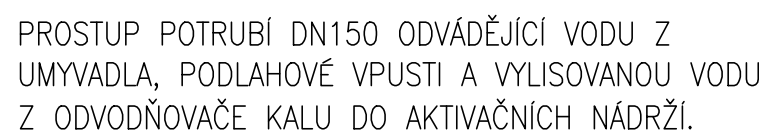


BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD Z VYROVNÁVACÍ NÁDRŽE DO AKTIVAČNÍ NÁDRŽE








Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	VÝŠKA MÍSTNOSTI VÝŠKA VODY V NÁDRŽI	POZNÁMKA
1	ODVODNĚNÍ KALU	23,5m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	VPC OMÍTKA KER. OBKLAD V.2,0m	V.M. 2,68m	
2	VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ	19,5m2	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON	V.M. 4,60m V.V. 4,00m	

	BETONOVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TVÁRNICE (300/400/190mm)
	ŽEBÍRKOVÝ PLECH – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
	OCELOVÝ POROROŠT – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	STÁVAJÍCÍ BETON, ŽELEZOBETON
	NOVÉ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ
	ŽELEZOBETON C25/30 (DLE KONSTRUKČNÍ ČÁSTI)

ŠEDOU BARVOU JSOU ZNÁZORNĚNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBJEKTU ČOV
TUČNĚ JSOUPOPSÁNY NOVÉ MÍSTNOSTI A PROSTORY S NOVÝM VYUŽITÍM



$\pm 0 = 396,63$ m n.m. B.p.v. – HORNÍ HRANA AKTIVAČNÍ NÁDRŽE

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o.			
Ing. E.RATZENBEKOVÁ	Ing. M. JANIČEK	Ing. P. PLICHTA	Ing. E.RATZENBEKOVÁ		V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz			
								
STAVEBNÍ ÚŘAD: Magistrát města Plzně – ŌŽP, ŌÚ ŠtĚnovice – Ű								
INVESTOR: Obec ŠtĚnovický Borek					FORMÁT		6xA4	ČÍSLO PARĚ
STAVBA:					STUPĚŇ		DZS	
ŠTĚNOVICKÝ BOREK – ROZŠÍŘENÍ ČOV D1.1 – STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ					DATUM		8/2016	
					MĚŘÍTKO		1:50	
					kótováno v		mm	
OBSAH: OBJEKT ČOV					Č. ZAKÁZKY		275	D1.1_04
PŮDORYS – VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ + PROSTUPY NOVOU A STÁVAJÍCÍMI NÁDRŽEMI					Č. VÝKRESU			